

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก. ๓ กท ๙/๖๖ / ๕๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถิรพงษ์ วงษ์พันธุหา

ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์ เชาวร์รักษ์

## วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท.ก.

ด้วยการไฟฟ้า...ของผจก.ก.ม. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า... ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕	๓๐ ต.ค. ๖๒	๐๙.๓๐	๑๖.๐๐	ย้ายแนวระบบจำหน่ายวงจร VLA ๐๕	VLA๕S-๐๖ สะพานรันตี	VLA๕R-๐๒ AVR ๒๐๐ A ด้านศุลกากร	นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร
๒	๕	๓๑ ต.ค. ๖๒	๐๙.๓๐	๑๖.๐๐	-ย้ายแนวระบบจำหน่ายวงจร VLA ๐๕ -ย้าย DIS ชั่วคราว สามแยกท่าน	VLA๕S-๐๖ สะพานรันตี	VLA๕R-๐๒ AVR ๒๐๐ A ด้านศุลกากร	นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร
๓	๕	๑ พ.ย. ๖๒	๐๙.๓๐	๑๖.๐๐	ย้ายแนวระบบจำหน่ายวงจร VLA ๐๕	VLA๕S-๐๖ สะพานรันตี	VLA๕R-๐๒ AVR ๒๐๐ A ด้านศุลกากร	นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) เดอะเมนเจอร์คลับรีสอร์ท

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร ตำแหน่ง พชง.๕ โทร ๐๘๕๒๖๓๖๒๘๗

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายณัฏฐ์ เชาวร์รักษ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท.ก.ตงผจก.ก.ม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. พิดเดอร์ PS จาก VLA5S-06 ถึง VLA5R-02 AVR 200 A ด้านศุลกากร  
ในวันที่ 30 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1463/62  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ PS จาก VLA5S-06 ถึง VLA5R-02 AVR 200 A ด้านศุลกากร  
ในวันที่ 31 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ PS จาก VLA5S-06 ถึง VLA5R-02 AVR 200 A ด้านศุลกากร  
ในวันที่ 1 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นาย อธิวัฒน์ ธีรวิจิตร

2918

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ. นร., นพ. ร.ว

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเสถียรศักดิ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง ๕ แผ่น

แผนผังแนบ 1. แผ่น


ผจก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่...นเป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
30	ผู้ ปลด Short ground ชื่อ						
31	VLA05S-06	ปลด	สับ		สข.		DIS สะพานรันตี
32	แจ้ง กฟส.ทภ.ทำการสับไปมีดด้านออกไลน์ของ VLA05R-05 เข้าทั้ง 3 เฟส						
33	แจ้ง กฟส.ทภ.ทำการลด TAP AVR VLA05R-05 ให้เหลือ TAP1						
34	VLA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สข.		AVR ด้านตุลภากร
35	VLA04S-15	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 สามแยกด้านตุลภากร
36	VLA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		AVR ด้านตุลภากร
37	VLA05R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สข.		AVR ด้านตุลภากร
38	VLA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		AVR บ้านจางั่ว
39	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สข.		AVR บ้านจางั่ว
40	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

ผังดับไฟวงจร VLA 05 ปฏิบัติงาน  
 -ย้ายแนวระบบจำหน่าย 30-1 ต.ค.62  
 -ย้าย Dis ชั่วคราว 31 ต.ค.62

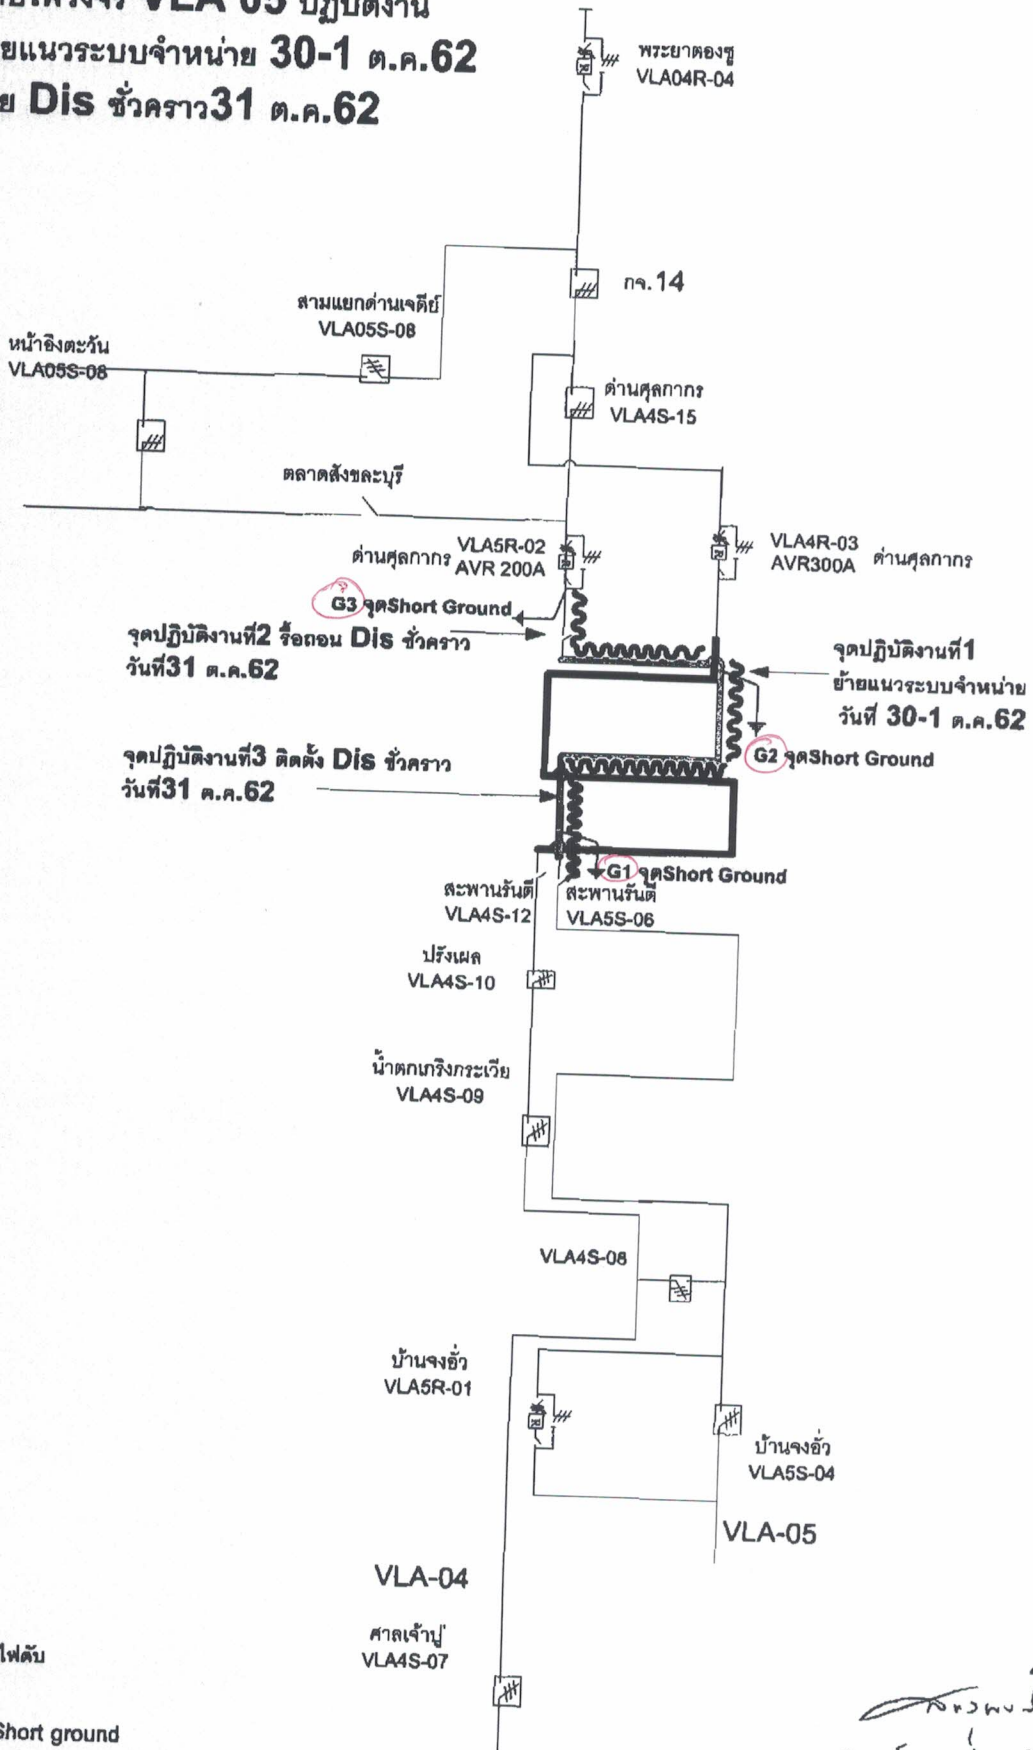

ค.ร.พ. (นายมนตรีพงษ์ สุขเมือง)  
 17 ต.ค. 62