



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Submitting Deadline  
วันที่ ๕๐๓.๑.๖๒

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 5249  
ชื่อผู้รับ นายถวัลย์ วรธรรมศรี  
ชื่อผู้ส่ง นายสานิตย์ เจริญศิริ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนเสาและสายแรงสูงเป็น ๑๘๕ SAC ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL๐๔	๓ พ.ย.๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนเสาและสายเป็น ๑๘๕ SAC และเชื่อมโยงระบบจำหน่าย	DISชั่วคราวซอยคูอารีย์	ปลายสาย	นายนิวัฒน์ กุดครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ซอยจัดสรรคูอารีย์.....  
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๘๘-๘๘๘๖๒๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(นายสานิตย์ เจริญศิริ)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ OYL 3 จาก DIS ซอยคูอารีย์ ถึง ปลายสาย
- ในวันที่ ๓ พ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1/๙70
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
- ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
- ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชชา อธิษฐ์ประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วัลลภ สุวรรณศรี

นายวัลลภ สุวรรณศรี  
(นายพชรพงษ์ ฐิติ)  
๐๘๐.๓๗๖.๖๖๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ 2951  
ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟอ. สพร.  
อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 3 แผ่น

๒๒ ต.๑.๖๒


ผจก.....(สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่.....นเป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑) (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
อ.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)






งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เปลี่ยนเสาและเปลี่ยนสายเป็น 185 SAC ขอยศครูอารีย์

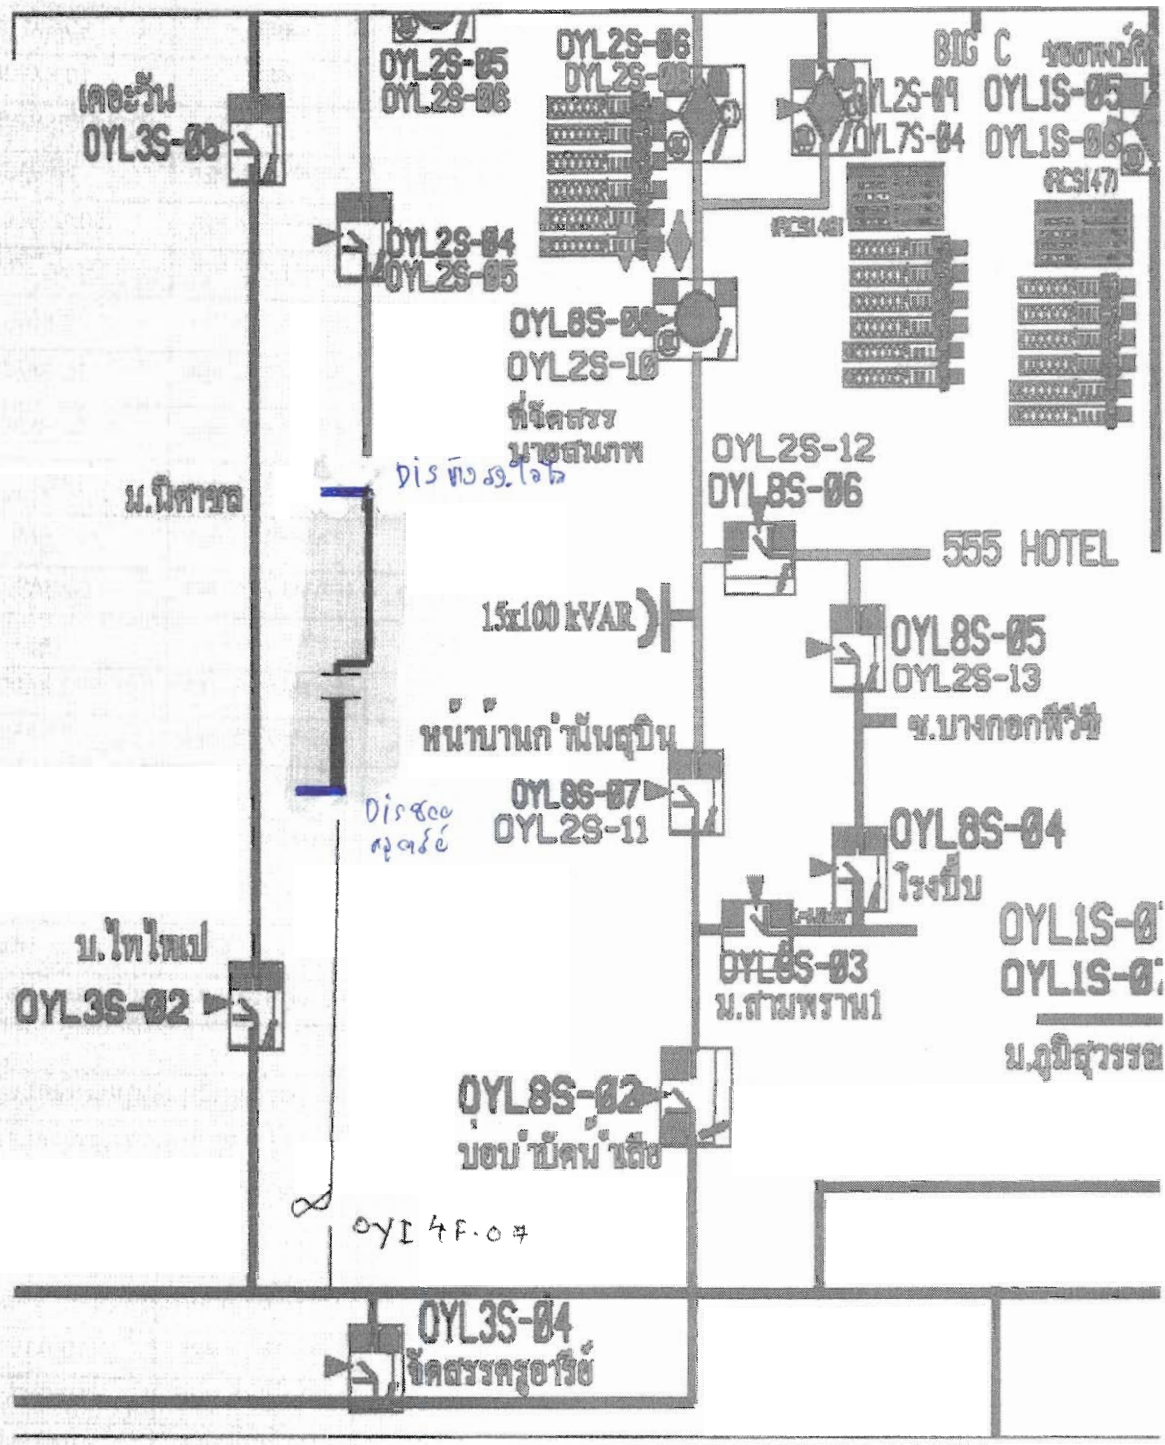

ฉบับไฟปลูกฝังงาน

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เปลี่ยนเสาและเปลี่ยนสายเป็น 185 SAC ซอยคูหาวิชัย

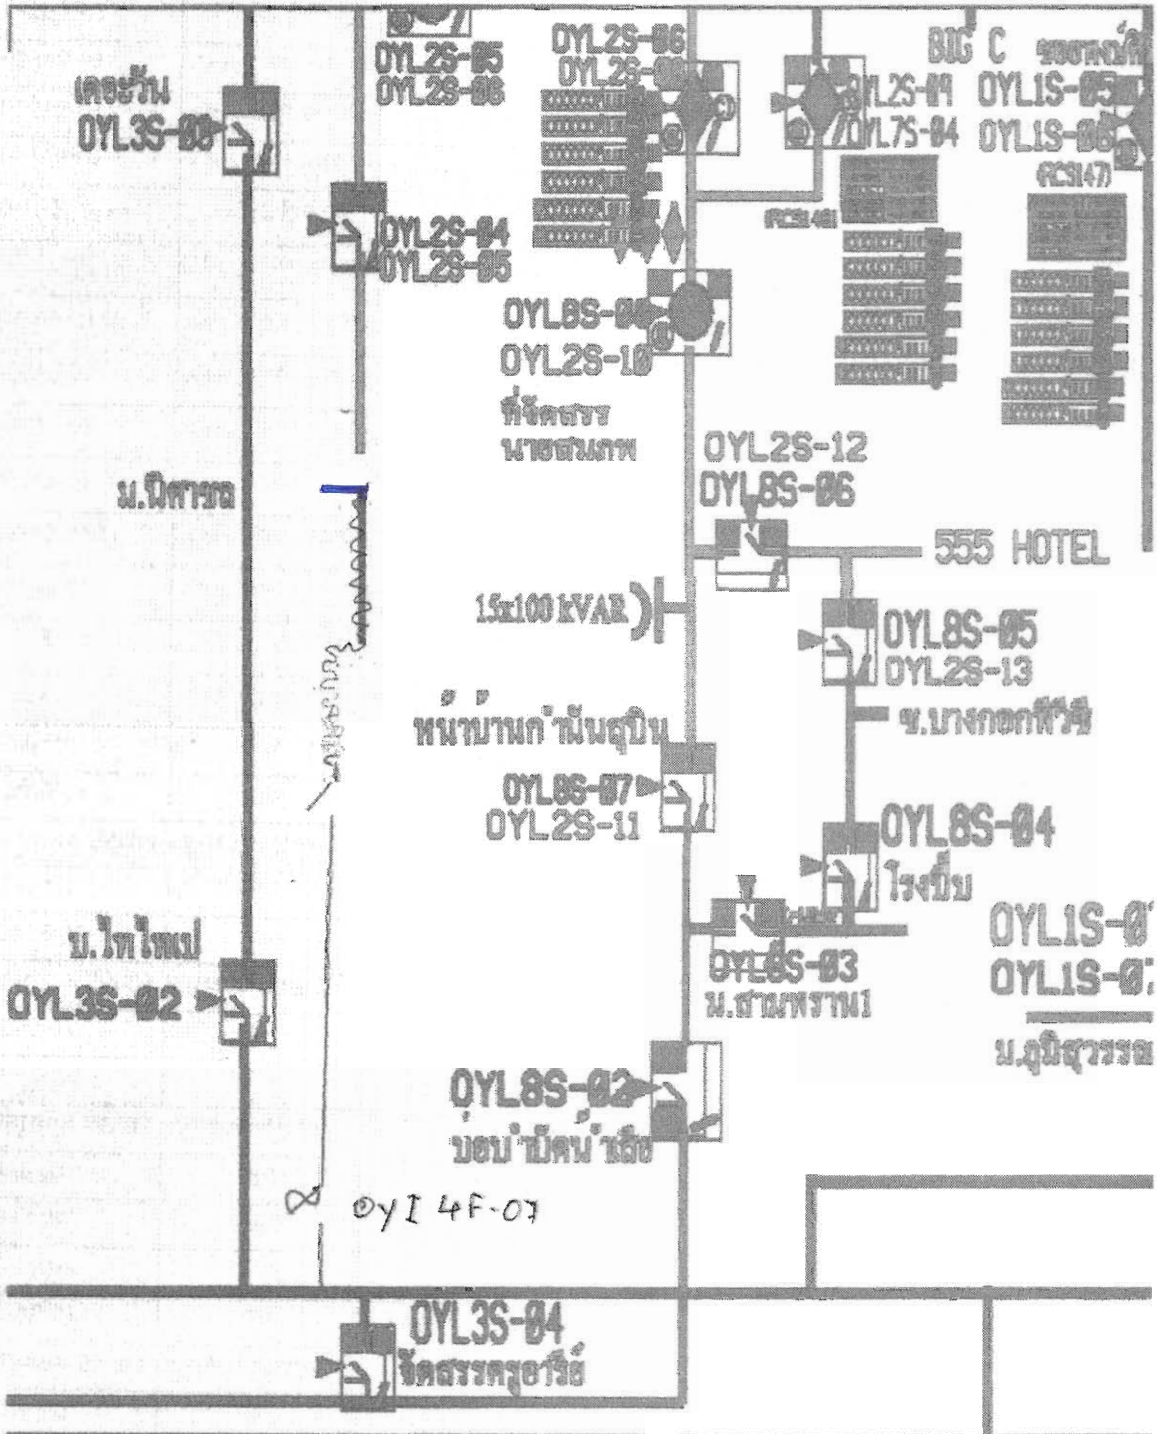

หลังจากเปลี่ยนไฟโคมแล้วเสร็จ