



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ทว.(กป.) 900 / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ น่วมตร

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย ให้งานก่อสร้างทางด่วน สถานีไฟฟ้า ท่วม
มะกา / สถานีไฟฟ้าท่ามะกา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK08	7 กพ.2562	08.30 น.	16.30 น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณทางด่วน ม.6ตะคร้ำเอน	DIS ชั่วคราว หน้าร้านทรงพล(วงจรบน)	TMK8S-07	นายครารุณี เกิดสีเล็ก ๐๘-๓๕๕๘๓๐๓๖
๒.	TMU01	7 กพ.2562	08.30 น.	16.30 น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณทางด่วน ม.6ตะคร้ำเอน	DIS ชั่วคราว หน้าร้านทรงพล(วงจรล่าง)	TMK7S-11	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านหมู่ที่ ๖ ต.ตะคร้ำเอน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อนายนพสิทธิ์ เวชตรียานนท์ ตำแหน่ง ทผ.กป. โทร.๐๘-๑๕๓๒๙๗๓๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..นายยศพัทธ์ น่วมตร..)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

วันที่ ๗ กพ ๖๒

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMU01 จาก DIS ชั่วคราวหน้า ถึง TMK8S-07

ในวันที่ 7 ก.พ. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 158/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ TMU01 จาก DIS ชั่วคราวหน้าถึง TMK7S-11

ในวันที่ 7 ก.พ. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ทรงบว

พนักงานศูนย์ นาย ธีรสิทธิ์ น่วมตร. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นพ.ธีร เวชตรียานนท์

(นายยศพัทธ์ น่วมตร.)
๐๘-๑๕๓๒๙๗๓๐

สำหรับผู้อนุมัติ

290

ที่ ก.ต.กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กปส.ทว.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ลงมติ (ลงมติแล้ว) ลงไปเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

1 กพ. 62

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และดำเนินการตามคำสั่งปฏิบัติงานดังกล่าว

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ชั่วคราวหน้าร้านทรงพล - TMK08S-07		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.พ. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ทร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1498/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย หอระตะ		วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 1 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนช, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-
3	TMK08VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		TMK		
4	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	scada	R เลย์วัดหนองลาน
5	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
6	TMU BR-01	Normal	Nonreclosing		TMU		
7	ย้ายโหลด TMU01 บางส่วนไปเข้า TMK07 และ ย้ายโหลด TMK08 บางส่วนไปเข้า TMU01						
8	TMK07S-10	ปลด	สับ		ทร		SF6 ตลادنัดตรงข้ามวัดตระครีเอน
9	TMK08S-09	ปลด	สับ		ทร		SF6 ตลาดพระแท่น
10	TMK08S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร		Dis ตรงข้ามโรงปุ๋ยอินทรีย์ดอนรัก
11	TMK07S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร		SF6 ตลาดพระแท่น
12	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
13	Dis ชั่วคราวไลน์ TMK08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร		Dis หน้าร้านทรงพล (บน)
14	Dis ชั่วคราวไลน์ TMU01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร		Dis หน้าร้านทรงพล (ล่าง)
15	แจ้งพื้นที่ไฟฟ้าดับให้ กฟส.ทร.ทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
20	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
21	TMK08VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		TMK		
22	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	scada	R เลย์วัดหนองลาน
23	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
24	TMU BR-01	Nonreclosing	Normal		TMU		
25	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
27	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		- -
28	TMK08VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		TMK		
29	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	scada	R เลยวัดหนองลาน
30	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		- -
31	TMU BR-01	Normal	Nonreclosing		TMU		
32	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
33	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
34	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
35	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
36	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
37	Dis ขั้วคราวไลน์ TMK08	ปลด	สับ		ทร		Dis หน้าร้านทรงพล (บน)
38	Dis ขั้วคราวไลน์ TMU01	ปลด	สับ		ทร		Dis หน้าร้านทรงพล (ล่าง)
39	ย้ายโหลด TMU01 บางส่วนไปเข้า TMK07 และ ย้ายโหลด TMK08 บางส่วนไปเข้า TMU01						
40	TMK07S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทร		SF6 ตลาตพระแท่น
41	TMK08S-07	ปลด	สับ		ทร		Dis ตรงข้ามโรงปุ๋ยอินทรีย์ดอนรัก
42	TMK08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร		SF6 ตลาตพระแท่น
43	TMK07S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร		SF6 ตลาตนัดตรงข้ามวัดตระคร้านเอน
44	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		- -
45	TMK08VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		TMK		
46	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	scada	R เลยวัดหนองลาน
47	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		- -
48	TMU BR-01	Nonreclosing	Normal		TMU		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

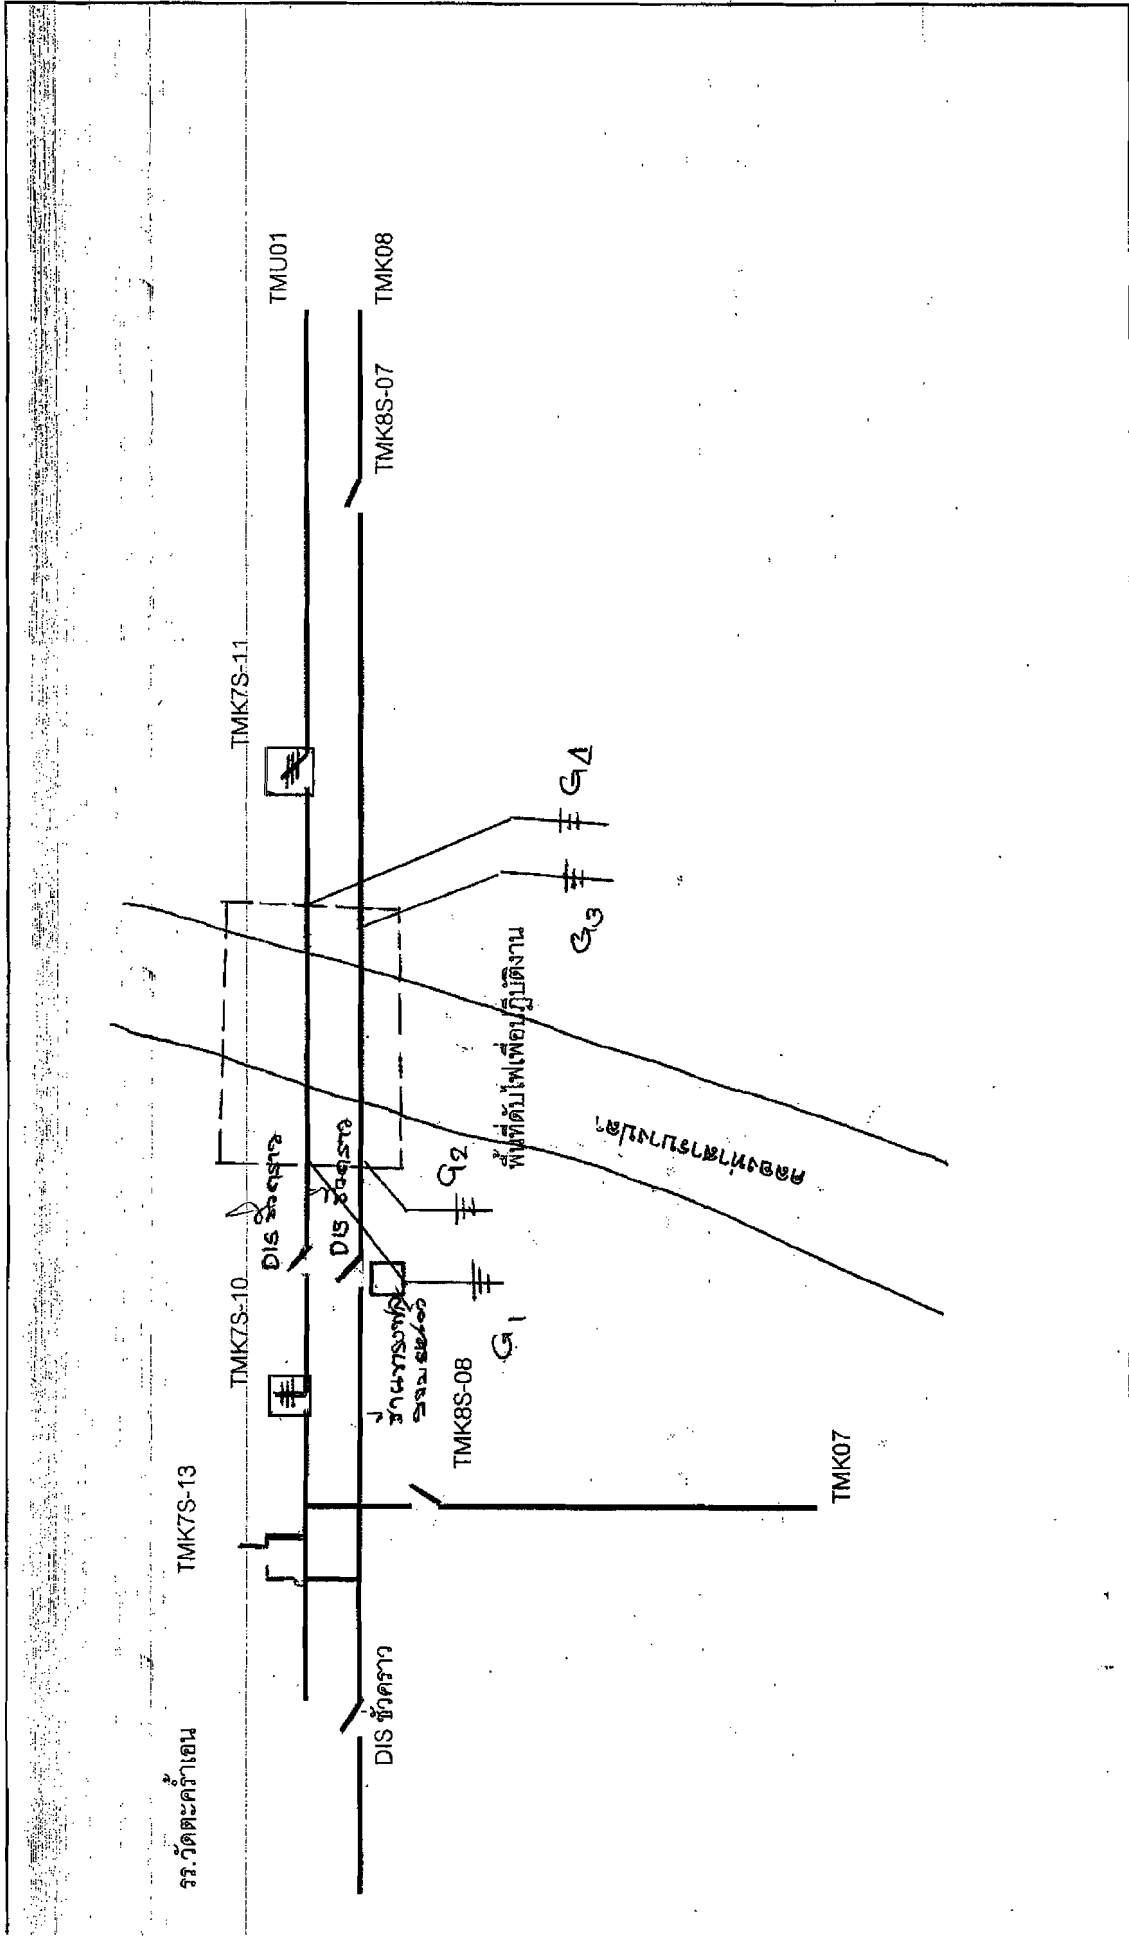

ร.ร. วัดตะคร้ำเอน

TMK7S-13

TMK7S-10

TMK7S-11

TMU01

TMK08

TMK8S-07

TMK8S-08

TMK07

แผนผังดับไฟ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒

ฝ่ายแผนระบบจำหน่าย ช่วงคลองท่าสากร-บางปลา



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ท่าเรือ

เลขที่ ก.ทพร.(กป)/ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ/ผ.กป

ตามอนุมัติที่ กท.กาว.(ปร.) ๑๖๖๗ /๒๕๖๑ ลว. ๒๖ พย. ๖๑ ให้ ผกป.กฟส.ท่าเรือ
ดำเนินการย้ายแนวระบบจำหน่ายชื่องาน บริเวณ หมู่ที่ ๖ ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (ฝั่งขวา)
ปัจจุบันได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติการดังนี้

๑. ปักเสา คอร. ๑๔.๓๐ ม. จำนวน ๒ ต้น
๒. ปักเสา ตอม่อ ๐.๔๑x๐.๔๑x๕.๕๐ ม. จำนวน ๒ ต้น
๓. พาดสาย ๑๘๕ A ระยะทาง ๐.๓๐๐ วงจร-กม.

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ ๗ กพ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึง
๑๖.๓๐ น. หากดำเนินการเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน โดยทาง ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการดังนี้

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการดับไฟ วัดตะคร้ำเอน ถึง บริษัทประติฐ์แอนด์เฟรน

โดยมอบหมายให้ นายศราวดี เกิดสีเล็ก พงช.๕ เป็นผู้ควบคุมงาน และนายศิริพงษ์ หาเครือ พงช.๕ เป็นผู้
ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(นายศิริพงษ์ หาเครือ)
พงช.๕.กฟส.ท่าเรือ

ผ.กป. กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติตามเสนอ

(นายศพัทธ์ บัวบุตร)
ผจก.กฟส.ท่าเรือ