



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
วันที่ 29 ต.ค. 62

เลขที่ ก.3.ดบ.(ป.บ.) 1991 ..... วันที่ 22 ต.ค. 2562 .....  
 ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า ..... ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3) .....  
 ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง ..... ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ดบ. ....

ด้วยการไฟฟ้า อ่าวเภอเดิมบางนางบวช จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีไฟฟ้า เดิมบางนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA02	วันศุกร์ที่ 1 พ.ย. 62	08.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DISชั่วคราวคริสจักรพรประสาธ	DIS DBA2S-04 บ้านบางแอก	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ..... ม.ด.ต.นางบวช .....  
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจักรกริช สว่างไสว ..... ตำแหน่ง พชง.6.ผบ.บ. โทร. 081-661-5559 ..... 035515998  
 พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)  
 1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ .....  
 (นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)  
 ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน .....  
 ผจก.กฟอ.ดบ..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
 เรียงน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA02 จาก DISชั่วคราวคริสจักรพรประสาธ ถึง DBA2S-04  
 ในวันที่ 1 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1483/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกปร ตันตักบุตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจักรกริช สว่างไสว  
 24 ต.ค. 62

สกปร ตันตักบุตรกิจ  
 (.....)  
 ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ 2999  
 ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)  
 เรียงน ผจก.กฟอ.ดบ. กฟภ.สช.  
 อก.ว.ว.(ก.3)

ขั้นตอนสวิตซ์ซิง 1 ..... แผ่น  
 แผนผังแนบ 1 ..... แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจก. (สถานี) ..... )  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

25 ต.ค. 2562  
 (นายเสถียรศักดิ์ แก่นจันทร์)  
 ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ม.1 ต.นางบวช
2. กำหนดวันที่ทำงาน 1-พ.ย.-62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.ดบ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1483/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ วันที่ 24 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 24-10-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 25-10-62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา,, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DBA02VB-01	Auto	Manual		DBA		- โหลด 5.6 MW
2	DBA03VB-01	Auto	Manual		DBA		- โหลด 4.4 MW
3	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA03						
4	DBA02S-06	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
5	DBA02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 บางแอก
6	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
7	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS คริสจักรพรประสาท
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.ดบ. ทราบ						
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
11	DBA02VB-01	Manual	Auto		DBA		- -
12	DBA03VB-01	Manual	Auto		DBA		- -
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
 สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
15	DBA02VB-01	Auto	Manual		DBA		- -
16	DBA03VB-01	Auto	Manual		DBA		- -
17	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
19	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ดบ.		DIS คริสจักรพรประสาท
20	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนกลับคืนจาก DBA03						
21	DBA02S-04	ปลด	สับ		สช.		SF6 บางแอก
22	DBA02S-06	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
23	DBA02VB-01	Manual	Auto		DBA		- -
24	DBA03VB-01	Manual	Auto		DBA		- -
สิ้นสุด Switching							

แผ่นที่ 2

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย

บริเวณ Dis ชั่วคราว ครีตจักร ถึง DBA2S-04 บ้านบางแวก

ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

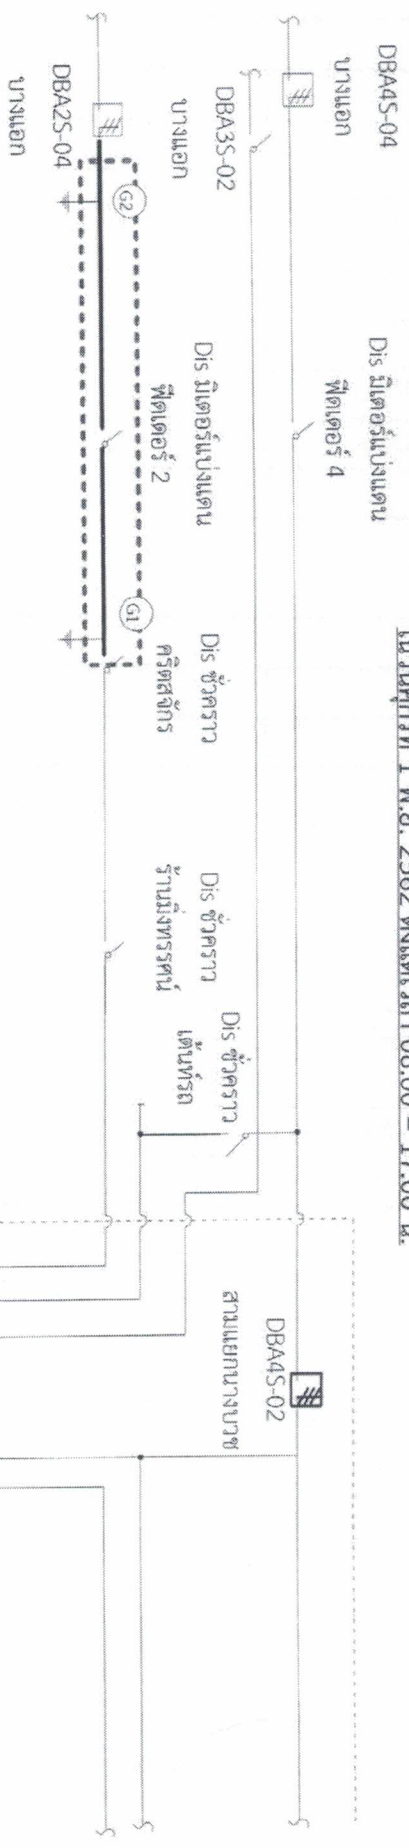

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ตัดไฟ ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
 หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน