



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นญช. ๑๑๑/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์ทันต์หา

ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทิพย์

วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อนญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อนญช. ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง
แผนโครง DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าต่วนช้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DAA02	7 ก.พ. 2562	09.00น.	16.00น.	ตัดต้นไม้ต้นมะขามใกล้แนว แรงสูง /บ้านบ่อหว่า	Disชั่วคราว โค้งบ่อแร่	Disชั่วคราว บ.บ่อหว่า	นายแสงธรรม จำพิก

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) น.โค้งบ่อแร่, บ.บ่อหว่า

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิศวรร แซ่มโซติ ตำแหน่ง หนก.บ. โทร ๐๘๕๖๖๕๕๕๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.การส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิชิต อุดมรักษาทิพย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อนญช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DAA๐๒ จาก Di. ต่วนช้าง ถึง Di. บ้านบ่อหว่า
ในวันที่ 7 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 149/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุวัฒน์ อุดมรักษาทิพย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วิเชียร วัฒนวิเศษ

(นายวิเชียร วัฒนวิเศษ)

สำหรับผู้อนุมัติ

315

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟส.อนญช., กฟท.๓

อ.ก.บ.ช.(ก.๓) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นางสาวอรอุษา คักดีพณา) - 4 ก.พ. 2562

อ.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อตัดต้นไม่ใกล้สายแรงสูงวงจรDAA
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

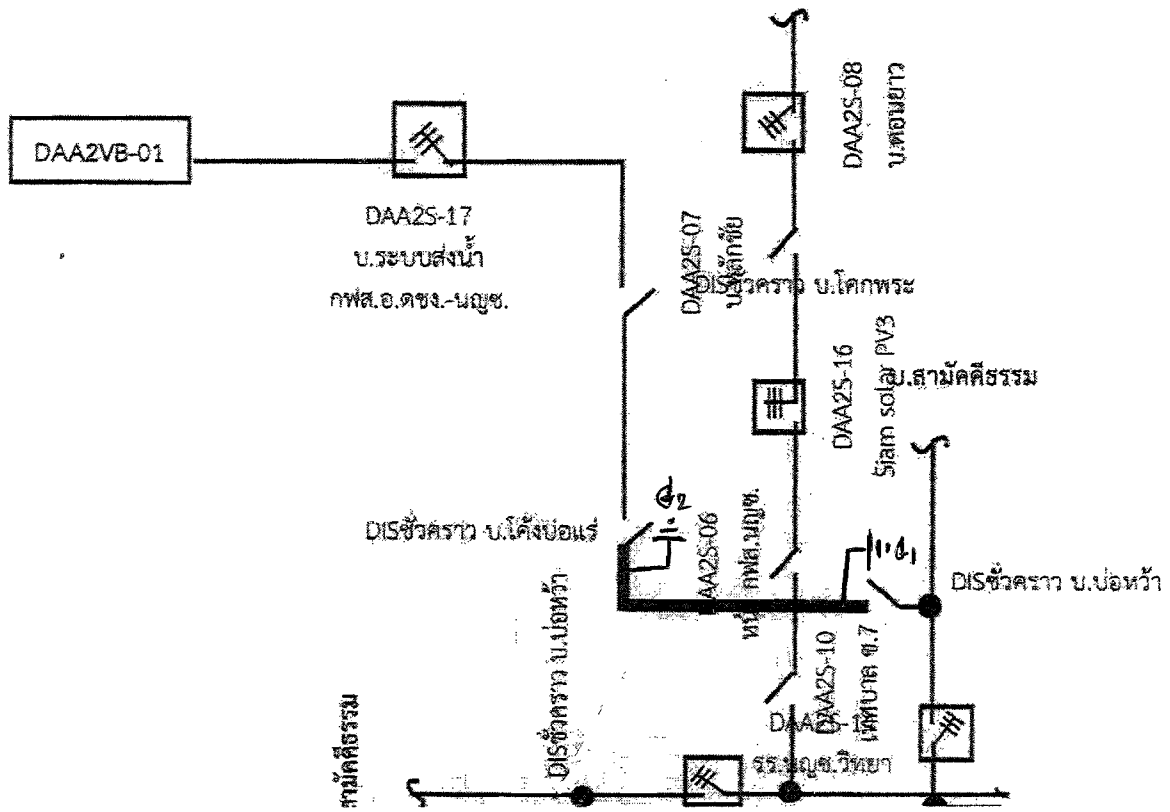

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ DAA02 บริเวณ DIS.โค้งป่อแร่ - DIS.บ้านบ่อหว้า
2. กำหนดวันที่ทำงาน 7 ก.พ. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.หนองหญ้าไซ งานที่ทำ ตัดต้นไม้ใกล้ไลน์แรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 149/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย สิริชัย นอร์ธ วันที่ 7 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 7 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร,นายธนิต,นายฉัตรกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DAA-TP1	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		DAA		
2	DAA02VB-01	"Auto Reclose"ON	"Auto Reclose"OFF		DAA		
3	DAA04VB-01	"Auto Reclose"ON	"Auto Reclose"OFF		DAA		
4	DBN-KT2A//3A	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		ศูนย์นนฯ		
5	DBA04VB-01	"Auto Reclose"ON	"Auto Reclose"OFF		DBA		
6	DBA01R-02	Normal	Non-Reclose,Alter		SCADA	RE	บ้านหัวเขา
7	- ย้ายโหลด DAA02 ไปจ่ายจาก DBA04						
8	DAA02S-16	ปลด	สับ		รถนญช-	SF6	หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี 1
9	DAA04S-07	ปลด	สับ		รถดบ-	SF6	ตรงข้าม AVR.บ่อกรู
10	DIS.ไลน์ DAA02	สับ	ปลด,โหลดบาสเตอร์		รถนญช-	DIS	บ้านบ่อหว้า
11	DAA04S-07	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รถดบ-	SF6	ตรงข้าม AVR.บ่อกรู
12	- ดับไฟไลน์ DAA02 เวลา 09.00 น.						
13	DIS.ไลน์ DBA05	สับ	ปลด,โหลดบาสเตอร์		รถนญช-	DIS	โค้งป่อแร่
14	DAA-TP1	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		DAA		
15	DAA02VB-01	"Auto Reclose"OFF	"Auto Reclose"ON		DAA		
16	DAA04VB-01	"Auto Reclose"OFF	"Auto Reclose"ON		DAA		
17	DBN-KT2A//3A	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		ศูนย์นนฯ		
18	DBA04VB-01	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		DBA		
19	DBA01R-02	Non-Reclose,Alter	Normal		SCADA	RE	บ้านหัวเขา
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.หนองหญ้าไซรับทราบ						
21	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
22	แจ้งกฟส.หนองหญ้าไซทำการ Short Ground จุด G1						
23	แจ้งกฟส.หนองหญ้าไซทำการ Short Ground จุด G2						
24	แจ้งกฟส.หนองหญ้าไซปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
	%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า %%%%%%%%%%						
25	หลังจากกฟส.หนองหญ้าไซปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งกฟส.หนองหญ้าไซทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
27	แจ้งกฟส.หนองหญ้าไซทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
28	DAA-TP1	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		DAA		
29	DAA02VB-01	"Auto Reclose"ON	"Auto Reclose"OFF		DAA		
30	DAA04VB-01	"Auto Reclose"ON	"Auto Reclose"OFF		DAA		
31	DBN-KT2A//3A	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		ศูนย์นนา		
32	DBA04VB-01	"Auto Reclose"ON	"Auto Reclose"OFF		DBA		
33	DBA01R-02	Normal	Non-Reclose,Alter		SCADA	RE	บ้านหัวเขา
34	- จ่ายไฟไลน์ DAA02						
35	DIS.ไลน์ DAA02	ปลด	ล๊ับ		รถณญช-	DIS	โค้งบ่อแร่
36	- ย้ายโหลด DAA02 กลับคืนจาก DBA04						
37	DAA04S-07	ปลด	ล๊ับ		รถดบ-	SF6	ตรงข้าม AVR.บ่อกรู
38	DIS.ไลน์ DAA02	ปลด	ล๊ับ		รถณญช-	DIS	บ้านบ่อหว่า
39	DAA04S-07	ล๊ับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รถดบ-	SF6	ตรงข้าม AVR.บ่อกรู
40	DAA02S-16	ล๊ับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รถณญช-	SF6	หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี 1
41	DAA-TP1	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		DAA		
42	DAA02VB-01	"Auto Reclose"OFF	"Auto Reclose"ON		DAA		
43	DAA04VB-01	"Auto Reclose"OFF	"Auto Reclose"ON		DAA		
44	DBN-KT2A//3A	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		ศูนย์นนา		
45	DBA04VB-01	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		DBA		
46	DBA01R-02	Non-Reclose,Alter	Normal		SCADA	RE	บ้านหัวเขา
%%%%%%%%% ล๊ับสวิตชิงช่วงเย็น %%%%%%%%%%							