



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 7 ก.พ. 62

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปบ.)234/2562  
ชื่อผู้รับ นายอดิพงษ์ วงษ์พันธุ์ทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายณรงค์ ศรีพันธุ์

วันที่ 20 ม.ค. 2562  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)  
ตำแหน่ง รรกก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอเดิมบางนางมาจะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควีสถานีไฟฟ้าเดิมบางนางมา ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1		วันศุกร์ที่ 8 ก.พ.62				Dis ชั่วคราวแยก สะพานนางมา	Dis ชั่วคราว ศูนย์ประสาน งานไทยประกัน ชีวิต	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
2	DBA05	วันอังคารที่ 12ก.พ. 62	08.00 น.	16.30น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย (ทาดสาย)	Dis ชั่วคราว ซอย 4 บ้านไร่ หมู่ 3 ต.นางมา	Dis ชั่วคราว บ้านยาง สองพี่น้อง	
3		วันศุกร์ที่ 15ก.พ. 62				Dis ชั่วคราว ศูนย์ประสานงาน ไทยประกันชีวิต	DBA4S-11 โรงสีบ้านทิง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ หมู่ ๓,๕,๑๑ ตำบลนางมา และหมู่ ๙ ตำบลกระเสี้ยว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภูมิพัฒน์ สุขประเสริฐ ตำแหน่ง วิศวกร โทร063-894-9354

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผตส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำระ 1.2  ไม่มีโอกาสชำระ
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายณรงค์ ศรีพันธุ์)

ตำแหน่ง รรกก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เขียน อก.ปบ.(ก.3)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ DBA5 จาก Dis ๓๓ ไร่ ซอย 4 ถึง Dis ๓๓ บ้านบ่อสามพี่น้อง

ในวันที่ 12 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 152/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย  ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายภูมิพัฒน์ สุขประเสริฐ

สภพ. ตำบลกระเสี้ยว  
( ๐๐๖. 6 กท. นว. ๐๗ )

นาย   
ที่ ก.3 กบป.(คฟ.)  
เขียน ผจก.กฟอ.ตบ.  
อก.วว.(ก.3)

316

ขั้นตอนสวิชชิ่งแผน 2 แผน  
แผนผังแนบแผน 1 แผน

อนุมัติและแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.(สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์นครปฐม ตั้งแต่  
เวลา ..... น. เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑ (rev.๐๑) (นาย  สักดิ์เพา)

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

- 4 ก.พ. 2562

# ใบสั่งทำสวิตชิง

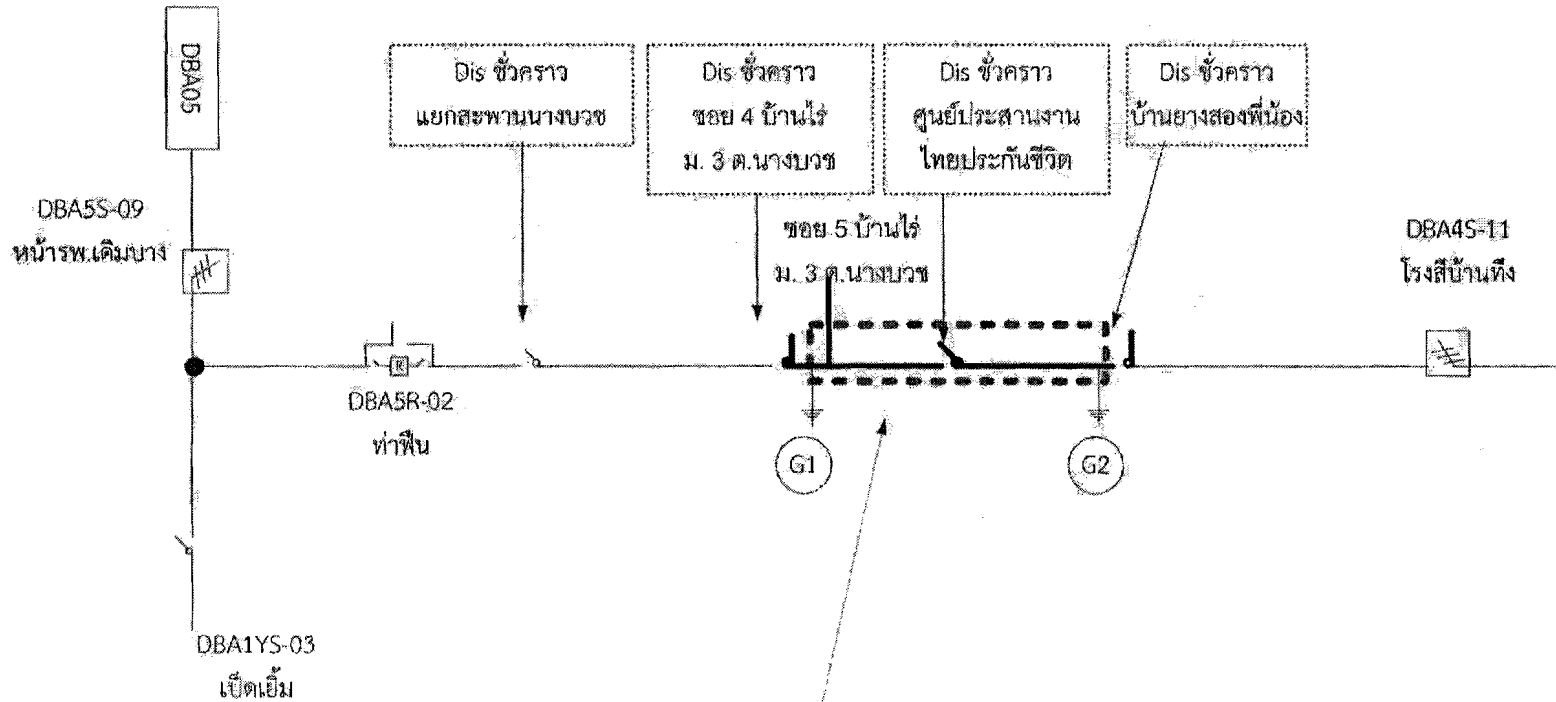
1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านไร่ ซอย 4 - บ้านยางสองพี่น้อง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ก.พ. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ดบ.	งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย DBA05	ตามใบขอปฏิบัติงาน 152/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 ม.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช 2. นายสถาพร, นายธนิศ, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching</b>						
2	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	DBA01VB-01	Auto	Manual		DBA	-	-
5	DBA05VB-01	Auto	Manual		DBA	-	-
6	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	ทำพื้น
7	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	ตลาดประตุน้ำ
8	<b>-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA04</b>						
9	DBA04S-11	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		ดบ.	SF6	โรงสีบ้านทิง
10	DBA01S-03	ปลด	ล๊ับ		ดบ.	SCADA	รร.ธรรมโชติ
11	DIS ชค. DBA05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.	DIS	บ้านยางสองพี่น้อง
12	DBA01S-03	ล๊ับ	ปลด		ดบ.	SCADA	รร.ธรรมโชติ
13	<b>-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.</b>						
14	DIS ชค. DBA05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.	DIS	บ้านไร่ ซอย 4
15	<b>-แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ</b>						
16	<b>-แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1</b>						
17	<b>-แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2</b>						
18	<b>-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้</b>						
19	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
20	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	DBA01VB-01	Manual	Auto		DBA	-	-
22	DBA05VB-01	Manual	Auto		DBA	-	-
23	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	ทำพื้น
24	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	ตลาดประตุน้ำ
25	<b>*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***</b>						
26	<b>-เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</b>						
27	<b>-แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1</b>						
28	<b>-แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2</b>						
29	<b>-แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3</b>						
30	<b>-แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G4</b>						
31	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
32	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
33	DBA01VB-01	Auto	Manual		DBA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
34	DBA05VB-01	Auto	Manual		DBA		-	-
35	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R	ทำพื้น
36	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R	ตลาดประตุน้ำ
37	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
38	DIS ชค. DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	บ้านไร่ ซอย 4
39	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA04							
40	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	รร.ธรรมโชติ
41	DIS ชค. DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	บ้านยางสองพี่น้อง
42	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	รร.ธรรมโชติ
43	DBA04S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	โรงสีบ้านทิง
44	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
45	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
46	DBA01VB-01	Manual	Auto		DBA		-	-
47	DBA05VB-01	Manual	Auto		DBA		-	-
48	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R	ทำพื้น
49	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	ตลาดประตุน้ำ
50	*** <sup>สิ้นสุด</sup> Switching ทั้งหมด ***							

แผนที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
บริเวณ Dis ชั่วคราว ซอย 4 บ้านไร่ ม.3 ต.นางบวช ถึง Dis ชั่วคราว บ้านยางสองพี่น้อง  
ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.



1. วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ดับไฟ ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน