



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิthyขอตัดไฟ

Switching Deadline

เลขที่ กต.คกข.(ปบ.)รท(อ)/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทาว  
ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินชังจู

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...สมุทรสาคร... ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF2	๑๐ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาแรงสูงย้ายแนว ก่อสร้างถนน	DISชั่วคราวจุดB	SMF1S-05	นายวีรพัฒน์ นาคสมัย โทร ๐๘๑-๙๕๕๗๗๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แลถนนสทกรณบางส่วน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรศวรรค์ สงวนพันธ์ุ ตำแหน่ง ทม.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๕๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  โอกาสขำรด ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำรด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
( นายมนตรี ชินชังจู )  
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเคอร์ SMF2 จาก DIS ก.๓ B ถึง SMF1S-05  
ในวันที่ 10 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 152162


อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธิติ บุญชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สรศวรรค์ สงวนพันธ์ุ โทร ๐๘๑-๙๕๕๗๗๘๑

สำหรับผู้อนุมัติ 3042  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟฟ.โคกขาม  
อก.รร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)  
  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)  
31 ต.ค. 2562


ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) \_\_\_\_\_ )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |                  |  |
|------------------------|---|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | ดิส ชค.จุดB - โรงพักโคกขาม  |                  |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 10 ต.ค. 62  | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น.   |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟภ.คกช.  | งานที่ทำ         | ปรับปรุงระบบจำหน่ายก่อสร้างถนน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1521/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายธนิต บุญชู   |                  | วันที่ 30 ตุลาคม 2562                                    |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |                  | วันที่ 30.10.62  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |                  | วันที่ 31.10.62  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นายธนิต, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                  |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
2	ตรวจสอบ SF6 SMF01S-05 อยู่ตำแหน่ง OPEN ล็อคคาน						
3	SMF02VB-01	Auto	Manual		SMF		- -
4	ดิส ชค.จุดB	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		คกช.		
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
7	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้						
8	SMF02VB-01	Manual	Auto		SMF		
*** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก ***							
9	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
12	SMF02VB-01	Auto	Manual		SMF		- -
13	ดิส ชค.จุด B	ปลด	สับ		คกช.		
14	SMF02VB-01	Manual	Auto		SMF		
สิ้นสุด Switching							

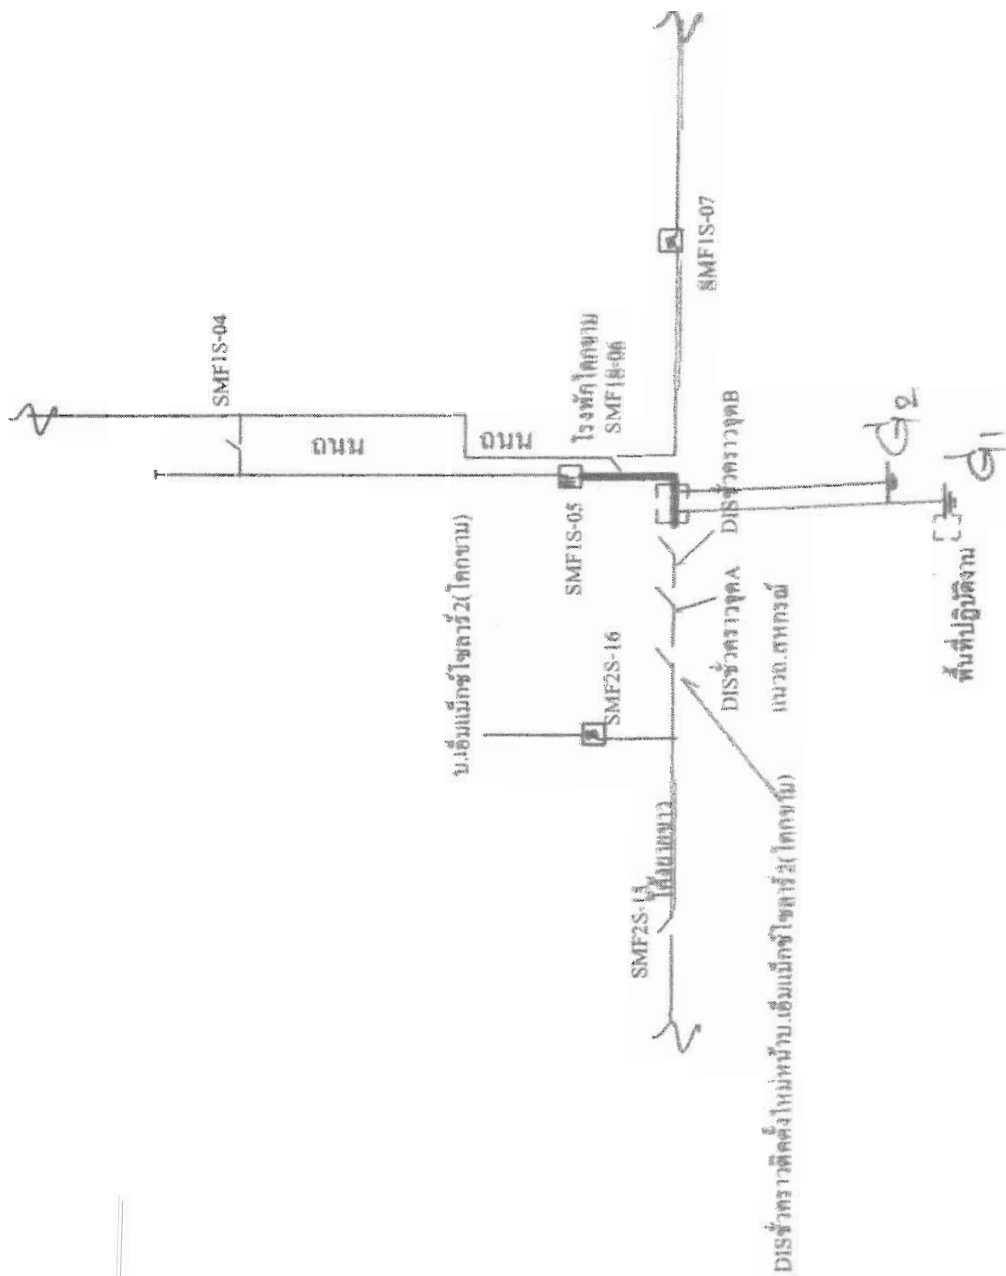

๒๕๖๖

11

11

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน.....งานย้ายแนวถนนสหกรณ์.....  
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....ปักเสาแรงสูง.....  
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน .....๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.....  
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก .....กฟฟ.โคกขาม.....  
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ...นายนครินทร์ รัตนปัญญา.....  
 ตำแหน่ง...ชจก.(ท) กฟฟ.โคกขาม ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๖-๘๐๘๑๗๔๖.....  
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก .....นายวีรพัฒน์ นาคสมัย.....  
 ตำแหน่ง.....พชง.๕..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๑-๙๔๔๗๗๘๑.....  
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....  
 .....  
 .....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)  
 ชื่อ ..นายวริทธิ์ เมืองนง.....ตำแหน่ง.....พชง.๓.....เบอร์โทรศัพท์ .....๐๙๔-๔๙๔๗๓๓๔.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า .....ชุดแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่๑.....นายวริทธิ์ เมืองนง.....ผู้รับผิดชอบ  
 จุดที่๒ .....นายวริทธิ์ เมืองนง.....ผู้รับผิดชอบ.....จุดที่๓.....  
 ผู้รับผิดชอบ.....จุดที่๔.....ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....โดยมีผลการอนุมัติดังนี้  
 ไม่อนุมัติ เหตุผล.....  
 อนุมัติ ตามบันทึกที่.....กต.คกช.(ปบ.)๑๗๖๖/๒๕๖๒ ลว ๒๘ ต.ค.๒๕๖๒.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....  
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายประวิทย์ กรังพานิชย์.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่  
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....  
 แจ้ง จำนวน.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่  
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....ชี้แจงที่หน้างาน.....  
 จัดประชุมนัด วันที่...๖ พ.ย. ๖๒..... สถานที่ประชุม.....กฟฟ.โคกขาม.....  
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม ...นายนครินทร์ รัตนปัญญา,ชจก.(ท) กฟฟ.โคกขาม นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์  
 ทน.ปบ.กฟฟ.โคกขาม นายวริทธิ์ เมืองนง พชง.๓ นายวีรพัฒน์ นาคสมัย พชง.๕.....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่  
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....ชี้แจ้งดับไฟฟ้าทำงาน.....  
 จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่...๖ พ.ย.๖๒..... วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง นายวีรพัฒน์ นาคสมัย พชง.๕  
 ชุดงานหลัก.....