



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ . ก.๓.สค.(ปน.) ๕๕๑๗ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ชา
ชื่อผู้ส่ง นายอร่าม ผ่องมณี

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒

Switching Deadline

วันที่ 4 พ.ย. 62

วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง . อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง . รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟล.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อน ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๗ พ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อนแอร์เบรกสวิทช์ระบบ ๑๑๕ เควี และตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบสายส่งกรณีเร่งด่วน	SAA๓YS-๐๕ ร.ร.เทียบอินน์ รท. 7	สค.๗ รทพร SAA3YS-08 Z.ชัยทพ ทพจก	นายสุรพันธ์ คำอุดม โทร ๐๘-๗๔๐๐-๖๑๐๑ ร่วมกับชุดขอทไลนระบบ ๑๑๕ เควี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอ้วนจาง เทียนทอง.....ตำแหน่ง ทพ.ปน.....โทร ๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๐.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอร่าม ผ่องมณี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟล.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 1๐๕ จาก รท.๗ ถึง SAA3YS-08
ในวันที่ 7 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1525/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย รทพร อันต์เกียรติกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพจก.กฟล.สค.ชั้น๑
1 พ.ย. 62 ทพนฤพนธ์ ปรมศิริ

รทพร อันต์เกียรติกิจ
(๐๓๓.๖๑๓๓ นพ.ดพ.)

บุญเกตุ

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

3058

เรียน ผจก. กฟอ.สา, กฟอ.ทบ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3)

- ๕ ต.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานีฯ -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) ๒๕๗/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนต้น AB รหัส SAAmYS-๐๕ หน้าโรงแรมท็อบอินท์
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี	๗ พ.ย.๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขจุดร้อน AB สวิตซ์ รหัส SAAmYS-๐๕ หน้า โรงแรมท็อบอินท์	SAAmYS-๐๕ หน้าโรงแรม ท็อบอินท์	เขตชั้น เหนือไฟเซว SAAmYS-๐๕	นายอนุชา คำสีดา หัวหน้าชุดฮอตไลน์ กระเช้า ๑๑๕ เควี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) SMC44๒-๐๑

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ โจรนเลิศ ตำแหน่ง พชง.๖ ผดบ.กบข.(ก.๓) โทร

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายณฤพนธ์ เปรมศิริ
ชศ.ตบ.กบข.(ก.๓)

๓๑ ต.ค. ๖๒

ตำแหน่ง (นายสรพงษ์ สุกพิสิฐ)
ทศ.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115 107 จาก SMC44๒-๐๑ ถึง SAAmYS-๐๕
ในวันที่ 7 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1525/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกพร ตันต์เอกตกรัง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณฤพนธ์ เปรมศิริ

สกพร ตันต์เอกตกรัง
(วศก. 6 แทน ทบ.ตฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟภ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ส่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์


31/10/62

ใบสั่งทำสวิทซ์

1. สถานที่ทำงาน ABS ร.ร.ท้อปอินน์ รหัส SAA03YS-05 แก๊วจุดร้อนแอร์เบรกสวิทซ์ และตัดต้นไม้ใกล้แนวสายส่ง
2. กำหนดวันที่ทำงาน 7-พ.ย.-62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สค.,กบข.(ก.3) งานที่ทำ แก๊วจุดร้อนแอร์เบรกสวิทซ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1525/62
4. เตรียมการสวิทซ์ชิ่งโดย นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิทซ์ชิ่งโดย  วันที่ 02-11-62
6. อนุมัติสวิทซ์ชิ่งโดย  วันที่ 4 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิทซ์ชิ่งโดย
- นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายนครินทร์,นายอนุสรณ์, นายธนิต,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SMC01YB-01 และ SMC03YB-01 จ่ายไฟแบบ Close loop						
2	KTB02YB-01	Auto	Manual		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SMG04YB-01	สับ	ปลด		SMG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SMG04YS-01	สับ	ปลด		SMG		- ไบมีด 115 เควี
5	SMG04YS-02	สับ	ปลด		SMG		- ไบมีด 115 เควี
6	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
7	SAA03YS-08	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		กทบ.		Z ซอยเทพกาญจนา
8	แจ้ง กบข.(ก.3) Hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดพีโจ) แก๊วจุดร้อน ABS ร.ร.ท้อปอินน์ รหัส SAA03YS-05 ได้						
9	แจ้ง กฟจ.สค.ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายส่งได้ (บริเวณระหว่าง ABS ร.ร.ท้อปอินน์ รหัส SAA03YS-05 ถึง สถานี สมุทรสาคร 7)						
10	KTB02YB-01	Manual	Auto		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อปฏิบัติแล้วเสร็จ ทั้ง 2 ชุด พร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
12	KTB02YB-01	Auto	Manual		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ตรวจสอบ ABS ร.ร.ท้อปอินน์ รหัส SAA03YS-05 ให้อยู่ในสถานะสับอยู่						
14	SAA03YS-08	ปลด	สับ		กทบ.		Z ซอยเทพกาญจนา
15	SMG04YS-01	ปลด	สับ		SMG		- ไบมีด 115 เควี
16	SMG04YS-02	ปลด	สับ		SMG		- ไบมีด 115 เควี
17	ให้จ่ายไฟ SMC01YB-01 และ SMC03YB-01 แบบ Close loop						
18	SMG04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SMG04YB-01	Manual	Auto		SMG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	KTB02YB-01	Manual	Auto		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							

แผนผังงานแก้ไขจุดร้อนแอมป์เบรกสวิตช์ SAA3YS-05 หน้าห้องอินทน์ ในวันที่ ๗ พ.ย. 2562

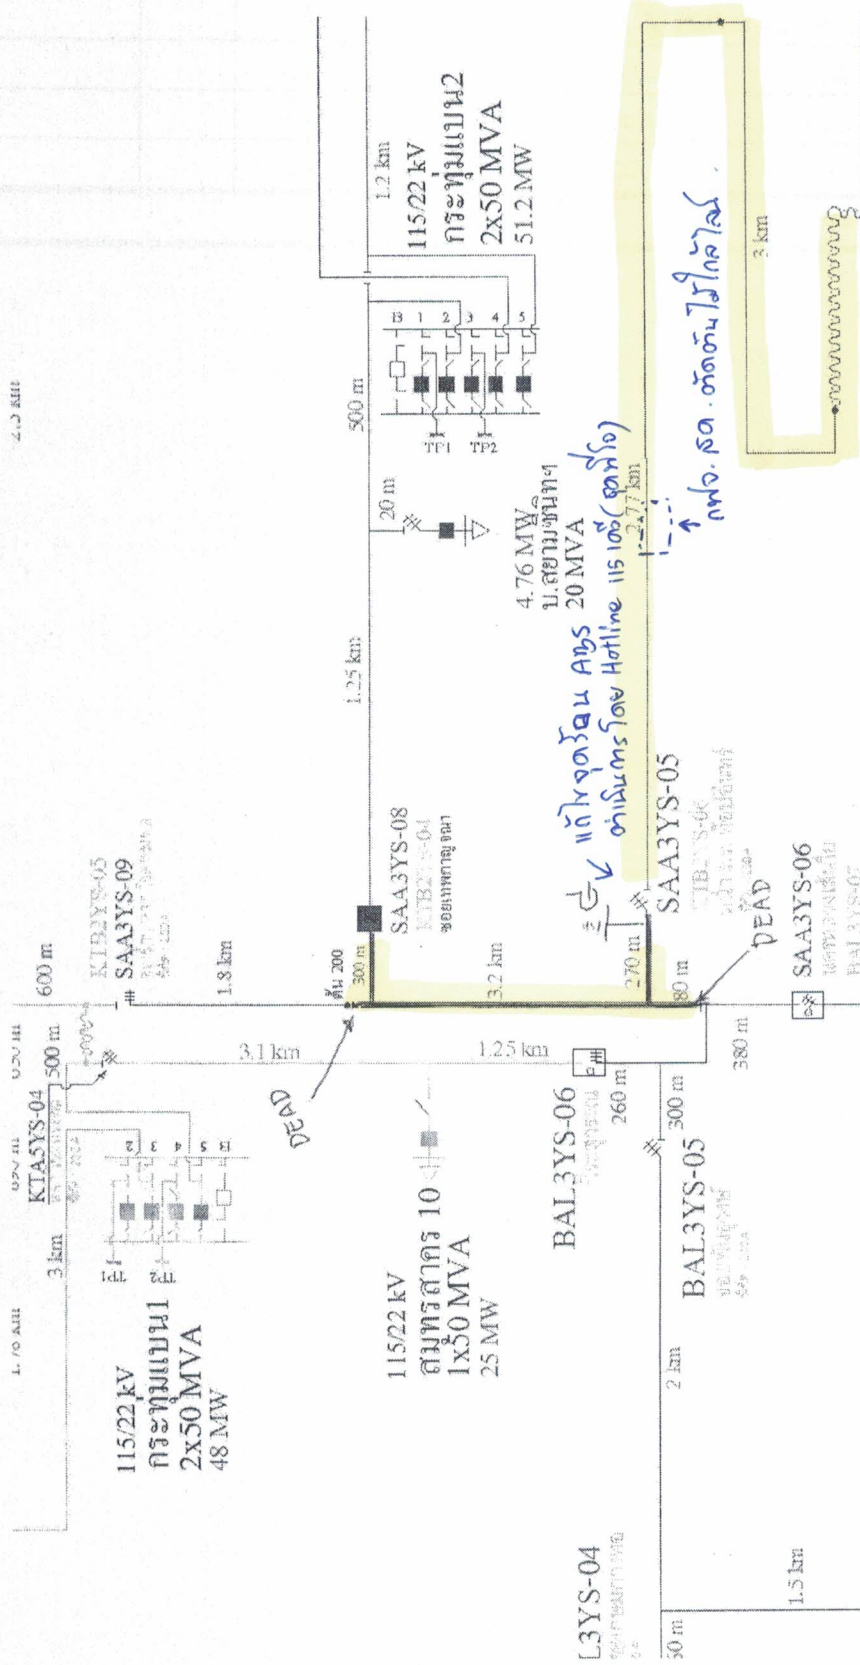

SMG4YB-01