






## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |                              |                          |
|------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | ศูนย์ไทยประกันชีวิต - โรงสีบ้านทิง  |                              |                          |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 15 ก.พ. 62  | ระหว่าง 08.00 น.             | ถึง 16.30 น.             |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟอ.ดบ.   | งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน 153/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายธนิศ บุญชู   |                              | วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |                              | วันที่ 4 ก.พ. 62         |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |    |                              | วันที่ 4 ก.พ. 62         |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. กฤษณะศักดิ์, ขุนทอง, นครินทร์, พนิธ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. สิทธิชัย, อนุสรณ์, ศักดิ์สิทธิ์, มโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. สถาพร, ธนิศ, ณัฐกาญจน์, สามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                              |                          |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ SF6 DBA04S-11 อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมถือคคาน						
2	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R ทำพื้น
3	Dis ชค. DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ธม		DIS ศูนย์ไทยประกันชีวิต
4	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
6	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R ทำพื้น
7	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
8	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
9	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R ทำพื้น
10	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
12	Dis ชค. DBA05	ปลด	สับ		ธม		DIS ศูนย์ไทยประกันชีวิต
13	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R ทำพื้น
	สิ้นสุด Switching						

แผนที่ 1

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อการปรับปรุงระบบจำหน่าย  
บริเวณ Dis ชั่วคราว ศูนย์ประสานงานเพื่อชีวิต ถึง DBA4S-11 โรงสีบ้านตั้ง  
ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.

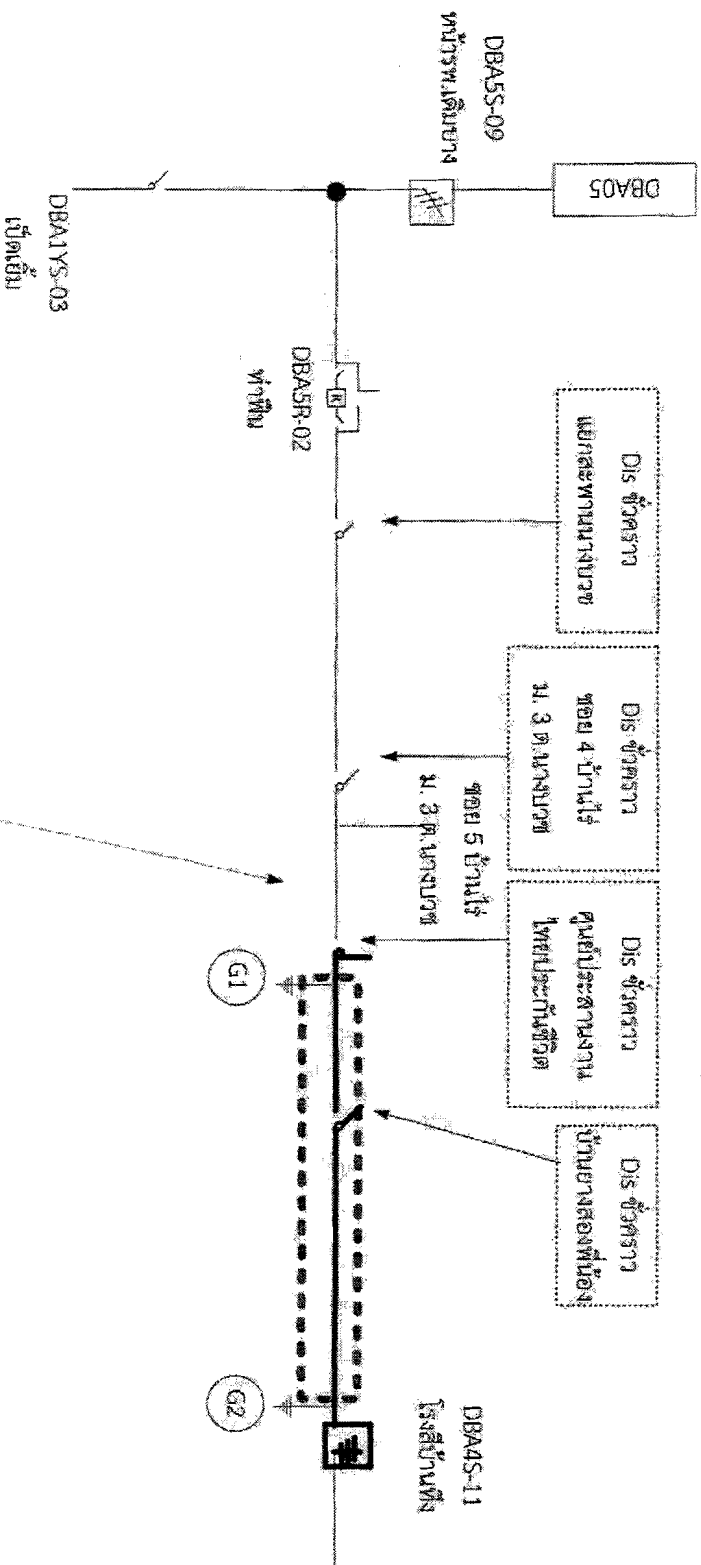

1. วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ดับไฟ ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน