



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพ.บ(กป.) ๔๘๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์จันทร์

ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แนนเนื้อ

วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บม.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งหม้อแปลง ตามแผนผังสั่งเซปแนบจำนวน ๑๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F7 (สพ.๑)	13 พ.ย. 62	-	-	ทำวงจรรีเลย์ หน้าวัดอัมมิเตอร์ (วัดคอน) SF๖บ้านสนิมแดง SPN75-02 (ประมาณ ๒ ภารกิจ)	DDE หน้าวัด อัมมิเตอร์	SF๖บ้านสนิมแดง SPN75-02	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕-๒๒๕๕๖๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ นงษ์โต ตำแหน่ง พ.ก.บ..... โทร.๐๘๕-๕๕๒๐๘๘๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายมาโนช แนนเนื้อ)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ SPN07 จาก DDE หน้าวัดอัมมิเตอร์ ปลายทาง

ในวันที่ 13 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา - น. ถึง - น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1562/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร อันธ์เอกตกรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทนายเกริกฤทธิ์ นงษ์โต

สทพร อันธ์เอกตกรกิจ
(๐๐๖.๖ แทน น.ย.ด.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

3093

ที่ ก.๓ ก.บ.บ(ค.พ.)

เรียน ผ.จก. กฟส. กพ.

อก.บ.ช.(ก.๓) ~~อก.ว.ว.(ก.๓)~~

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) -


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

 5 พ.ย. 2562
(นายเอกชัย ทังสุวรรณ์)

ร.ก.บ.บ(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	หน้าวัดอัมพวัน(SPN07)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13-พ.ย.-62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง - น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1562/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร	ต้นติเกษตรกิจ	วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช 3. เพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี							
1	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
2	ช่วงระหว่างจุดตัด DDE บริเวณหน้าวัดอัมพวัน - ปลายสาย ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ						
3	แจ้ง ฮอทไลน์กระเช้าทำการปลด DDE บริเวณหน้าวัดอัมพวัน(ตามแผนผังแนบ) ออกทั้งสามเฟส						
4	หลังจาก ฮอทไลน์กระเช้าทำการปลด DDE บริเวณหน้าวัดอัมพวัน(ตามแผนผังแนบ) ออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สพน. รับทราบ						
6	แจ้งชุดปฏิบัติงานดำเนินการได้						
7	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
8	*หมายเหตุ* ท้วงจรฟรีไลน์ ไม่ต้องทำการช็อคกราวด์และ กฟส.สพน. ทำงานประมาณ 2 สัปดาห์						
สิ้นสุด Switching วันที่ 13 พ.ย. 2562							
9	หลังจากชุดปฏิบัติงานดำเนินงานแล้วเสร็จ						
10	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
11	แจ้ง ฮอทไลน์กระเช้าทำการจัม DDE บริเวณหน้าวัดอัมพวัน(ตามแผนผังแนบ) เข้าทั้งสามเฟส						
12	หลังจากฮอทไลน์กระเช้าทำการจัม DDE บริเวณหน้าวัดอัมพวัน(ตามแผนผังแนบ) เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
13	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
สิ้นสุด Switching							

แผนผังดัดแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 13 พ.ย. 62

ทำวงจรฟรีไลน์ หน้าวัดชัยพวัน(วัดตอน) - SF6 บ้านสนิมแดง F7 สถานี สพน.1

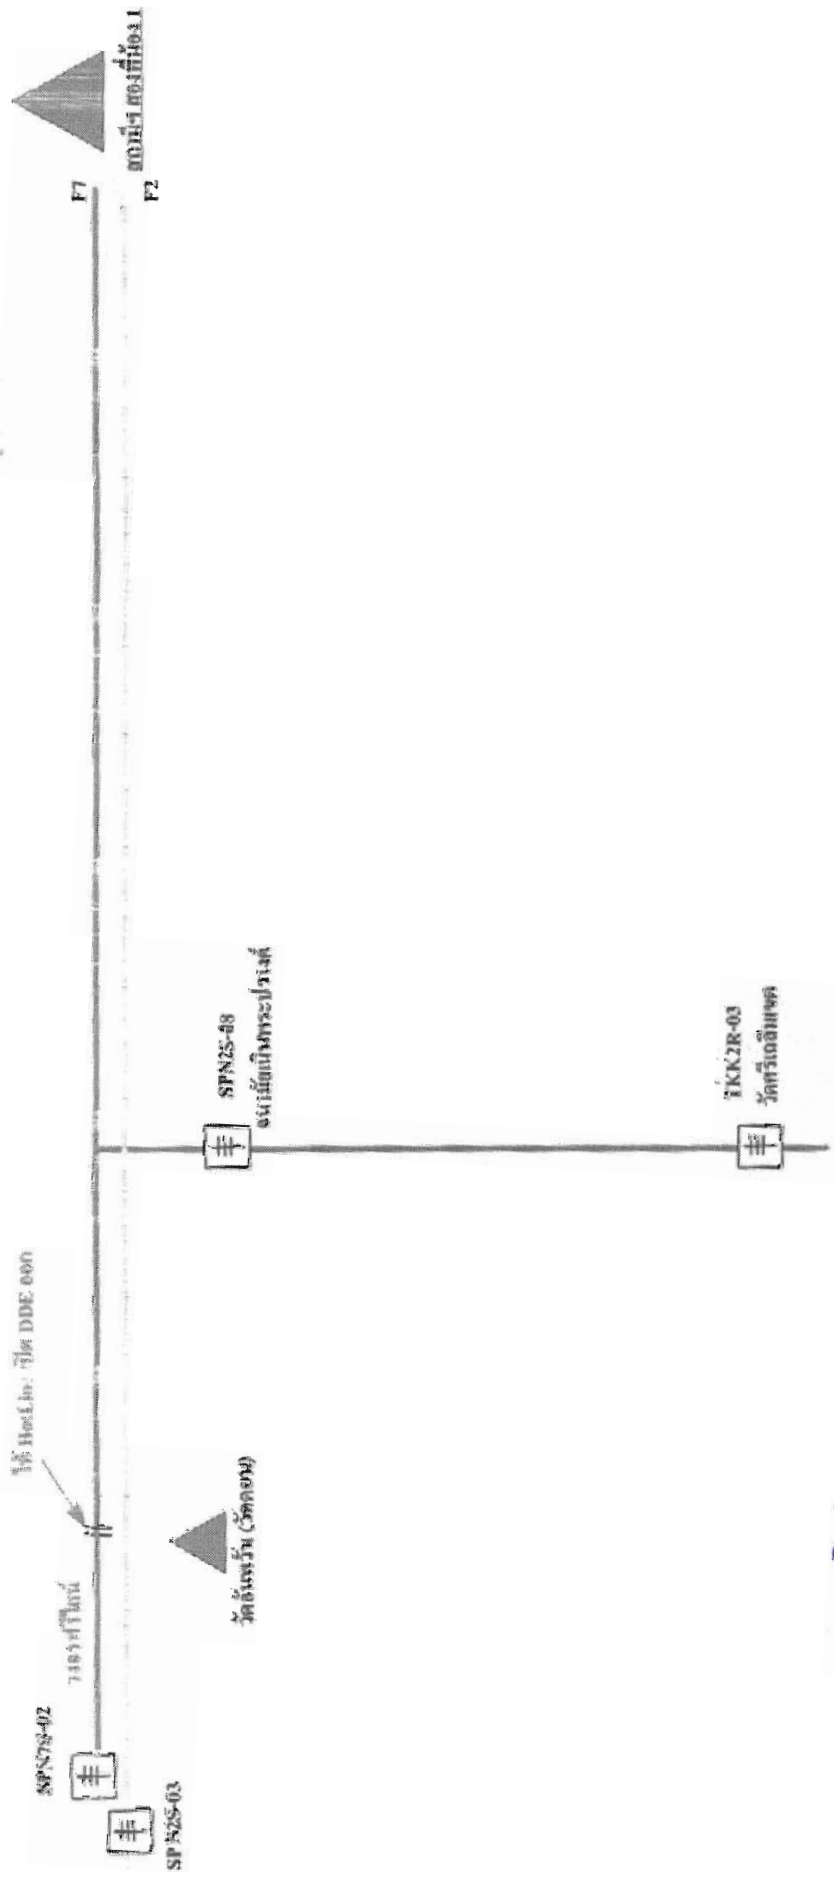

ปลสมทว ๒๐๓๓๐๗