



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 14 พ.ย. 62

เลขที่ ก.3.ตบ.(ปบ.) 2106 วันที่ 5 พ.ย. 2562
 ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
 ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ด้วยการไฟฟ้า อ่าวถกเดิมนางนางนวช. จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีไฟฟ้า เดิมนางนางนวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA02	วันอังคารที่ 19 พ.ย.62	08.00 น.	17.00น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	DISชั่วคราวตรง ข้ามปั้มเอสโซ่	DISชั่วคราว คริสจักรพร ประสาธ	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
2	DBA02	วันอังคารที่ 19 พ.ย.62	12.00 น.	13.00น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	DISชั่วคราว คริสจักรพร ประสาธ	SF6 DBA2S-04 บ้านบางแอก	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....ม.ต.๕.ต.นางนวช.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจักรกริช สว่างใส ตำแหน่ง พทง.6.ผ.ปบ. โทร. 081-661-5559, 035515998

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
 2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DBA02 จาก Dis ๓ มีโอเอสโซ่ ถึง Dis ๓ คริสจักรพรประสาธ
 ในวันที่ 19 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1565/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ DBA02 จาก Dis ๓ คริสจักรพรประสาธ ถึง DBA2S-04
 ในวันที่ 19 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1565/62
 พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะ ชัยรัตเศรษฐ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจักรกริช สว่างใส

(นาย กฤษณะ ชัยรัตเศรษฐ์)

อก. 6 11พ.ค.ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟอ.ตบ.

อก.ว.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
 11 พ.ย. 2562


ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่วันที่.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงบีมเอสโซ่นางบวช - คริสตจักรพรประสาธ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1565/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายชนิด, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
4	ย้ายโหลด DBA02 ไปจ่ายจาก DBA03						
5	DBA02S-06	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6
6	Dis ชั่วคราว DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	Dis ชั่วคราว DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
12	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
13	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งพร้อมดับไฟเพิ่มเติมเวลา 12.00 น. -13.00 น. เพื่อปรับแต่งสาย						
16	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
17	เมื่อพร้อมดับไฟ						
18	DBA02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
21	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2 ***							
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานเพิ่มเติมเวลา 12.00 น. -13.00 น. เพื่อปรับแต่งสาย แล้วเสร็จ						
24	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
26	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	ตรวจสอบ Dis ชั่วคราว DBA02 บริเวณ คริสตจักรพรประสาธ ให้อยู่สถานะ ปลอดภัย							
28	DBA02S-04	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		สช.		SF6	บางแอก
29	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
***สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3 ***								
30	เมื่อควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จ							
31	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
32	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	-
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1							
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2							
35	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
36	Dis ชั่วคราว DBA02	ปลด	ล๊اب		สช.		DIS	ตรงข้ามบีม เอสโซ่
37	ย้ายโหลด DBA02 กลับจาก DBA03							
38	Dis ชั่วคราว DBA02	ปลด	ล๊اب		สช.		DIS	คริสตจักรพรประสาธ
39	DBA02S-06	ล๊اب	ปลด		สช.	SCADA	SF6	ตรงข้าม สนง.สามชุก
40	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
41	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

แผ่นที่ 2

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย

Dis ชั่วคราว ตรงข้ามบีม เอสไอซ์ ถึง Dis ชั่วคราว คริตส์จักร
ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

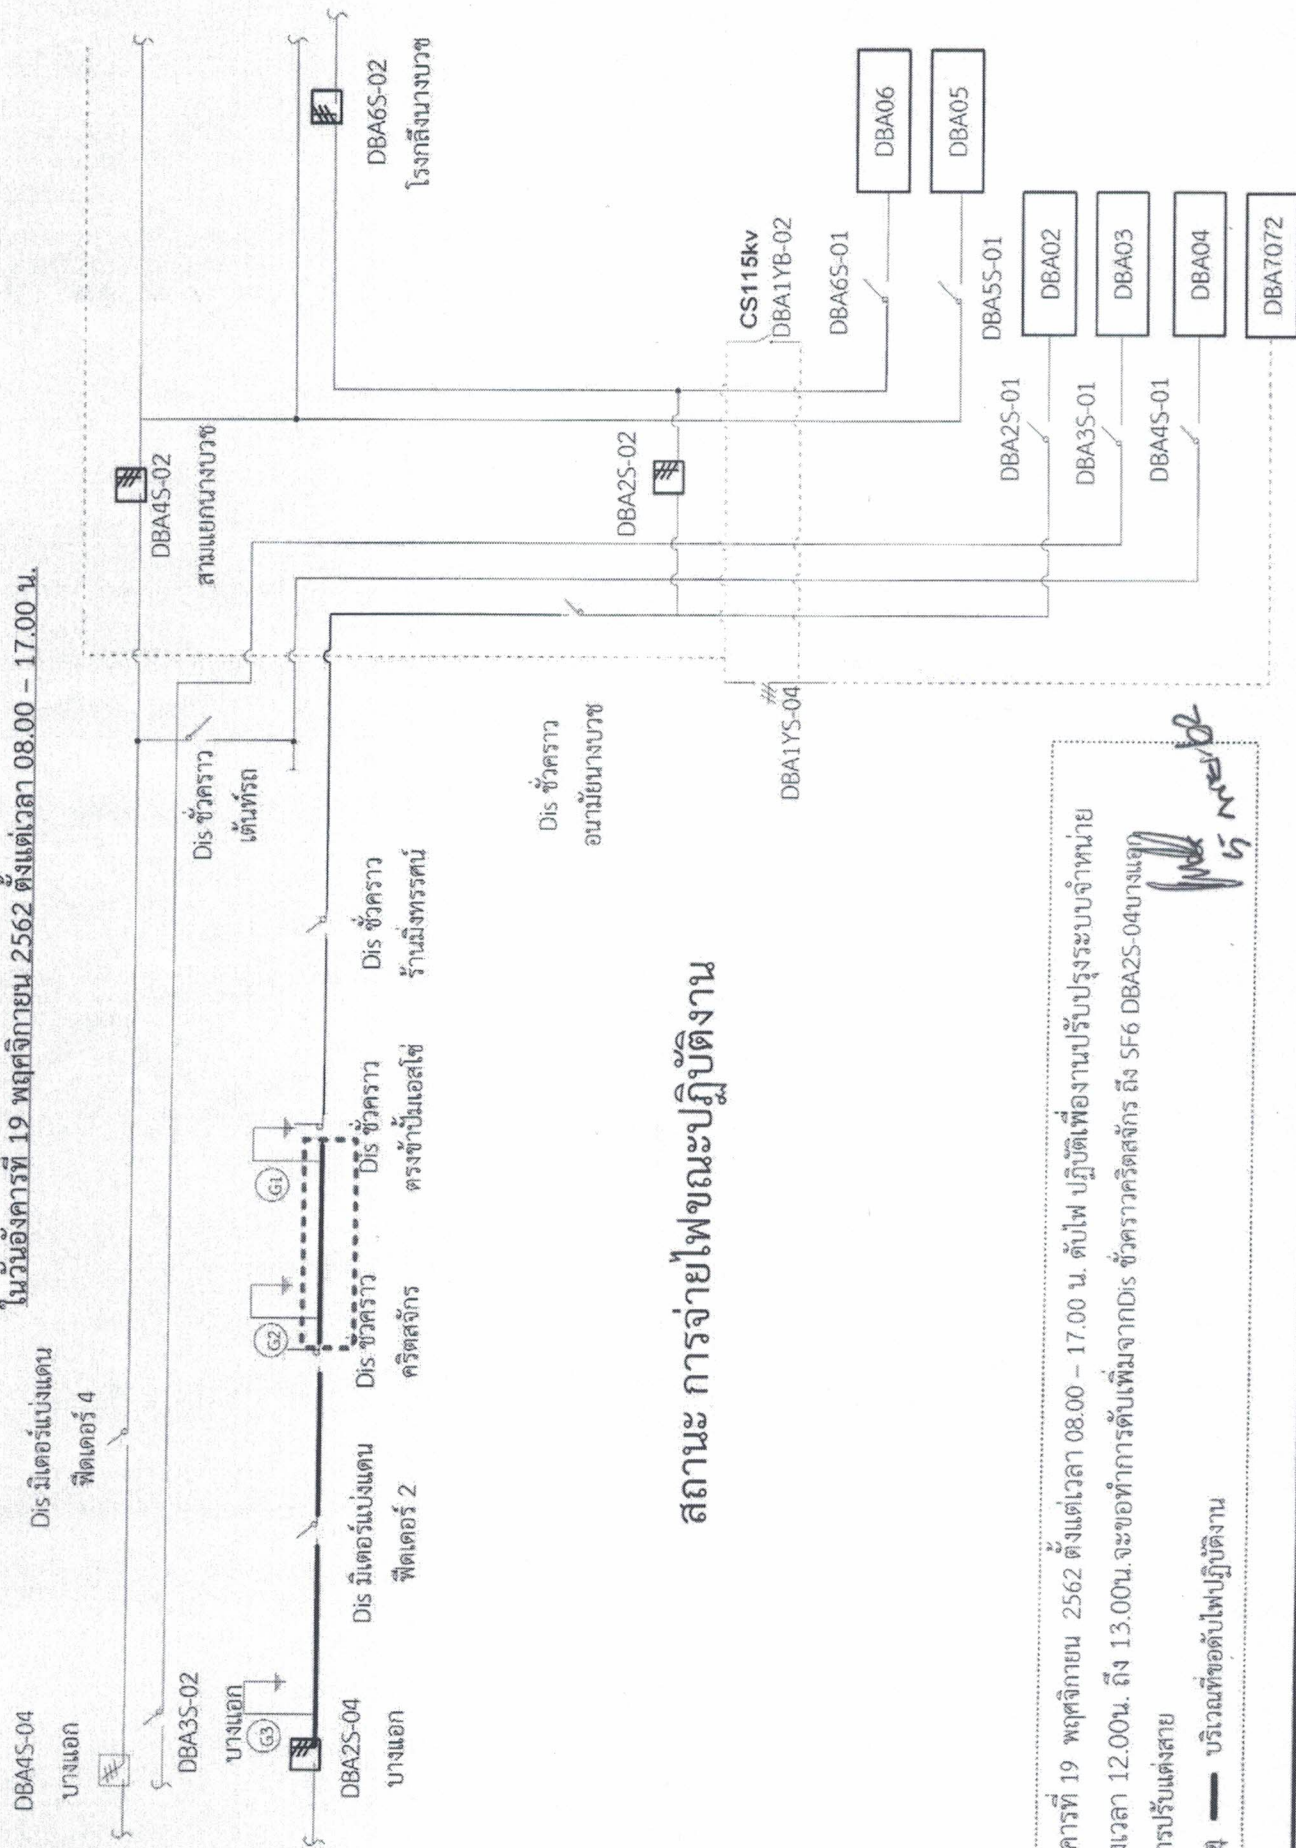

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ดับไฟ ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
2. ในช่วงเวลา 12.00น. ถึง 13.00น. จะขอทำการดับเพิ่มจาก Dis ชั่วคราวคริตส์จักร ถึง SF6 DBA2S-04 บางแอก
เพื่อทำการปรับแต่งสาย
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน

[Handwritten signature]
5