



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

3225

เลขที่ ก.3.คบ.(ปม.) 2106
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง
วันที่ 5 พ.ย. 2562
ตำแหน่ง อก.ปม.(ก.3)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วยการไฟฟ้า อำเภอดำเนินนางนวล จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีไฟฟ้า เดิมนางนวล ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA02	วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.62	08.00 น.	17.00น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DISชั่วคราวหน้าอนามัยนางบวช	DISชั่วคราวตรงข้ามบ้มนเอสโซ่	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
2	DBA02	วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.62	16.30 น.	17.00น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DISชั่วคราวตรงข้ามบ้มน เอสโซ่	DISชั่วคราวคริสจักรพรประสาท	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
3	DBA03	วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.62	08.00 น.	17.00น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DIS DBA3S-01 หน้าสถานีเดิมบาง	DIS DBA3S-02 บ้านบางแอก	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
4	DBA04	วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.62	08.00 น.	17.00น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DIS DBA4S-01 หน้าสถานีเดิมบาง	DISชั่วคราวเด่นทร์ถ	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....ม.๑.๔.ต.นางนวล.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายจักรกริช สว่างไสว.... ตำแหน่ง... พทง.๕.ปบ. โทร... 081-661-5559... 035515998

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)


- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง.)

ตำแหน่ง...รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.,

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ แยกนางบวช				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 พ.ย. 62	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย, รื้อถอนต่อตรง DIS		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1566/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	14 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	งานที่ทำ 1 : ปรับปรุงระบบจำหน่าย						
3	2 : รื้อถอนต่อตรง DIS ชั่วคราวปั๊มเอสโซ่ เวลา 16.30 น.- 17.00 น.						
4	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
6	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- โหลด 2.6 MW
7	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- โหลด 2.5 MW
8	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- โหลด 3.7 MW
9	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- โหลด 5.9 MW
10	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- โหลด 4.0 MW
11	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- โหลด 4.2 MW
12	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
13	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ท่าหิน
14	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
15	SPC01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศบจ.		R ดงชี้เหล็ก
16	ย้ายโหลด DBA 3 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC 1						
17	DBA03S-11	ปลด	สับ		สช.		SF6 วังหว่า
18	DBA03S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 ร้านเทเลวิซ แยกเข้าตลาดร้อยปี
19	ย้ายโหลด DBA 5 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA 6						
20	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
21	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
22	ย้ายโหลด DBA 4 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA 5						
23	DBA04S-11	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 โรงสีบ้านหึ่ง
24	DBA04R-01	สับ	ปลด		สช.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
25	ย้ายโหลด DBA 5 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA 1						
26	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DBA05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 วัดนางบวช
28	ย้ายโหลด DBA 2 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA 3						
29	DBA02S-06	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
30	DIS ชั่วคราว DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามบีมเอสโซ่
31	ย้ายโหลด DBA 3 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA 4						
32	DBA04S-06	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 หมอจรรย์
33	DBA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS บางแอก
34	ย้ายโหลด DBA 4 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA 5						
35	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA		- ขนานบัส
36	DBA04S-02	ปลด	สับ		สข.		SF6 สามแยกนางบวช
37	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชั่วคราวเดินท์รถ
38	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA		- ขนานบัส
39	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
40	DBA03VB-01	สับ	ปลด		DBA		- -
41	DBA04VB-01	สับ	ปลด		DBA		- -
42	DBA03S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.3
43	DBA04S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.4
44	DIS ชั่วคราว DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชั่วคราวหน้าอนามัยนางบวช
45	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
46	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
47	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
48	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G4						
49	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G5						
50	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
51	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
52	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
53	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
54	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
55	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
56	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R ทำฟัน
57	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
58	SPC01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศบจ.		R ดงชี้เหล็ก
59	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
60	เมื่อชุดปฏิบัติงาน พร้อมดับไฟเพื่อต่อตรง DIS ชั่วคราวบีมเอสโซ่						
61	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- -
62	DIS ชั่วคราว DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชั่วคราวคริสจักรพรประสาธ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
64	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G3						
65	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
66	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง							
67	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
68	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
69	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
70	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
71	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
72	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
73	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
74	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ทำฟัน
75	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
76	SPC01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.		R ดงชี้เหล็ก
77	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G1						
78	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G2						
79	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G3						
80	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G4						
81	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G5						
82	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
83	DBA03S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.3
84	DBA04S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.4
85	DBA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		-
86	DBA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		-
87	DIS ชั่วคราว DBA02	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ชั่วคราวหน้าอนามัยนางบวช
88	ย้ายโหลด DBA 2 บางส่วนกลับจาก DBA 3						
89	DIS ชั่วคราว DBA02	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ชั่วคราวคริสจักรพรประสาท
90	DBA02S-06	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
91	ย้ายโหลด DBA 3 บางส่วนกลับจาก DBA 4						
92	DBA03S-02	ปลด	สับ		ดบ.		DIS บางแอก
93	DBA04S-06	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
94	ย้ายโหลด DBA 4 บางส่วนกลับจาก DBA 5						
95	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA		- ขนานบัส
96	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ชั่วคราวเดินที่รถ
97	DBA04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		SF6 สามแยกนางบวช
98	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA		- ขนานบัส

แผนที่ 2

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
 Dis ชั่วคราว อนามัยบางบัว Dis ชั่วคราว ตรงข้ามปั้ม เอสโซ่
 ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

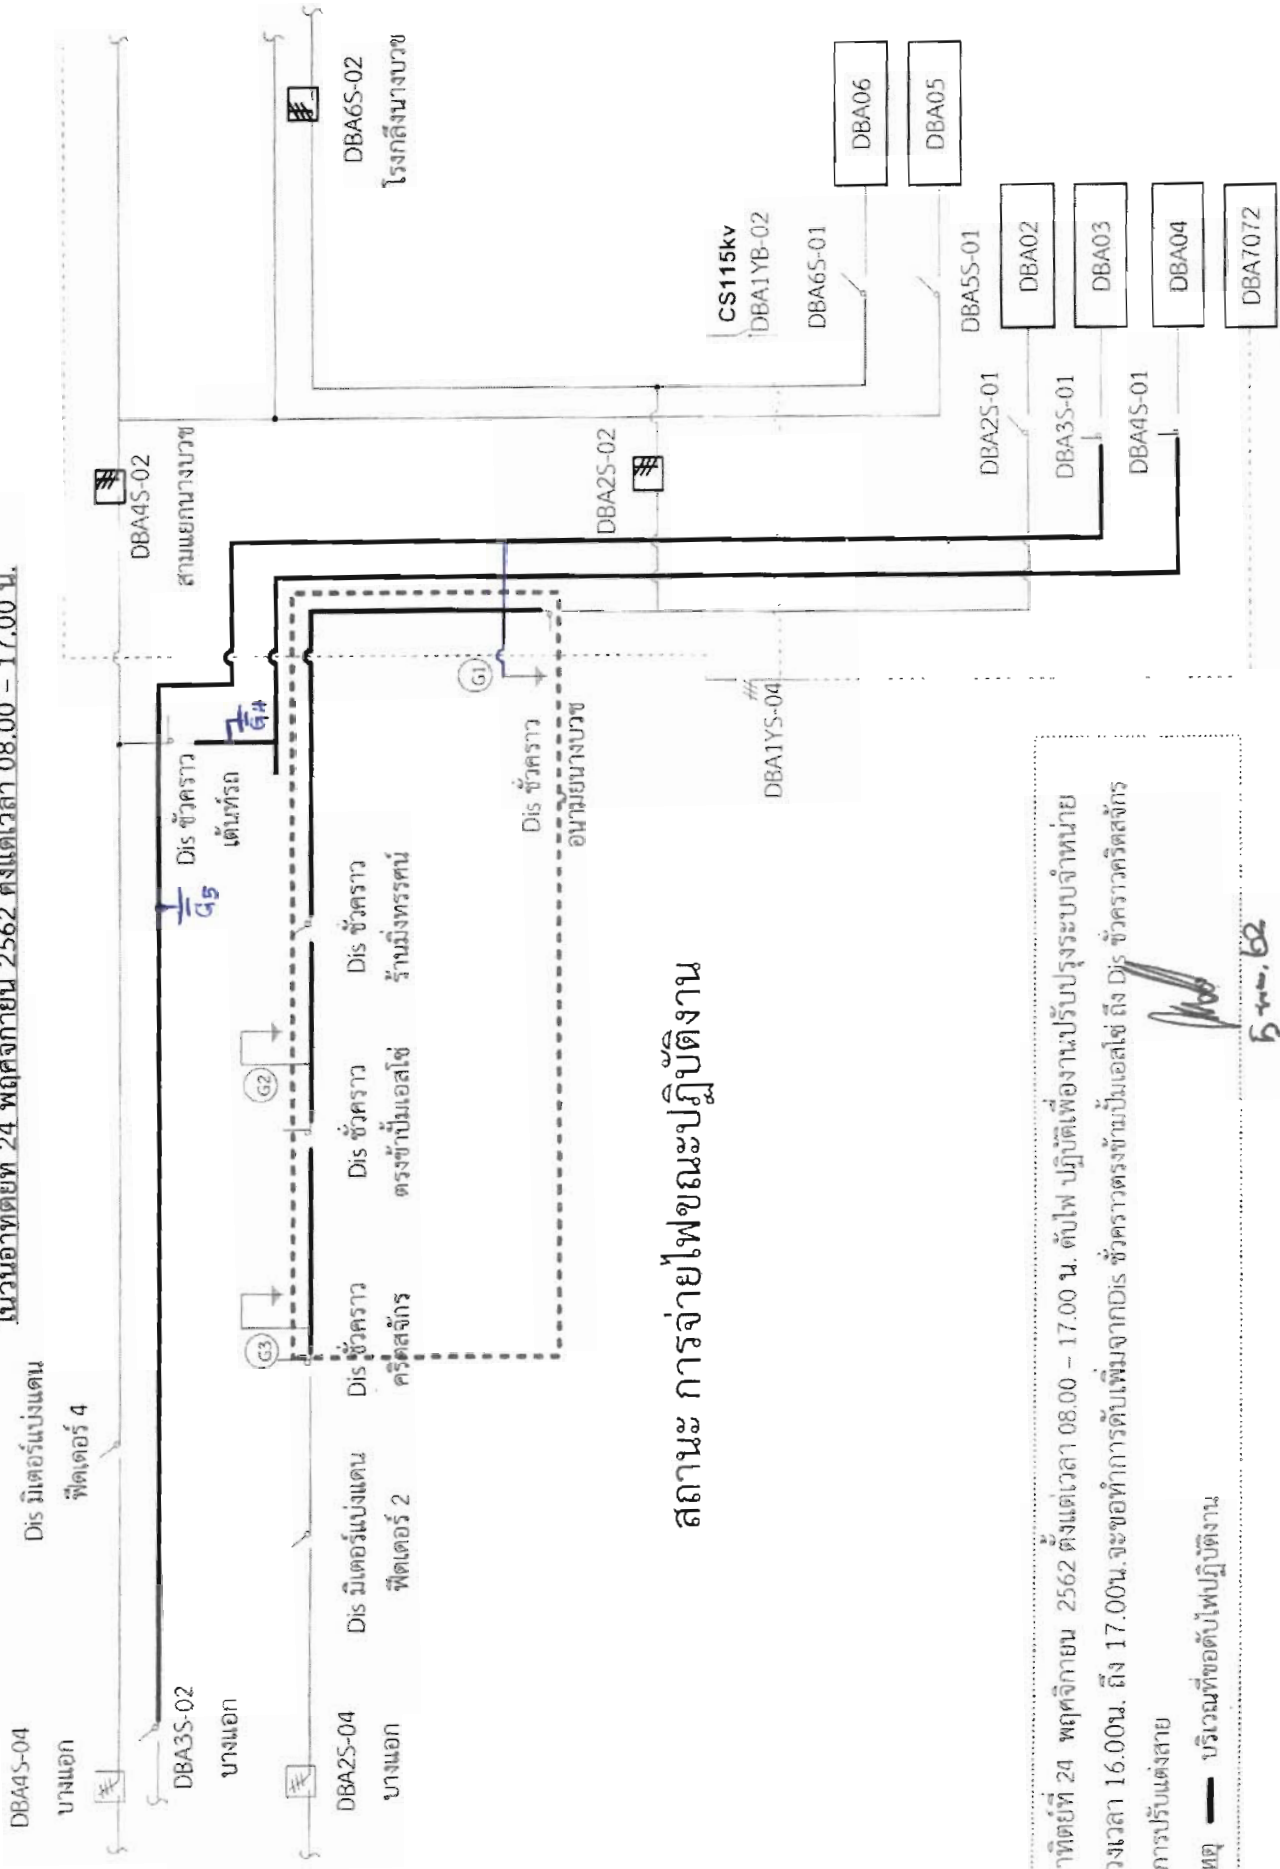

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
 2. ในช่วงเวลา 16.00น. ถึง 17.00น. จะขอทำการดับเพิ่มจาก Dis ชั่วคราวตรงข้ามปั้มเอสโซ่ ถึง Dis ชั่วคราวคริสจักร
 เพื่อทำการปรับแต่งสาย
 หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน
 5 พ.ย. 62