



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุคำ
ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สันทิศปัญญา

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟช.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	8/11/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA07S-06	Disชั่วคราว สถานีท๒	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๙๕๔ นายโสภาส บุตรบรรเทิง
๒.	7 สท.	14/11/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว สถานีสุพรรณ๒	SPA07S-04	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๙๕๔ นายโสภาส บุตรบรรเทิง
๓.	7 สท.	15,18/10/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	DDEร้านขายทุเรียน	DDEตั้งข้ามถนน	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๙๕๔ นายโสภาส บุตรบรรเทิง
๔.	7 สท.	16/11/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	DDEจุดA	DDEจุดB	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๙๕๔ นายโสภาส บุตรบรรเทิง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พช.๗ (สช.) โทร. ๐๘๔-๐๐๙๙๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง ผจก. กฟช. สท.

สำรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิวธารณลัมเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SPA7 จาก SPA7S-06 ถึง Dis ชั่วคร. สถานีท๒
ในวันที่ ๘ พ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1581
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล
5 พ.ย. 62

สำรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผจก.

3113

อก.บช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

- 7 พ.ย. ๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|---|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ห้องเย็นสองพี่น้อง- สนามกีฬาแห่งที่ 2 | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 8-พ.ย.-62 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.สพ. | งานที่ทำ | ก่อสร้าง 115 เควีสถานีฯสุพรรณบุรี 2 | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1581/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง | | | วันที่ | 7 พฤศจิกายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 7 พ.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 7 พ.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
3	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา08.00 น.						
4	SPA07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
5	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟจ.สพ.ทราบ						
6	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1					สพ.	
7	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2					สพ.	
8	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G3					สพ.	
8	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
9	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
12	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ ปลดShort Ground จุด G1					สพ.	
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ ปลดShort Ground จุด G2					สพ.	
14	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ ปลดShort Ground จุด G3					สพ.	
15	SPA07S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
16	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๘...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Disชั่วคราวสนามกีฬา๒ - Disชั่วคราวสนามกีฬา๒เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานี
อ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้


พิดเตอร์ ...๗... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disห้องเย็นสองพี่น้อง - Disชั่วคราวสนามกีฬา๒

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง...ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ส.กฟจ.สพ...เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

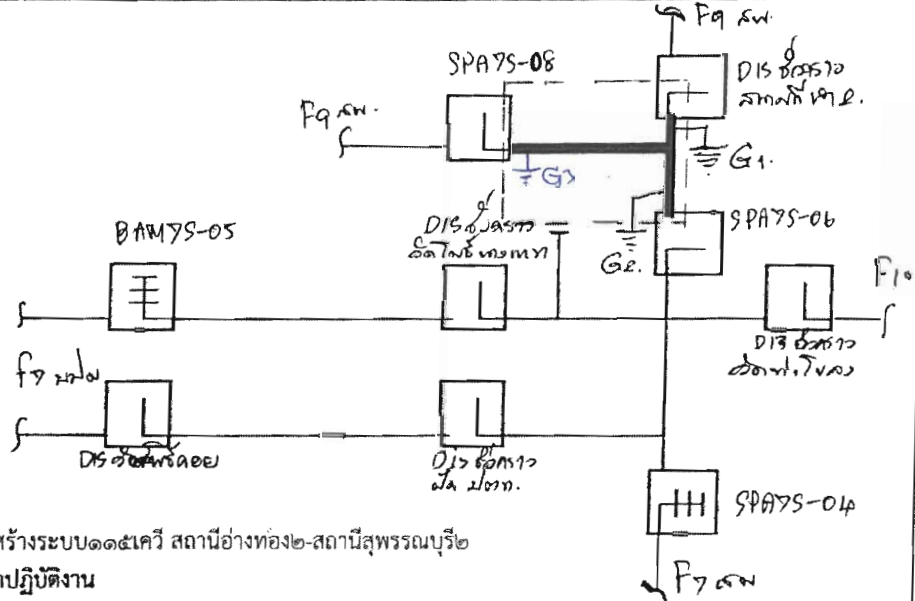

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหลดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
๒. ปลดโหลดจุด ให้Hot Line สพ.ปฏิบัติงานด้วยการเปิดDDE ๒ จุด
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อดกราวด์จุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายอนากร สุวรรณประทีป)

พง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๖๖๗๘, ๐๔๘๕๕, ๐๔๘๖๐

๗/๑15๐๐

1