



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สมทศปัญญา

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.อ.ฟ.จ.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แฉก ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	8/11/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA07S-06	Disชั่วคราวสนามกีฬา2	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๙๙๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๒.	7 สท.	14/11/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราวสถานีสุพรรณมา2	SPA07S-04	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๙๙๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๓.	7 สท.	15,18/10/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	DDEร้านขายทุเรียน	DDEตั้งข้ามถนน	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๙๙๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๔.	7 สท.	16/11/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	DDEจุดA ทรงข้ามวัดโพธิ์หนองหญ้า	DDEจุดB ริมถนน 357	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๙๙๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พงจ.๗(สข.) โทร ๐๘๘-๐๐๙๗๕๕๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พิดเตอร์ SPA7 จาก DDEจุดA ของห้องวัดไฟห้องทศ ถึง DDEจุด B ริมถนน 357
ในวันที่ 16 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1589
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ นาย พงศา อานนท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำรับคู่มือ

3174

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. กฟ. กฟ. ย.บ

อก.บ.บ.(ก.๓) อก.ว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แฉก
แผนผังแนบ 1 แฉก

ผจก. (สถานี)

12 พ.ย. 2562
นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โค้งวัดโพธิ์นางเทรา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.สพ.	งานที่ทำ	ก่อสร้าง 115 เควี สถานี อ่างทอง 2 - สุพรรณบุรี 2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1584/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม		วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	L=2.04MW.
4	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	L=5.3MW.
5	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	-
6	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	L=7.15MW.
7	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	L=1.95MW.
8	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM07						
9	BAM07S-05	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดโพธิ์ค้อย
10	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
11	Dis ชั่วคราว SPA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS วัดโพธิ์นางเทรา
12	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
13	แจ้งชุด Hotline ทำการตัด DDE จุด A บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา และจุด B บริเวณริมถนนหลวง357 (ตามผังแนบ)						
14	เมื่อชุด Hotline ทำการตัด DDE จุด A บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา และจุด B บริเวณริมถนนหลวง357 แล้วเสร็จ						
15	จ่ายไฟถึง DDE จุด A บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา						
16	Dis ชั่วคราว SPA07	ปลด	สับ		สพ.		DIS วัดโพธิ์นางเทรา
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
18	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
19	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
20	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
22	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
23	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM	-	-
24	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	-
25	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
27	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
28	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
29	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
30	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
31	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
32	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
33	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G1						
34	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G2						
35	แจ้งชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE จุด B บริเวณริมถนนหลวง357 (ตามผังแนบ)						
36	เมื่อชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE จุด B บริเวณริมถนนหลวง357 แล้วเสร็จ						
37	Dis ชั่วคราว SPA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS วัดโพธิ์นางเทรา
38	แจ้งชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE จุด A บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา (ตามผังแนบ)						
39	เมื่อชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE จุด A บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา แล้วเสร็จ						
40	ย้ายโหลด SPA07 กลับจาก BAM07						
41	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
42	Dis ชั่วคราว SPA07	ปลด	สับ		สพ.		DIS วัดโพธิ์นางเทรา
43	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
44	BAM07S-05	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดโพธิ์คอย
45	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
46	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
47	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
48	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
49	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
50	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
สิ้นสุด Switching							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ป.)-

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

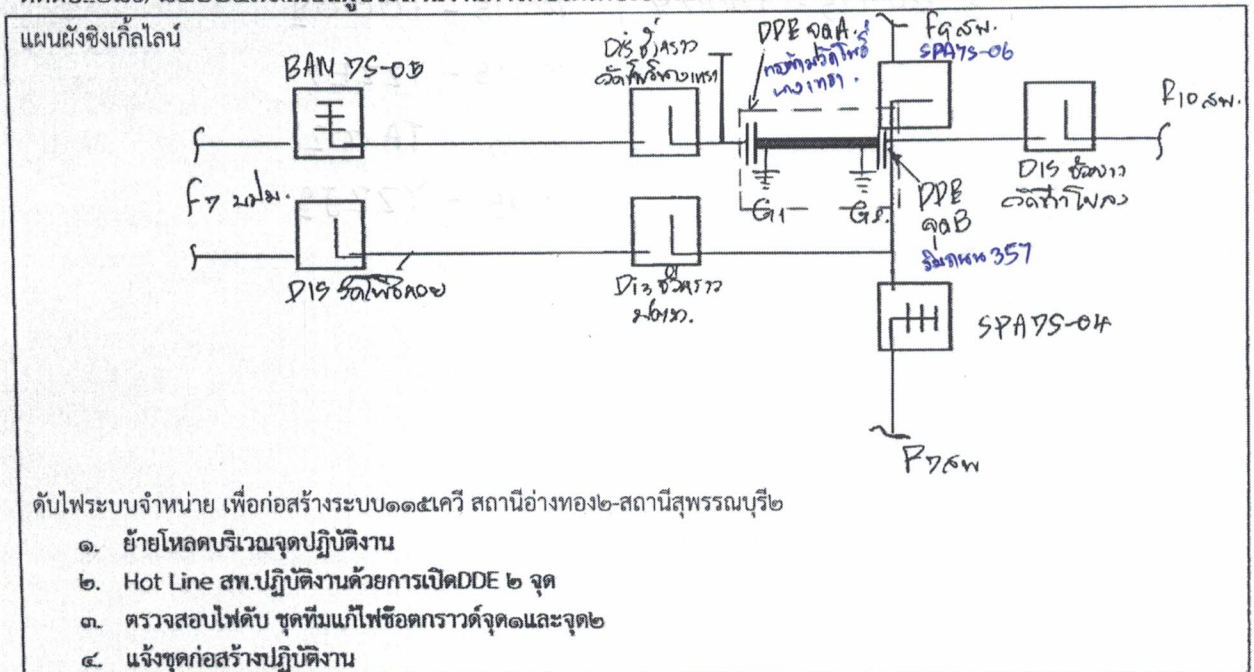
เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๖...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...โค้งวัดโพธิ์นางเทรา...เพื่อ...สร้างระบบ๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี๒... โดยมีรายละเอียดที่ติดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิดเคอร์ ...๗... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. โค้งวัดโพธิ์นางเทรา

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิโกร..ตำแหน่ง..ผ.ก.ส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด



จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายชนากร สุวรรณประทีป)

พชง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

๒๖/๑๒/๖๒

DDE ๙๐A

ทรงชัย รัตโพธิ์ทองภรฯ

DDE ๙๐B

รีโมท 357