



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญยอมดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ 13 พ.ย. 62

เลขที่ กต.คกช. (ป.บ.) 707/1/2562
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินข่งจู

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาครจ. ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF2	๑๗ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายแรงสูง รื้อถอน เสาแรงสูง	DISชั่วคราว ติดตั้งใหม่หน้า บ.เอ็มแม็กซ์ โซลาร์โคกขาม	SMF๑S-๐๕	นายวีรพัฒน์ นาคสมัย โทร ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)แนวถนนสหกรณ์นางสวน ซอยประมงศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการซีวี. ปากคลองห้า ทั่วยตลาด
หมู่บ้านมหาชัยธานี๑ ซอยภัทรชนก หมู่บ้านอิฐสวย เชียงสะพานวัดสหกรณ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรตวสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง พ.ส.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๔๔๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายมนตรี ชินข่งจู)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMF2 จาก DISชั่วคราวหน้าบ.เอ็มแม็กซ์ โซลาร์ ๑ ถึง SMF1S-05.
ในวันที่ 17-พ.ย.62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1585

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พหิต วาญรัมย์ ประสานงานการขอดับไฟนี้ ทบ.ส.ร.ด.ล.ท.ว. ส.ร.ท.ท.ว. (นายมนตรี ชินข่งจู)

3175
กฟผ. กฟฟ.
๒๖๑. กฟฟ. ๒๖๑. กฟฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

3175

เรียน ผจก.

กฟผ. กฟฟ.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑ (rev.๐๒/๒๕๖๐)


12 พ.ย. 2562
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนสหกรณ์โคกขาม						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.คกข.	งานที่ทำ	รื้อถอน, พาดสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1585/62		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพนิต ราษฎร์นิยม	วันที่	10 พฤศจิกายน 2562		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			<i>(Signature)</i>	วันที่	11 พ.ย. 62		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			<i>(Signature)</i>	วันที่	12 พ.ย. 62		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
		2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
		3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
3	DIS ชั่วคราว SMF02	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		คกข.		DIS หน้าบ.เอ็มแม็กโซล่า2
4	แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบ SF6 SMF01S-05 ให้อยู่สถานะ OFF พร้อมล๊อคคาน						
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
6	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
7	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
8	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
10	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
11	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
12	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
13	DIS ชั่วคราว SMF02	ปลด	สับ		คกข.		DIS หน้าบ.เอ็มแม็กโซล่า2
14	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

5202

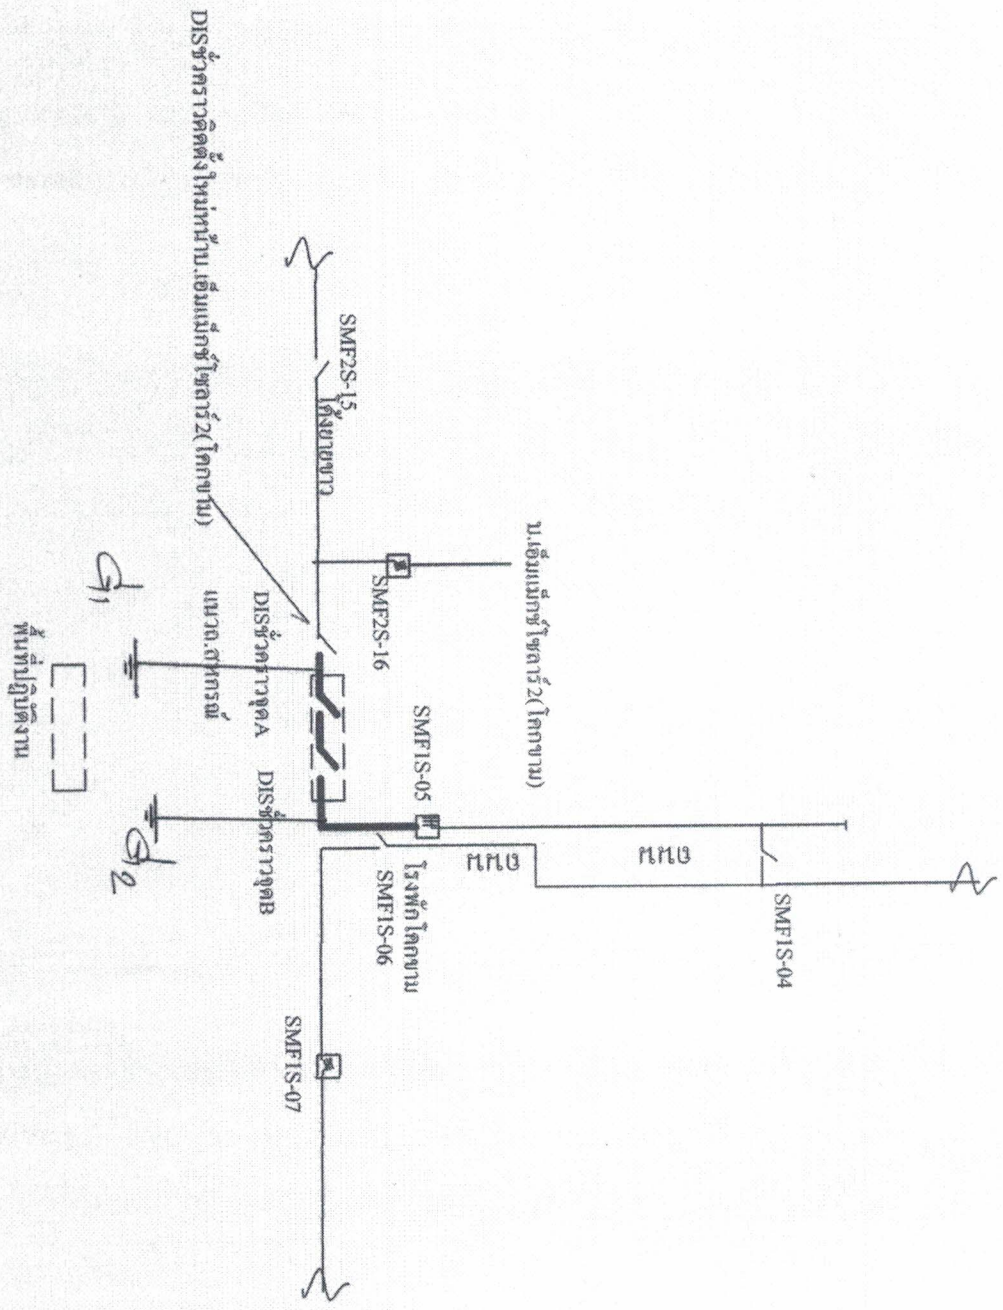

DIS ซึ่งตรวจจุดตั้งใหม่ทำขึ้น. เติมแม่เหล็กโซลาร์ 2 (โลกขาม)

แม่เหล็กโซลาร์ 2 (โลกขาม)

พื้นที่ปฏิบัติงาน

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน.....งานย้ายแนวถนนสหกรณ์.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....พาดสายแรงสูง และถนนเสาแรงสูง.....

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กฟฟ.โคกขาม.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ...นายนครินทร์ รัตนปัญญา.....

ตำแหน่ง...ซจก.(ท) กฟฟ.โคกขาม เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๖-๘๐๘๑๗๔๖.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลักนายวีรพัฒน์ นาคลัมย์.....

ตำแหน่ง..... พชง.๕..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....

.....

.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อ ..นายวรวิทย์ เนืองนอง.....ตำแหน่ง.....พชง.๓.....เบอร์โทรศัพท์๐๙๔-๔๙๔๗๓๓๔.

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้าชุดแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวาดชั่วคราวจุดที่๑.....นายวรวิทย์ เนืองนอง.....ผู้รับผิดชอบจุดที่๒นายวรวิทย์ เนืองนอง.....ผู้รับผิดชอบ.....จุดที่๓.....ผู้รับผิดชอบ.....จุดที่๔.....ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....โดยมีผลการอนุมัติดังนี้

ไม่อนุมัติ เหตุผล.....

อนุมัติ ตามบันทึกที่.....ก๓.คกข.(ปบ).๑๘๑๘/๒๕๖๒ ลว ๒๘ ต.ค.๒๕๖๒.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายประวิทย์ กรังพานิชย์.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....ชี้แจงที่หน้างาน.....

จัดประชุมนัด วันที่...๗ พ.ย. ๖๒..... สถานที่ประชุม.....กฟฟ.โคกขาม.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ...นายนครินทร์ รัตนปัญญา.ซจก.(ท) กฟฟ.โคกขาม นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ หน.ปบ.กฟฟ.โคกขาม นายวรวิทย์ เนืองนอง พชง.๓ นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์ พชง.๕.....

.....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....ชี้แจงวันดับไฟทำงาน.....

จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่...๗ พ.ย.๖๒..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์ พชง.๕ ชุดงานหลัก.....