

Switching Deadline
วันที่ 13 พ.ย. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ทร.(กป.) ๑๓๑๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายนพสิทธิ์ เวชตรียานนท์

วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.ต)
ตำแหน่ง ท.ผ.กป. รักษาการแทน ผ.จก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท.ท่ามะกา... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน
แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMA08	17พ.ย.2562	09.00	11.00	ย้ายการจ่ายไฟจากTMK8S-06 กลับมารับไฟจากสถานีท่ามะกา	TMK8S-06	ปลายสาย	นายศิริพงษ์ หาเครือ ๐๘-๗๔๐๔๓๒๔๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านคู่ต้นทอง/บ้านเก่าหลัง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพสิทธิ์ เวชตรียานนท์ ตำแหน่ง ท.ผ.กป. โทร...๐๘๑๕๗๒๘๗๓๐...

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนพสิทธิ์ เวชตรียานนท์)

ตำแหน่ง ท.ผ.กป. รักษาการแทน ผ.จก.กฟส.ท่าเรือ...

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ในวันที่ 17 พ.ย. 62 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMA08 จาก TMK8S-06 ถึง ปลายสาย
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1588/62

ในวันที่ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันตโกตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพสิทธิ์ เวชตรียานนท์
9 พ.ย. 62

สทพร ตันตโกตรกิจ
(อ.ก. 6 แทน ผ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ 3161

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ท.ร.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



11 พ.ย. 2562
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี -) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ส่งทางสารบรรณ พ.ย. ๒๕
อ.เขตทรอนิศจ์

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านคู่ต้นทอง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17-พ.ย.-62	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 11.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ เปลี่ยนการจ่ายไฟ	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1588/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 09-11-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	TMA08VB-01	Auto	Manual		TMA		-
2	TMK08R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.		R คริวทอง
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
4	TMK08S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทำเรือ		DIS ปากทางโรงเรียนอนุชล
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ทร. ทราบ						
6	แจ้ง Hotline กระเช้า 22 เควี ย้ายจุดจัมพ์จากวงจร TMA08 มาจัมพ์ TMK08						
7	เมื่อ Hotline กระเช้า 22 เควี ย้ายจุดจัมพ์จากวงจร TMA08 มาจัมพ์ TMK08 แล้วเสร็จ						
8	TMK08S-06	ปลด	สับ		ทำเรือ		DIS ปากทางโรงเรียนอนุชล
9	TMA08VB-01	Manual	Auto		TMA		-
10	TMK08R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.		R คริวทอง
สิ้นสุด Switching							

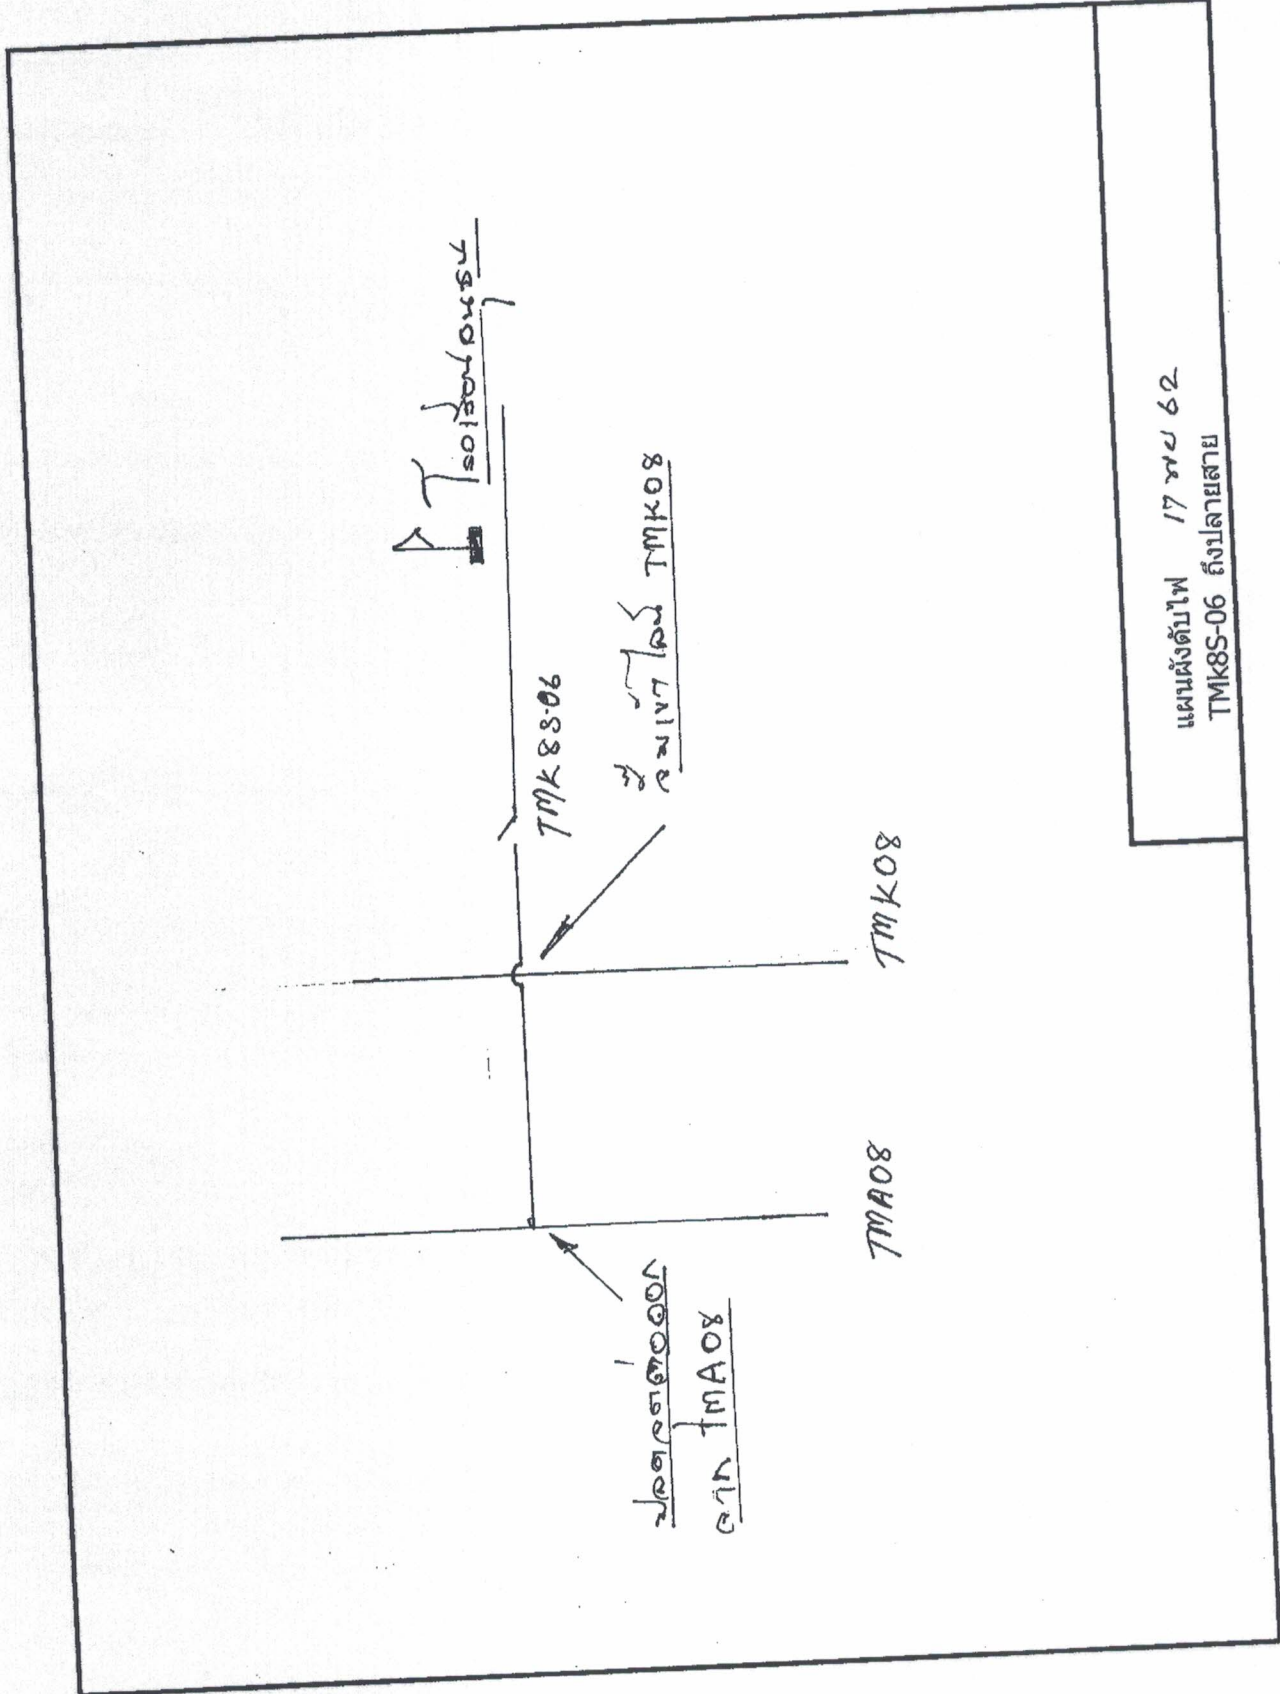

แผนผังตู้ไฟ 17 มม 62
 TMK8S-06 ถึงปลายสาย

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ซ่อมหม้อไอน้ำ TMK 88-06
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ทว 11 ย 100 56
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน 17 พย 62
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทพ.ร. ท้า 130
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ ทพ.เทรธา 1009 30 นศ
 ตำแหน่ง รจก.(ท) / ชจก.(ท) / ผจก.กฟส. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0815729730
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ทพ.ธีรพนธ์ นาคโร
 ตำแหน่ง ทพ. 5 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0874043240
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว อช.คณกร ไร่ 002 มหือ

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ
 ชื่อ ทพ.ธีรพนธ์ นาคโร ตำแหน่ง ทพ. 5 เบอร์โทรศัพท์ 0874043240

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า อช.คณกร. ท้า 130
 ๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่ ๑ ทพ.ธีรพนธ์ นาคโร ผู้รับผิดชอบ อช.คณกร ไร่ 002 มหือ
 ผู้รับผิดชอบ ทพ.ธีรพนธ์ นาคโร จุดที่ ๒ ทพ.ธีรพนธ์ นาคโร ผู้รับผิดชอบ อช.คณกร ไร่ 002 มหือ
 ผู้รับผิดชอบ ทพ.ธีรพนธ์ นาคโร จุดที่ ๓ ทพ.ธีรพนธ์ นาคโร ผู้รับผิดชอบ อช.คณกร ไร่ 002 มหือ

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ ๑๑๖ ท้า 130 ๑๑. 8 พย 62 โดยมีผลการอนุมัติดังนี้
 ไม่อนุมัติ เหตุผล
 อนุมัติ ตามบันทึกที่ ๑๑๖ ท้า 130 ๑๑. 8 พย 62

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ ๑๑๖ ท้า 130 ๑๑. 8 พย 62
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ ทพ.ธีรพนธ์ นาคโร

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล
 แจ้ง จำนวน 3 ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่ -

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล อช.คณกร ไร่ 002 มหือ
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ สถานที่ประชุม
 ราชานามผู้เข้าร่วมประชุม

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล อช.คณกร ไร่ 002 มหือ
 จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่ ราชานามผู้เข้าร่วมชี้แจง