



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 14 พ.ย. 62

เลขที่ ก.๓ นฐ.(ปบ.) ๒๕๓๕ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา
ชื่อผู้ส่ง นายสมพงษ์ ไทลงาม

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟจ. นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ. นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รีดถอนเสาแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPU01	19 พฤศจิกายน 2562	08.00 น.	17.00 น.	รีดถอนเสาแรงสูงบริเวณ ตรงข้ามวัดทัพหลวง - กม. 14	Dis ชั่วคราว โรงแร่	KSA45-09 กม. 14	นายพรมแดน สุทธิงาม ชม.ปบ.กฟจ.นฐ ๐๖๕-๔๑๘๒๔๒๘
๒.	NPU06					DDE หน้าบีม NGV	DDE ตรงข้ามบีม นางจาก	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ กม. ๑๔ - หน้าโรงแร่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัชต์ ตำแหน่ง วิศว.จ. ผ.บ. กฟจ. นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมพงษ์ ไทลงาม)

ตำแหน่ง ผจก. กฟจ. นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1, 2 พิดเดอร์ NPU 06 จาก Dis. ชั่วคราว โรงแร่ DDE. หน้า NGV ถึง KSA45-09 5 DDE. ตรงข้ามบีม นางจาก
ในวันที่ 19 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1611/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มนุสรณ์ มธมประสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทนายชัยยศ โพธิ์รัชต์

อนันท์ อธิราชวงษ์
(๐๘๕๓๓๓๖๗๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

3214

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. นฐ

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา
อก.ปบ.(ก.๓) 14 พ.ย. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

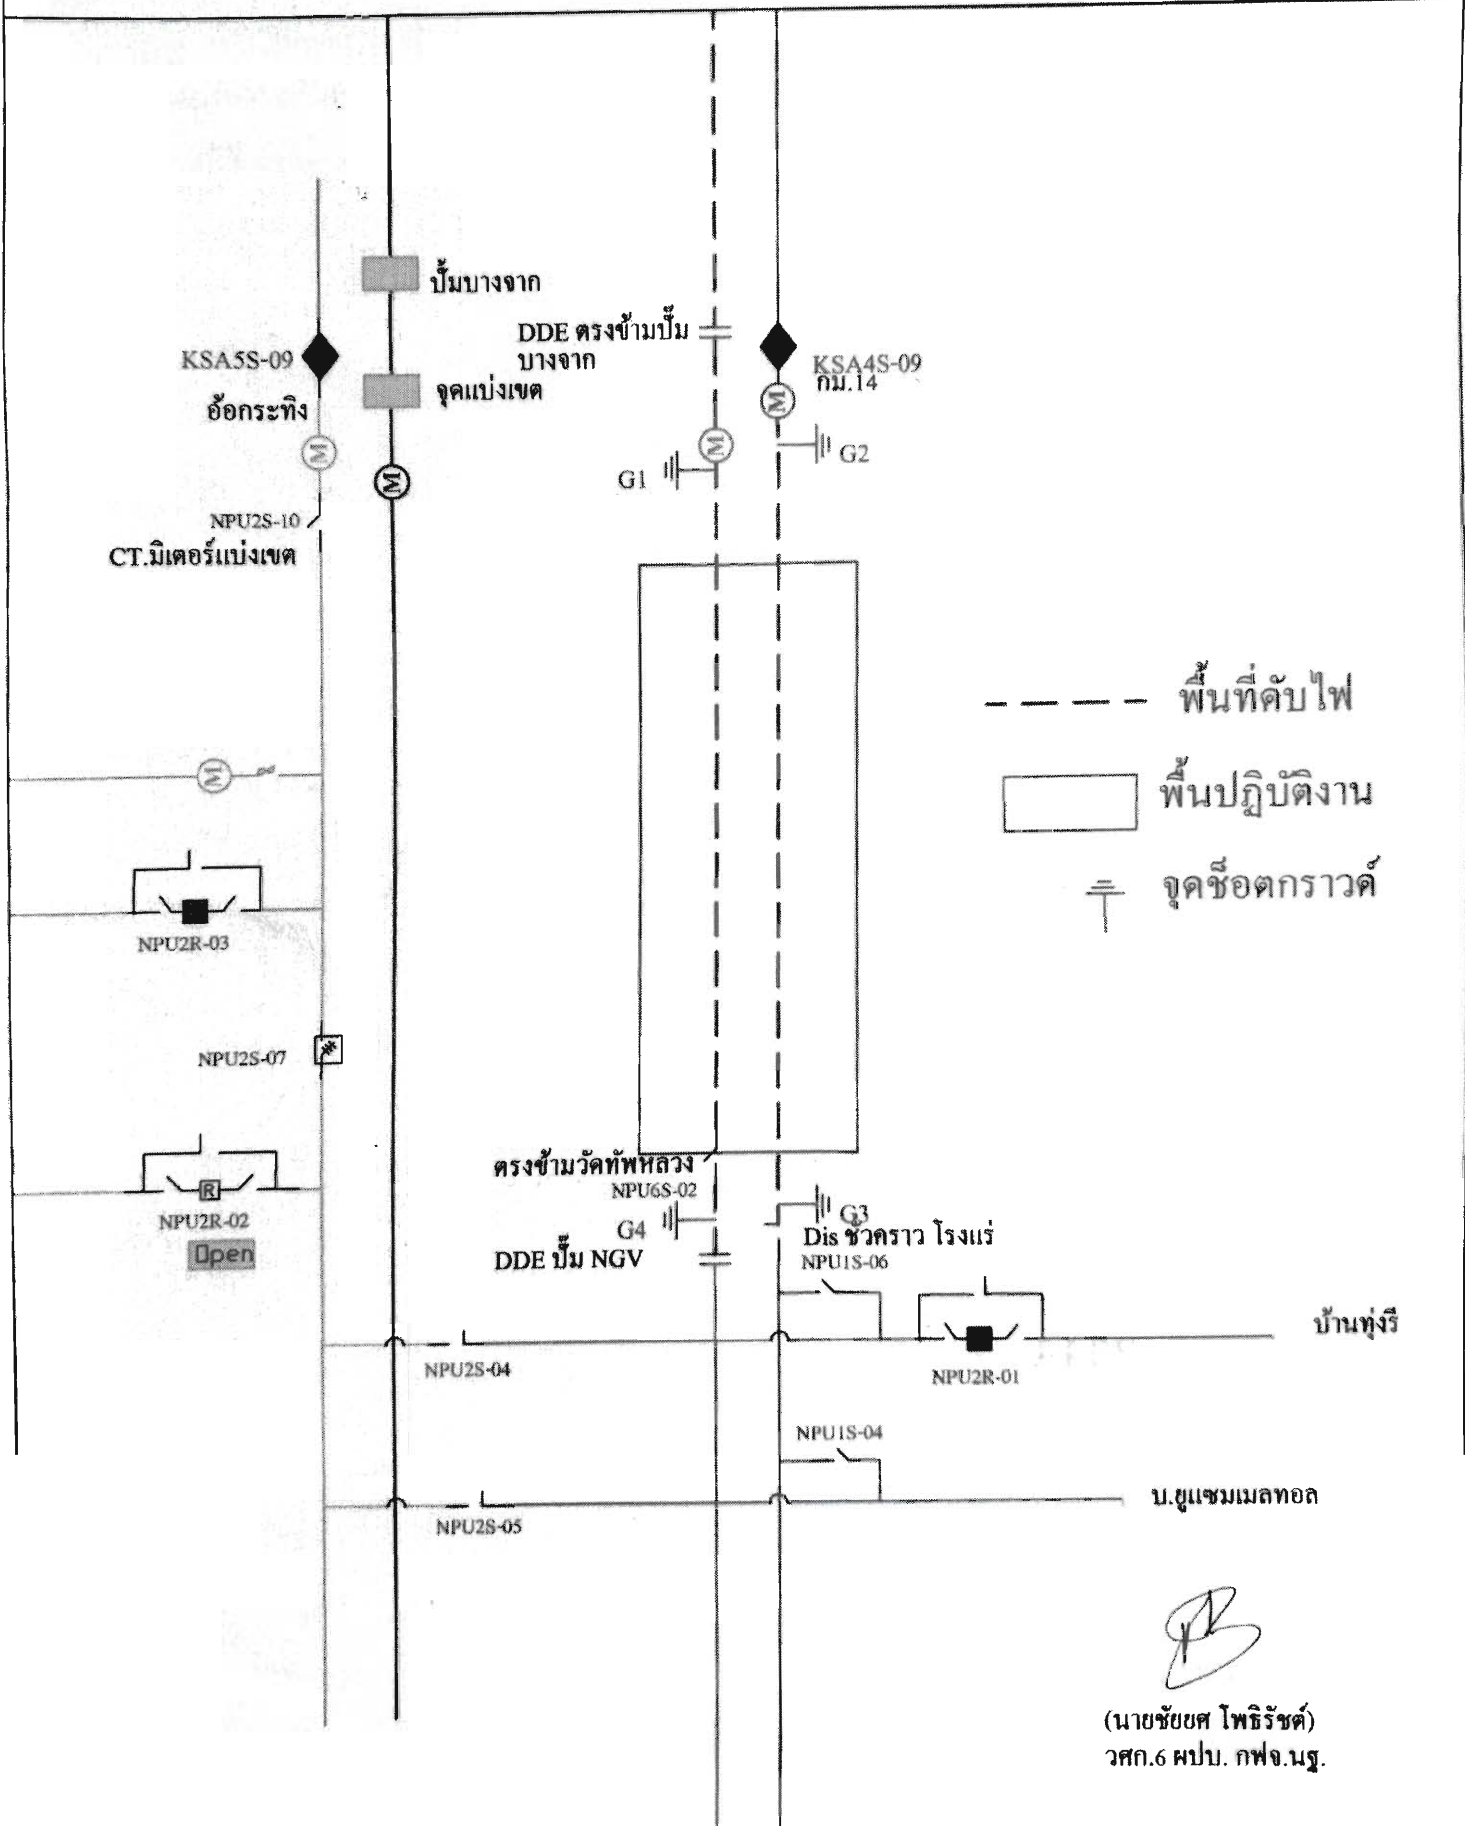
1. สถานที่ทำงาน ไลน์ NPU01,06 บริเวณ DIS.ชค.โรงแร่,DDE.บ่ยม NGV ถึง KSA04S-09,DDE.ตรงข้ามบ่ยมบางจาก
2. กำหนดวันที่ทำงาน 19 พ.ย. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.นฐ. งานที่ทำ รื้อถอนเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1611/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 13 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- พร้อมดับไฟไลน์ NPU01,06 เวลา 08.00 น.						
2	NPU01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPU		
3	DIS.ไลน์ NPU01	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รณฐ-		DIS ชค.โรงแร่
4	ตรวจสอบ SF6 รหัส KSA04S-09 ให้เปิดดวงจรวจ "OFF"พร้อมให้ล๊อคคาน				รณฐ-		SF6 กม.14
5	หมายเหตุ: ไลน์ NPU06 ไฟดับไว้อยู่แล้วตั้งแต่ DDE.บ่ยม NGV ถึง DDE.ตรงข้ามบ่ยมบางจาก						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.นครปฐมรับทราบ						
7	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
8	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการ Short Ground จุด G2						
10	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการ Short Ground จุด G3						
11	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการ Short Ground จุด G4						
12	แจ้งกฟจ.นครปฐมปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
13	NPU01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPU		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
14	หลังกฟจ.นครปฐมปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
15	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
16	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
17	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก						
18	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการปลด Short Ground จุด G4 ออก						
19	- จ่ายไฟไลน์ NPU01						
20	NPU01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPU		
21	DIS.ไลน์ NPU01	ปลด	สับ		รณฐ-		DIS ชค.โรงแร่
22	ให้ปลดล๊อคคานSF6 รหัส KSA04S-09 ออก				รณฐ-		SF6 กม.14
23	NPU01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPU		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เย็น %%%%%%%%%%						


แผนผังขอดีไฟเพื่อปฏิบัติงาน ของ กฟจ. นครปฐม

6 ต้น

บริเวณ ถนนมาลัยแมน จาก ตรงข้ามวัดทัพหลวง - กม.14 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562



----- พื้นที่ดับไฟ
[] พื้นที่ปฏิบัติงาน
⏏ จุดช้อตกราวด์


(นายชัยศ โพรธิ์ชด์)
วศก.6 ผปบ. กฟจ.นฐ.