



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ท.ทล. ๑๐๕๖/๖๖

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ชา

ชื่อผู้ส่ง นายณมิต โปศาลัย

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ 18 พ.ย. 62

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.บ.ต. รักษาการแทน ผ.จก.กฟส.ทก.

ด้วยการไฟฟ้า...ทองผาภูมิ...จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	-๒ -๓	๒๑ พ.ย. ๖๒	๐๙.๓๐	๑๔.๐๐	-ส/ป คอน งานก่อสร้าง AVR ท่งก้างย่าง -ติดตั้ง Dis ชั่วคราวไร่แก้วม้งกร	-VLA๓S-๐๕ ตรงข้ามบ้าน ดงสัก -VLA๒S-๐๖ บ้านดงสัก	-จุดแบ่งแดน ทองผาภูมิ- ไทรโยค -จุดแบ่งแดน ทองผาภูมิ- ไทรโยค	นายธีรพงษ์ มาตริวิจิตร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑.บ้านดงสัก ๒.ไทรโยคใหญ่ ๓.ท่งก้างย่าง ๔.บ้านแก่งจอ ๕.บ้านดวดตั้งสี่
๖.บ้านแก่งประหลอม ๗.อะภาเป้ ๘.บ้านท่าทุ่งนา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธีรพงษ์ มาตริวิจิตร ตำแหน่ง พ.ช.๕ โทร ๐๘๕๒๖๓๖๒๘๗

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายณมิต โปศาลัย)

ตำแหน่ง ผ.บ.ต. รักษาการแทน

ผ.จก.กฟส.ทองผาภูมิ
18 พ.ย. 62

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ 21 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 162/

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สัมพร อธิมาจันทร ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ธีรพงษ์ มาตริวิจิตร

สมัคร อธิมาจันทร
(สมัคร สัมพร อ.ท.)

สำหรับผู้อนุมัติ 3217

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.-ทก.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

14 พ.ย. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่...น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|--|---|-------------------------|-------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | VLA3S-05 ตรงข้ามบ้านดงสัก, VLA2S-06 บ้านดงสัก, จุดแบ่งแดน ทภ. - ทยค. | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 21 พ.ย. 62 | ระหว่าง | 09.30 น. | ถึง | 14.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | ทภ. | งานที่ทำ | ก่อสร้าง AVR ทุ่งกางยาง | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1621/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | | วันที่ | 14 พฤศจิกายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 14 พ.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 14 พ.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต
2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆ
3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	VLA02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	R	กรีนเวิร์ล
3	เมื่อชุด กฟส.ทภ.พร้อมดับไฟทำงาน						
4	VLA02S-06	ลับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ทภ.	DIS	วัดดงสัก
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับกับชุดปฏิบัติงาน กฟส.ทภ..ทราบ						
6	แจ้ง กฟส.ทภ.ทำการตรวจสอบ SF6 VLA3S-05 (ตรงข้ามบ้านดงสัก) ให้อยู่ตำแหน่ง ปลด + ล็อคคาน						
7	แจ้ง กฟส.ทภ.ทำการตรวจสอบ SF6 SYA10S-08 (บ้านแก่งประลอม) ให้อยู่ตำแหน่ง ปลด + ล็อคคาน						
8	แจ้ง กฟส.ทภ.ทำการตรวจสอบ SF6 SYA10S-09 (บ้านแก่งประลอม) ให้อยู่ตำแหน่ง ปลด + ล็อคคาน						
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
13	ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ			เวลา		น.	
14	VLA02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	R	กรีนเวิร์ล
15	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
16	เมื่อชุด กฟส.ทภ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	ผู้ยืนยันการจ่ายไฟ ชื่อ			เวลา		น.	
18	VLA02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	R	กรีนเวิร์ล
19	VLA03R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	R	บ้านพุน้ำร้อน
20	VLA02S-07	ลับ	ปลด		ทภ.	DIS	ไร่แก้วมังกร
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
25	ผู้ ปลด Short ground ชื่อ			เวลา		น.	
26	VLA03S-05	ปลด	ลับ		ทภ.	SF6	ตรงข้ามบ้านดงสัก
27	VLA02S-06	ปลด	ลับ		ทภ.	DIS	วัดดงสัก
28	VLA02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	R	กรีนเวิร์ล

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	VLA03R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R บ้านพุน้ำร้อน
30	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานป.ป.หัวเสา ๒๒ เควี.รองรับงาน AVR...P-TDD๐๑.๓-I-TPMVR.๐๐๐๑.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....ป.ป.หัวเสา ๒๒ เควี.รองรับงาน AVR

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลักผกป.กฟส.ทท.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ...นายสมชาย รื่นประเสริฐ.....

ตำแหน่ง.....ผผ.กป..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๙-๕๔๗๖๗๙๕.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลักนายธีรพงษ์...มาตรวิจิตร.....

ตำแหน่ง.....พชง.๕..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๕-๒๖๓-๖๒๘๗.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อนายธีรพงษ์...มาตรวิจิตร.....ตำแหน่ง.....พชง.๕.....เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๒๖๓-๖๒๘๗.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่๑ ..หลัง Dis VLA๒S-๐๖ ..ผู้รับผิดชอบ.....นายสมเกียรติ สิทธิไทย..จุดที่๒ ..

หลัง SF๖ VLA๓S-๐๕ ..ผู้รับผิดชอบ.... นายสมเกียรติ สิทธิไทย..... จุดที่๓. หน่วยงาน วัดทุ่งก้างย่าง VLA๐๒ ผู้รับผิดชอบ

...นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร... จุดที่๔. หน่วยงาน วัดทุ่งก้างย่าง VLA๐๓ ผู้รับผิดชอบ...นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร...

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... โดยมีผลการอนุมัติดังนี้

ไม่อนุมัติ เหตุผล

อนุมัติ ตามบันทึกที่ กป. ๗ / ๒๕๖๒

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน ๓๐๐ ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล..... จัดประชุมหน้างาน.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....


รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... Safety talk หน้างาน.....

จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

ผังดับไฟ ปรป.หัวเสา 22 เควี รองรับ AVR บ้านทุ่งก้างยาง และติดตั้ง Dis ชั่วคราว ไร่แก้วมังกร
วันที่ 21 พ.ย. 62 9.30 -14.00 น.

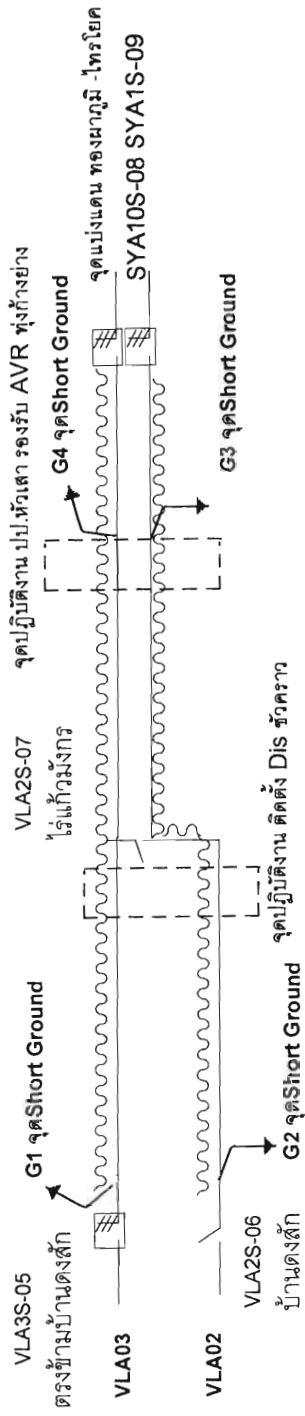

- พื้นไฟฟ้าดับ
- จุดปฏิบัติงาน
- ↙ Short ground