



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายวิชาญ สันติพงษ์กุล

Switching Deadline

วันที่ 14 พ.ย. 62

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.จก. กฟภ.สท.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	5,9 สท.	19/11/62	08.00	17.00	ปักเสา คอร.ขนาด 14.20 ม. ตั้งแต่คูเมืองข้างพรรคชาติไทย- คันคลองวัดป่า	SF6ชั่วคราว พรรคชาติไทย	DDEกลางแสน ป้อม ปตท.	โทร.๐๘๐-๑๙๐๙๑๑๙๙ นายปรีชา ทองระย้า
๒.	5 สท.	19/11/62	08.00	17.00		SF6 SPASS-07 ศาลเจ้าพ่อ	DDEหน้ากรรณสุต	-
๓.	5,9 สท.	07/12/62	08.00	17.00		DDEหน้า รร. กรรณสุต	DDEคันคลองวัดป่า	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๙-๐๐๙๙๙๙๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิชาญ สันติพงษ์กุล)  
ตำแหน่ง อ.จก. กฟภ.สท.

สำหรับแนบควบคุมการจ่ายไฟ (มคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

มคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPAG จาก SF6 พรรคชาติไทย ถึง DDE กอ.ค.ส.ป. สุพรรณบุรี  
ในวันที่ 19 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1624/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SPAS จาก SPASS-07 ถึง DDE หน้า รร. กรรณสุต  
ในวันที่ 19 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชาญ สันติพงษ์กุล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิชาญ สันติพงษ์กุล  
13 พ.ย. 62

(นายวิชาญ สันติพงษ์กุล)  
ตำแหน่ง อ.จก. กฟภ.สท.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3216  
เรียน ผจก. กฟภ. สท.

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผน  
แผนผังแนบ 3 แผน

มคฟ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก้วจันทร์)  
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

14 พ.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ศาลเจ้าพ่อ - รร.กรรณสูต					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 พ.ย. 62	ระหว่าง	8.00 น.	ถึง	19 พ.ย. 62	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1624/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง				วันที่	14 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	19 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	19 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโฆช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
5	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
6	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
7	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
8	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
9	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
10	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
11	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
12	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนจ่ายจาก SPC03						
13	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
14	SPA05R-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
15	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนจ่ายจาก DOA05						
16	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอยู่ยา
17	SPA05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ศาลเจ้าพ่อ
18	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนจ่ายจาก DOA08						
19	DOA08S-06	ปลด	สับ		สพ.		SF6 สถานีวิจัยข้าว
20	SF6 ชั่วคราว	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 พรรคชาติไทย
21	เมื่อพร้อมดับไฟ						
22	SPA09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS โชคไฟบูรย์
23	แจ้งกฟภ.สพ.ให้ทำการไลน์โหลดจุดที่ทำงานออก						
24	แจ้งชุดขอทไลน์สุพรรณบุรี ทำการตัด DDE หน้าโรงเรียนกรรณสูต ออกได้						
25	เมื่อชุดขอทไลน์สุพรรณบุรี ทำการตัด DDE หน้าโรงเรียนกรรณสูตแล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งชุดขอทไลน์สุพรรณบุรี ทำการตัด DDE กลางสแปน บริเวณบึงม ปตท. ออกได้						
27	เมื่อชุดขอทไลน์สุพรรณบุรี ทำการตัด DDE กลางสแปน บริเวณบึงม ปตท.แล้วเสร็จ						
28	***หมายเหตุ ทางภพจ.สพ.แจ้งว่าห้วงบึงซีไฟจะไม่ดับ เนื่องจากทางชุดก่อสร้างได้ทำไลน์ชั่วคราวให้ทางห้วงไว้แล้ว						
29	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
30	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G1 ชื่อผู้เทสไฟข้อตรกราวด์.....เวลา.....						
31	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G2 ชื่อผู้เทสไฟข้อตรกราวด์.....เวลา.....						
32	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G3 ชื่อผู้เทสไฟข้อตรกราวด์.....เวลา.....						
33	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตรกราวด์ จุด G4 ชื่อผู้เทสไฟข้อตรกราวด์.....เวลา.....						
34	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
35	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
36	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
37	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
38	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
39	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
40	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
41	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
42	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
43	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
44	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
45	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
46	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
47	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
48	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- -
49	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
50	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
51	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
52	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
53	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
54	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G1						
55	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G2						
56	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G3						
57	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G4						
58	แจ้งชุดขอทไลน์สุพรรณบุรี ทำการจัม DDE หน้าโรงเรียนกรรณสูต เข้าได้						
59	เมื่อชุดขอทไลน์สุพรรณบุรี ทำการจัม DDE หน้าโรงเรียนกรรณสูตแล้วเสร็จ						
60	แจ้งชุดขอทไลน์สุพรรณบุรี ทำการจัม DDE กลางสแปน บริเวณบึงม ปตท. ออกได้						
61	เมื่อชุดขอทไลน์สุพรรณบุรี ทำการจัม DDE กลางสแปน บริเวณบึงม ปตท.แล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	SPA09S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS โขดไฟบูร์ย
63	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนกลับจาก DOA08						
64	SF6 ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพ.		SF6 พรรคชาติไทย
65	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สถานีวิทยุข้าว
66	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนกลับจาก DOA05						
67	SPA05S-07	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ศาลเจ้าพ่อ
68	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอุยยา
69	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนกลับจาก SPC03						
70	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing	Alt	สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
71	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
72	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
73	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
74	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
75	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
76	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
77	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
78	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
79	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
80	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
81	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รองก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


ด้วยในวันที่...๑๙...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...คูเมืองข้างพรรคชาติไทย-ปั้มปตท.คูเมือง...เพื่อ...ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง...โดยมี รายละเอียดที่ติดเครื่องที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ติดเครื่อง ...๙... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ...คูเมืองข้างพรรคชาติไทย-ปั้มปตท.คูเมือง...

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า...ตำแหน่ง ..พชง.กส.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..

๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ชผ.กส.กฟจ.สพ...เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..

๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

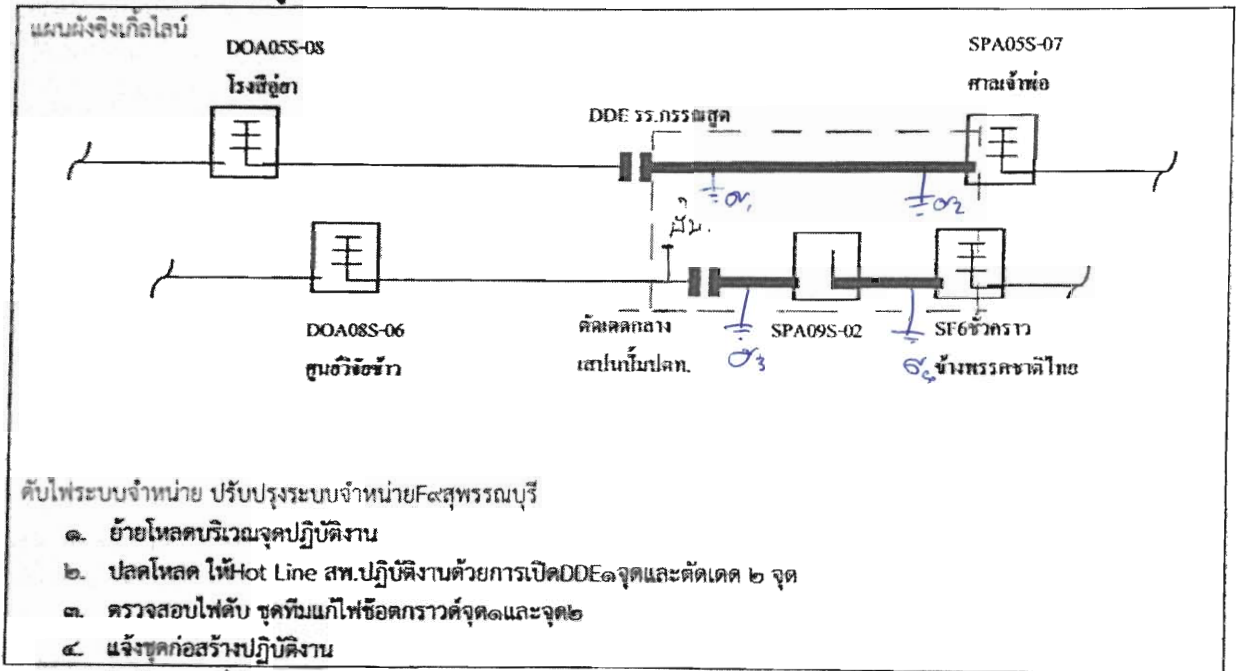

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

ผจก. กฟจ. สพ.

(นายธนากร สุวรรณประทีป )

พชง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

๗๐๖๖๑๕



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....ชผ.กส.....ถึง.....ผจก.สพ.....  
เลขที่.....น.ท๑๗.๒๕๖๓.๒๖๑๒.....วันที่.....8 พฤศจิกายน 2562.....  
เรื่อง.....ขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน.....  
สิ่งที่ส่งมาด้วย.....1.แผนผังแสดงจุดปฏิบัติงาน.....จำนวน.....1.....แผ่น.....  
เขียน.....ผจก.สพ./หม.กส.....

ตามอนุมัติที่.....ผจก.สพ.....ลง.....ให้แผนกก่อสร้างดำเนินการ

ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน.....ป.ระบบจำหน่ายจากฝั่งตรงข้ามวัดป่า ถึงประตูเมือง.....  
อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....สุพรรณบุรี.....WBS.....  
โครงข่าย.....(พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง นายปรีชา ทองระย้า) โทร 090 143 9114.....

ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้

1. บิ๊กเส้า คอ.ร.ขนาด 14.30 เมตรจำนวน 31 ต้น  
ในการดำเนินการครั้งนี้มีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้า แรงสูง / แรงต่ำ ตามวันและเวลาดังนี้  
1. ในวันที่.....อังคารที่ 19 พ.ย.62.....ตั้งแต่เวลา.....08.00.....น. ถึงเวลา.....16.30.....น.  
สถานที่จาก หน้าบึงชี ถึงหน้าพักชาติไทย.....  
2. ในวันที่.....อังคารที่ 26 พ.ย.62.....ตั้งแต่เวลา.....08.00.....น. ถึงเวลา.....16.30.....น.  
สถานที่จากหน้าสารพัดช่าง ถึง หน้าบึงชี.....  
3. ในวันที่.....วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค.62.....ตั้งแต่เวลา.....08.00.....น. ถึงเวลา.....16.30.....น.  
สถานที่จากคันคลองวัดป่าถึง หน้าสารพัดช่าง.....

หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ ผ.บ.กฟจ.สพ.ดำเนินการดังนี้

- ประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวันเวลาดังกล่าว
- ดำเนินการ.....ดับกระแสไฟฟ้าและตัดกรวดให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างปลอดภัย.....

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไปและเพื่อให้แผนการดับไฟเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึง

ขอจัดประชุมขั้นตอนการดับไฟในวันที่ 12 พ.ย.62

(...นายวรพล สุทธิไกร.....)

อนุมัติ

-หม.บ.บ.สพ.,หม.กส.,ส่วนเกี่ยวข้อง

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายวิทยา สันทิศปัญญา)

ผจก.กฟจ.สพ.  
ค พชจ. 62



คดี 3 (นครปฐม)

ชื่อแผนที่ : แผนผังงานดับไฟฟ้าดับกำลังนำพรรคชาติไทย

วันที่ : 8/11/2562

มาตราส่วน  
1:9,028

ผู้จัดทำ :

หมายเหตุ :

