



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทสก.(ปบ)...../๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต ภาณุจนะ

Switching Deadline

วันที่ 22 พ.ย. 62

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า.....กฟอ.ท่ามะกา.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย

สถานีไฟฟ้า.....ท่ามะกา.....ตามแผนผังสิ่งขบแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK04 TK41	๒๗ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณม.๑ ต.ห้วยเหนียว	TMK04S- 04 และ TMK04S- 05	DIS ชั่วคราว หน้าหมู่บ้าน วันเพ็ญ	นาย ไมตรี เย็นนุ่ม โทร ๐๘๙-๐๓๑๘๘๗๙๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ม.๑.ต.ห้วยเหนียว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิษณุ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๕-๘๒๕๖๖๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสดำรง ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายเรวัต ภาณุจนะ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TK41 จาก TK4S-04 ถึง TK4S-05  
ในวันที่ 27 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1626/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิรณา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ชอ.รณกิจชัย อภิสิทธิ์/ชอ.ร

17 พ.ย. 62

(นาย..... รักษาราชการแทน ผจก.กฟอ.ท่ามะกา)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

3237

เรียน ผจก. กฟอ.ท่ามะกา

อ.ก.บช.(ก.๓) อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

18 พ.ย. 2562


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ม.1 ต.ทวายเหนือ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ย. 62	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ทมก.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1626/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	17 พฤศจิกายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 พ.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 พ.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-
3	TMK02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-
4	TMK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-
5	<b>ย้ายโหลด TMK 4 ไปจ่ายจาก TMK 2</b>						
6	TMK02S-05	ปลด	สับ		ทมก.		SF6 เยื้อง CJ
7	TMK04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS ตรงข้ามเซเว่น
8	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</b>						
9	TMK04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS รีมแม่น้ำ
10	DIS ชั่วคราว TMK01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS ชั่วคราวหน้าหมู่บ้านวันเพ็ญ
11	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ</b>						
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
13	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G3						
15	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
16	TMK02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
17	TMK04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
18	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ</b>						
19	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-
20	TMK02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-
21	TMK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-
22	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G1						
23	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G2						
24	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G3						
25	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						



ปฏิบัติงานวันที่ 27 พ.ย. 2562  
เวลา 8.00 - 17.00 น.

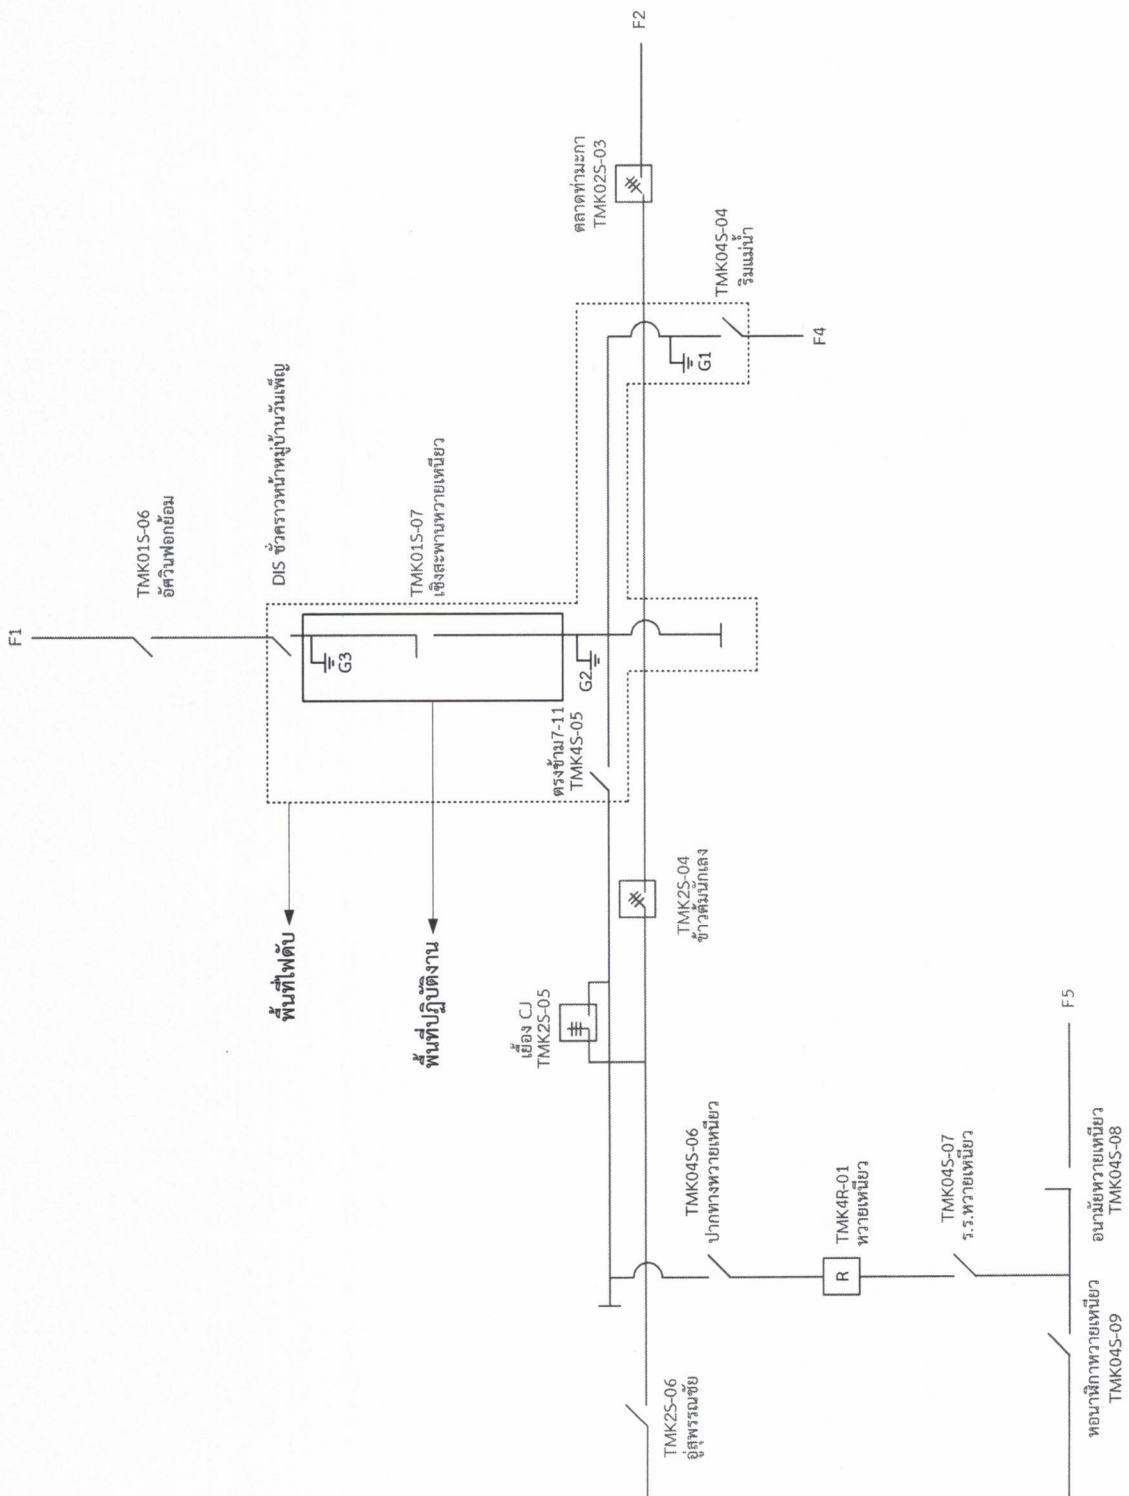

## Check List

### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน	รับแจ้ง ร. พานพม - ม - อ. อัมรินทร์		
สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน	ร. พานพม - ม - หมู่บ้าน ชัยวัฒน์		
วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน	27 พ.ค. 62	เริ่มเวลา	8.00
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผ.บ. กฟผ. ๑๖๖		
ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)	ชื่อ นายวราวิทย์ จิระวิจิตร ตำแหน่ง (วิจก.(ช)) / ชกจ.(ท) / ผชน. / วิศวฯ / ทผ. / ชผ.		
เบอร์โทรศัพท์มือถือ	ชื่อเรียกขานทางวิทยุ ช.พ.ม U2		
ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก	นาย กนกพร อึ้ง		
ตำแหน่ง	พร. ๕ ผ.จ.	เบอร์โทรศัพท์มือถือ	082-3161131
หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว	กฟผ. ๑๖๖		
.....			
.....			
๑. ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า	ผ.บ. กฟผ. ๑๖๖		
๒. ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่ ๑	ร. พานพม - ม - ๐๔	ผู้รับผิดชอบ	นาย กนกพร อึ้ง
จุดที่ ๒	ร. พานพม - ม	ผู้รับผิดชอบ	นาย วราวิทย์ จิระวิจิตร
จุดที่ ๓	ร. พานพม - ม	ผู้รับผิดชอบ	นาย กนกพร อึ้ง
จุดที่ ๔	ร. พานพม - ม	ผู้รับผิดชอบ	นาย กนกพร อึ้ง
๓. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่	พร้อมแผนผัง Switching ดับไฟ		
๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่	-		
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ	นาย วราวิทย์ จิระวิจิตร		
.....			
๕. ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่			
<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่มีข้อทักท้วง		
<input type="checkbox"/>	มีข้อทักท้วง..... ราย ข้อทักท้วงคือ.....		
วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง .....			
๖. ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน			
ก่อนวันทำงานระดมหรือไม่			
<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่จัดประชุม เหตุผล..... ระบุวันที่ 27 พ.ค. 62		
<input type="checkbox"/>	จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....		
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม .....			
.....			
๘. ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่			
<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล..... ระบุวันที่ 27 พ.ค. 62		
<input type="checkbox"/>	ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง .....		
.....			

C3 Safety CAP 01

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

๑. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบแรงดันก่อน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
๒. เมื่องานแล้วเสร็จ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงจากเสาหมดแล้ว จึงแจ้งให้รถถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรถถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงสั่งการให้จ่ายไฟฟ้า

