



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพ.บ.(ก.๓) ๕๓๑ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช นนณเื้อ

วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สพ.บ.

ด้วยการไฟฟ้าสองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F6(สพ.๒)	24 พ.ย.62	08.00	17.00	1. พาดสายแรงสูงบริเวณบ้านบ้านบัวขาว ทะเลบก	DIS ชุมพรราชบุรี เจริญการช่าง	SF6 ทะเลบก KSA1S-12	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕๕-๒๒๕๕๕๕๕๕
๒.	115 ๒๖ <i>(เดิม ๒๖)</i>	24 พ.ย. 62	08.00	17.00		ABS KSA1YS-01 บริษัท 1๒๓๓๓	SPO1YB-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ้านบัวขาว.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง ผ.จก.บ. โทร.๐๘๑-๙๙๒๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมาโนช นนณเื้อ)

ตำแหน่ง.....ผ.จก.กฟส.อ.สพ.บ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผ.คฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPO06 จาก DS ๓. ๑'๒๖ (๑๖) ถึง KSA1S-12
ในวันที่ 24 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1629/62
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ 115 ๒๖ จาก KSA01YS-01 ถึง SPO01YB-01
ในวันที่ 24 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1629/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย *(Signature)* ธิจารณา ประสานงานการขอตัดไฟกับ *(Signature)* หงษ์โต

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 3256
เรียน ผ.จก. *(Signature)*, *(Signature)*
อก.บ.ช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเสอพงษ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.คฟ. 1 (สถานี SPO)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสอพงษ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านบัวขาว - บ้านทะเลบก		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1629/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเขตรสาคร		วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	-
5	ย้ายโหลด 115 เควี บ. ไทยฟูตส์ และ สถานีฯสองพี่น้อง 2 ไปจ่ายจาก สฟ.อุทอง						
6	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สฟ.สองพี่น้อง 2 รหัส SPO03YS-01, SPO03YS-02 ให้สถานะไขว่ Close						
7	SPO03YB-01	ปลด	สับคง OFF Autoreclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SPO01YS-01	สับ	ปลด		SPO	-	ใบมีด 115 เควี
10	SPO01YS-02	สับ	ปลด		SPO	-	ใบมีด 115 เควี
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	KSA01YS-01	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กฟส.	ABS	แยกการบิน
13	Dis ชั่วคราว SPO06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.	DIS	อยู่ตมเจริญการช่าง
14	แจ้ง กฟอ.สพน. ตรวจสอบ SF6 รหัส KSA01S-12 บริเวณ บ้านทะเลบก ให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล็อคคาน						
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปลด DDE บริเวณ บ้านบัวขาว(ตามผังแนบ) ออก ทั้ง 3 เฟส						
20	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO	-	-
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
24	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จช่วงแรกเวลา 08.00 น. -10.30 น.และพร้อมจ่ายไฟช่วงแรก						
25	ตรวจสอบ DDE บริเวณ บ้านบัวขาว (ตามผังแนบ) ให้เปิดอยู่ทั้ง 3 เฟส						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
27	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
29	Dis ชั่วคราว SPO06	ปลด	สับ		สพน.		DIS	อยู่ตมเจริญการช่าง
30	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	-
***สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2 ***								
31	เมื่อควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จ							
32	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-	-
33	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อเชื่อม DDE							
34	Dis ชั่วคราว SPO06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS	อยู่ตมเจริญการช่าง
35	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
36	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3							
37	แจ้งผู้ควบคุมงานให้เชื่อม DDE บริเวณ บ้านบัวขาวเข้า ทั้ง 3 เฟส							
38	หลังผู้ควบคุมงานให้เชื่อม DDE บริเวณ บ้านบัวขาวเข้า ทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
39	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1							
40	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2							
41	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3							
42	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
43	SPO03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
44	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
45	Dis ชั่วคราว SPO06	ปลด	สับ		สพน.		DIS	อยู่ตมเจริญการช่าง
46	KSA01YS-01	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		กพส.		ABS	แยกการบิน
47	ย้ายโหลด 115 เควี บ. ไทยฟุตส์ และ สถานีฯสองพี่น้อง 2 กลับจาก สฟ.อุทอง							
48	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สฟ.สองพี่น้อง 2 รหัส SPO01YS-01,SPO01YS-02 ให้สถานะโซ่ Close							
49	SPO01YS-01	ปลด	สับ		SPO		-	ใบมีด 115 เควี
50	SPO01YS-02	ปลด	สับ		SPO		-	ใบมีด 115 เควี
51	SPO01YB-01	ปลด	สับคง OFF Autoreclose		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
52	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
53	แจ้ง กพอ.สพน. ปลดล็อคคาน SF6 รหัส KSA01S-12 บริเวณ บ้านทะเลบก							
54	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
55	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
56	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง
 วันที่ 24 พ.ย. 62 เวลา 08.00-17.00 น.
 บริเวณ บ้านนายชำเรือง อยู่กิโลเมตร - SF-6 แบ่งแดน ทะเลบก

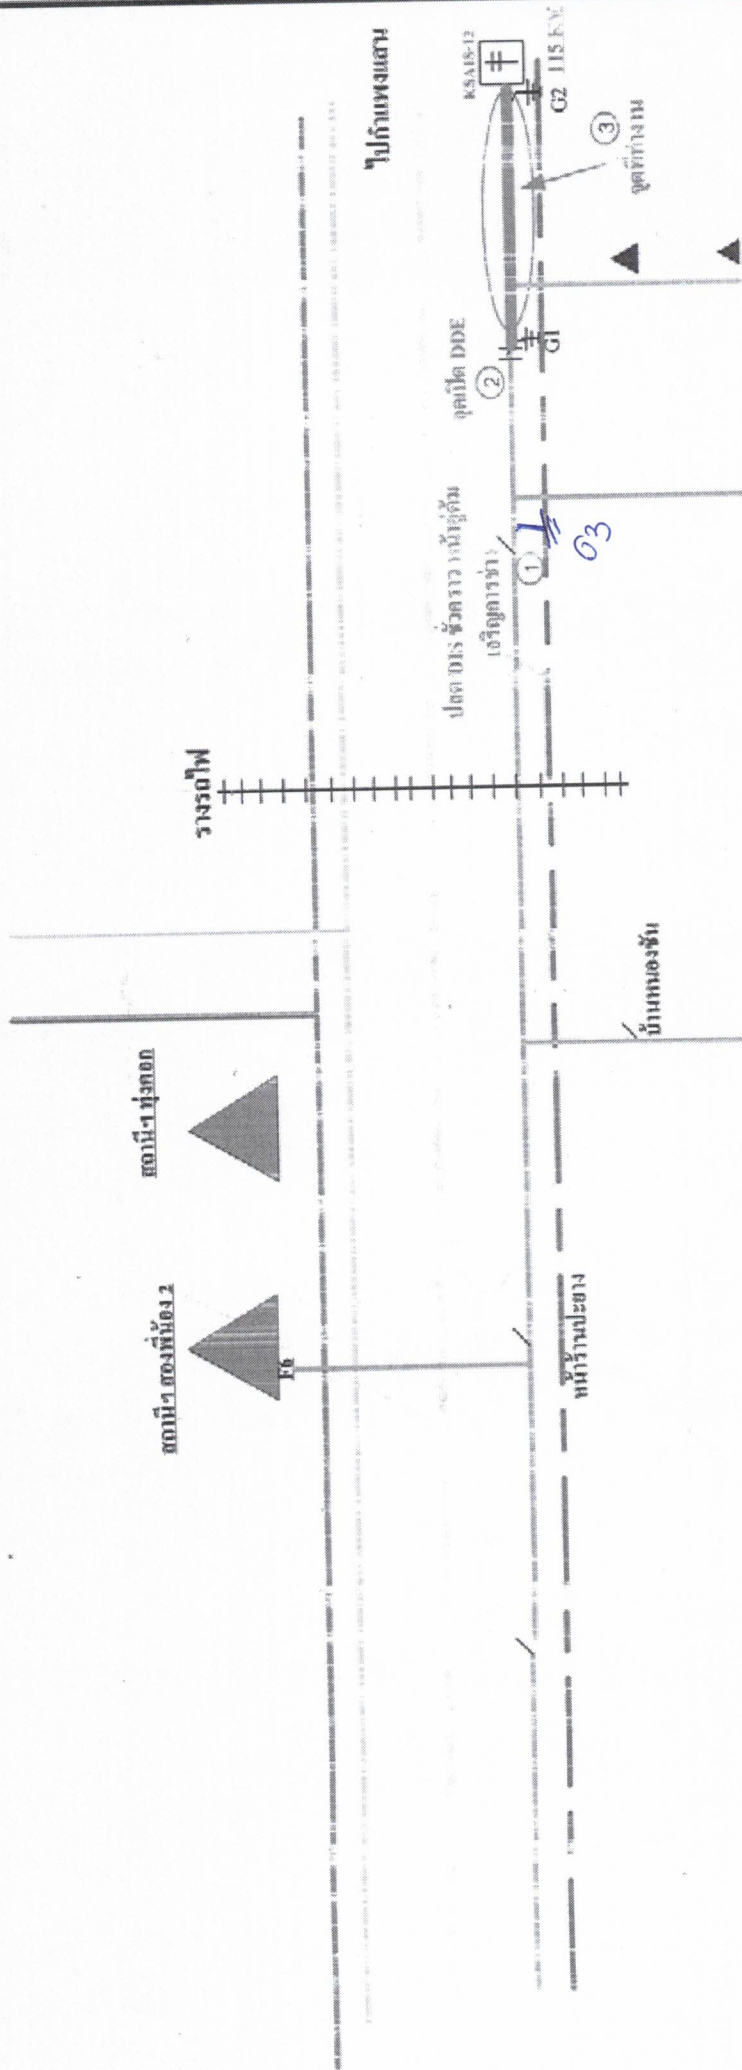

* ปิด DIS ชั่วคราวหน้าตู้มเจริญการช่าง -- จุด DDE 08.00-10.30 น.