



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ 1๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุธา  
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ สวัสดิ์ปัญญานุกุล

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.จ.ก.กฟล.สพ.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ                      | จาก                        | ถึง                     | ผู้ควบคุมงาน                          |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|---|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ๑.  | 5,9 สท.  | 19/11/62     | 08.00       | 17.00   | ปักเสา คอร.ขนาด 14.20 ม.                        | SF6ชั่วคราว<br>พรรคชาติไทย | DDEกลางแสน<br>ป้อม ปตท. | โทร.๐๘๐-๑๑๑๑๑๑๑๑<br>นายปรีชา ทองระย้า |
| ๒.  | 5,9 สท.  | 26/11/62     | 08.00       | 17.00   | ติดตั้งคู่มือช่างพรรคชาติไทย-<br>คั่นคลองวัดป่า | DDEกลางแสน<br>ป้อม ปตท.    | DDEหน้า รร.ภรรณ<br>สุด  | -                                     |
| ๓.  | 5,9 สท.  | 07/12/62     | 08.00       | 17.00   |   | DDEหน้า รร.<br>ภรรณสุด     | DDEคั่นคลองวัดป่า       | -                                     |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พทง.๗ โทร ๐๘๔-๐๐๙๗๕๕๓.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิฑูรย์ สวัสดิ์ปัญญานุกุล)  
ตำแหน่ง อ.จ.ก.กฟล.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ SPA5 จาก SPA55-๐๗ ถึง DDE 55.155๓๒ ถึง 5
- ในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 0๙.๐๐ น. ถึง 1๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1631/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ SPA9 จาก DDEกลางแสนป้อม ปตท. ถึง DDEหน้า รร.ภรรณสุด
- ในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 1๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ชูหนองบัวศรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

(นายชูหนองบัวศรี สว.๓๖๑๗)  
๐๘๖.๖ พ.ย.๖๒.



สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กบ.น.(คคฟ.)  
เรียน ผจก. กฟล. สพ.  
อก.บ.ช.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

3257

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
คคฟ. - (สถานี -)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสถียรศักดิ์ แก่นจันทร์)  
จ.ก.บ.น.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |  |          |                     |     |                   |                   |
|------------------------|--|----------|---------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | ป้อมปดท.คูเมือง - ร.ร.กรรมสาร  |          |                     |     |                   |                   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 26 พ.ย. 62   | ระหว่าง  | 8.00 น.             | ถึง | 26 พ.ย. 62        | 17.00 น.          |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟจ.สพ.  | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย |     | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1631/62           |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน   |          |                     |     | วันที่            | 18 พฤศจิกายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          |                     |     | วันที่            | 18 พ.ย. 62        |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |                     |     | วันที่            | 19 พ.ย. 62        |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |                     |     |                   |                   |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ               |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|------------------------|
| 1   | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง   |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 2   | SP-KT1A   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         | -          | -                      |
| 3   | SP-KT2A   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         | -          | -                      |
| 4   | DOA-TP1   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | DOA          | -          | -                      |
| 5   | SPC-TP1   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SPC          | -          | -                      |
| 6   | SPA05VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SPA          | -          | -                      |
| 7   | SPA09VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SPA          | -          | -                      |
| 8   | DOA05VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | DOA          | -          | -                      |
| 9   | DOA08VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | DOA          | -          | -                      |
| 10  | SPC03VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SPC          | -          | -                      |
| 11  | SPA05R-02   | Normal                               | Nonreclosing, ALT    |      | สพ.          |            | R โรงแรมการกีฬา        |
| 12  | ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนจ่ายจาก SPC03   |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 13  | SPA05S-06   | ปลด                                  | สับ                  |      | สพ.          | SCADA      | SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา |
| 14  | SPA05R-02   | สับ                                  | ปลด                  |      | สพ.          | SCADA      | R โรงแรมการกีฬา        |
| 15  | ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนจ่ายจาก DOA05 และ ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนจ่ายจาก DOA08 |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 16  | DOA05S-08   | ปลด                                  | สับ                  |      | สพ.          | SCADA      | SF6 โรงสีอู่ยา         |
| 17  | DOA08S-06   | ปลด                                  | สับ                  |      | สพ.          |            | SF6 สถานีวิทยุข้าว     |
| 18  | SPABVB-01   | ปลด                                  | สับ                  |      | SPA          |            | ขนานบัส                |
| 19  | SPA09S-02   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพ.          |            | DIS โขกโพธิ์           |
| 20  | SPA05S-07   | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | สพ.          |            | SF6 ศาลเจ้าพ่อ         |
| 21  | SPABVB-01   | สับ                                  | ปลด                  |      | SPA          |            | ขนานบัส                |
| 22  | เมื่อพร้อมดับไฟ   |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 23  | แจ้งกฟจ.สพ.ให้ทำการไล้โหลดจุดที่ทำงานออก                                    |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 24  | แจ้งชุดขอทไลน์สุพรรณบุรี ทำการตัด DDE หน้าโรงเรียนกรรมสาร SPA05 ออกได้      |                                      |                      |      |              |            |                        |
| 25  | เมื่อชุดขอทไลน์สุพรรณบุรี ทำการตัด DDE หน้าโรงเรียนกรรมสาร SPA05 แล้วเสร็จ  |                                      |                      |      |              |            |                        |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ       |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------------|
| 26  | แจ้งขุดขอท่อน้ำสุพรรณบุรี ทำการตัด DDE หน้าโรงเรียนนครมุต SPA09 ออกได้   |                                      |                      |      |              |            |                |
| 27  | เมื่อขุดขอท่อน้ำสุพรรณบุรี ทำการตัด DDE หน้าโรงเรียนนครมุต SPA09 แล้วเสร็จ                                       |                                      |                      |      |              |            |                |
| 28  | แจ้งขุดขอท่อน้ำสุพรรณบุรี ทำการตัด DDE กลางสแปน บริเวณบ่ิม ปตท. SPA09 ออกได้                                     |                                      |                      |      |              |            |                |
| 29  | เมื่อขุดขอท่อน้ำสุพรรณบุรี ทำการตัด DDE กลางสแปน บริเวณบ่ิม ปตท. SPA09 แล้วเสร็จ                                 |                                      |                      |      |              |            |                |
| 30  | ***หมายเหตุ ทางพฉ.แจ้งว่าห้ามขุดไฟจะไม่ดับ เนื่องจากทางขุดก่อสร้างได้ทำไลน์ชั่วคราวไปจิม SPA08 ให้ทางห้างไว้แล้ว |                                      |                      |      |              |            |                |
| 31  | SPA09S-02  | ปลด                                  | สับ                  |      | สพ.          |            | DIS โขศไพบูรย์ |
| 32  | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ   |                                      |                      |      |              |            |                |
| 33  | แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G1 ชื่อผู้เทสไฟข้อตกลงราวต์.....เวลา.....                                     |                                      |                      |      |              |            |                |
| 34  | แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G2 ชื่อผู้เทสไฟข้อตกลงราวต์.....เวลา.....                                     |                                      |                      |      |              |            |                |
| 35  | แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G3 ชื่อผู้เทสไฟข้อตกลงราวต์.....เวลา.....                                     |                                      |                      |      |              |            |                |
| 36  | แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G4 ชื่อผู้เทสไฟข้อตกลงราวต์.....เวลา.....                                     |                                      |                      |      |              |            |                |
| 37  | SP-KT1A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            | - -            |
| 38  | SP-KT2A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            | - -            |
| 39  | DOA-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | DOA          |            | - -            |
| 40  | SPC-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | SPC          |            | - -            |
| 41  | SPA05VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SPA          |            | - -            |
| 42  | SPA09VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SPA          |            | - -            |
| 43  | DOA05VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | DOA          |            | - -            |
| 44  | DOA08VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | DOA          |            | - -            |
| 45  | SPC03VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SPC          |            | - -            |
| 46  | สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า   |                                      |                      |      |              |            |                |
| 47  | เมื่อขุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ   |                                      |                      |      |              |            |                |
| 48  | SP-KT1A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            | - -            |
| 49  | SP-KT2A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            | - -            |
| 50  | DOA-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | DOA          |            | - -            |
| 51  | SPC-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | SPC          |            | - -            |
| 52  | SPA05VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SPA          |            | - -            |
| 53  | SPA09VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SPA          |            | - -            |
| 54  | DOA05VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | DOA          |            | - -            |
| 55  | DOA08VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | DOA          |            | - -            |
| 56  | SPC03VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SPC          |            | - -            |
| 57  | แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G1  |                                      |                      |      |              |            |                |
| 58  | แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G2  |                                      |                      |      |              |            |                |
| 59  | แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G3  |                                      |                      |      |              |            |                |
| 60  | แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G4  |                                      |                      |      |              |            |                |
| 61  | SPA09S-02  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพ.          |            | DIS โขศไพบูรย์ |





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟง.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

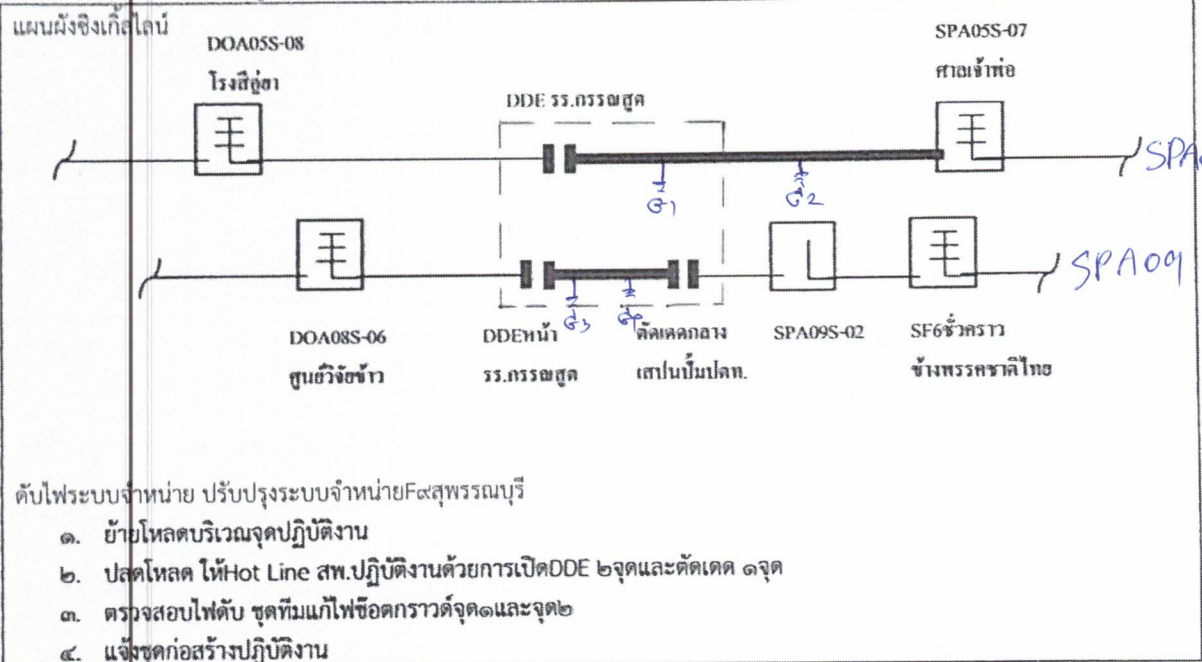
เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผงก.กฟง.สพ./รจก.กฟง.สพ.

ถึง ผงก.กฟง.สพ.

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ด้วยในวันที่...๒๖...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี  
 มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...ป้อมปดท.คูเมือง-โรงเรียนกรรณสูต ...เพื่อ...ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง...โดยมี  
 รายละเอียดกิจกรรมที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  
 1. ปิดเคเบิ้ล ...๕,๙.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ...ป้อมปดท.คูเมือง-โรงเรียนกรรณสูต ...  
 กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า...ตำแหน่ง ..พง.กส.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..  
 ๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ขผ.กส.กฟง.สพ...เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..  
 ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด



- ดับไฟระบบจำหน่าย ปรับปรุงระบบจำหน่ายF๔สุพรรณบุรี
- ย้ายโหลดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
  - ปลดโหลด ให้Hot Line สพ.ปฏิบัติงานด้วยการเปิดDDE ๒จุดและตัดเคด ๑จุด
  - ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อบกพร่องจุด๑และจุด๒
  - แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)  
 พงษ.๖(สข.) ผบ.กฟง.สพ.

ผบ.กฟง.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา  
 โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๔๕๕, ๑๔๔๖๐  
 พงษ.๖๑๗



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก... ๗๘.๓๘... ถึง... ผจก.สพ.  
เลขที่ ก.ทอ.พ. ๒๕๖๓/๒๕๖๒... วันที่... 8 พฤศจิกายน 2562  
เรื่อง... ขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย... 1.แผนผังแสดงจุดปฏิบัติงาน จำนวน 1 แผ่น  
เรียน ผจก.สพ./หม.กส. *[Signature]*

ตามอนุมัติที่ ผจก.สพ. .... ลว. .... ให้แผนกก่อสร้างดำเนินการ  
ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน... ปป.ระบบจำหน่ายจากฝั่งตรงข้ามวัดป่า ถึงประตูเมือง  
อำเภอ... เมือง... จังหวัด... สพรรณบุรี... WBS...  
โครงข่าย... (พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง นายปรีชา ทองระย้า) โทร 090 143 9114

- ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้
1. บั๊กเสาคอ.ขนาด 14.30 เมตรจำนวน 31 ต้น  
ในการดำเนินการครั้งนี้มีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้า **แรงสูง / แรงต่ำ** ตามวันและเวลาดังนี้
  1. ในวันที่... อังคารที่ 19 พ.ย.62... ตั้งแต่เวลา... 08.00... น. ถึงเวลา... 16.30... น.  
สถานที่จาก หน้าบักซี ถึงหน้าพักชาติไทย
  2. ในวันที่... อังคารที่ 26 พ.ย.62... ตั้งแต่เวลา... 08.00... น. ถึงเวลา... 16.30... น.  
สถานที่จากหน้าสารพัดช่าง ถึง หน้าบักซี
  3. ในวันที่... วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค.62... ตั้งแต่เวลา... 08.00... น. ถึงเวลา... 16.30... น.  
สถานที่จากคั่นคลองวัดป่าถึง หน้าสารพัดช่าง

หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน  
ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ ผ.บ.กฟจ.สพ.ดำเนินการดังนี้  
 ประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวันเวลาดังกล่าว  
 ดำเนินการ... ตัดกระแสไฟฟ้าและชื้อดกราวด์ ให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างปลอดภัย  
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไปและเพื่อให้แผนการดับไฟเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึง

ขอจัดประชุมขั้นตอนการดับไฟในวันที่ 12 พ.ย.62  
อนุมัติ  
-หม.บ.บ.สพ.,หม.กส.,ส่วนเกี่ยวข้อง  
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป  
*[Signature]*  
(นายวิทยา สันทศบัญญัติ)  
ผจก.กฟจ.สพ.  
๘ พ.ย. 62  
...นายวรพล สุทธิไกร.....  
จ. ๗๘.๓๘.  
11 พ.ย. 62  
จังหวัดสพรรณบุรี  
เขตเมือง  
ที่ ๑๑  
11/11/62  
11/11/62

