



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายวิชาญ สันติพงษ์นุกุล

Switching Deadline

วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๒

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.จ.ก.บ.บ.ส.บ.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายฟีดเดอร์๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แฉก ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	5,9 สท.	19/11/62	08.00	17.00	ปักเสา คอร.ขนาด 14.20 ม. ตั้งแต่คูเมืองข้างพรรคชาติไทย- จากทางโรงเรียน กก.ไฟฟ้า.	SF6ชั่วคราว พรรคชาติไทย	DDEกลางแสบ บีม ปตท.	โทร.๐๘๐-๑๙๙๙๑๑๔ นายปรีชา ทองระย้า
๒.	5,9 สท.	26/11/62	08.00	17.00		DDEกลางแสบ บีม ปตท.	DDEหน้า รร.กรรม สุด	-
๓.	5,9 สท.	07/12/62	08.00	17.00		DDEหน้า รร. กรรมสุด	DDE ปลายทาง กก.ไฟฟ้า.	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เขี่ยมสกุล ตำแหน่ง พ.บ.๗ โทร. ๐๘๘-๐๐๙๗๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิชาญ สันติพงษ์นุกุล)  
ตำแหน่ง อ.จ.ก.บ.บ.ส.บ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SPA 05,09 จาก DDE ปลายทาง กก.ไฟฟ้า ถึง DDE กรรมสุด, SPA 55-07  
ในวันที่ ๐๙-11-62 ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ น. ถึง 17๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๖๕๒/๒๕๖๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ ฟีดเดอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ \_\_\_\_\_

พนักงานศูนย์ นาย สมคิด ทรัพย์คง ประสานงานการขอตัดไฟกับ เมาโรจน์ วัฒนภักดี

(นายสมคิด วัฒนภักดี)  
ตำแหน่ง อ.จ.ร.ท.บ.บ.บ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.) 3304

เรียน ผจก. กฟผ. กก.ไฟฟ้า

อ.ก.บ.บ.(ก.๓)/อ.จ.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ \_\_\_\_\_ แฉก  
แผนผังแนบ \_\_\_\_\_ แฉก


ผจก. \_\_\_\_\_ (สถานี \_\_\_\_\_)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ช่วงหน้า รร.กรรมสูตร - คั่นคลองวัดป่า					
กำหนดวันที่ทำงาน	07/12/2562	เวลา 08.00 น.	ถึง	07/12/2562	เวลา 17.00 น.	
ผู้ขอทำงาน	กพจ.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบหน่วย PA05,09	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1632/2562	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	25 พฤศจิกายน 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 พ.ค. 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 พ.ค. 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา</li> <li>นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร</li> <li>นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ</li> </ol>				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SPA, DOA							
1	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปปรับไฟจาก DOA05 และ SPC03						
2	SPA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		-
3	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
4	DOA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-
5	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
6	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		-
7	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
8	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ		R โรงแรมการกีฬา
9	SPA05S-06	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
10	SPA05R-02	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ฯ		R โรงแรมการกีฬา
11	SW.load SPA05R-02	ล๊ับ	ปลด		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
12	DOA05S-08	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		SF6 โรงสีอู่ยา
13	SPA05S-07	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ศาลเจ้าพ่อ
14	SPA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		
15	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
16	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
17	SPC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		-
18	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
19	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
20	SPA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		-
21	DOA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-
22	SPA09S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS โขดไฟบูลย์
23	ตรวจสอบโหลดเบรกสวิตซ์ รหัส DOA08S-06 (SF6 สถานีฯ วิจัยข้าว) แสดงสถานะ Off พร้อม Lock คาน						
24	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดโหลดในไลน์ SPA05 ตั้งแต่ SPA05S-07 - ถึงจุดที่จะตัด DDE ปากทางโรงแรมการกีฬา (ตามผังแนบ)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ SPA05 บริเวณปากทางโรงแรมการกีฬา (โดยวิธีฮอทไลน์)						
26	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ SPA09 บริเวณปากทางโรงแรมการกีฬา และ หน้า รร.กรรณสูตร (ดับไฟตัด DDE ดำเนินการโดยฮอทไลน์)						
27	หลังจากทำการตัด DDE ในไลน์ SPA05.09 บริเวณปากทางโรงแรมการกีฬา , หน้า รร.กรรณสูตรแล้วเสร็จ ทั้ง 3 จุดแล้วเสร็จ						
28	SPA09S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS โขกโพบูลย์
29	DOA08S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 สถานีฯ วิจัยข้าว
30	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
31	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
32	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3						
33	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4						
34	DOA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		
35	SPA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-
36	DOA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
37	SPA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		-
38	DOA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-
39	DOA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-
40	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1						
41	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2						
42	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3						
43	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4						
44	SPA09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS โขกโพบูลย์
45	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สถานีฯ วิจัยข้าว
46	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ SPA05 บริเวณปากทางโรงแรมการกีฬา (โดยวิธีฮอทไลน์)						
47	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ SPA09 บริเวณปากทางโรงแรมการกีฬา และ หน้า รร.กรรณสูตร (ดับไฟจัม DDE โดยฮอทไลน์)						
48	หลังจากทำการจัม DDE ในไลน์ SPA05.09 บริเวณ ปากทางโรงแรมการกีฬา , หน้า รร.กรรณสูตรแล้วเสร็จ ทั้ง 3 จุดแล้วเสร็จ						
49	SPA09S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS โขกโพบูลย์
50	SPA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-
51	DOA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-
52	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนคืนจาก DOA05, SPC03						
53	SPA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		-
54	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
55	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
56	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		-
57	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
58	SPA05S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 ศาลเจ้าพ่อ
59	DOA05S-08	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 โรงสีอุย้า
60	SW.load SPA05R-02	ปลด	สับ		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
61	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ศูนย์ฯ		R โรงแรมการกีฬา
62	SPA05S-06	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
63	SPA05S-02	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		
64	SPC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		-
65	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	SPA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-
67	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
68	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
69	DOA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-
สิ้นสุด Switching							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.


ด้วยในวันที่...๗...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...โรงเรียนกรรณสูต - คันทองวัดป่า... เพื่อ...ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ...๕,๙... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..โรงเรียนกรรณสูต - คันทองวัดป่า...

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า...ตำแหน่ง ..พชง.กส.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..

๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ขม.กส.กฟจ.สพ...เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..

๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

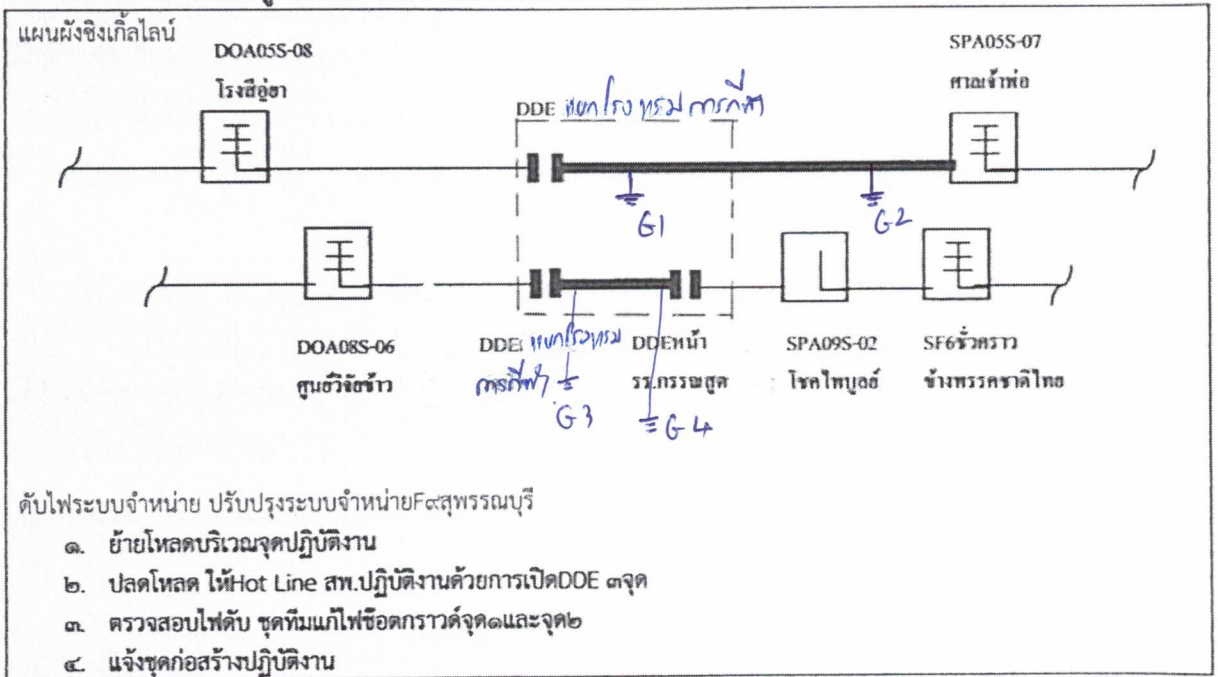

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

ผบ.กฟจ.สพ.

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พชง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

1



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก... ชผ.กส. .... ถึง ... ผจก.สพ  
เลขที่ ก.ทอ.พ. ๒๕๖๓/๒๕๖๒ ..... วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  
เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนผังแสดงจุดปฏิบัติงาน จำนวน 1 แผ่น  
เรียน ผจก.สพ./หม.กส.

ตามอนุมัติที่ ผจก.สพ. .... ลว. .... ให้แผนกก่อสร้างดำเนินการ  
ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน ปป.ระบบจำหน่ายจากฝั่งตรงข้ามวัดป่า ถึงประตูเมือง  
อำเภอ... เมือง ..... จังหวัด... สพรรณบุรี ..... WBS...  
โครงข่าย... (พรง.ควบคุมงานก่อสร้าง นายปรีชา ทองระย้า) โทร 090 143 9114

- ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้
1. ปักเสา คอ.ร.ขนาด 14.30 เมตรจำนวน 31 ต้น  
ในการดำเนินการครั้งนี้มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า **แรงสูง / แรงต่ำ** ตามวันและเวลาดังนี้
  1. ในวันที่... อังคารที่ 19 พ.ย.62 ..... ตั้งแต่เวลา 08.00 ..... น. ถึงเวลา 16.30 ..... น.  
สถานที่จาก หน้าบึงซี ถึงหน้าพักชาติไทย
  2. ในวันที่... อังคารที่ 26 พ.ย.62 ..... ตั้งแต่เวลา 08.00 ..... น. ถึงเวลา 16.30 ..... น.  
สถานที่จากหน้าสารพัดช่าง ถึง หน้าบึงซี
  3. ในวันที่... วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค.62 ..... ตั้งแต่เวลา 08.00 ..... น. ถึงเวลา 16.30 ..... น.  
สถานที่จากคั่นคลองวัดป่าถึง หน้าสารพัดช่าง

หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน  
ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ ผบ.กฟจ.สพ.ดำเนินการดังนี้  
 ประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวันเวลาดังกล่าว  
 ดำเนินการ...ดับกระแสไฟฟ้าและชื้อตกรวด ให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างปลอดภัย  
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไปและเพื่อให้แผนการดับไฟเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึง

ขอจัดประชุมขั้นตอนการดับไฟในวันที่ 12 พ.ย.62  
(...นายวรพล สุทธิไกร.....)

อนุมัติ  
-หม.ปบ.สพ.,หม.กส.,ส่วนเกี่ยวข้อง  
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป  
(นายวิทยา สนั่นปัญญา)  
ผจก.กฟจ.สพ.  
๘ พย. 62

จ.ชผ.กส.  
11 พ.ย. 62

ส่ง...  
๑๑ ... ๒๕๖๒  
ส่ง...



ภาพ 3 (แนบรูป)

ชื่อแผนที่ : แผนผังงานเดินไฟฟ้าวัดป่าถึงหน้าพรตชาติไทย

วันที่ : 8/11/2562

มาตราส่วน  
1:9,028

ผู้จัดทำ :

หมายเหตุ :

