



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ ..... /๒๕๖๒  
 ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
 ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ สมมติปัญญา

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง ผจก.กฟช.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ความแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	27/11/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA075-04 SPA075-06 SPA075-08	Dir.ชั่วคราว สนามกีฬา2, วัดท่าไชย DDE จุฑา.B	โทร.๐๘๖-๐๐๘๐๕๕๕๕ นายไกรภัส บุตรบรรเทิง
๒.	7 สท.	29/11/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Dir.ชั่วคราว น.ปท.	DDE จุฑา	โทร.๐๘๖-๐๐๘๐๕๕๕๕ นายไกรภัส บุตรบรรเทิง
๓.	7 สท.	30/11/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Dir.ชั่วคราว วัดโพธิ์นางพรา	DDE ดิษฐ์ ถนน	โทร.๐๘๖-๐๐๘๐๕๕๕๕ นายไกรภัส บุตรบรรเทิง
๔.	7 สท.	1/12/62 2/12/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Dir.ชั่วคราว สถานีสท.2	DDE ดิษฐ์ ถนน	โทร.๐๘๖-๐๐๘๐๕๕๕๕ นายไกรภัส บุตรบรรเทิง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประกอบการการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชช.๗ (สช.) โทร ๐๘๙-๐๐๘๗๕๕๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

\* ตัด DDE จุฑา, B วันที่ 27 พ.ย. 62  
 \* ตัด DDE จุฑา, B คืนวันที่ 30 พ.ย. 62 \*

(นายวิฑูรย์ สมมติปัญญา)  
 ตำแหน่ง ผจก. กฟช. สท.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟผ.๓  
 เรียง ออ.ปบ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเดอร์ SPA7 จาก นางทพ Dis ชื่องานวัดโพธิ์ ถึง DDE ดิษฐ์ ทั่ว กฟช.  
 ในวันที่ 30 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1677/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... พิดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พวิฑูรย์ สมมติปัญญา ประธานกรรมการขอตัดไฟกับ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล.  
 28 พ.ย. 62

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)  
 ๐๘๖-๐๐๘๐๕๕๕๕

สำหรับผู้อนุมัติ  
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3326  
 เรียง ผจก. กฟช. กฟช. น.ปท.  
 ออ.ปบ.(ก.๓) / ออ.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
 แผนผังแนบ 1 แผ่น  
 ผจก. (สถานี) .....

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
 ออ.ปบ.(ก.๓)  
 26 พ.ย. 62

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนหลวง 357		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ก่อสร้าง 115 เครื สถานีฯ อ่างทอง 2 - สุพรรณบุรี 2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1671/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 26 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		L=3.0MW.
3	Dis ชั่วคราว SPA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS วัดโพธิ์นางเทรา
4	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
5	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G1						
6	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G2						
7	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
8	เมื่อทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
9	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
10	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
11	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
12	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- -
13	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
14	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
15	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G1						
16	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G2						
17	แจ้งกฟจ.สพ.ทำการไลน์โหลด บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา และ บริเวณบึง ปตท.						
18	เมื่อกฟจ.สพ.ทำการไลน์โหลด บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา และ บริเวณบึง ปตท. แล้วเสร็จ						
19	Dis ชั่วคราว SPA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS บึง ปตท.
20	แจ้งชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE จุด A บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา และ จุด B บริเวณดิ่งข้ามถนนเลยบึง ปตท. (ตามผังแนบ)						
21	เมื่อชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE จุด A บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์นางเทรา และ จุด B บริเวณดิ่งข้ามถนนเลยบึง ปตท. แล้วเสร็จ						
22	ย้ายโหลด SPA07 กลับจาก BAM07						
23	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
24	Dis ชั่วคราว SPA07	ปลด	สับ		สพ.		DIS บึง ปตท.
25	Dis ชั่วคราว SPA07	ปลด	สับ		สพ.		DIS วัดโพธิ์นางเทรา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	Dis ชั่วคราว SPA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS วัดโพธิ์คอย
27	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
28	BAM07S-05	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดโพธิ์คอย
29	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
30	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
31	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
32	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
33	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
34	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟง.สพ.

ถึง ผ.งก.กฟง.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผ.งก.กฟง.สพ./ร.งก.กฟง.สพ.

ด้วยในวันที่...๓๐...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟง.สุพรรณบุรี


มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ... Disชั่วคราววัดโพธิ์นางเทรา - จุดจัมตึงข้ามถนน..เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานี  
สุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิดเคอร์ ...๗.. สถานี ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราววัดโพธิ์นางเทรา - จุดจัมตึงข้ามถนน

กฟง.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๘...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ส.กฟง.สพ..เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

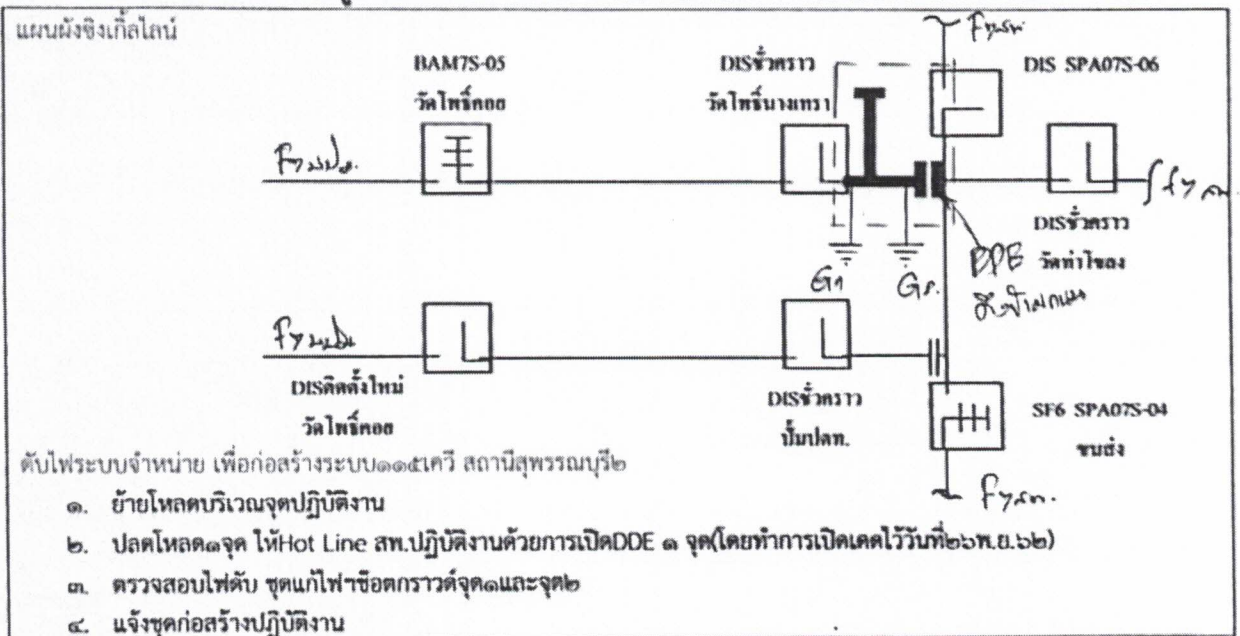

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายชานกร สุวรรณประทีป)  
พงง.๖(สข.) ผ.บ.กฟง.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา  
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

พ.อ.ป.๖๑๗  
|