

Switching Deadline

วันที่ ๙ ๕๐.๖๔



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นค.(ปบ.) ๒๓๕๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุหา

ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคลมัย

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้า อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน พวดสาย ๑๑๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น
ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	08 SLY	7 ธ.ค.๖๒	08.00 น.	17.00 น.	ถอนเสาแรงสูงบางเลน ชั่วคราว บางเลน 2	Dis ๕๓. บ. RX	Dis ๕๓. ตึกร้าง	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์ อินทร์ พชง.๗ ผจก.กคค.ก.๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...สวนกล้วยไม้ ไร่ระยะแลนด์เกษตร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หลอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ทพ.ปบ. โทร ๐๘๙-๕๕๓๓๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ | มีโอกาสชำรุด ๑.๒ | ไม่มีโอกาสชำรุด
- / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Handwritten signature)

(นายสงวน นาคลมัย)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SLY8 จาก Dis ๕๓. บ. RX ถึง Dis ๕๓. ตึกร้าง

ในวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1691

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ... ฟีดเดอร์ ... จาก ... ถึง ...

ในวันที่ ... ตั้งแต่เวลา ... น. ถึง ... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ ...

พนักงานศูนย์ฯ นาย *ศักดิ์พงษ์* ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวินัย หลอยสังข์ทอง

๒๗ พ.ย. ๖๒

(Handwritten signature)
นาย *...*
ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับผู้อนุมัติ

3351

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ๔.

อก.บช.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี ...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ ... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Handwritten signature) 29 พ.ย. 2562

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณโรงงานยาอาร์เอ็กซ์ ถึง ตึกร้าง | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 7 ธ.ค. 62 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | บล. | งานที่ทำ | ถอนเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1691/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอมร โมกขพันธ์ | | วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 28-11-62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 29 พ.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

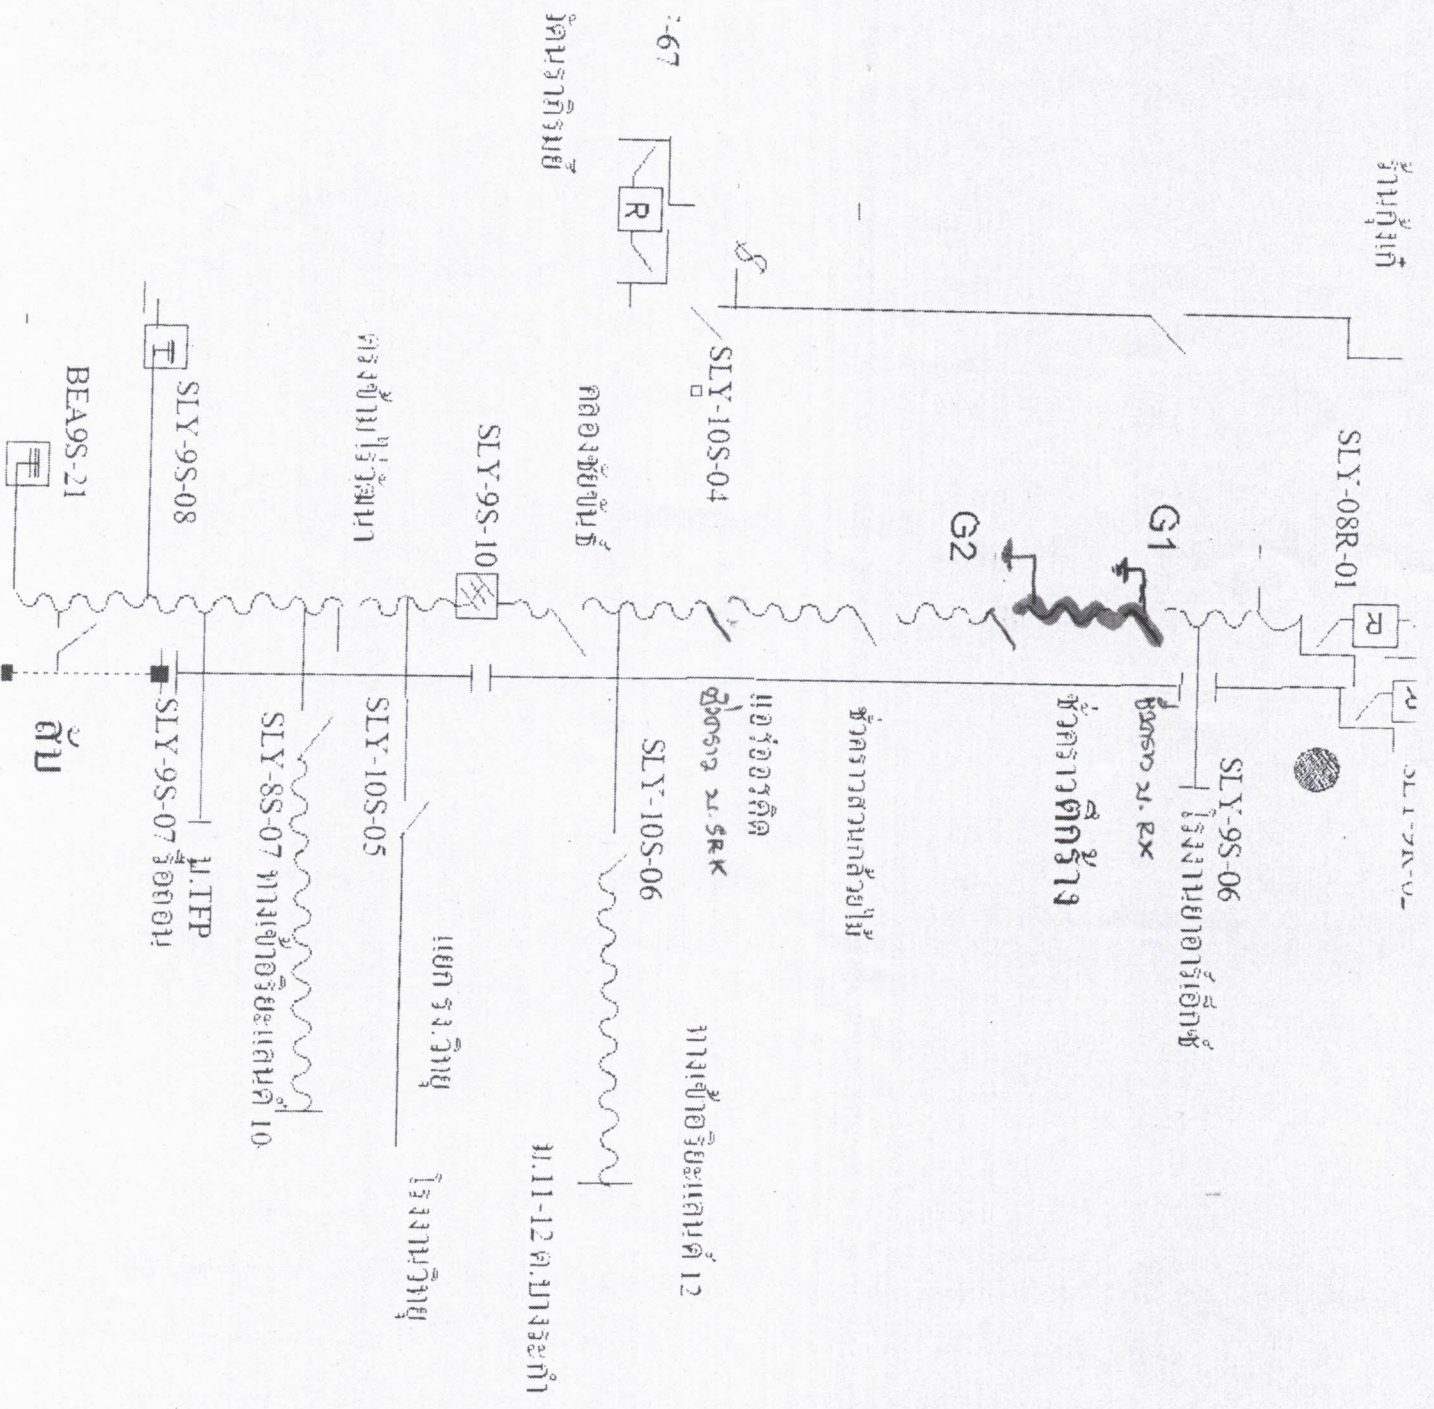
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
3	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเกษม
4	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
5	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พมท.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
6	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พมท.		R ร้านกึ่งเก้
7	ย้ายโหลด SLY08 บางส่วน ฝาก BEA06						
8	SLY09S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
9	DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา	ปลด	สับ		บล.		DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา
10	DIS ชั่วคราว. SLY08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตรงข้ามตึกร้าง
11	SLY09S-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
13	DIS ชั่วคราว. SLY08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS บริษัท RX
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
17	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
18	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเกษม
19	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมท.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
21	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมท.		R ร้านกึ่งเก้

สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า

22	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
23	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
24	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเกษม
25	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
26	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พมท.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
27	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พมท.		R ร้านกึ่งเก้
28	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
30	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
31	DIS ชั่วคราว. SLY08	ปลด	สับ คง Nonreclosing	ALT	บล.		DIS บริษัท RX
32	ย้ายโหลด SLY08 บางส่วน ฝาก BEA06						
33	SLY09S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
34	DIS ชั่วคราว. SLY08	ปลด	สับ		บล.		DIS ตรงข้ามตึกร้าง
35	DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา	สับ	ปลด(ใช้โหลดแบตเตอรี่)		บล.		DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา
36	SLY09S-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
37	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
38	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเกษม
39	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
40	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมท.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
41	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมท.		R ร้านกึ่งเก้

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด



บ้านทุ่งเต๋

SLY-08R-01

SLY-9S-06

โรงงานเยื่อกระดาษ

หม้อแปลง 5R

หม้อแปลง 10

G2

G1

หม้อแปลง 12

หม้อแปลง 10

หม้อแปลง 5R

SLY-10S-06

หม้อแปลง 12

คลองห้วยขี้ขี้

SLY-9S-10

หม้อแปลง 10

หม้อแปลง 10

หม้อแปลง 12

หม้อแปลง 10

SLY-10S-05

หม้อแปลง 10

SLY-9S-08

หม้อแปลง 10

SLY-9S-07

BEA9S-21

บ้าน

-67

รีโมทคอนโทรล