



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ๐๓๓ (ก.๓) ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา  
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

Switching Deadline

วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๒

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท)รักษาการแทน ผ.จ.ก.ก.ฟ.ก.อม.น.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณซอยวิปัสนาแนบ  
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK09	๘ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณซอยวิปัสนา แนบ ถนนพุทธมณฑล สาย ๕	OYK09S-08	SLY07S-07	นายไพรัช ัญญเจริญ พชง.๗ ผ.บ. ๐๘ ๗๗๖๗ ๖๐๗๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ซอยวิปัสนาแนบสาย ๕.ร้านอาหารม่อตักกุ้งสดวรมณีย์,ซอยหลังวัดสุวรรณฯ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวรัฐรา รมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง ว.ศ.ก.๕.ผ.บ. โทร ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)  
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท)รักษาการแทน ผ.จ.ก.ก.ฟ.ก.อม.น.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเคอร์ OYK9 จาก OYK 9S-08 ถึง SLY 7S-07  
ในวันที่ ๘ ธ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1692/62  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พวิศ ราชประสิทธิ์ ประธานงานการขอตัดไฟกับ ผ.ค. จิต รมโพธิ์ทอง  
29 พ.ย. 62



(นายจิต รมโพธิ์ทอง รักษาการแทน)  
๐๙๓-๕ (๓๓ พ.ค. ๖๒)

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.) 3386  
เรียน ผ.จ.ก. กฟผ. ๓  
อก.บ.ช.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 4 แผ่น  
ผ.จ.ก. (สถานี) -  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

04 ธ.ค. 2562  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
จ.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	ซอยวิปัสนาแนบถนนพุทธมณฑล สาย 5				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ธ.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1692/62
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายพนิต ราชภูริเนียม			วันที่	3 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	3 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	4 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิทชิง						
2	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
3	OYK09S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ก่อนสี่แยกมูลนิธินาบ
4	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
5	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
6	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
7	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
8	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
9	แจ้ง กฟภ.อมน. ตรวจสอบสถานะ Dis ติดตั้งใหม่ บริเวณซอยวิปัสนาแนบ ให้อยู่สถานะสับอยู่						
10	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
11	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
12	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
13	SLY07S-07	ปลด	สับ		อมน.		DIS ก่อนสี่แยกมูลนิธินาบ
14	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							




คู่มือการปฏิบัติงาน

\* 1. ตรวจสอบ Deep Pit (ธรรม) ของบ่อระบายน้ำ

ศูนย์การแพทย์

PHU PHU P.D.

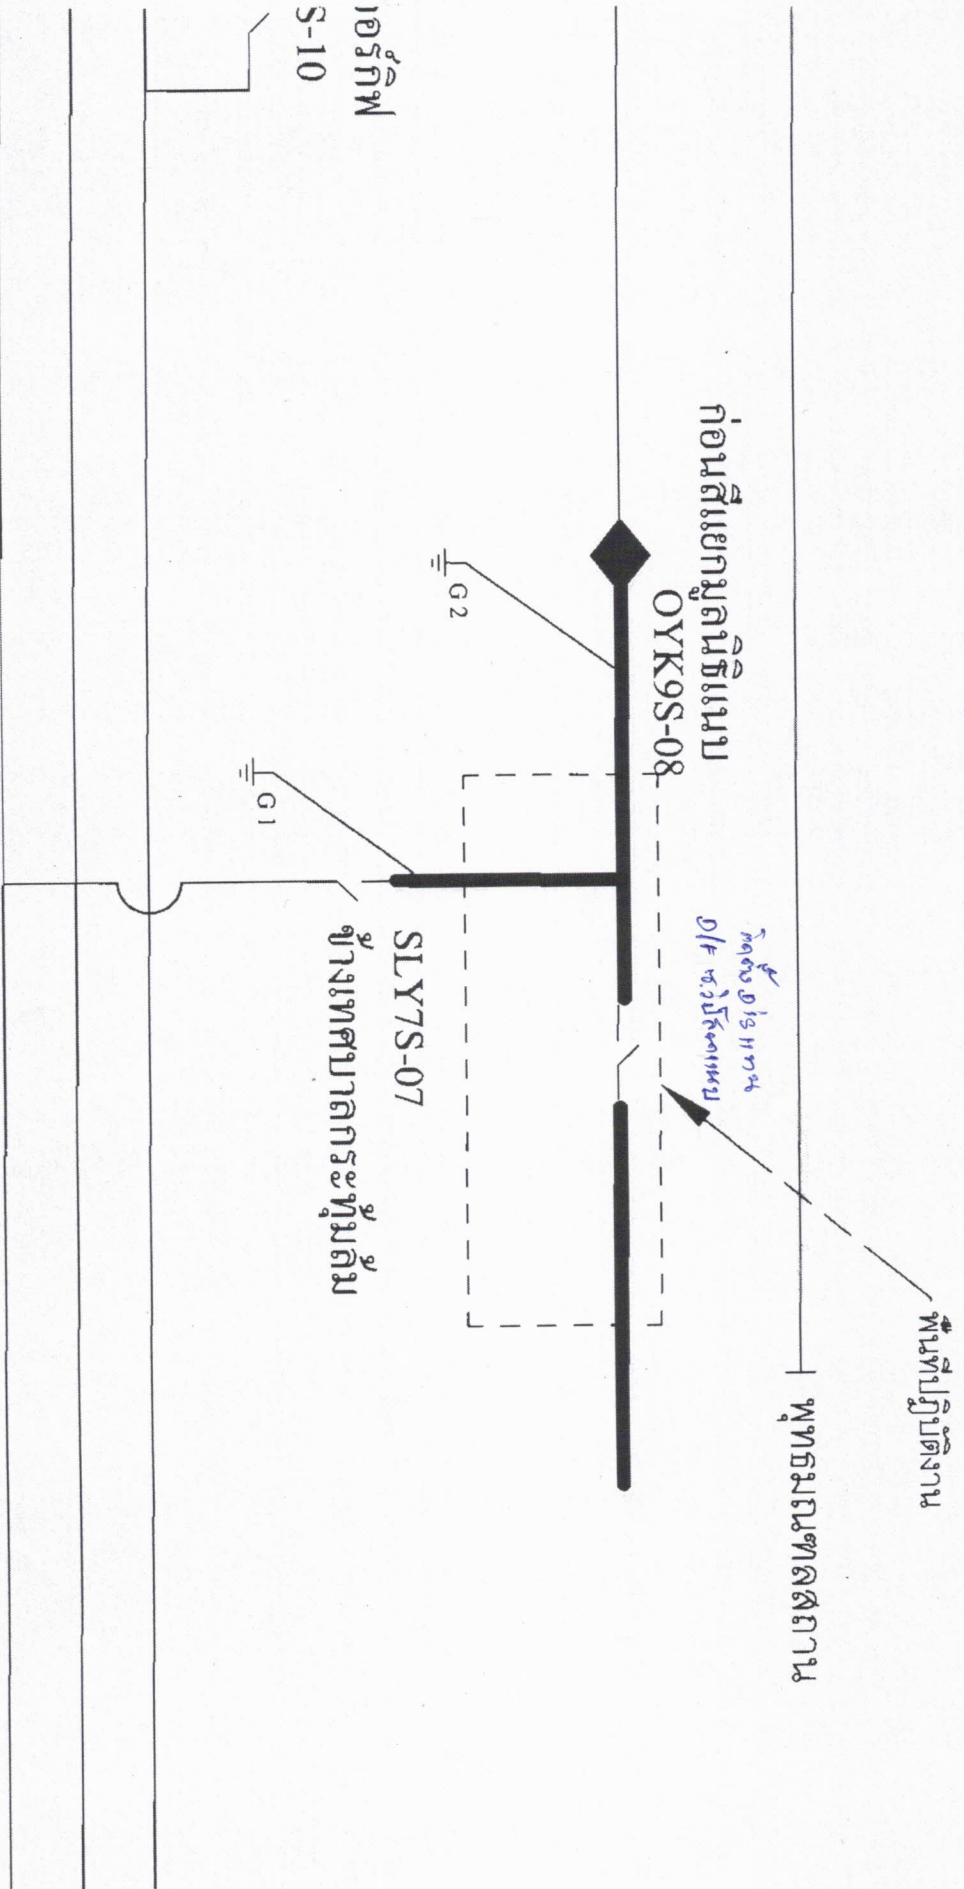



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## โทรสาร

เลขที่  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ  
จำนวนเอกสารแนบ ๓ แผ่น

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.กค.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.อ้อมน้อย

ด้วย กฟภ.อ้อมน้อย มีแผนงานดับไฟ เพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณซอย  
วิปัสสนาแนบ สาย ๕ ตามอนุมัติ ฌปบ.๐๐๑ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หมายเลข WBS : I-๖๑-I-  
OMNNE.๔๑.๑๐๐๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ซึ่งงานดังกล่าวต้อง  
ระดมชุดงานก่อสร้าง ภายในสังกัด กฟภ.๓ มาร่วมดำเนินการดังนี้

### กฟอ.นครชัยศรี

๑.นายวิรุทธ นิมิตโกคานันท์ พชง.๕  
๒.นายวศิน ธรรมนาวรรณ พชง.๓

### กฟส.อ.พุทธมณฑล

๑.นายมานพ สำราญจิตร พชง.๖  
๒.นายพรฤทธิ์ วงษ์วารี พชง.๕

พร้อมคนงานรายวัน (บ.), พชร.(บ.) และยานพาหนะโดยให้เบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา,  
ค่าแรงงาน ๒ เท่า ได้จากงานดังกล่าว หมายเลขโครงข่าย ๗๐๐๐๖๑๑๕๘๑, ๗๐๐๐๖๑๑๕๘๒ โดย  
ประสานงานกับ นายไพรัช อัญญาเจริญ พชง.๗ ฌปบ.กฟภ.อ้อมน้อย โทรศัพท์ ๐๘ - ๗๗๖๗ - ๖๐๗ ทั้งนี้ได้  
ติดต่อประสานงานด้วยวาจาแล้ว ชุดงานไม่ขัดข้อง ในส่วน Check list ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯ และแผนงาน  
ขออนุมัติดับไฟ ได้แนบมาพร้อมกับโทรสารฉบับนี้ด้วยแล้ว

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
แผนกปฏิบัติการ ฯ  
โทรศัพท์ ๑๔๓๕๕

เลขที่ส่งระบบสารบรรณ. ๕๒๕๑๑

## Check List

### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ดับไฟ้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณซอยวิปัสสนาแนบ สาย ๕  
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ซอยวิปัสสนาแนบ ( หลังเทศบาลบางกระทีก - สุตระบบจำหน่าย )  
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น.  
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก แผนกปฏิบัติการ ๖ กฟภ.อ้อมน้อย  
 ชื่อผู้อำนวยการงานระดม ( เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า )  
 ชื่อ นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อ้อมน้อย เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๑๙๔๓-๕๓๔๕  
 ชื่อเรียกขานทางวิทยุ อ้อมน้อย U ๑  
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก นายไพรัช ธัญญเจริญ ตำแหน่ง พนักงานช่างระดับ ๗ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๗๗๖๗-๖๐๗๙  
 ชื่อเรียกขานทางวิทยุ ซ่อมแซม ๐๑  
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว ๑.ชุดงานแผนกปฏิบัติการ , แผนกก่อสร้าง กฟภ.อ้อมน้อย  
 ๒.ชุดงาน กฟอ.นครชัยศรี และกฟส.พุทธมณฑล

---

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า นางสาวฐิชา ร่มโพธิ์ทอง วศก.๕ ผบ.กฟภ.อ้อมน้อย

---

๒.ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราว จุดที่ ๑ ท้ายซอยวิปัสสนาแนบ จำนวน ๑ ชุด ผู้รับผิดชอบ นางสาวฐิชา ร่มโพธิ์ทอง  
 จุดที่ ๒ แยกคลองบางกระทีก จำนวน ๑ ชุด ผู้รับผิดชอบ นางสาวฐิชา ร่มโพธิ์ทอง

---

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟ ตามบันทึกที่ ก.๓ ออม.น(ปป) /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พร้อมแผนผัง Switching ดับไฟ

---

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....  
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ นางสาวอภิญญา สุขแสง

---

๕.ผลแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่  
 ไม่มีข้อทักท้วง  มีข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ.....  
 วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง .....

---

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานก่อนวันทำงานระดมหรือไม่  
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....  
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานที่ประชุม สำนักงาน กฟภ.อ้อมน้อย  
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม ๑. รจก.(ท) กฟภ.อ้อมน้อย , ผู้ควบคุมงาน กฟภ.อ้อมน้อย  
 ๒. วศก.ผู้ประสานงานการดับไฟ - จ่ายไฟ , พชง.ส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 ๓. ผู้ควบคุมชุดงาน กฟอ.นครชัยศรี , กฟส.พุทธมณฑล  
 ๔. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

---

๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่  
 ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....  
 ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง ผู้ควบคุมชุดงาน กฟภ.อ้อมน้อย , ตัวแทนชุดงาน กฟอ.นครชัยศรี , กฟส.พุทธมณฑล และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

C3 Safety CAP 01

**หมายเหตุ** ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

๑. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบแรงดันก่อน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
๒. เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงจากเสาหมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายลงดินชั่วคราว และคนงานลงจากเสาแล้ว จึงสั่งการให้จ่ายไฟฟ้า