



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ก.๓.ทผก.(ปบ)...../๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต ภาณุจนะ

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

Switching Deadline

วันที่ 13 ธ.ค. 62

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสาย ACSR ขนาด ๑๘๕ ตร.มม เป็นสาย SAC ขนาด ๑๘๕ ตร.มม สถานีไฟฟ้า.....ท่ามะกา ๑..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK 01	๑๘ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสาย ACSR ๑๘๕ ตร.มม เป็นสาย SAC ๑๘๕ ตร.มม	จุดตัดเดส DDE จุด A	Dis ชั่วคราว หน้าหมู่บ้านวันเพ็ญ	นาย ไมตรี เ็นนุ่น โทร ๐๘๓-๕๕๕๘๖๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเหนือ, สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา, โรงเรียนทิพย์พิทยา, ศาลเจ้าตึก, สมิตโฮมชอยเรวัต, หมู่บ้านวันเพ็ญ๑, ชัยขนามิวสิก, อู่ก้อง บริเวณ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสนตอ หมู่บ้านวันเพ็ญวิลล่า, บ้านท่ากระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์มนตรี.....ตำแหน่ง.....วศก.๖.....โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

✓ ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายเรวัต ภาณุจนะ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ / พิกัดเคอร์ 9MK1 จาก Dis ๓๐.๖๖.๖๖ ถึง DDE ก.๓ A

ในวันที่ 18 ธ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1703/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....พิกัดเคอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๓๐๖ ธนวิทย์ อภิสิทธิ์มนตรี

๑ ๕.๑.๖๒

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

3421

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.ทผก.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น



ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


.....
(นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา) ๖๒

อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปรับปรุงระบบจำหน่าย TMK01, TMK04 บริเวณ เขียงสะพานหวายเหนียว		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ธ.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1703
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน		วันที่ 8 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	TMK01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMK		-
3	TMK04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMK		-
4	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
5	Dis ชด. TMK01	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS หน้าหมู่บ้านวันเพ็ญ
6	แจ้งHotline กระเช้าอ้อมน้อย ตัด DDE จุด A บริเวณ เขียงสะพานหวายเหนียว (ช่วงตัด DDE ไม่มีไหลด) <i>ipm TMK04</i>						
7	เมื่อHotline กระเช้าอ้อมน้อย ตัด DDE จุด A บริเวณ เขียงสะพานหวายเหนียว แล้วเสร็จ						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G2						
11	แจ้งให้ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้						
12	TMK01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMK		-
13	TMK04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMK		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G2						
17	TMK01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMK		-
18	TMK04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMK		-
19	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	Dis ชด. TMK01	ปลด	สับ		ทมก.		DIS หน้าหมู่บ้านวันเพ็ญ
21	แจ้งHotline กระเช้าอ้อมน้อย เชื่อม DDE จุด A บริเวณ เขียงสะพานหวายเหนียว						
22	เมื่อHotline กระเช้าอ้อมน้อย เชื่อม DDE จุด A บริเวณ เขียงสะพานหวายเหนียว แล้วเสร็จ						
23	TMK01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMK		-
24	TMK04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMK		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

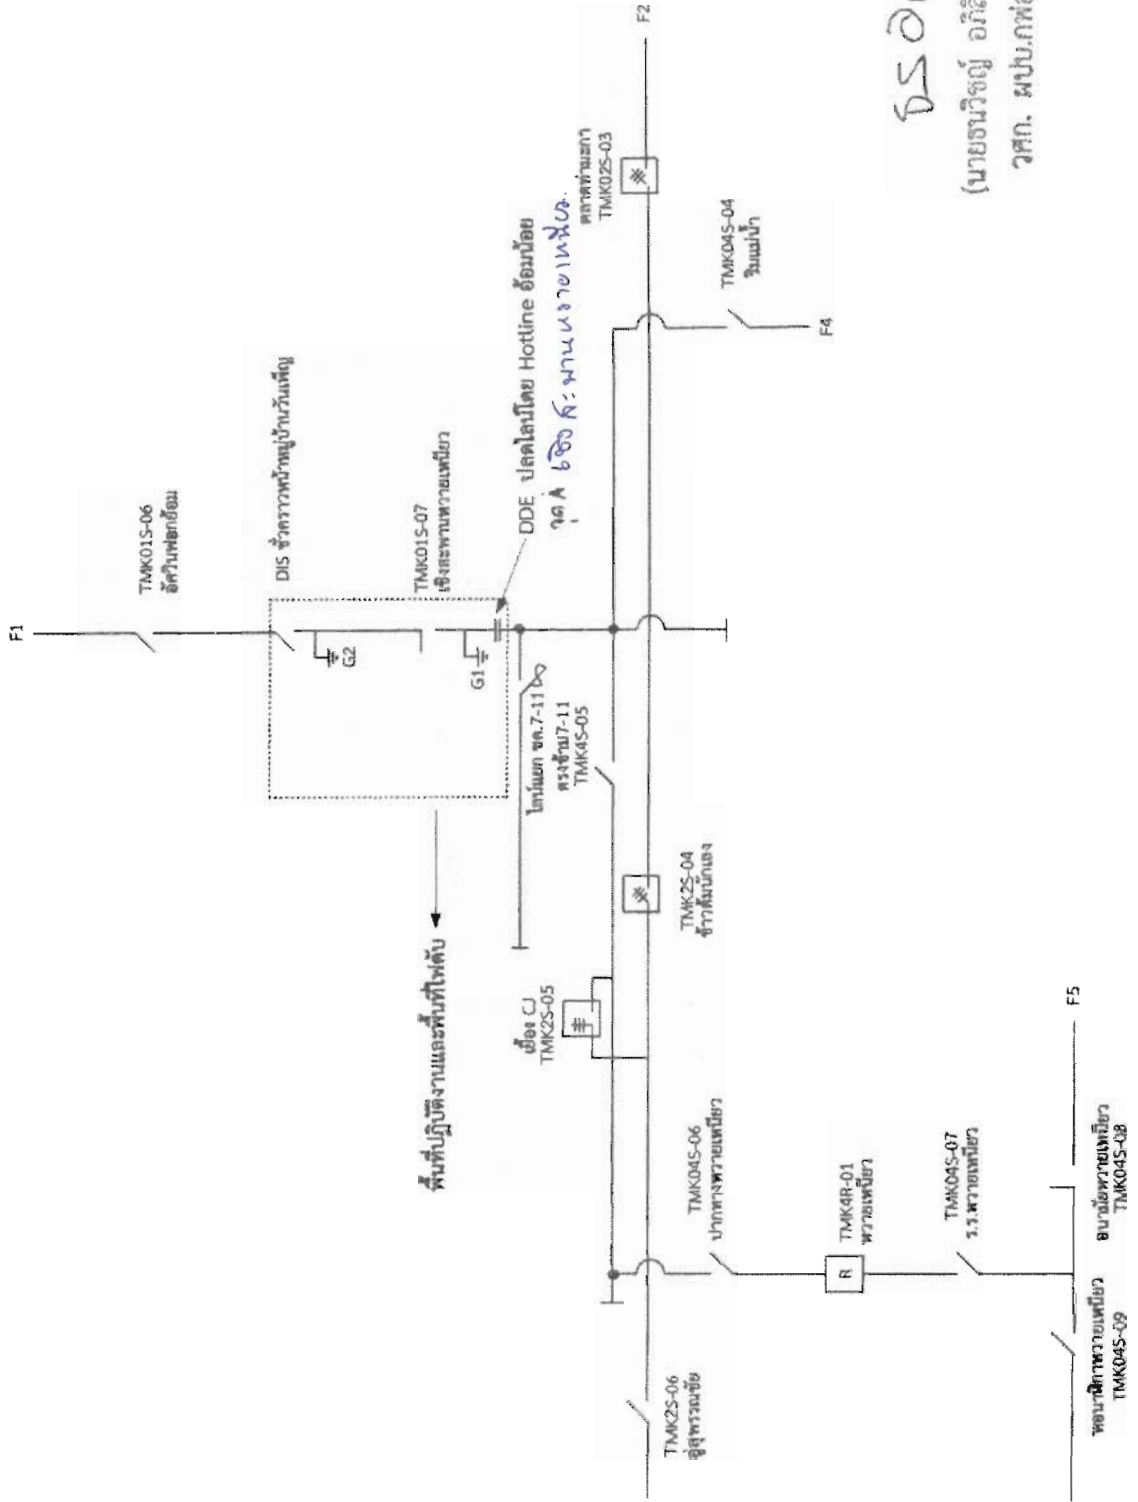

BSOIC
(นายธนวิชัย อภิสิทธิ์)
วศก. ผ.บ.กฟอ.ทบก.