



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 12 ธ.ค. 62

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๖๓๐ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์ุทาว
ชื่อผู้ส่ง นายสรายุทธ์ เกตุมณี

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข.มข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า
เดิมวางตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๔	๑๗ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	ดิสชั่วคราว สะพานคลอง หอม	ดิสชั่วคราว ทางเข้าคลอง โปร่งแดง	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๘๘๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑ เครื่อง ๓๐๔๐ เวกิว. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๐๐ ครัวเรือน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย เทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง พงษ.๗ โทร. ๐๘๖-๗๖๖๑๑๒๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสรายุทธ์ เกตุมณี)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ DBA04 จาก สะพานคลองหอม ถึง ทางเข้าคลองโปร่งแดง
ในวันที่ 17 ธ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1707/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สวัสดิ์ สวัสดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เทอดไทย จันทร์เพ็ญ

(นาย สวัสดิ์ สวัสดิ์ รักษาการ)
๐๙๒ ๖ 11๙๕ ๓๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3406
เรียน ผจก. กฟส.อ.สข.
อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิงสุวรรณ) - 6 ธ.ค. 2562

อก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณสะพานคลองขอม - คลองโปร่งแดง (DBA04) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 17 ธ.ค. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สช. | งานที่ทำ | รื้อถอนเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1707/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | วันที่ 3 ธันวาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 5 ธ.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 6 ธ.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ
2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต
3. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สช.	SCADA	R ตลลาดประตูน้ำ
5	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สช.	SCADA	R ทำฟืน
6	-ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA05						
7	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA	-	ขนานบัส
8	DBA04S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ สช.	SF6	โรงสีบ้านตั้ง
9	DIS ชค. DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ สช.	DIS	สะพานคลองขอม
10	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA	-	ขนานบัส
11	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
12	DIS ชค. DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ สช.	DIS	คลองโปร่งแดง
13	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
15	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
16	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
17	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
18	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สช.	SCADA	R ตลลาดประตูน้ำ
19	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สช.	SCADA	R ทำฟืน
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
22	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
23	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
24	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
25	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
26	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สช.	SCADA	R ตลลาดประตูน้ำ
27	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สช.	SCADA	R ทำฟืน
28	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	DIS ชค. DBA04	ปลด	สับ		รถ สช.	DIS	คลองโปร่งแดง


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	-ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนกลับจาก DBA05						
31	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA		- ขนานบัส
32	DIS ชค. DBA04	ปลด	สับ		รถ สช.		DIS สะพานคลองขอม
33	DBA04S-11	สับ	ปลด, ถอดคาน		รถ สช.		SF6 โรงสีบ้านตั้ง
34	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA		- ขนานบัส
35	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
36	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
37	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สช.	SCADA	R ตลาดประตูน้ำ
38	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สช.	SCADA	R ท่าพิน
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำจนถึงรีโครสเตอร์คลองขอม

DBA4S-11

โรงสีบ้านทิง


DIS หัวควรวางเข้าคลองโปร่งแดง



F5 DBA



สามชุก

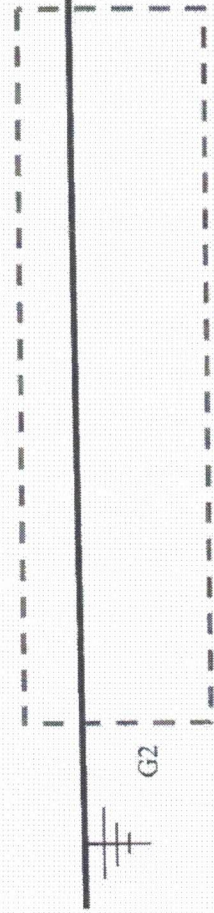

ตลาดบ้านทิง

DIS หัวควรวัดคอนไ้

รีโครสเตอร์บ้านคลองขอม

DIS หัวควรวางสะพานคลองขอม

DBA04 R-01



F4 DBA



เดิมบาง