



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ 0.๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายอภิรักษ์ วงษ์พิณจุฑา
ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ยากร

Switching Deadline

วันที่ 6 ธ.ค. 62

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท).กฟง.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี
๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สพ.	7/12/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า	คิสห้องเย็น SPA07S-06	Disสนามกีฬา 2,Disจามจรี	โทร.๐๘๖-๓๓๘๕๓๕๘๔
๒.	9 สพ.	8/12/62	08.00	17.00	สุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว สถานีสท.2	DDE จุดA	นายไอลาส บุตรบรรเทิง
๓.	7 สพ.	9,12/12/62	08.00	17.00		DDEร้าน 푸เรียน	DDEตั้งข้ามถนน	
๓.	7 สพ.	10/12/62	08.00	17.00		DDEวัดท่าโขลง	DDEตั้งข้ามถนน	
๔.	7 สพ.	14/12/62	08.00	17.00		คิสห้องเย็น SPA07S-06	Disสนามกีฬา 2,Disจามจรี	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗(สข.) โทร ๐๘๙-๐๐๙๗๕๘๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าจรต ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าจรต ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าจรต
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ยากร)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟง.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. พิกัดเคอร์ SPA07 จาก Dis ๖๐๒๕-SPA7S-06 ถึง Dis สนามกีฬา, Dis จามจรี
ในวันที่ 7 ธค 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1713/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2. พิกัดเคอร์ SPA07 จาก Dis ๖๐๒๕-SPA7S-06 ถึง Dis สนามกีฬา, Dis จามจรี
ในวันที่ 14 ธ.ค 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สว.อ. อภิรักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อภิรักษ์ เอี่ยมสกุล.

(นายอภิรักษ์ สวัสดิ์ยากร)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3405

เรียน ผจก. กฟภ. ๓

ออ.บช.(ก.๓), ออ.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1. แผ่น
แผนผังแนบ 1. แผ่น

ผจก. (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

6 ธ.ค. 2562
(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ออ.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	จาก Dis ห้องเย็น SPA7S-06 - Dis สนามกีฬา, Dis จามจรี					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7,14/12/2019	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	สพ.	งานที่ทำ	ก่อสร้างสายส่ง 115 KV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1713/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	5 ธันวาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 ธ.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 ธ.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		
3	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	บางปลาหมอ
4	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA09						
5	DIS.ชค.	ปลด	สับ		สพ.		หน้าสถานีฯสุพรรณบุรี2
6	SPA07S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		หมู่บ้านจามจรี
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
8	SPA07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		ห้องเย็นสองพี่น้อง
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
11	แจ้งพื้นที่ไต่ดับให้ กฟส.สพ.ทราบ						
12	ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ		เวลา		น.		
13	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
14	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		
15	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
16	เมื่อ กฟส.สพ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	ผู้ยืนยันการจ่ายไฟ ชื่อ		เวลา		น.		
18	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		
19	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R บางปลาหมอ
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
22	SPA07S-06	ปลด	สับ		สพ.		ห้องเย็นสองพี่น้อง
23	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับจาก SPA09						
24	SPA07S-08	ปลด	สับ		สพ.		หมู่บ้านจามจรี
25	DIS.ชค.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		หน้าสถานีฯสุพรรณบุรี2
26	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
27	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		
28	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๗...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...SPA๐๗S-๐๖ - Disชั่วคราว สนามกีฬา๒...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑เควี สถานีสุพรรณบุรี ๒...โดยมีรายละเอียดปิดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเคอร์ ...๗,๘... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. SPA๐๗S-๐๖ - Disชั่วคราว สนามกีฬา๒ กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง...ตำแหน่ง ...ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๘๘๘...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ชม.กส.กฟจ.สพ...เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๓๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

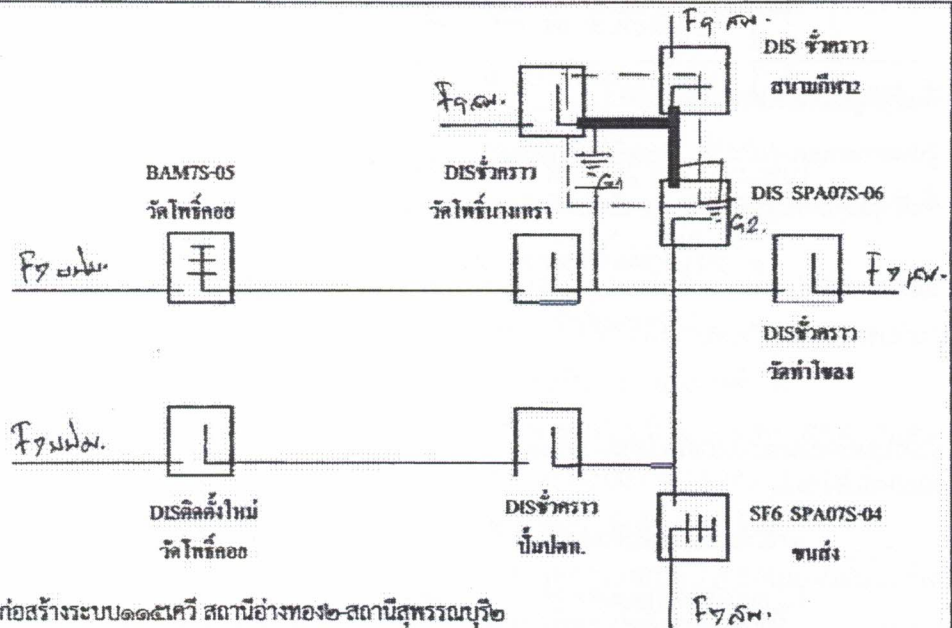

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี

- ๑. ย้ายโหลครบบริเวณจุดปฏิบัติงาน
- ๒. ปลดDisชั่วคราว สนามกีฬา๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
- ๓. ตรวจสอบไฟดับ-ชุดก่อสร้างชื่อตราวด จุด๑ และชุดทีมแก้ไขชื่อตราวดจุด๒ 11:๒๖
- ๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ยากร)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พชง.๖(สข.) ผ.บ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา ผจก.กฟจ.สพ.

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕๕, ๑๔๘๖๐