



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC UTILITY AGENCY

เลขที่ 0.๓ /๐๘๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร

Switching Deadline  
วันที่ 11 ธ.ค. 62

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟง.สท.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายหีดเคอร์๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	หีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	5.9 สท.	14/12/62	08.00	17.00	พาดสายแรงสูง คอร.ขนาด 14.20 ม.ตั้งแต่คูเมืองข้าง พรรคชาติไทย-คันคลองวัดป่า	<del>SE๕๕๕๕๕๕</del> <del>พรรคชาติไทย</del> F๖ SF6 SPA055-07 ศาลเจ้าพ่อ	DDE ร.กรมสุตา	โทร.๐๙๐-๕๕๓๓๑๑๙๙ นายปรีชา ทองระย้า
							F๖ SPA95-02 (สถานีหม้อต้ม)	- DDE (รจก.สท.)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พงษ.๗ โทร. ๐๘๕-๐๐๘๗๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานเมื่อสายเคเบิลโยนก้านนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผศ.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลโยนก้านนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำระ ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำระ
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลโยนก้านนำแสง

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร)  
(รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟง.สท.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาสั่งหัวหน้า

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 หีดเคอร์ 9A5 จาก SPA 55-07 ถึง DDE ทบอรรถาภิธาน  
ในวันที่ 14 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1717/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 หีดเคอร์ 9A9 จาก SPA 95-02 ถึง DDE 175๕๕๕๕๕  
ในวันที่ 14 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิจิต นนุช ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร

(นายวิจิต นนุช)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟง.สท.

สำหรับข้อมูล

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3420  
เรียน ผจก. กฟภ.๓ สท.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



ผจฟ. (สถานี) )

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)  
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ช่วงหน้า รร.กรรณสูตร - โขกไฟบูลย์					
กำหนดวันที่ทำงาน	14/12/2562	เวลา	08.00 น.	ถึง	14/12/2562	เวลา 17.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กพจ.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบหน่วย PA05,09		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1717/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู				วันที่	8 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	8 ธ.ค. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	9 ธ.ค. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต</li> <li>นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช</li> <li>นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ</li> </ol>					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SPA, DOA							
1	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DOA05 และ SPC03						
2	SPA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		-
3	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
4	DOA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-
5	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
6	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		-
7	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
8	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ		R โรงแรมการกีฬา
9	SPA05S-06	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
10	SPA05R-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		R โรงแรมการกีฬา
11	SW.load SPA05R-02	สับ	ปลด		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
12	DOA05S-08	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 โรงสีอู่ยา
13	SPA05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ศาลเจ้าพ่อ
14	SPA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		
15	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
16	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
17	SPC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		-
18	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
19	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
20	SPA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		-
21	DOA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-
22	SPA09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS โขกไฟบูลย์
23	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดโหลดในไลน์ SPA05 ตั้งแต่ SPA05S-07 - ถึงจุดที่จะตัด DDE คลองชลประทาน (ตามผังแนบ)						
24	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ SPA05 บริเวณคลองชลประทาน (โดยวิธีชยทไลน์)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	หลังจากทำการตัด DDE ในไลน์ SPA05 บริเวณคลองชลประทานแล้วเสร็จ						
26	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				สพ.		
27	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				สพ.		
28	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3				สพ.		
29	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4				สพ.		
30	DOA05VB-01	Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		
31	SPA09VB-01	Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-
32	DOA08VB-01	Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
33	SPA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		-
34	DOA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-
35	DOA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-
36	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				สพ.		
37	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				สพ.		
38	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3				สพ.		
39	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4				สพ.		
40	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สถานีฯ วิจัยข้าว
41	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ SPA05 บริเวณคลองชลประทาน (โดยวิธีชยทไลน์)						
42	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ SPA09 บริเวณหน้า รร.กรรมสูตร (ดับไฟจัม DDE โดยชยทไลน์)						
43	หลังจากทำการจัม DDE ในไลน์ SPA05.09 บริเวณ คลองชลประทาน , หน้า รร.กรรมสูตรแล้วเสร็จ ทั้ง 2 จุดแล้วเสร็จ						
44	SPA09S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS โขกไฟบูลย์
45	SPA09VB-01	Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-
46	DOA08VB-01	Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-
47	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนคืนจาก DOA05, SPC03						
48	SPA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		-
49	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
50	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
51	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		-
52	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
53	SPA05S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 ศาลเจ้าพ่อ
54	DOA05S-08	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 โรงสีอุ้ยา
55	SW.load SPA05R-01	ปลด	สับ		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
56	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ศูนย์ฯ		R โรงแรมการกีฬา
57	SPA05S-06	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
58	SPA05S-02	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		
59	SPC03VB-01	Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
61	SPA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-
62	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
63	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
64	DOA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-
สิ้นสุด Switching							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟภ.สท.

ถึง ผจก.กฟภ.สท.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟภ.สท./รจก.กฟภ.สท.

ด้วยในวันที่...๑๔...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟภ.สุพรรณบุรี มี  
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...บึงปลาทู.คูเมือง-โรงเรียนกรรมสูตร...เพื่อ...ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง...โดยมี  
รายละเอียดพิตเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิตเตอร์ ..๕,๕.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..บึงปลาทู.คูเมือง-โรงเรียนกรรมสูตร...

กฟภ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า..ตำแหน่ง ..ทช.กส.สท.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..  
๐๙๐-๑๕๓๙๑๑๕...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ทช.กส.กฟภ.สท..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..  
๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

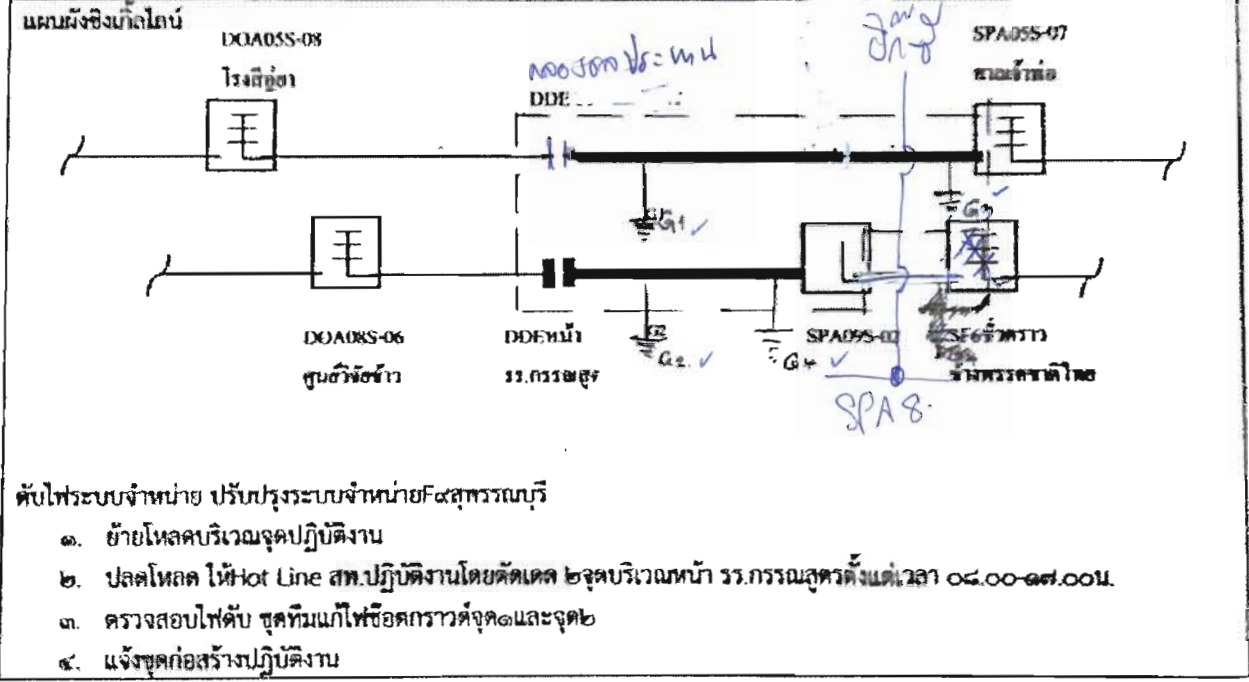

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

*[Signature]*  
(นายไพโรจน์ สวัสดิชยากร)  
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟภ.สท.

*[Signature]*

(นายธนากร สุวรรณประทีป)  
ทช.๖(สข.) ผบ.สท.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา  
โทร. ๐๙๕-๕๓๕๖๗๙-๘, ๑๕๘๕๕, ๑๕๘๖๐