



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 19 ธ.ค. 62

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๑๑๓๐ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นาย สรวฤทธิ์ เกตุมณี

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พัดเตอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๔	๒๔ ธ.ค.๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	ดิสชั่วคราว ทางเข้าคลอง โปร่งแดง	SF6 บ้านทิง DBA๔5-๑๑ DIS 45-23 ทอวค.บ.น.๖	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๔๒-๒๕๘๕๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๒ เครื่อง ๑,๑๐๐. เวกีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๓๐. ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นาย.เทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง พงษ.๗ โทร. ๐๘๖-๗๖๑๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสรวฤทธิ์ เกตุมณี)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ... พัดเตอร์ DBA ๐๔ จาก DIS ๕๐ ทางเข้าคลอง... ถึง SF6 บ้านทิง DBA 45-11
ในวันที่ 24 ธค 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1718/62 DIS 45-23 ทอวค.บ.น.๖

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ... พัดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย. นนทชัย จันทร์เพ็ญ

15 ธ.ค. 62

(นายสรวฤทธิ์ เกตุมณี)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.) 3490

เรียน ผจก. กฟส.อ.สข.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง... แผ่น
แผนผังแนบ... แผ่น

ผจก. (สถานี...)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสถียรพงษ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

16 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	จาก Dis ชด.ทางเข้าคลองโปร่งแดง - SF6 DBA4S-11 บ้านทิ่ง ,Dis DBA4S-23 ตลาดบ้านทิ่ง						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ธ.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	สช.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูงใหม่		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1718/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	15 ธันวาคม 2562		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 12 62		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16-12-62		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนุช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching							
2	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R	ตลาดประตูน้ำ, คลองขอม
3	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R	บ้านดอนยาว
4	DIS.ชด.	ปลด	สับ		สช.		DIS	บ้านดอนไร่
5	DIS.ชด. ไลน์ DBA04	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS	ทางเข้าคลองโปร่งแดง
6	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.							
7	DBA04S-23	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS	ตลาดบ้านทิ่ง
8	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สช.ทราบ							
11	ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ		เวลา		น.			
12	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	บ้านดอนยาว
13	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	ตลาดประตูน้ำ, คลองขอม
14	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อ กฟส.สช.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
16	ผู้ยืนยันการจ่ายไฟ ชื่อ		เวลา		น.			
17	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R	ตลาดประตูน้ำ, คลองขอม
18	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R	บ้านดอนยาว
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
21	DBA04S-23	ปลด	สับ		สช.		DIS	ตลาดบ้านทิ่ง
22	DIS.ชด. ไลน์ DBA04	ปลด	สับ		สช.		DIS	ทางเข้าคลองโปร่งแดง
23	DIS.ชด.	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS	บ้านดอนไร่
24	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	บ้านดอนยาว
25	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	ตลาดประตูน้ำ, คลองขอม
26	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านทั้งรีโครสเซอร์คดของขอม

DBA4S-11

โรงสีบ้านทั้ง


รีโครสเซอร์บ้านคดของขอม

DBA04 R-01

DIS ชั่วคราวสะพานคดของขอม

DIS ชั่วคราวพันพิคาวรีคดอวิท

DIS ชั่วคราวทางเข้าคดองโปรงแดง

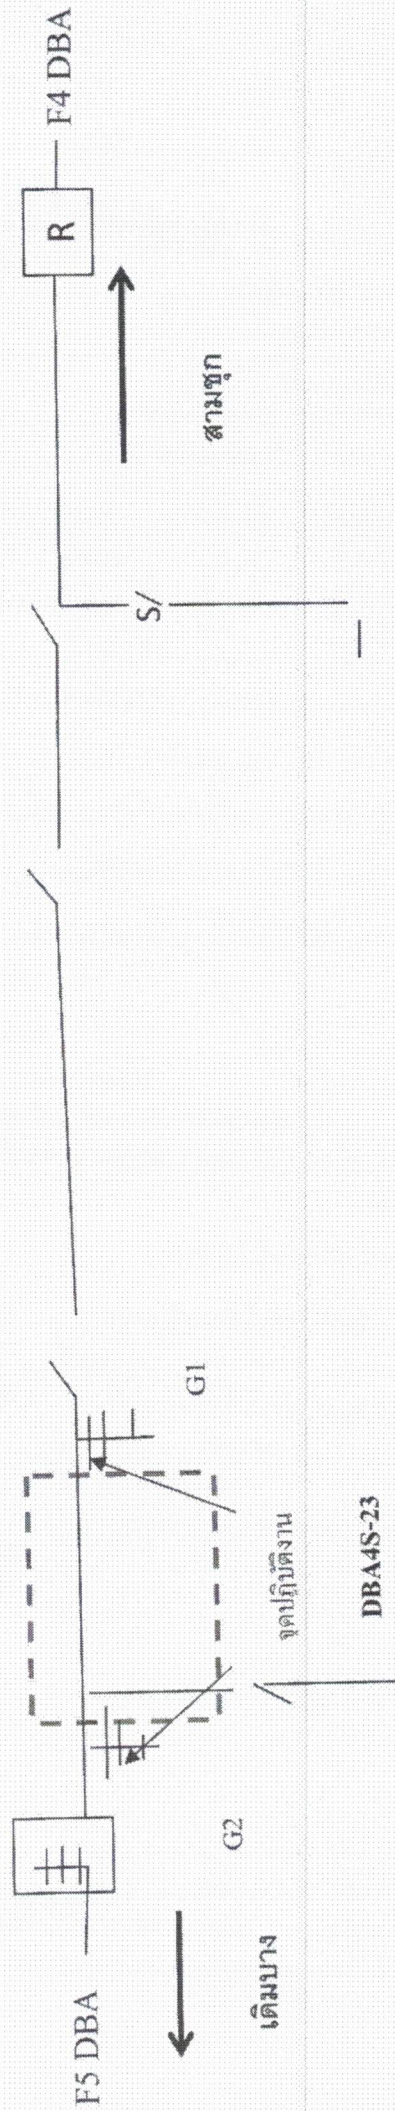

ตลาดบ้านทั้ง