



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นล.(ปบ.) ๒๕๖๒ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคสมัย

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

**ส่งแล้ว**

*(Signature)*

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บางเลน. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนเสา. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/<br>บริเวณ          | จาก                                  | ถึง                       | ผู้ควบคุมงาน  |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|--------------------------------------|---------------------------|---|
| ๑.  | 06 BEA   | 22 ธ.ค.62    | 08.00 น.    | 17.00 น. | ถอนเสาแรงสูงบางเลน<br>ชั่วคราว บางเลน 2 | SLY09S 17<br>5574<br>000000<br>12010 | Dis.ค.ตรงข้าม<br>ไร่วัฒนา | นายขวัญเมือง ศรีจันทร์<br>อินทร์<br>พชง.ส ผจก.กฟอ.ก.๓ |
| ๒   | 08 SLY   | 22 ธ.ค. 62   | 08.00 น.    | 17.00 น. |   | SLY9S-10                             | Dis.ค. ๐๖๗๖<br>755๐๖๖     |   |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟ ม.๒ ต.นราภิรมย์ แยกเข้าอริยะแลนด์ ๑๒ ทั้งหมด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟอ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสงวน นาคสมัย)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

✓ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ BEA06 จาก SLY09S-17 ถึง DS ตรงข้ามไร่วัฒนา  
ในวันที่ 22 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1732/62

✓ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SLY08 จาก SLY09S-10 ถึง DS ตรงข้ามไร่วัฒนา  
ในวันที่ 22 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *(Signature)* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *(Signature)* หอยสังข์ทอง

*(Signature)*  
(นาย *(Signature)* ฐิติพร คำศรี)  
ว.ค. 611๓๔๓๗.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

3433

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ๒๕

อก.บช.(ก.๓) อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


11 ธ.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |                    |                   |   |
|------------------------|---|----------|--------------------|-------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | แยกอริยะแลนด์ 12  |          |                    |                   |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 22 ธ.ค. 62  | ระหว่าง  | 08.00 น.           | ถึง               | 17.00 น.  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟอ.บล.   | งานที่ทำ | พาดสายส่ง 115 เควี | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1732/62   |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายเพชรรัตน์ ชินะ   |          |                    | วันที่            | 13 ธันวาคม 2562   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          |                    | วันที่            | 13 ธ.ค. 62  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |                    | วันที่            | 13 ธ.ค. 62  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายอนิต, นายมนเฑียร<br>2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ<br>3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร |          |                    |                   | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่                              | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ         |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|------------------|
| 1                                | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง                                     |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 2                                | ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch รหัส BEA09S-21 แยกตาเพียง อยู่สถานะปลดพร้อมล๊อคคาน      |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 3                                | ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch รหัส SLY09S-08 สามแยกตาเพียง อยู่สถานะปลด จึงให้ล๊อคคาน |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 4                                | SLY08VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | บล.          | -          | -                |
| 5                                | BEA09R-01  | Normal                               | Nonreclosing, ALT  |      | บล.          | -          | แยกวัดเกษม       |
| 6                                | เมื่อพร้อมดับไฟ  |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 7                                | BEA09S-17  | สับ                                  | ปลด, ล๊อคคาน       |      | บล.          | -          | สะพานคลองทองกลาง |
| 8                                | SLY09S-10  | สับ                                  | ปลด, ล๊อคคาน       |      | บล.          | -          | โค้งโรงงานวิทยุ  |
| 9                                | แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ   |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 10                               | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1                             |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 11                               | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2                             |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 12                               | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3                             |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 13                               | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4                             |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 14                               | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G5, G6                         |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 15                               | SLY08VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | บล.          | -          | -                |
| 16                               | BEA09R-01  | Nonreclosing, ALT                    | Normal             |      | บล.          | -          | แยกวัดเกษม       |
| 17                               | แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานได้  |                                      |                    |      |              |            |                  |
| ***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*** |  |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 18                               | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ   |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 19                               | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1   |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 20                               | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2   |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 21                               | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3   |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 22                               | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4   |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 23                               | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G5, G6   |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 24                               | SLY08VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | บล.          | -          | -                |
| 25                               | BEA09R-01  | Normal                               | Nonreclosing, ALT  |      | บล.          | -          | แยกวัดเกษม       |
| 26                               | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ   |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 27                               | ปลดล๊อคคาน Load Break Switch รหัส SLY09S-08 สามแยกตาเพียง                              |                                      |                    |      |              |            |                  |
| 28                               | BEA09S-17  | ปลด, ล๊อคคาน                         | สับ                |      | บล.          | -          | สะพานคลองทองกลาง |

| ที่                              | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ         | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                 |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|----------|-----------------|
| 29                               | SLY09S-10   | ปลด, ล็อคคาน                         | สับ               |      | บล.          |            | -        | โค้งโรงงานวิทยุ |
| 30                               | SLY08VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose |      | บล.          |            | -        | -               |
| 31                               | BEA09R-01   | Nonreclosing, ALT                    | Normal            |      | บล.          |            | -        | แยกวัดเกษม      |
| ***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *** |             |                                      |                   |      |              |            |          |                 |

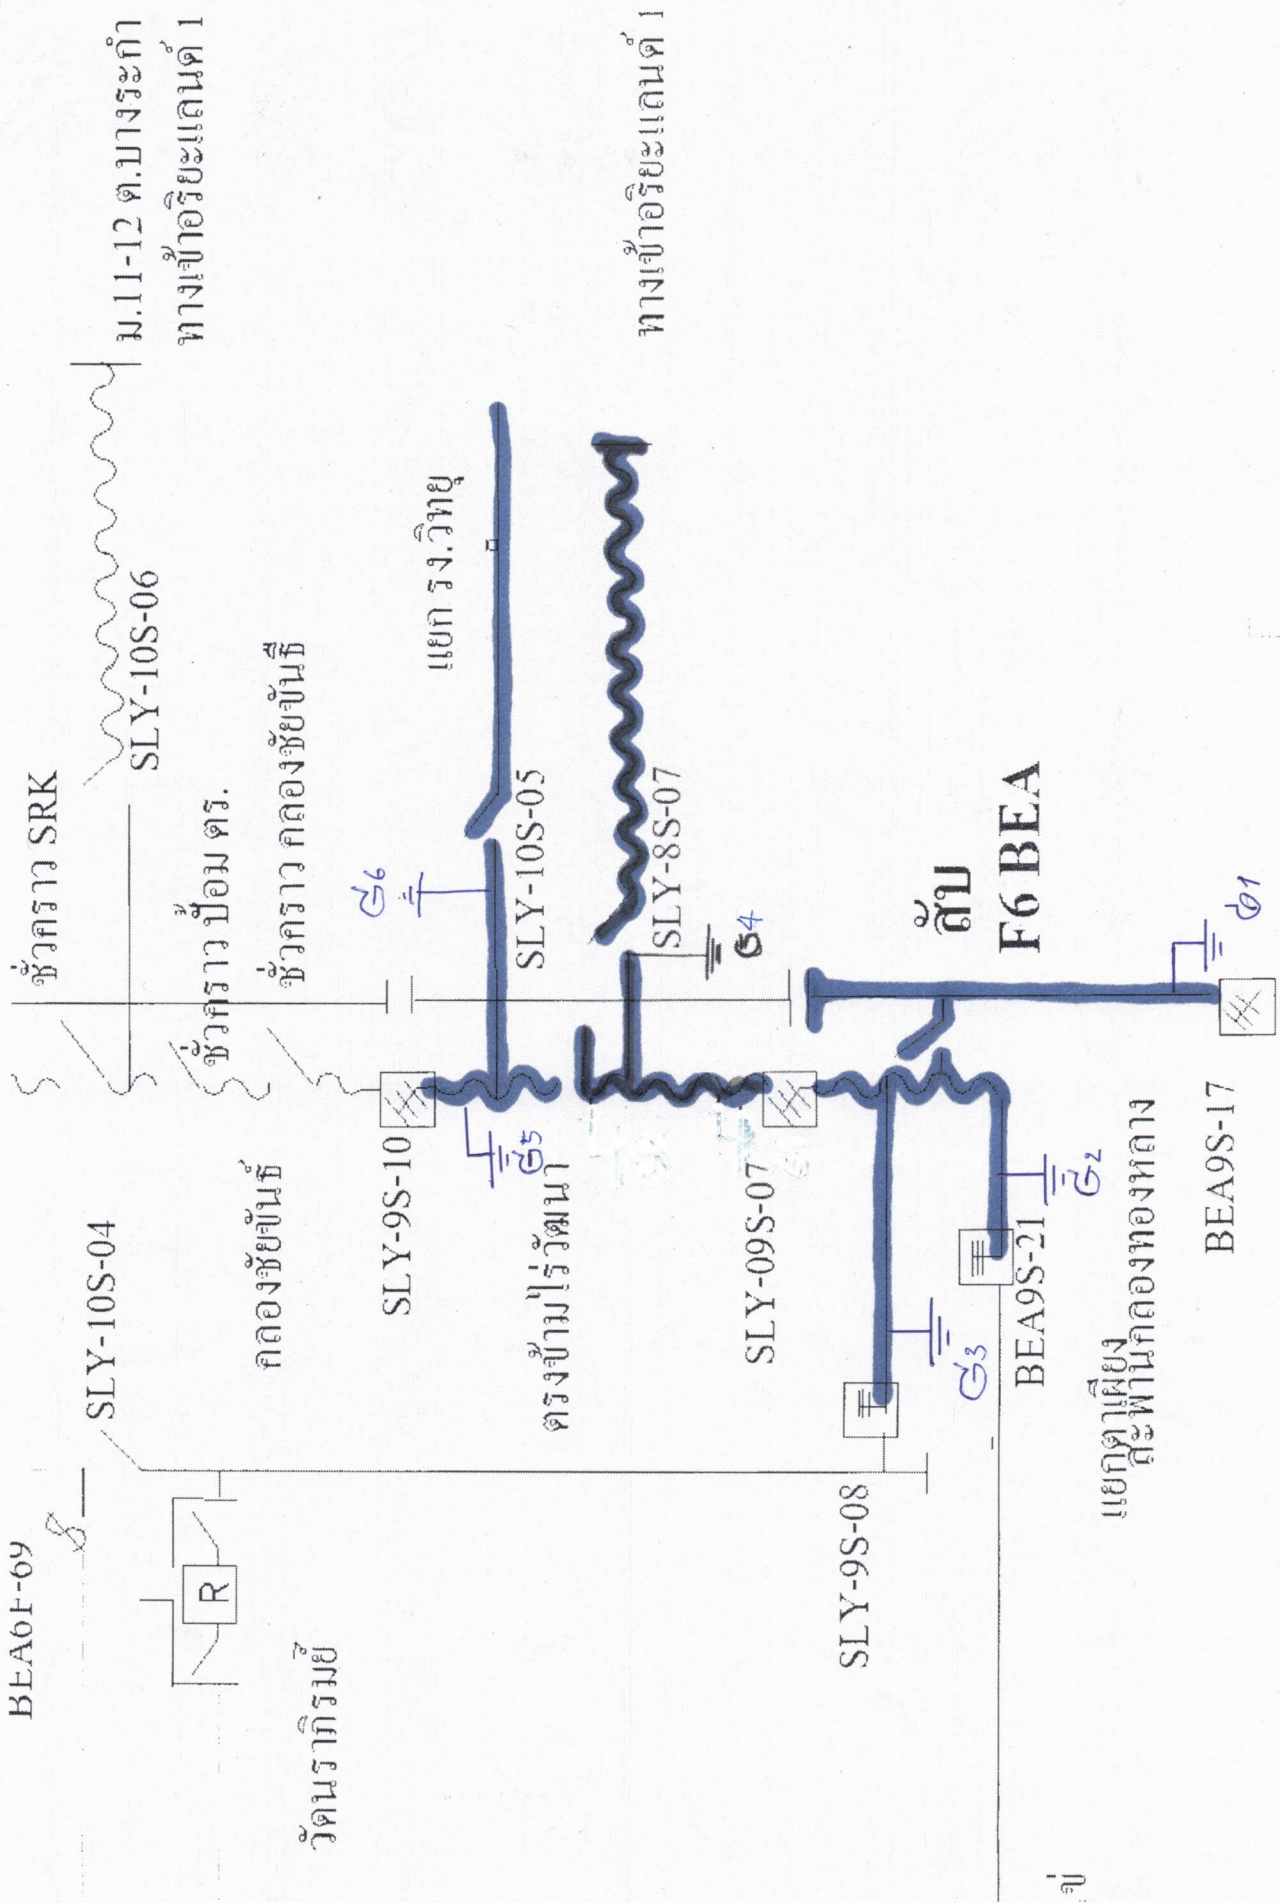

ม.11-12 ต.บางระกำ  
ทางเข้าอริยะแดนต์ 1

ทางเข้าอริยะแดนต์ 1

รูป