



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒
ผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์จันทร์
ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สมนึกปัญญา

Switching Deadline

วันที่ 18 ธ.ค. 62

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ชื่อ
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟช.สท.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	5.9 สท.	21/12/62	08.00	17.00	ทาดสายแรงสูง 185 คมม. DDEรร.กรรณสุตา-คั่นคลองวัด ป่า	SF6 SPA05S-07 ศาลเจ้าพ่อ DDEรร.กรรณสุตา	DDEศูนย์วิจัยข้าว-SPA05H 02 DDEคั่นคลองวัดป่า	โทร.๐๘๑-๘๖๖๖๕๗๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง ทชช.๗ โทร ๐๘๙-๐๐๙๗๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิทยา สมนึกปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก.กฟช.สท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPA5 จาก SPA59-07 ถึง DDE ศูนย์วิจัยข้าว
ในวันที่ 21 ธ.ค.62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1739
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPA9 จาก DDEรร.กรรณสุตา ถึง DDE คั่นคลองวัดป่า
ในวันที่ 21 ธ.ค.62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชินิต ชูบุญ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

(นายชินิต ชูบุญ)
อ.ค. 6 นครสวรรค์

สำหรับผู้อนุมัติ 3430

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟช. สุพรรณบุรี

อก.บช.(ก.๓), อก.สร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

11 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ช่วงหน้า รร.กรรมสูตร - ปากทางโรงแรมการกีฬา						
กำหนดวันที่ทำงาน	21/12/2562	เวลา	08.00	น.	ถึง	21/12/2562 เวลา 17.00	
ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบหน่วย PA05,09			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1734
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู					วันที่	9 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	9 ธ.ค. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	11 ธ.ค. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SPA, DOA							
1	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DOA05 และ SPC03						
2	SPA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		-
3	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
4	DOA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-
5	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
6	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		-
7	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
8	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ		R โรงแรมการกีฬา
9	SPA05S-06	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
10	SPA05R-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		R โรงแรมการกีฬา
11	SW.load SPA05R-02	สับ	ปลด		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
12	DOA05S-08	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 โรงสีอยู่ยา
13	SPA05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ศาลเจ้าพ่อ
14	SPA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		
15	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
16	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
17	SPC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		-
18	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
19	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
20	SPA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		-
21	DOA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-
22	SPA09S-02	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS โขกไฟบูลย์
23	ตรวจสอบโหลดเบรกสวิตซ์ รหัส DOA08S-06 (SF6 สถานีฯ วิจัยข้าว) แสดงสถานะ Off พร้อม Lock คาน						
24	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดโหลดในไลน์ SPA05 ตั้งแต่ SPA05S-07 - ถึงจุดที่จะตัด DDE ศูนย์วิจัยข้าว (ตามผังแนบ)						
25	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ SPA05 บริเวณปากทางโรงแรมการกีฬา (โดยวิธีสยทไลน์)						
26	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ SPA09 บริเวณคั่นคลองวัดป่า และ หน้า รร.กรรมสูตร (ดับไฟตัด DDE ดำเนินการโดยสยทไลน์)						
27	หลังจากทำการตัด DDE ในไลน์ SPA05.09 บริเวณคั่นคลองวัดป่า, หน้า รร.กรรมสูตรแล้วเสร็จ ทั้ง 3 จุดแล้วเสร็จ						
28	SPA09S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS โขกไฟบูลย์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	DOA08S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 สถานีวิทยุข้าว
30	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				สพ.		
31	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				สพ.		
32	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3				สพ.		
33	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4				สพ.		
34	DOA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		
35	SPA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		- -
36	DOA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
37	SPA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		-
38	DOA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-
39	DOA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-
40	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				สพ.		
41	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				สพ.		
42	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3				สพ.		
43	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4				สพ.		
44	SPA09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS โชคไฟบูลย์
45	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สถานีวิทยุข้าว
46	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ SPA05 บริเวณ ศูนย์วิทยุข้าว (โดยวิธีฮอทไลน์)						
47	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ SPA09 บริเวณ คั่นคลองวัดป่า และ หน้า รร.กรรมสูตร (ดับไฟจัม DDE โดยฮอทไลน์)						
48	หลังจากทำการจัม DDE ในไลน์ SPA05.09 บริเวณ คั่นคลองวัดป่า , หน้า รร.กรรมสูตรแล้วเสร็จ ทั้ง 3 จุดแล้วเสร็จ						
49	SPA09S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS โชคไฟบูลย์
50	SPA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		- -
51	DOA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		- -
52	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนคืนจาก DOA05, SPC03						
53	SPA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		-
54	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
55	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
56	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		-
57	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
58	SPA05S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 ศาลเจ้าพ่อ
59	DOA05S-08	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 โรงสีอู่ยา
60	SW.load SPA05R-02	ปลด	สับ		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
61	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ศูนย์ฯ		R โรงแรมการกีฬา
62	SPA05S-06	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
63	SPA05S-02	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		
64	SPC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		-
65	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
66	SPA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
68	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
69	DOA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-
สิ้นสุด Switching							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.บ.กฟจ.สท.

ถึง ผจก.กฟจ.สท.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

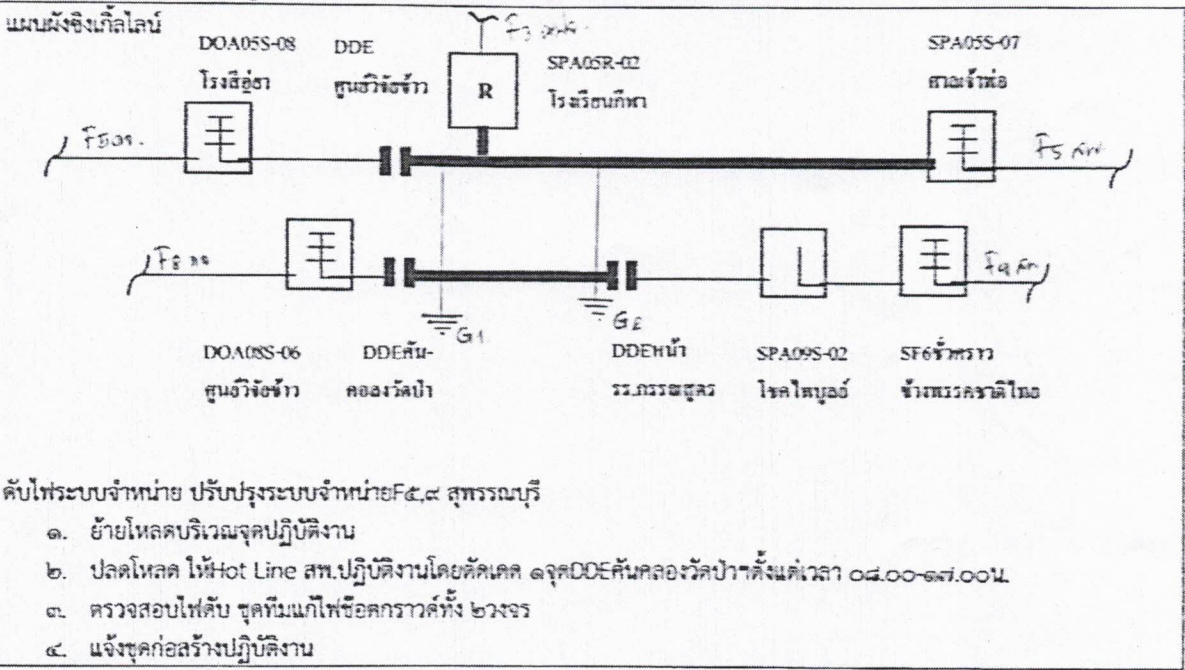
เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สท./รจก.กฟจ.สท.

ด้วยในวันที่...๒๑...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...DDEโรงเรียนกรรมสาร-DDEคั่นคลองวัดป่า...เพื่อ...ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง...โดยมีรายละเอียดพิศเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิศเคอร์ ...๕,๙... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. โรงเรียนกรรมสาร-คั่นคลองวัดป่า..

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายบริษัท ทองระย้า...ตำแหน่ง ...ทช.กส.สท... เบอร์โทรศัพทติดต่อ... ๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ...ทช.กส.กฟจ.สท...เบอร์โทรศัพทติดต่อ... ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๗...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด



จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

Ch
(นายอนาทร สุวรรณประทีป)
ทช.๖(สช.) ผบ.บ.สท.

[Signature]
นายวิทยา สนั่นปัญญา
ผจก.กฟจ.สท.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๗๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐