



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ๑.๓ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายวิทย์ฯ สนิทศัญญา

Switching Deadline

วันที่ 13 ธ.ค. 62

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟผ.สท.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี สถานีสุพรรณบุรี๒ สถานีไฟฟ้า

สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	16/12/62, 19/12/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA075-04 SPA075-06 SPA075-08	Disชั่วคราว สนามกีฬา2, วัดท่าโขลง DDE จุดA,B	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๖๗๘๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๒.	7 สท.	17/12/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว วัดโพธิ์นาเขรา	DDE จุดA	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๖๗๘๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๓.	7 สท.	20/12/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	Disชั่วคราว ปั้มปท.	DDEดึงข้าม ถนน	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๖๗๘๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๔.	7 สท.	22/12/62	08.00	17.00	ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA075-06, Disชั่วคราว สะพานวัดราชา Disสนามกีฬา2	SPA075-08, DDEวัดราชฎ์ สามัคคี	โทร.๐๘๖-๓๓๘๗๖๗๘๘ นายโอกาส บุตรบรรเทิง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พวษ.๗(สท.) โทร ๐๘๙-๐๐๙๙๕๕๕๕.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีเอกสารข่าวด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิทย์ฯ สนิทศัญญา)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟผ.สท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SPA075 จาก Dis ๘๑. วัดโพธิ์นาเขรา ถึง DDE จุด A (อ่างทอง)

ในวันที่ 17 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1749/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิรักษ์ 10๕๖๖๐๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

13 ธ.ค. 62

พรพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
๐๘๖. ๓๓๘๗๖๗๘๘

สำหรับผู้อนุมัติ

3465

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. สท.ก.๓

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ป.บ.(ก3) รักษาการแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน  
แผนผังแนบ 1 แผน

ผ.จก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวัดโพธิ์นางเทรา - บ้านท่าโขลง (SPA07)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ธ.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับสถานีฯ สุพรรณบุรี 2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1749/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด	วันที่ 13 ธ.ค. 62
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายสุชาติ 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายสุชาติ	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนการ Switching						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SPA07 บางส่วนรับไฟจาก BAM07 ผ่าน BAM07S-05 (SF6 วัดโพธิ์ค้อย)						
3	ตรวจสอบ DDE บริเวณวัดโพธิ์นางเทรา และบริเวณ DDE บริเวณท่าโขลง (ตั้งข้ามถนน) อยู่สถานะ <b>"ปลด"</b>						
4	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	-
5	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
6	DIS ชค. SPA07	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		รถ สพ.	DIS	วัดโพธิ์นางเทรา
7	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
10	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	-
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
15	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	-
16	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	DIS ชค. SPA07	ปลด	สับ		รถ สพ.	DIS	วัดโพธิ์นางเทรา
18	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	-
19	หมายเหตุ DDE บริเวณวัดโพธิ์นางเทรา และบริเวณ DDE บริเวณท่าโขลง (ตั้งข้ามถนน) ยังไม่จี้กลับคืนระบบเพื่อรองรับแผนงานดับไฟวันที่ 19 ธ.ค. 62						
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๗...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Disชั่วคราววัดโพธิ์นางเทรา - DDEจุดA ...เพื่อ...สร้างระบบ๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒... โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์ ...๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราววัดโพธิ์นางเทรา - DDEจุดA

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๔๘๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ผ.ก.ส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๔..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเกิ้ลโลบ

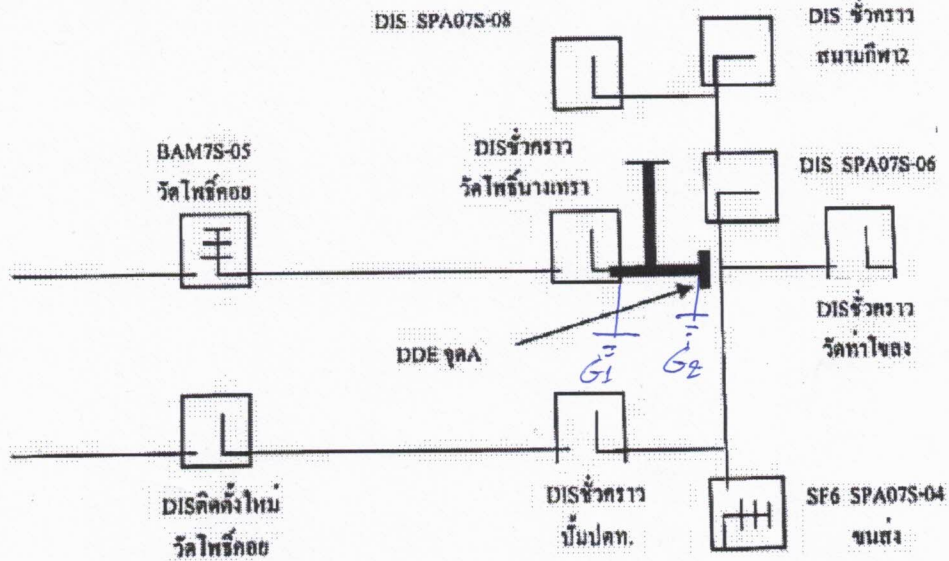

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒

- ๑. ย้ายโหลตบริเวณจุดปฏิบัติงาน
- ๒. ปลดDisชั่วคราววัดโพธิ์นางเทรา ให้HotLineสพ. ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
- ๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดแก้ไขข้อบกพร่อง ๒ จุด
- ๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ  
  
น.ร.ก.

๑๖/๑๒/๖๒  
(นายอานัติ พลเสน)  
พชง.๖(สช.) ผบ.ป.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา  
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐