



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สอนวิศปัญญา

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.ภพจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๓.๕ เควี สถานีสุพรรณบุรี สถานีไฟฟ้า
สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|-----------------------|-------------|---------|--|-------------------------------------|--|--|
| ๑. | 7 สท. | 16/12/62, 19/12/62 | 08.00 | 17.00 | ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2 | SPA07S 04 SPA07S 06 SPA07S 08 | Disชั่วคราว สนามกีฬา2, วัดท่าไชโย, DDE จุดA,B | โทร ๐๘๖-๓๓๘๗๖๘๘ นายโอกาส บุตรบรรเที |
| ๒. | 7 สท. | 17/12/62 | 08.00 | 17.00 | ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2 | Disชั่วคราว วัดไทรินางหวา | DDE จุดA | โทร ๐๘๖-๓๓๘๗๖๘๘ นายโอกาส บุตรบรรเที |
| ๓. | 7 สท. | 20/12/62 | 08.00 | 17.00 | ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2 | Disชั่วคราว บึงประท. | DDE ดึงข้าม ถนน | โทร ๐๘๖-๓๓๘๗๖๘๘ นายโอกาส บุตรบรรเที |
| ๔. | 7 สท. | 21/12/62 | 08.00 | 17.00 | ก่อสร้าง115ควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2 | SPA07S-06, Disสนามกีฬา2 | SFA07S-08. | โทร ๐๘๖-๓๓๘๗๖๘๘ นายโอกาส บุตรบรรเที |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชจ.๗ (สจ.) โทร ๐๘๑-๐๐๙๙๙๙๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิทยา สอนวิศปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก.ภพจ.สพ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาลัวเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ SPA07 จาก SPA07S-06 ถึง SPA07S-08 Dis ๑๓.๕ควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง 2
ในวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1251/๖๒
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
อภ.ปบ.พ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อภ.บช.(ก.๓), อภ.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--|-------------------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณห้องเย็นสองพี่น้อง - หมู่บ้านจามจรี ,สนามกีฬาแห่งที่ 2 (SPA07) | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 21 ธ.ค. 62 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ.สพ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับสถานีฯ สุพรรณบุรี 2 | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1751/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | วันที่ | 20 ธันวาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | |  | | วันที่ | 20 ธ.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 20 ธ.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | 1. นายเพชรรัตน์,นายขุนทอง,นายพิชชา,นายสุชาติ | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| | | 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ | | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| | | 3. นายเพชรรัตน์,นายขุนทอง,นายพิชชา,นายสุชาติ | | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|------------------------|
| 1 | - ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนการ Switching | | | | | | |
| 2 | ตรวจสอบการจ่ายไฟ SPA07 บางส่วนรับไฟจาก SPA10 ผ่าน SPA07S-11 (SF6 บ้านกรวย) | | | | | | |
| 3 | SPA10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPA | | - |
| 4 | - เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น. | | | | | | |
| 5 | SPA07S-06 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | รด สพ. | | DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง |
| 6 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | |
| 7 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 8 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 9 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3 | | | | | | |
| 10 | SPA10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SPA | | - |
| 11 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| *** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *** | | | | | | | |
| 12 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 13 | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 14 | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 15 | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3 | | | | | | |
| 16 | SPA10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPA | | - |
| 17 | - เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 18 | SPA07S-06 | ปลด | สับ | | รด สพ. | | DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง |
| 19 | SPA10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SPA | | - |
| *** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *** | | | | | | | |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผปบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปป.)-

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๒...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...SPA๐๗S-๐๖ - Disชั่วคราว สนามกีฬา๒...เพื่อ...สร้างระบบ๓๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี ๒...โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์ ..๗,๘.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. SPA๐๗S-๐๖ - Disชั่วคราว สนามกีฬา๒

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๘๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ขม.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

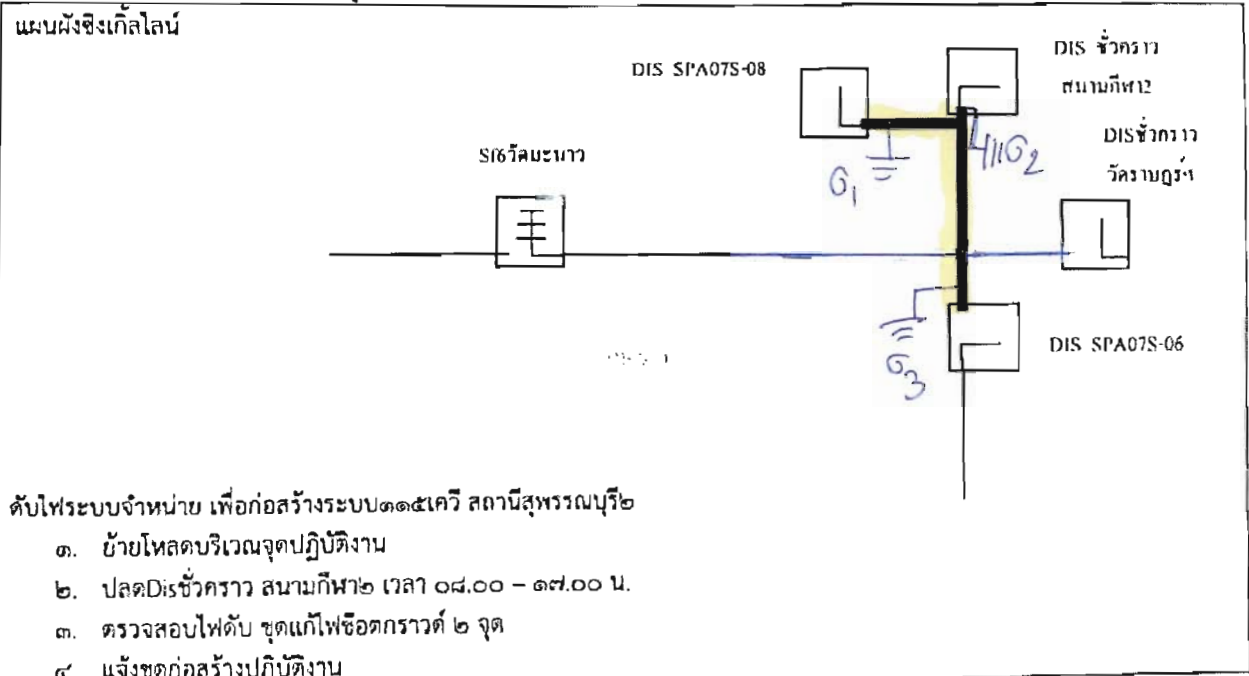

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อส. พล.สม

อนุมัติ

(นายอานัติ พลเสน)
พง.๖(สข.) ผปบ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๖๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐