



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทส.๑.๑๗๖-๒๕๖๒ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์ุท

ชื่อผู้ส่ง นายชัยวัฒน์ อิ่มสอาด

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง พล.ม.ต.ร.ษ.ผ.จ.ก.ภ.ฟ.ส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.สวท.อำเภอท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า.หนองปลาวหมด. ตามแผนผังสิ่งเจปแนบ จำนวน ๑ แม่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ไฟฟ้าดับจาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๓	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	แขวนลูกถ้วยแขวน DIS ชั่วคราวมิชชั่นฮิว ป.ระบบจำหน่ายพาดสายแรงสูง	RECLOSER NOM๓R-๐๑ เขาคันหมอก	DIS ชั่วคราว รร.ตั้ง วิริยะหนองตากยา	นายนิത്യรักษ์
๒	F๓	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒	๑๐.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายไฟต้นทางบางส่วน จาก RECLOSER NOM๓R-๐๑ ถึง DIS ชั่วคราวมิชชั่นฮิว	DIS ชั่วคราวมิชชั่นฮิว	DIS ชั่วคราว รร.ตั้ง วิริยะหนองตากยา	
๓	F๓	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒	๑๖.๐๐	๑๗.๐๐	เชื่อมสายเข้า DIS ชั่วคราวมิชชั่นฮิว	RECLOSER NOM๓R-๐๑ เขาคันหมอก	DIS ชั่วคราว รร.ตั้ง วิริยะหนองตากยา	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) : บ้านหนองดงเกวียน, หนองวังจร.ตั้งวิริยะหนองตากยา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรรวดี อัครวิเศษกุล ตำแหน่ง ผ.ก.ป.ภ.ฟ.ส.อ.ท่าม่วง โทร ๐๖๑-๒๕๓๕๑๖๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัยวัฒน์ อิ่มสอาด)

ตำแหน่ง พล.ม.ต.ร.ษ.ผ.จ.ก.ภ.ฟ.ส.อ.ท่าม่วง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-3 พิดเตอร์ NOM3 จาก NOM3R-01 ถึง Dis. บัด วง. ต. ข. วิ. รัช. 9  
ในวันที่ 23 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1761/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อรรถพรหม ประธานงานการขอดับไฟกับ นาย ส.โรจน์ ฐิติโรจนา

ผอ.วิมล วิมลทอง  
(ผอ.วิมล วิมลทอง)

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 3554  
เรียน ผจก. กฟภ.๓ กทม.

อก.บช.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจก. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

[Signature] 18 ธ.ค. 2562  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
จก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


### ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ NOM03 บริเวณ NOM03R-01 - DIS.ชค.โรงเรียนตั้งวิริยะหนองตากยา
2. กำหนดวันที่ทำงาน 23 ธ.ค. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ.ท่าม่วง งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1761/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 17 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 18-12-07
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ย้ายโหลด NOM03 ไปจ่ายจาก NOM02						
2	NOM03R-01	Normal	Non-Reclose,Alter		รถตลข-	SCADA RE	เขาคันหนอก
3	NOM02R-02	Normal	Non-Reclose,Alter		รถตลข-	RE	ป้อมตำรวจเขาคันหนอก
4	NOM03S-05	ปลด	สับ		รถตลข-	SF6	บ้านหนองข้าวนก
5	DIS.ชค.NOM03	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รถตลข-	DIS	โรงเรียนตั้งวิริยะหนองตากยา
6	- ดับไฟไลน์ NOM03 เวลา 08.30 น.						
7	NOM03R-01	สับ	ปลด		รถตลข-	RE	เขาคันหนอก
8	ใบมีดด้านโหลด	สับ	ปลด		รถตลข-	RE	เขาคันหนอก
9	DIS.ชค.NOM03	สับ	ปลด		รถตลข-	DIS	มิชชั่นฮิล
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.ท่าม่วงรับทราบ						
11	แจ้งกฟอ.ท่าม่วงทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
12	แจ้งกฟอ.ท่าม่วงทำการ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งกฟอ.ท่าม่วงทำการ Short Ground จุด G2						
14	แจ้งกฟอ.ท่าม่วงทำการ Short Ground จุด G3						
15	แจ้งกฟอ.ท่าม่วงปฏิบัติงานได้						
16	NOM02R-02	Non-Reclose,Alter	Normal		รถตลข-	RE	ป้อมตำรวจเขาคันหนอก
%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก %%%%%%%%%%%							
17	หลังจากกฟอ.ท่าม่วงปฏิบัติงานงานช่วงแรกเสร็จเวลา <u>10.00 น.</u>						
18	ตรวจสอบ DIS.ชค.มิชชั่นฮิลให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
19	แจ้งกฟอ.ท่าม่วงทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
20	ใบมีดด้านโหลด	ปลด	สับ		รถตลข-	RE	เขาคันหนอก
21	NOM03R-01	ปลด	สับ,คง Non,Alter		รถตลข-	SCADA RE	เขาคันหนอก
22	NOM03R-01	Non-Reclose,Alter	Normal		รถตลข-	RE	เขาคันหนอก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.ท่าม่วงรับทราบ							
%%%%%%%%% ลื่นสุดสวิตชิงช่วงสอง %%%%%%%%%								
24	หลังจากกฟอ.ท่าม่วงปฏิบัติงานงานช่วงสองเสร็จเวลา <u>16.00</u> น.(ดับไฟเพื่อขึ้นทำงานเสาต้น DIS.ชค.มิชชั้นฮิล ต่อ)							
25	NOM03R-01	สับ	ปลด		รถตสจ-	SCADA	RE	เขาคันหอก
26	ใบมีดด้านโหลด	สับ	ปลด		รถตสจ-		RE	เขาคันหอก
27	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.ท่าม่วงรับทราบ							
28	แจ้งกฟอ.ท่าม่วงทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย							
29	แจ้งกฟอ.ท่าม่วงทำการ Short Ground จุด G1							
30	แจ้งกฟอ.ท่าม่วงปฏิบัติงานได้							
%%%%%%%%% ลื่นสุดสวิตชิงช่วงสาม %%%%%%%%%								
31	หลังจากกฟอ.ท่าม่วงปฏิบัติงานงานช่วงสามเสร็จ							
32	แจ้งกฟอ.ท่าม่วงทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก							
33	แจ้งกฟอ.ท่าม่วงทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก							
34	แจ้งกฟอ.ท่าม่วงทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก							
35	- จ่ายไฟไลน์ NOM03							
36	DIS.ชค.NOM03	ปลด	สับ		รถตสจ-		DIS	มิชชั้นฮิล
37	ใบมีดด้านโหลด	ปลด	สับ		รถตสจ-		RE	เขาคันหอก
38	NOM03R-01	ปลด	สับ,คง Non,Alter		รถตสจ-	SCADA	RE	เขาคันหอก
39	- ย้ายโหลด NOM03 กลับคืนจาก NOM02							
40	NOM02R-02	Normal	Non-Reclose,Alter		รถตสจ-		RE	ป้อมตำรวจเขาคันหอก
41	DIS.ชค.NOM03	ปลด	สับ		รถตสจ-		DIS	โรงเรียนตั้งวิริยะหนองตากยา
42	NOM03S-05	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รถตสจ-		SF6	บ้านหนองข้าวนก
43	NOM02R-02	Non-Reclose,Alter	Normal		รถตสจ-		RE	ป้อมตำรวจเขาคันหอก
44	NOM03R-01	Non-Reclose,Alter	Normal		รถตสจ-	SCADA	RE	เขาคันหอก
%%%%%%%%% ลื่นสุดสวิตชิง %%%%%%%%%								

แผนผังไฟฟ้า วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง เวลา ๑๗.๐๐ น  
 RECLOSET NOM ๓R-๐๑(เขาคันทอก) ถึง DISชั่วคราว รร.ตั้งวิริยะหนองตากยา

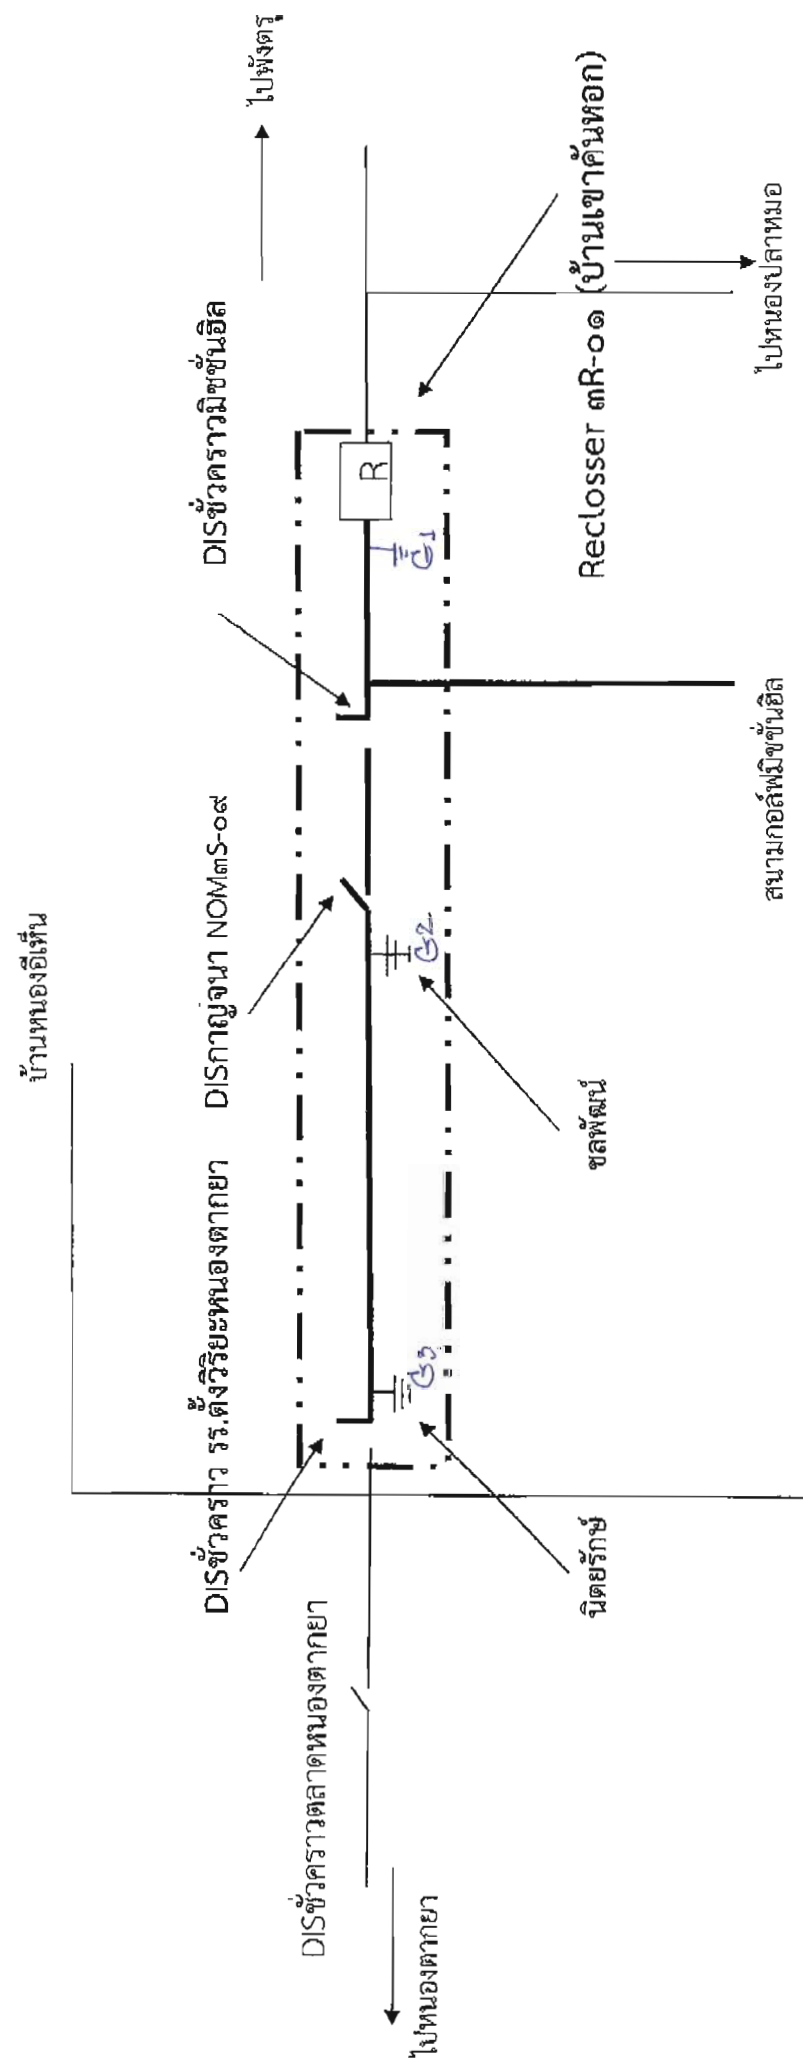

บ้านของตะคอง