



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 16 มี.ค. 62

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 6675
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงศ์พันทา
ชื่อผู้ส่ง นายสฤติย์ เรืองจ้อย

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สามพราน๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๒๐ มี.ค. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนสายจำหน่ายแรงสูงเป็นสาย๑๘๕SAC	SAB๕S-๐๖	SAB๕S-๐๗, DISชั่วคราวหน้าบ.สยามนิออน	นายนิวัฒน์ กุลครอง โทร๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๘.๓. สามพราน.(ตลาดสามพราน)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ วัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๙๘-๘๘๔๖๒๕๕

ลงชื่อ (นายสฤติย์ เรืองจ้อย)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SAB05

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ จาก SAB5S-06 ถึง SAB5S-07, Dis ๕๘ บ.สยามนิออน
ในวันที่ ๕๐ มี.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1778/๖๕
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงก.๓ส่วน ๒, นาย สฤติย์ เรืองจ้อย ผจก.กฟอ.สามพราน

(นายเอกชัย หิงสุวรรณ)
วันที่ 6 มี.ค. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

045

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. ๓พร.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิงสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

- 8 มี.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตุ 4 - ร้านสยามนီออน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ม.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย SAB05 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1778/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 7 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 3. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SAB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 7 MW
3	SAB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 12.35 MW
4	SAB05VB-01	Auto	Manual		SAB	-	Load 4 MW
5	SAB10VB-01	Auto	Manual		SAB	-	Load 7.4 MW
6	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.	SCADA	R ว่าง
7	NCA-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 12 MW
8	NCA06VB-01	Auto	Manual		NCA	-	Load 1.5 MW
9	NCA09VB-01	Auto	Manual		NCA	-	Load 6 MW
10	NCA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.	SCADA	R คลองทางหลวง
11	-ย้ายโหลด NCA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NCA06						
12	NCA09S-08	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ปากทางวัดไทร
13	NCA09R-01	สับ	ปลด		นช.	SCADA	R คลองทางหลวง
14	-ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NCA09						
15	SAB05S-16	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 แยกเข้า อบต. คลองใหม่
16	SAB05R-01	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	R ว่าง
17	-ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SAB10						
18	SAB05S-25	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 รง. สยามพลาสติก
19	SAB BVB-03	ปลด	สับ		SAB	-	ขนานบัส
20	DIS ชค. โลว์ SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดแบตเตอรี่)		สพร.		DIS หน้า บ. สยามนီออน
21	SAB BVB-03	สับ	ปลด		SAB	-	ขนานบัส
22	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
23	SAB05S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดแบตเตอรี่)		สพร.		DIS ประตู 4
24	-แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
25	-แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
26	-แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
27	-แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
28	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
29	SAB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
30	SAB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
31	SAB05VB-01	Manual	Auto		SAB	-	-
32	SAB10VB-01	Manual	Auto		SAB	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
33	NCA-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
34	NCA06VB-01	Manual	Auto		NCA		-	-
35	NCA09VB-01	Manual	Auto		NCA		-	-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***								
36	-เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
37	-แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1							
38	-แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2							
39	-แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3							
40	SAB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
41	SAB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
42	SAB05VB-01	Auto	Manual		SAB		-	-
43	SAB10VB-01	Auto	Manual		SAB		-	-
44	NCA-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
45	NCA06VB-01	Auto	Manual		NCA		-	-
46	NCA09VB-01	Auto	Manual		NCA		-	-
47	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
48	SAB05S-06	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ประตู 4
49	-ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนกลับจาก SAB10							
50	SAB BVB-03	ปลด	สับ		SAB		-	ขนานบัส
51	DIS ชค.ไลน์ SAB05	ปลด	สับ		สพร.		DIS	หน้า บ.สยามเนียน
52	SAB BVB-03	สับ	ปลด		SAB		-	ขนานบัส
53	SAB05S-25	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	รง.สยามพลาสติก
54	-ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนกลับจาก NCA09							
55	SAB05R-01	ปลด	สับคง Nonreclosing,ALT		สพร.	SCADA	R	วัดวัง
56	SAB05S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	แยกเข้า อบต.คลองใหม่
57	-ย้ายโหลด NCA09 บางส่วนกลับจาก NCA06							
58	NCA09R-01	ปลด	สับคง Nonreclosing,ALT		นช.	SCADA	R	คลองทางหลวง
59	NCA09S-08	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6	ปากทางวัดไทร
60	SAB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
61	SAB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
62	SAB05VB-01	Manual	Auto		SAB		-	-
63	SAB10VB-01	Manual	Auto		SAB		-	-
64	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.	SCADA	R	วัดวัง
65	NCA-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
66	NCA06VB-01	Manual	Auto		NCA		-	-
67	NCA09VB-01	Manual	Auto		NCA		-	-
68	NCA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.	SCADA	R	คลองทางหลวง
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

งานตีไปไฟฟ้าอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 บริเวณตลาดตามพราน

ปลั๊กอิน 155 SAC

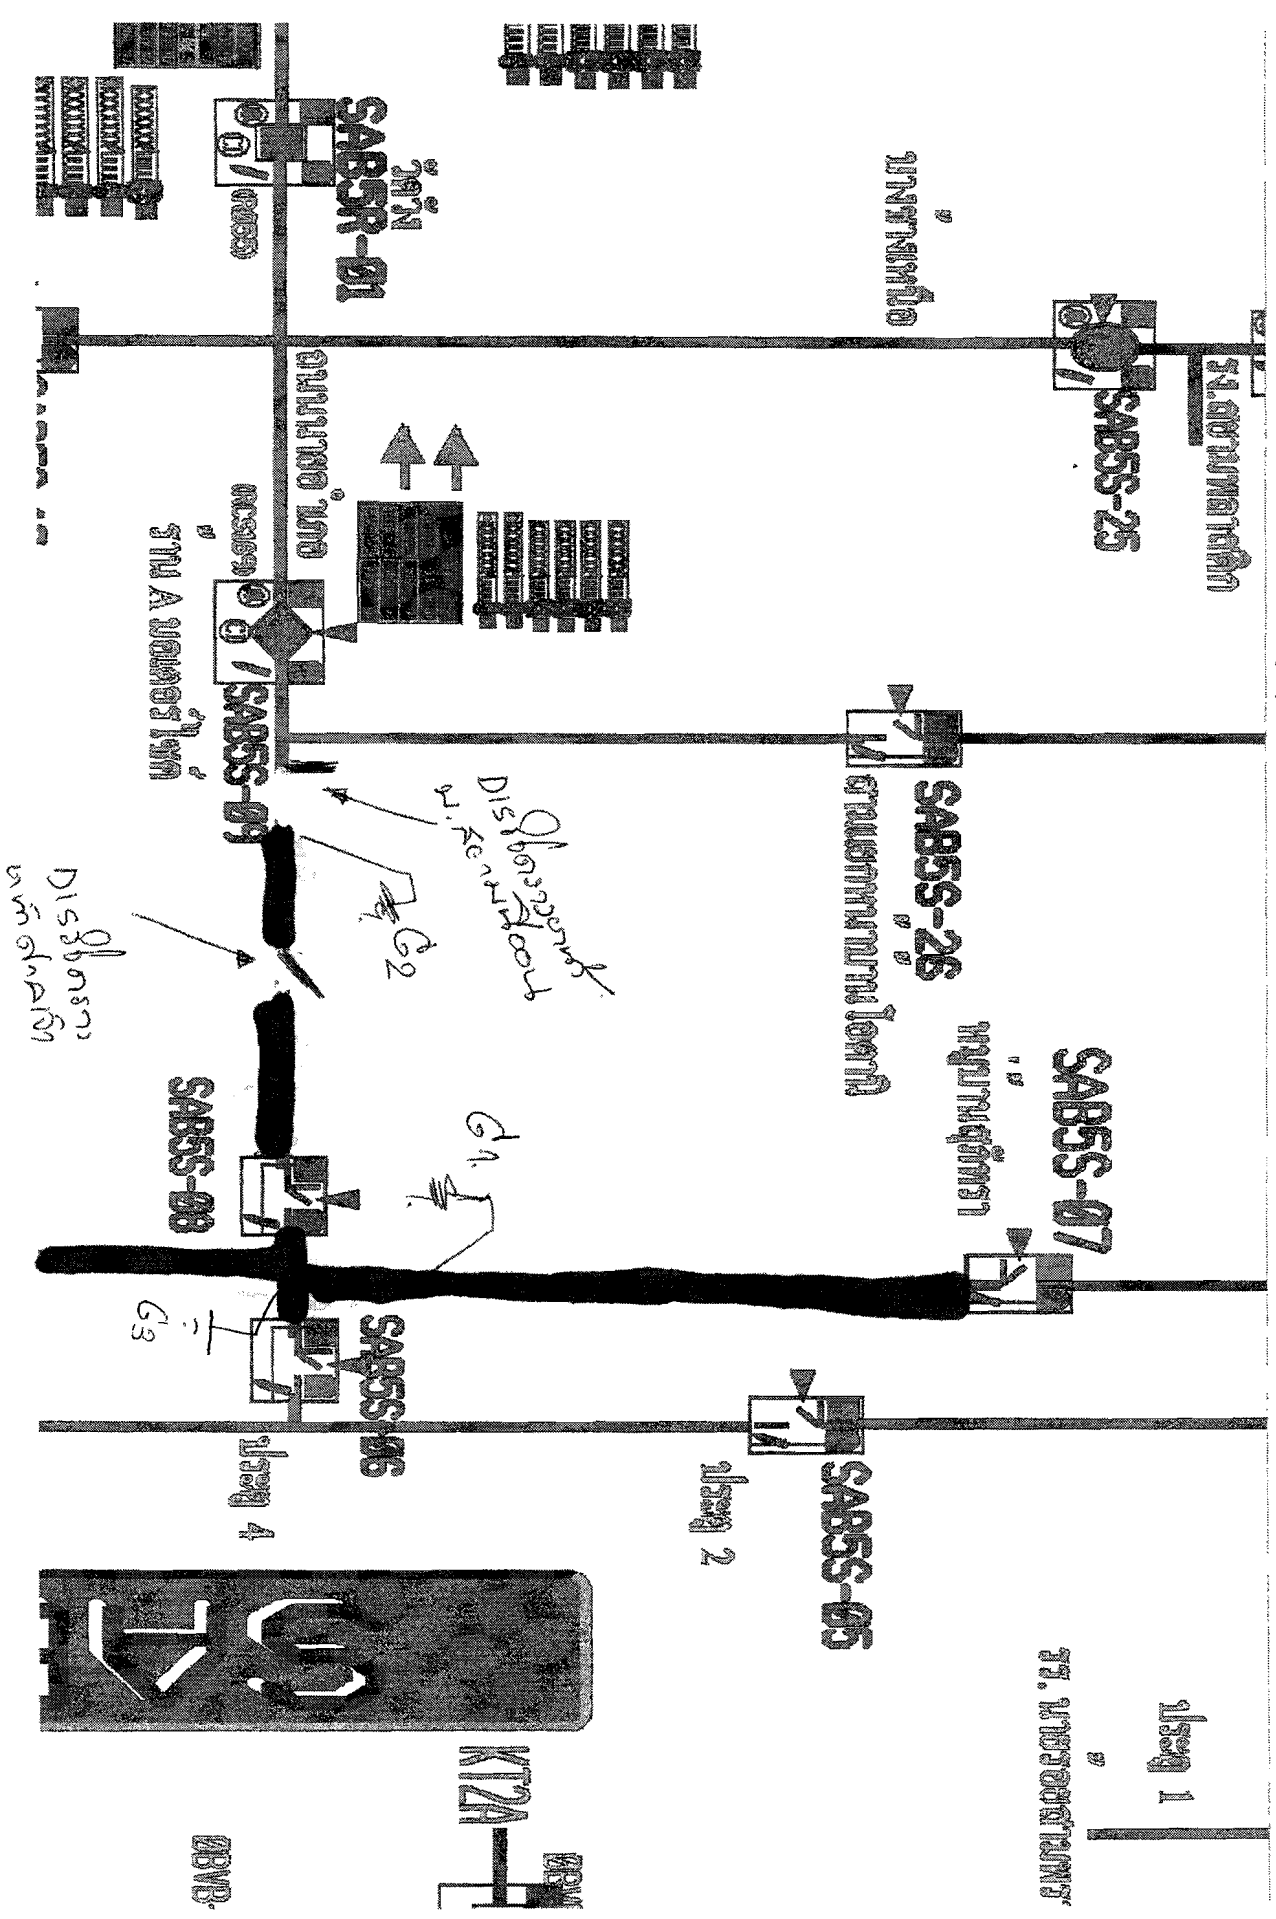

77. นายอรรถพร

ปลั๊ก 1

SABSS-05

ปลั๊ก 2

SABSS-07
หูกวนตุ๊กตา

SABSS-26
สถานีหม้อแปลง 10KV

SABSS-25

ตู้รับ

SABSS-01

ตู้รับ

SABSS-09

SABSS-08

SABSS-06

ปลั๊ก 4

KT2A

DBVB

Disconnector
with G2

Disconnector
with G2