



วิญญูขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ทก.๒๓๐๕/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุชา

ชื่อผู้ส่ง นายสุวิธ จำปาดี

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ท.ผ.ก.ป. รักษาการแทน ผ.จก.ก.ฟ.ส.ท.ก.

ด้วยการไฟฟ้า ท.อง.ผ.ว.ภูมิ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	4	๒๓ ธ.ค. ๖๒	๑๒.๐๐	๑๕.๐๐	ปักเสา คอร. ๑๒ ม. ๑ ต้น ปป.หัวเสา ๒ ต้น หน้าสำนักงานเกษตรที่ราบสูง อ.สังขละบุรี (อุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า)	-VLA4R-03 ด้านศุลกากร -VLA4S-16 ป้อมตำรวจด้าน เจดีย์ -VLA4S-15 สามแยกด้าน ศุลกากร	สุครระบบ จำหน่าย ประเทศไทย/ ประเทศพม่า	นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ.ห้วยมาลัย บ.ด่านเจดีย์สามองค์. พระยาดงของประเทศไทย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา ประดับมุข ตำแหน่ง พ.ช.๖ โทร ๐๘๑-๑๙๓-๖๕๗๕

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายสุวิธ จำปาดี)

ตำแหน่ง (ท.ผ.ก.ป. รักษาการแทน ผ.จก.ก.ฟ.ส.ท.ก.)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) ก.ฟ.ก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. ท.พิจารณาแล้วเห็นควร

VLA4R-03

VLA4S-16

VLA4S-15

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1. พิดเตอร์ P4 จาก VLA4S-15 ถึง สุครระบบจำหน่าย.พ.ท.พ.พ.๑
ในวันที่ 24 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1781/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิธ จำปาดี ประธานงานการขอตัดไฟ ก.บ. จ.บ. ๒๓ ธ.ค. ๖๒

23 ธ.ค. 62

(นายสุวิธ จำปาดี)

จ.ก.ท.ท.ท.ท.ท.

สำหรับผู้อนุมัติ

3596

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จก. ก.ฟ.ส.ท.ก.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผ.ค.ฟ.๐๑-(rev.๐๖/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

จ.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.ค.ฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้า สนง.เกษตรที่ราบสูง อ.สังขละบุรี (ตรงที่รถชนเสาไฟฟ้า)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ธ.ค. 62	ระหว่าง	12.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ทภ.	งานที่ทำ	ปักเสา คอร.12 ม.1 ต้น บป.หัวเสา 2 ต้น ตามใบขอปฏิบัติงาน 1781/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์	วันที่ 23 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23-12-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24-12-62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	AVR ด้านตุลภากร
2	VLA04R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สข.	SCADA	AVR ด้านตุลภากร
3	VLA04R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R พระยาตองชู
4	VLA04R-04	สับ	ปลด		สข.	SCADA	R พระยาตองชู
5	แจ้ง กฟส.ทภ.ทำการปลดใบมิดด้านออกไลน์ของ VLA04R-04 ออกทั้ง 3 เฟส						
6	แจ้ง กฟส.ทภ.ตรวจสอบ SF6 VLA4S-15, VLA4S-16 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมล็อกคาน						
7	เมื่อชุด กฟส.ทภ.พร้อมดับไฟทำงาน						
8	VLA04R-03	สับ	ปลด		สข.		AVR ด้านตุลภากร
9	แจ้ง กฟส.ทภ.ทำการปลดใบมิดด้านออกไลน์ของ VLA04R-03 ออกทั้ง 3 เฟส						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับกับชุดปฏิบัติงาน กฟส.ทภ.ทราบ						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
13	ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ			เวลา		น.	
14	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อชุด กฟส.ทภ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	ผู้ยืนยันการจ่ายไฟ ชื่อ			เวลา		น.	
17	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	AVR ด้านตุลภากร
18	VLA05R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สข.	SCADA	AVR ด้านตุลภากร
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
21	ผู้ ปลด Short ground ชื่อ			เวลา		น.	
22	แจ้ง กฟส.ทภ.ทำการสับใบมิดด้านออกไลน์ของ VLA04R-03 เข้าทั้ง 3 เฟส						
23	แจ้ง กฟส.ทภ.ทำการลด TAP AVR VLA04R-03 ให้เหลือ TAP1						
24	VLA04R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สข.		AVR ด้านตุลภากร
25	แจ้ง กฟส.ทภ.ทำการสับใบมิดด้านออกไลน์ของ VLA04R-04 เข้าทั้ง 3 เฟส						
26	VLA04R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สข.		R พระยาตองชู
27	ย้ายโหลด VLA04 บางส่วนกลับจาก VLA05						
28	VLA04-16	ปลด	สับ		สข.		SF6 ป้อม ตร.แยกด้านเจดีย์ 3 องค์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	VLA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		SF6	หน้าอิงตะวัน
30	VLA04R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.	SCADA	R	พระยาตองชู
31	VLA04R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สข.	SCADA	AVR	ด้านศุลกากร
32	VLA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.	SCADA	AVR	ด้านศุลกากร
33	VLA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.	SCADA	AVR	ด้านศุลกากร
34	VLA05R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สข.	SCADA	AVR	ด้านศุลกากร
35	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ผังคัปไฟ ปร.ระบบจำหน่ายบริเวณหน้าสถานีเกษตรที่ราบสูง
วันที่ 27 ธ.ค. 62 12.00-15.00 น.

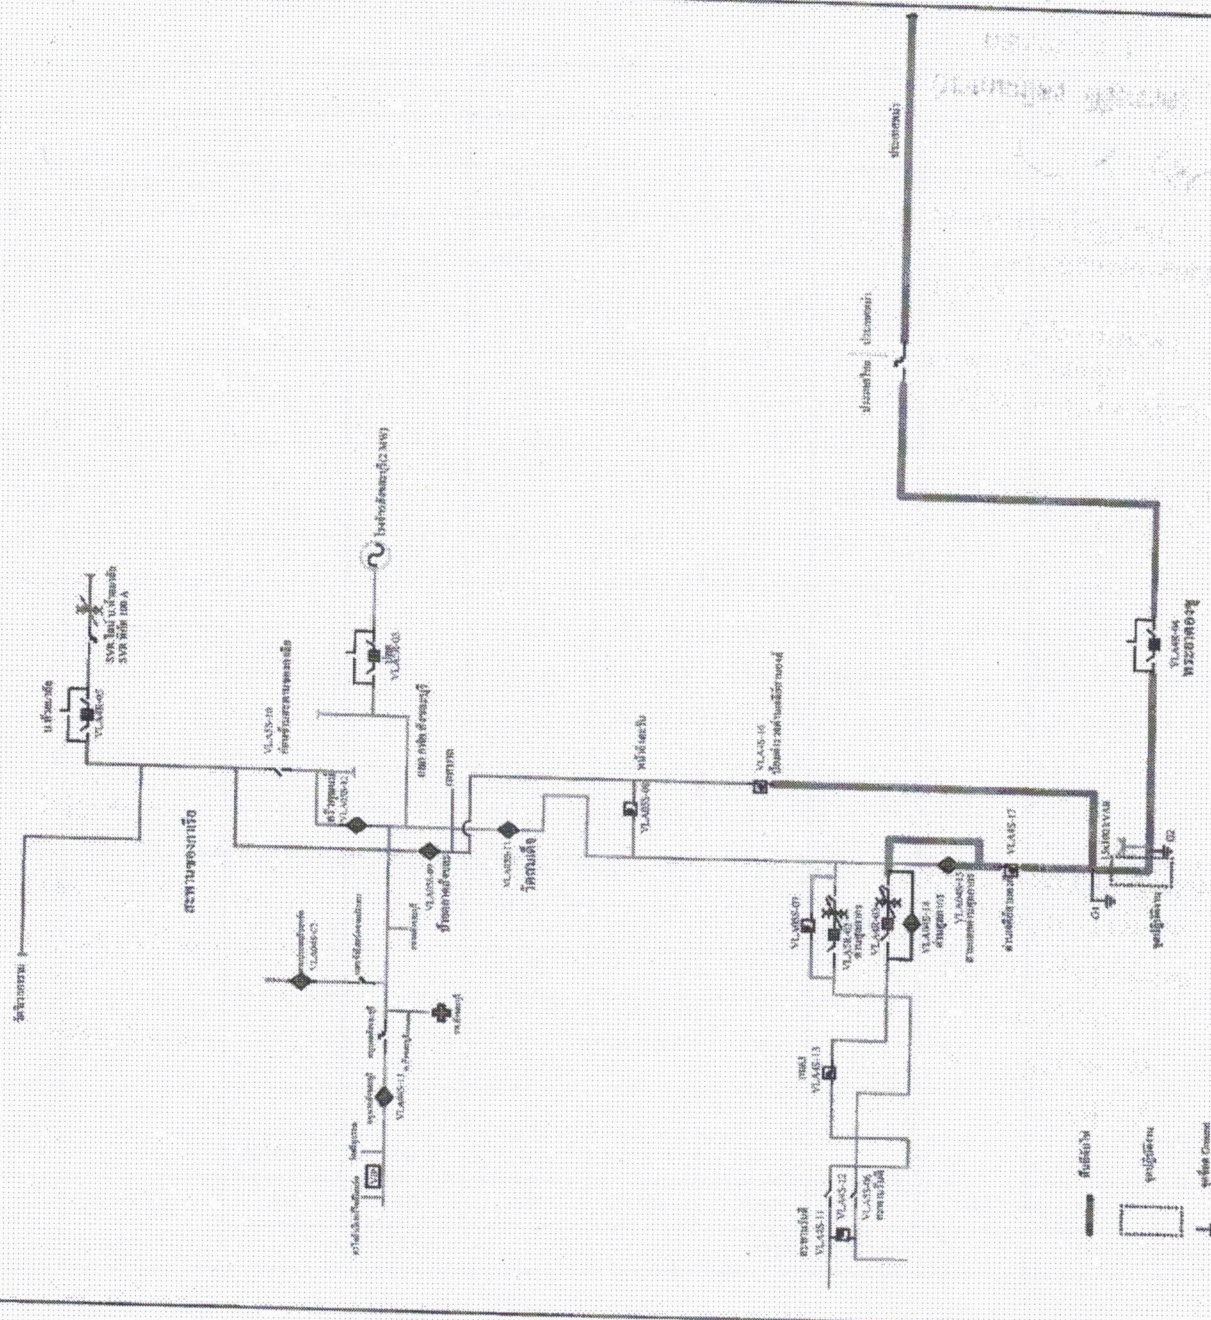

17 0 00 0000

17 0 00 0000

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานป.ระบบจำหน่าย หน้าสำนักงานเกษตรที่ราบสูง อ.สังขละบุรี.....
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....ปักเสา คอร. ๑ ต้น ปบ.หัวเสา ๒ ต้น.....
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒.....
 หน่วยงานรับผิดชอบหลักผกบ.กฟส.ทก.....
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงานตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ.....นายสุวิต จำปาลี
 ตำแหน่ง..... ผผ.กบ.กฟส.ทก..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๙๒-๘๒๒๗-๗๙๓๕.....
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก.....นายธีรพงษ์...มาตรวิจิตร.....
 ตำแหน่ง..... พชง.๕..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๕-๒๖๓-๖๒๘๗.....
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....ชุดก่อสร้างกฟส.ทก.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า(เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อนายวิทยา ประดับมุข..... ตำแหน่ง..... พชง.๖ กฟย.สขบ..... เบอร์โทรศัพท์๐๘๑-๑๙๓-๖๕๗๕..

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่๑หลังสวิตซ์ซึ่งคาปาต้านเจดีย์ผู้รับผิดชอบ.....นายสุราษฎร์ มีเดช...
 จุดที่๒..หน้า recloser VLA๔R-๐๔ พระยาตองชู..ผู้รับผิดชอบ..นายธีรยุทธ สังข์ทอง..

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้าตามบันทึกที่.....

- ไม่อนุมัติ เหตุผล โดยมีผลการอนุมัติดังนี้
- อนุมัติ ตามบันทึกที่.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

- ไม่แจ้ง เหตุผล.....
- แจ้ง จำนวน.....๑๐๐.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัด ชุม เหตุผล..... จัดประชุมหน้างาน.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัด ชุม เหตุผล..... Safety talkหน้างาน.....

จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง