



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 27 ธ.ค. 62

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ กต.คกช.(ปบ.) ๒๐๕๖/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินข่งจู ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ๑๑๕kv ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 kv	๒๙ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	บ.เอส เค บี แก๊สไบโอมีด ต้น ๑๑๕KV	SMC06YS-11	SMC06YS-12	นายวรวิทย์ เนื่องนอง โทร ๐๙๔-๔๙๔๗๓๓๔ นายจตุรงค์ ๐๘๙-๒๖๓๒๗๖๗ พนักงานบริษัท

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริษัท เอส.เค.บี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรวิศ สรวิศ ตำแหน่ง หน.ปบ โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายมนตรี ชินข่งจู)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SMC06YS-11 ถึง SMC06YS-12
ในวันที่ 29 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1783

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิมล ทองมณี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางศรีกัญญา สอนพันธ์ุ
วิมล ทองมณี
(อ.ก.ปบ. หน.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3619
เรียน ผจก. กฟฟ.คกช.
อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี...)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)


(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)
๒๕ ธ.ค. ๖๒
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บ.เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ธ.ค. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.คกช.	งานที่ทำ แก้ไขไข่มัดตัน 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1783/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชน ทงย้อย		วันที่ 25 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมดับไฟ						
3	SMC07YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SXA04YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	แจ้งบริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด ทำการปลดโหลดภายนอกจากระบบ พร้อมปลดเบรกเกอร์ภายในที่เชื่อมต่อกับ PEA						
6	SMC06YS-12	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บริษัทฯ		ABS บ.เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
7	SMC06YS-11	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		คกช.		ABS ตรงข้ามอนามัยบ้านไร่
8	SMC07YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SXA04YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	แจ้งผู้ควบคุมงานงห้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
11	เมื่อผู้ควบคุมงานงห้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	SMC07YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SXA04YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	SMC06YS-11	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		คกช.		ABS ตรงข้ามอนามัยบ้านไร่
16	SMC06YS-12	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		บริษัทฯ		ABS บ.เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
17	SMC07YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SXA04YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	แจ้งบริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด ทำการจ่ายเบรกเกอร์ภายในที่เชื่อมต่อกับ PEA พร้อมนำโหลดเข้าระบบ						
	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						

สถานีฯเอกชัย2

สถานีฯสมุทรสาคร6

สถานีฯสมุทรสาคร3

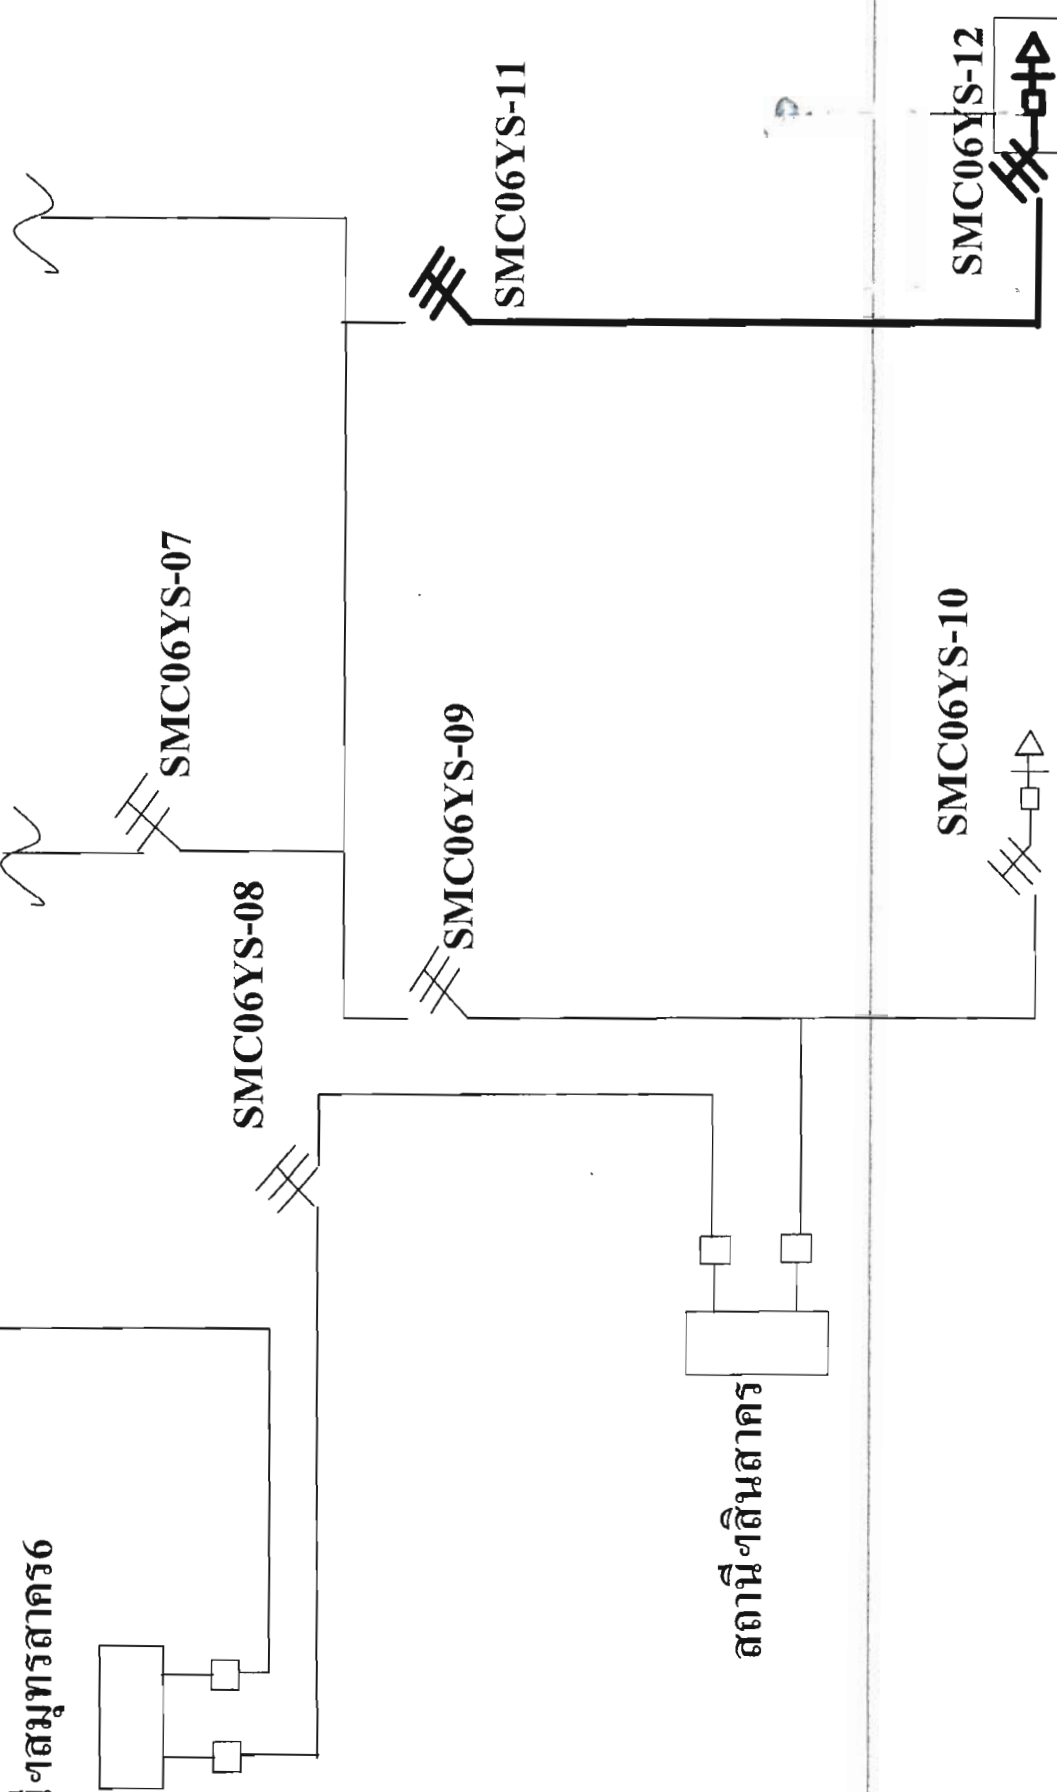

สถานีฯดินสาด

บ.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต

บ.ชินโกเอเชีย



SKB CREATIVE CO., LTD.

บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด

99/268 MOO 2 T.PANTAINORASINGHA AMPHUR MUANG SAMUTSAKORN
SAMUTSAKORN PROVINCE 74000

99/268 หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

TEL: (034) 871801-3, (034) 871612 FAX: (034) 871800

วันที่ 16 ธันวาคม 2019

ทะเบียนรับ กฟฟ. เภสัชกร
เลขที่ 6421
วันที่ 16 ธ.ค. 2562
เวลา 11:45:48

เรื่อง ขอดับไฟเพื่อทำการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยประจำปี

เรียน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม

เนื่องจากวันที่ 29 ธันวาคม 2019 บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด เลขที่ 99/268 หมู่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000 รหัสการไฟฟ้า 104301 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 9802 020021706899 รหัสเครื่องวัด 6000550484 ประเภทอัตรา 4212 แรงดัน 115 KV จะทำการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. โดยประมาณ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในช่วงระหว่างดำเนินการ 087-5082869 คุณวรชัย, 089-2632767 คุณชาตุรงค์

จึงแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว

<input checked="" type="checkbox"/> รก.ก.(ท)	<input type="checkbox"/> ขจก.(บ)	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ
<input type="checkbox"/> ผพน.9	<input type="checkbox"/> นบท.9	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและสืบผู้เกี่ยวข้อง
<input type="checkbox"/> ผบป.	<input checked="" type="checkbox"/> ผบป.	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
<input type="checkbox"/> ผงด.	<input type="checkbox"/> ผบท.	
<input type="checkbox"/> ผมก.	<input type="checkbox"/> ผกส.	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	แจ้ง ลกท. กิ่งวดี	

(นายอัสระพงษ์ ศรีสุข)
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส



นายมนศรี ชินช่งงู
ศก.กฟฟ.คกข.
16 ธ.ค. 2562

พงษ์ธกร เล็งเคิเตมาร
17 08 62

พงษ์สุกรณ์
19/12/62

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 16 ธ.ค. 2562