



# วิทย์ขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(บป) ๑๙/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย  
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.บป. (ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.ป่อหลอย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า ป่อหลอย ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕	๒๑ ม.ค. ๖๒- ๒๖ ม.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุง ระบบ จำหน่ายแรงสูง เป็นสายเคเบิล และเปลี่ยนเสา แรงสูง	DIS หลุมรีง BOP๐๕5- ๐๗	DIS ชั่วคราว หน้าบ้าน หนองไก่อ ชุม	นายมารุต สร้อยเกษร พง.๕ ผจก.กฟอ.บพล. โทร.๐๘๓-๓๑๓-๘๓๐๕

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณเรศ พูลพินิจ ตำแหน่ง พง.๑ (สข) โทร.๐๘๙-๒๓๓๘๑๒๘๘

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายมารุต สร้อยเกษร ตำแหน่ง พง.๕ โทร.๐๘๓-๓๑๓-๘๓๐๕

ลงชื่อ

(นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟอ.บพล.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก บป (ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ 8095 จาก 80955-๐7 ถึง DIS ๕๓.๕๓ และ ๕๓.๕๓  
ในวันที่ 21-26 ม.ค. ๒562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซิงเลขที่ 1801  
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซิงเลขที่  
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซิงเลขที่  
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซิงเลขที่

๑๖.๑.๖๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิศเตอร์ จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ขิงเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย เน็ค บุณ ประสานงานขอตัดไฟกับ นาย ธีรศักดิ์ พูลพันธ์  
5 ม.ค. 62  
กข

ภทพร ตันตักเศรษฐกิจ  
( ภทพร ตันตักเศรษฐกิจ )  
วตค. 6 นคร นพ.ฉพ.

สำหรับผู้อนุมัติ 021  
ที่ ก.๓ กปน.(ศฟ.) 1๒๕๖๑  
เรียน ผจก. กฟอ.บพอ.ฉก.จว.(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตซ์ขิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ ๑ แผ่น

อนุมัติ




(นางสาวอรอุษา ศักดิ์พิณว)...  
ชก.ปย.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปย.(ก.๓)  
- 7 ม.ค. 2562

สำเนาเรียน ศฟพ.




๓๑๓.๑.๕๖

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บ้านหลุมรั้ง - บ้านหนองไก่อ๋ม
2. กำหนดวันที่ทำงาน 21-26 ม.ค.2562 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บพล. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1801/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิศ บุญชู วันที่ 5 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย สท พว วันที่ 5 ม.ค 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 7 มค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. สิทธิชัย,อนุสรณ์,ศักดิ์สิทธิ์, มโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. สดภาพร, ธนิศ, ณิชฎาภรณ์, สามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. กฤษณะศักดิ์,มงคล, พนิต, อมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตดินต่อนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ							
1	BOP04VB-01	ON AutoReclose	OFF AutoReclose		BOP		-
2	BOP05VB-01	ON AutoReclose	OFF AutoReclose		BOP		-
3	ย้ายโหลด BOP05 ไปรับไฟจาก BOP04						
4	BOP04S-19	ปลด	สับ		บพล.		DIS ตรงข้ามวัดลำเหย
5	BOP05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS บ้านหลุมรั้ง
6	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา08.00 น.						
7	ดิส ชค.หนองไก่อ๋ม	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
10	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้						
11	BOP04VB-01	OFF AutoReclose	ON AutoReclose		BOP		-
12	BOP05VB-01	OFF AutoReclose	ON AutoReclose		BOP		-
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
13	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ และย้ายโหลด กลับคืน						
14	BOP04VB-01	ON AutoReclose	OFF AutoReclose		BOP		-
15	BOP05VB-01	ON AutoReclose	OFF AutoReclose		BOP		-
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
18	ดิส ชค.หนองไก่อ๋ม	ปลด	สับ		บพล.		
19	ย้ายโหลด BOP05 กลับคืนจาก BOP04						
20	BOP05S-07	ปลด	สับ		บพล.		DIS บ้านหลุมรั้ง
21	BOP04S-19	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ตรงข้ามวัดลำเหย
22	BOP04VB-01	OFF AutoReclose	ON AutoReclose		BOP		-
23	BOP05VB-01	OFF AutoReclose	ON AutoReclose		BOP		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

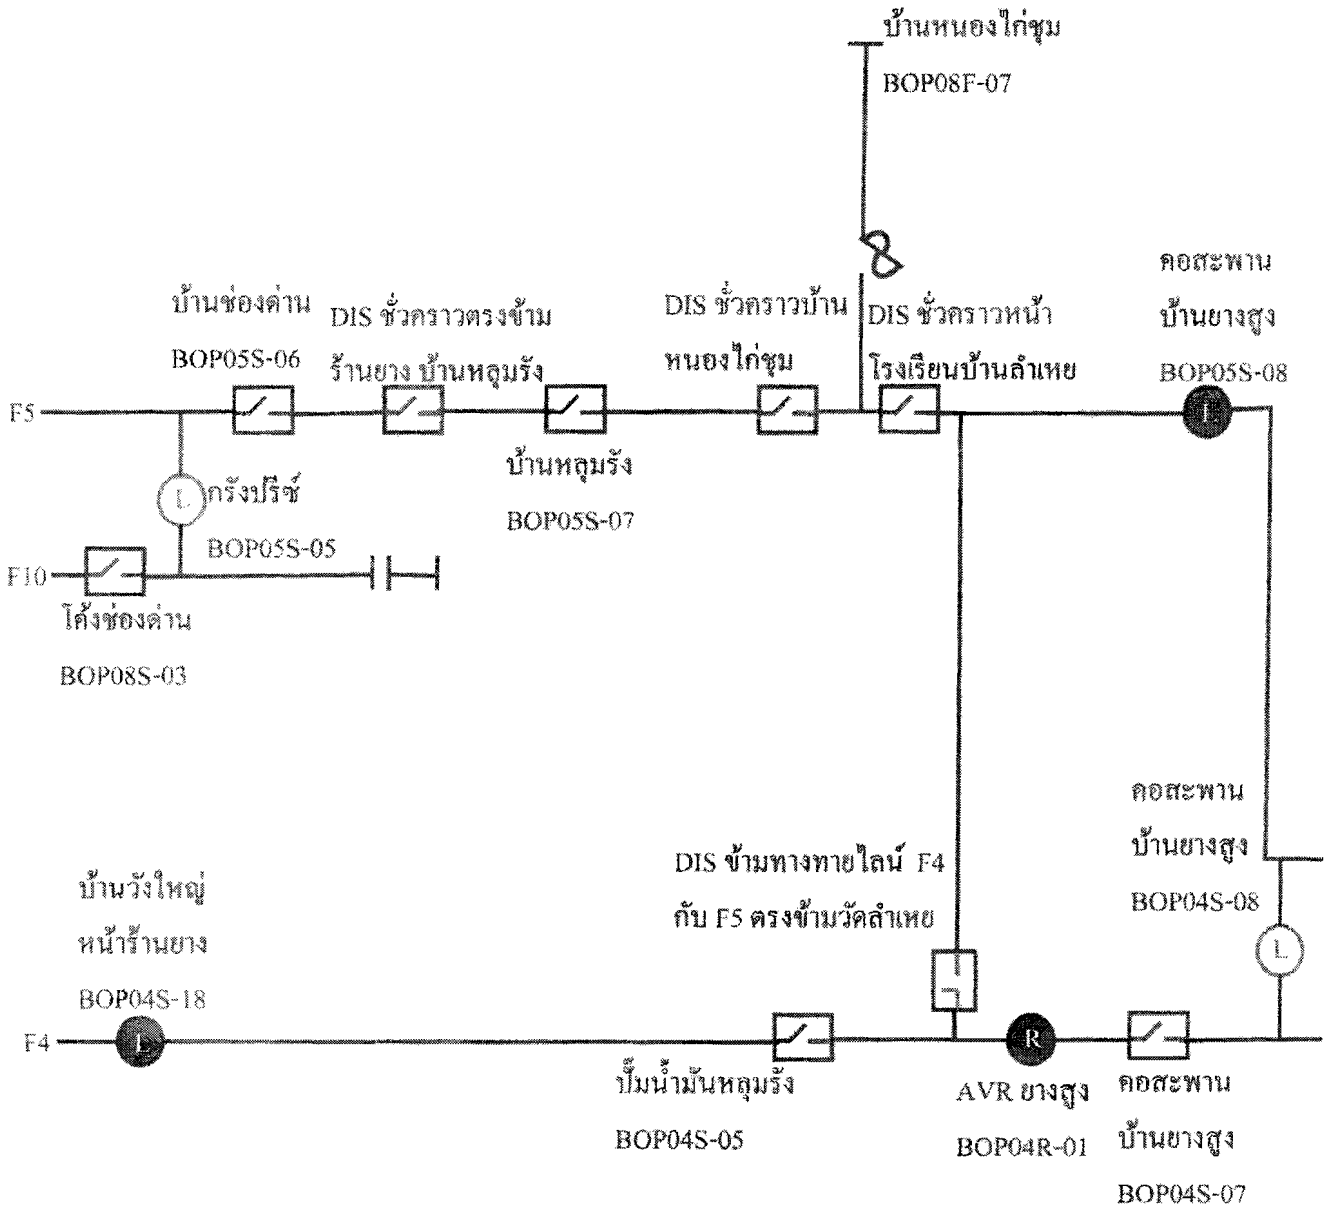

*[Handwritten Signature]*  
 ๓๗.๑.๖๒

จุดปฏิบัติงาน

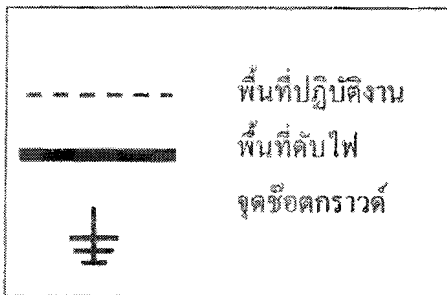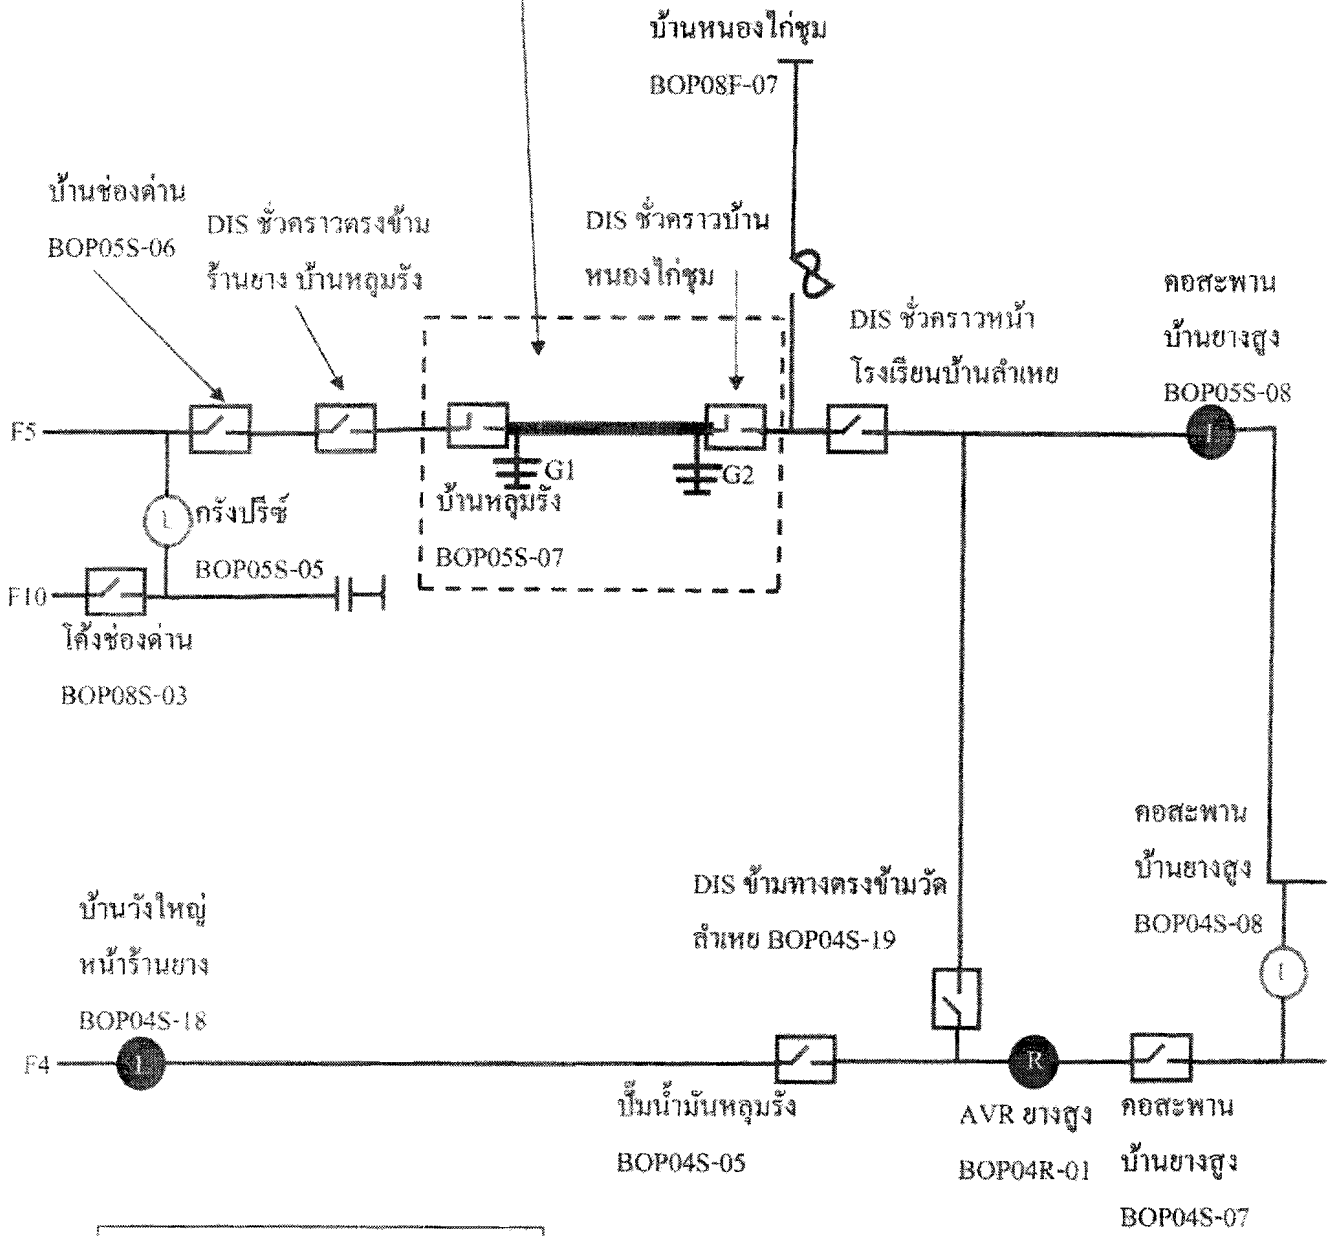

*(Signature)*  
๓๑.๑.๕๖