


อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ตันติเกษมศรี ประธานงานขอตัดไฟกับ..... พจนารัตน์ พูลพันธ์
5 ม.ค. 62
ก=2

สมพร ตันติเกษมศรี
(พจนารัตน์ พูลพันธ์)
อสก. แทน นพ.ฉง.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปน.(คพ.) **022** ๒๕๖๒
เรียน ผจก. กฟอ.บพอ.อก.วว.(ก.๓).....

ขั้นตอนทำสวิตซ์ซึ่ง...../.....แผ่น
แผนผังแนบ...../.....แผ่น



อนุมัติ


(นางสาวอรอุษา คีตัตินา)
จก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)
- 7 ม.ค. 2562

สำเนาเรียน สฟพ.

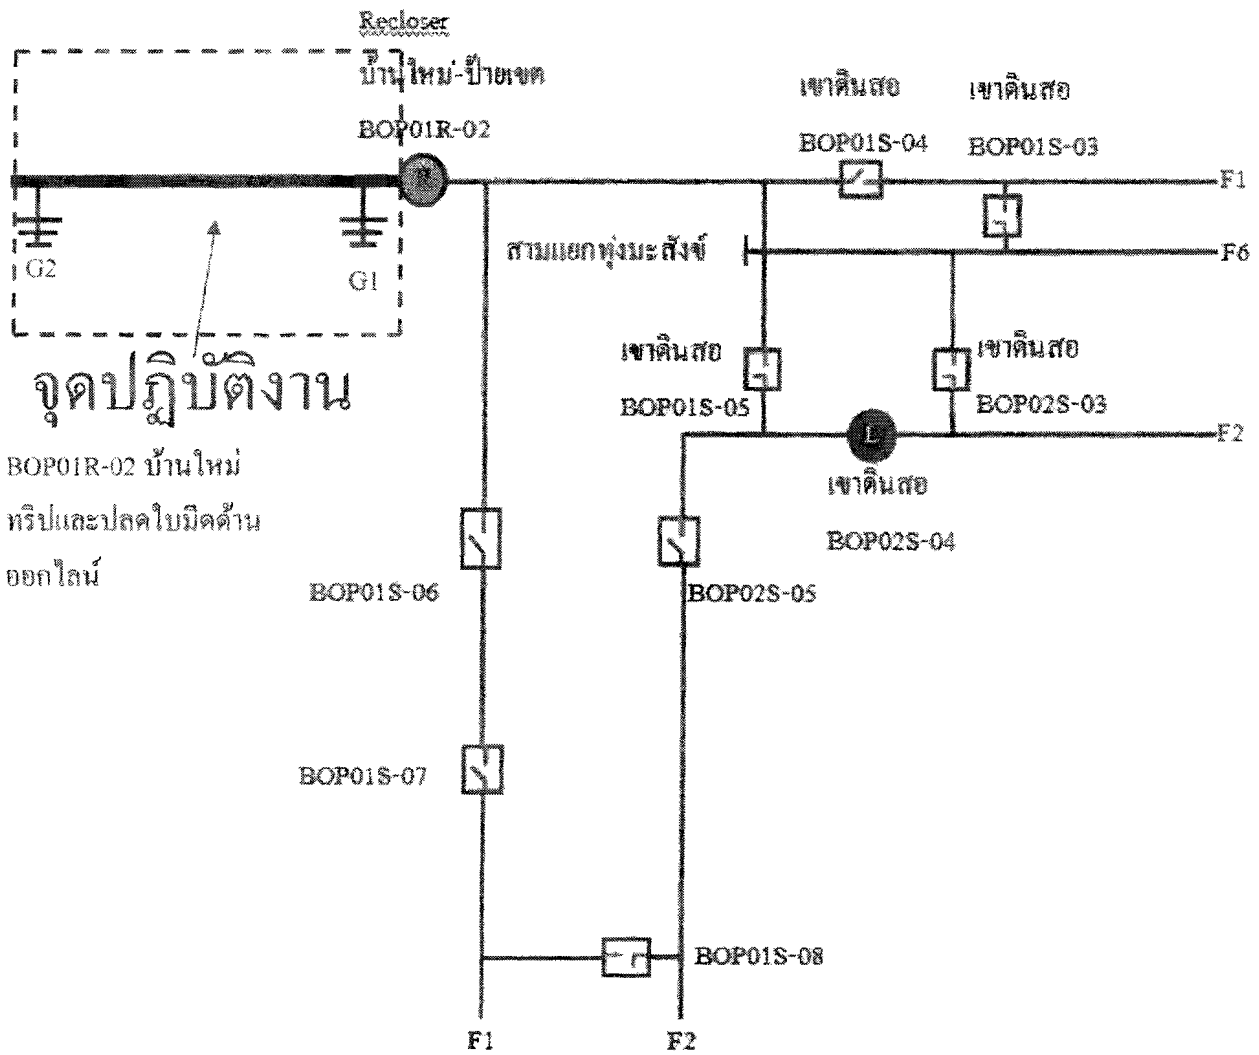

๓ ม.ค. ๒๕๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

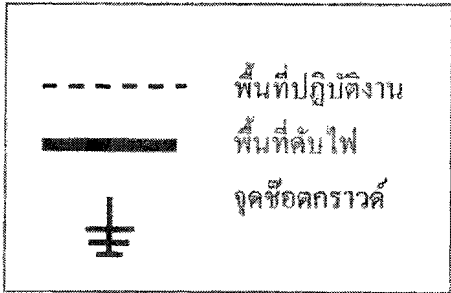
1. สถานที่ทำงาน บ้านใหม่-สุทธระบบจำหน่าย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 ม.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บพล. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1802/62 7/
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ วันที่ 5 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 5 มกราคม 2562
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 7 มกราคม 2562
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- เพชรรัตน์, มงคล, พิเศษ, อมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - กฤษณะศักดิ์, ขุนทอง, นครินทร์, พนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - สิทธิชัย, อนุสรณ์, ศักดิ์สิทธิ์, มโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
2	BOP01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		บ้านใหม่
3	BOP01R-02	ล๊اب	ปลด		บพล.		บ้านใหม่
4	ให้ดึงห้วงเหลืองลง ปลดใบมีดด้านออกไลน์ BOP01R-02						
5	แจ้งช่างหน้างานทำการ เทสไฟว่าดับเรียบร้อย ให้ช็อตกราวด์จุด G1 แล้วแจ้งเวลากลับ						
6	แจ้งช่างหน้างานทำการ เทสไฟว่าดับเรียบร้อย ให้ช็อตกราวด์จุด G2 แล้วแจ้งเวลากลับ						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ช่างหน้างานทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
8	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
9	แจ้งช่างหน้างานทำการปลดช็อตกราวด์จุด G1 ออกแล้วแจ้งเวลากลับ						
10	แจ้งช่างหน้างานทำการปลดช็อตกราวด์จุด G2 ออกแล้วแจ้งเวลากลับ						
11	ให้ล๊ابใบมีดด้านออกไลน์ BOP01R-02 พร้อมคืนห้วงเหลืองขึ้น						
12	BOP01R-02	ปลด	ล๊اب คง Nonreclosing		บพล.		บ้านใหม่
13	BOP01R-02	nonreclosing, AL	Normal		บพล.	R	บ้านใหม่
สิ้นสุดสวิตชิง							

สถานการณ์จ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน



จุดปฏิบัติงาน
 BOP01R-02 บ้านใหม่
 ทริปและปลดใบมิดด้าน
 ออกไลน์



[Handwritten signature]