



3634

Switching Deadline

วันที่ 6 ต.ค. 63

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ยาตร

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟ.จ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังเชิงเข้แบบ จำนวน ๕ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	9/01/63	08.00	16.00	ก่อสร้างระบบ115เควี	ดิสห้องเนิน SPA07S 06	Disสถานี 2.0รจก.จบุรี	ไพโรจน์ สวัสดิ์ยาตร
๒.	7 สท.	10/01/63	08.00	17.00	สถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี2	DDEวัดโพธิ์รัง เทรา	DDEตั้งข้ามถนน	นายไอลาส บุตรบรรเทิง
๓.	7 สท.	12/01/63	08.00	17.00	ก่อสร้างระบบ115เควี	Dis สถานี สุพรรณ2	DDEตั้งข้ามถนน	
๔.	7 สท.	13/01/63	08.00	17.00	ก่อสร้างระบบ115เควี	Dis บึงปลาค.	DDEตั้งข้ามถนน	
๕.	7 สท.	14/01/63	08.00	17.00	ก่อสร้างระบบ115เควี	SPA07S-04	Disท่าโหลง, โพธิ์บางเสา, SPA07S-06	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เวียงสกุล ตำแหน่ง พยง.๗ (สข.) โทร ๐๘๙-๐๐๙๙๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยนก้านำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลโยนก้านำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลโยนก้านำแสง

ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟ.จ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPA07S จาก SPA7S-06 ถึง SPA7S-08, Dis ๒๐, สหกรณ์ ในวันที่ ๙ ต.ค. ๖๓ ตั้งแแต่เวลา 08-๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1821/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย สวัสดิ์ยาตร เวียงสกุล ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.กฟ.จ.สพ. เวียงสกุล ๒๗ ต.ค. ๖๓.

รจก. อธิบดีกฟ.จ.สพ. วรก. ๖ แทน นพ.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

3634

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า 27 ต.ค. ๖๓

อก.ป.บ.(ก.๓)



ขึ้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผน

แผนตั้งแบบ 1 แผน

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณห้องเย็นสองพี่น้อง - หมู่บ้านจามจรี ,สนามกีฬาแห่งที่ 2 (SPA07)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 9 ม.ค. 63 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับสถานีฯ สุพรรณบุรี 2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1821/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ ๒๖ มกราคม 256๒
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ ๒๗-๑๒-๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ ๒๗ ๑๐. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์,นายขุนทอง,นายพิชชา,นายสุชาติ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์,นายขุนทอง,นายพิชชา,นายสุชาติ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนการ Switching						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SPA07 บางส่วนรับไฟจาก SPA10 ผ่าน SPA07S-11 (SF6 บ้านกรวย)						
3	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
4	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
5	SPA07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		รถ สพ.		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
10	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
16	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
17	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	SPA07S-06	ปลด	สับ		รถ สพ.		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
19	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟภ.สพ.

ถึง ผจก.กฟภ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)


วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟภ.สพ./รจก.กฟภ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ...๒๕๖๓... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฟภ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... Disชั่วคราวสนามกีฬาแห่งที่๒ - SPA๐๗S-๐๖...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอม์ ...๑... สถานี ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ... Disชั่วคราวสนามกีฬาแห่งที่๒ - SPA๐๗S-๐๖ กฟภ.สุพรรณบุรี ได้อนุญาตให้...นายโอกาส บุตรบรรเทง...ตำแหน่ง ...ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่...๐๘๖-๓๓๓๘๗๐๗๘๙...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ชผ.กส.กฟภ.สพ...เบอร์โทรศัพท์ติดต่...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

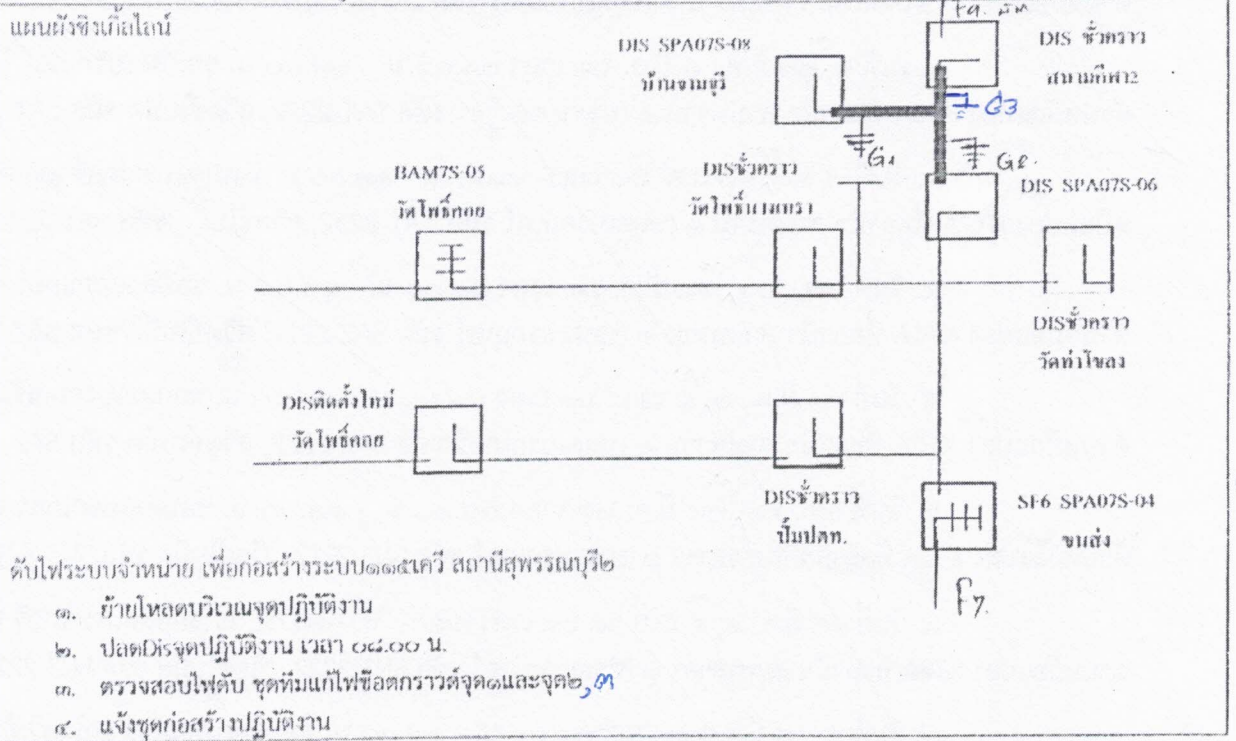

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ
[Signature]
รจก.กฟภ.สพ.

[Signature]
(นายสนกร สุวรรณประทีป)
พงษ.๖(สน.) ผบ.กฟภ.สพ.

อก.....	ฉว
รก.....	ฉว
ชก.....	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
ทพ.....	โทร. ๐๓๕-๙๓๕๖๖๙๘, ๐๓๕๙๓๕, ๐๓๕๖๖๐
ชผ.....	ฉว
วศก.....	ฉว ๙๕๐๐๖๒
พชง.....	ฉว