



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุธา

ชื่อผู้ส่ง นายโพธิ์จรูญ สวัสดิ์ฉาย

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รวจก.(ท) กฟอ.สพ.

Switching Deadline

วันที่ 7 ธ.ค. 62

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง ๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนส่งส่งแบบ จำนวน ๕ แผน ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	9/01/63	08.00	16.00	ก่อสร้างระบบ115เควี	ดิสท้องถิ่น SPA075 06	Disสถานีกิตา 2.0รจก.จบุรี	โพธิ์จรูญ สวัสดิ์ฉาย
๒.	7 สท.	10/01/63	08.00	17.00	สถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี2	Dis วัดโพธิ์นางเทรา	DDI ตั้งข้ามถนน	นายโอภาส บุตรบรรณกิจ
๓.	7 สท.	12/01/63	08.00	17.00	ก่อสร้างระบบ115เควี	Dis สถานีสุพรรณ2	DDI ตั้งข้ามถนน	
๔.	7 สท.	13/01/63	08.00	17.00	ก่อสร้างระบบ115เควี	Dis บึงปลาท.	DDI ตั้งข้ามถนน	
๕.	7 สท.	14/01/63	08.00	17.00	ก่อสร้างระบบ115เควี	SPA075-04	Disทำโหลง, โหล้งบางทราย, SPA075-06	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เขียมสกุล ตำแหน่ง พชง.๙ (สจ.) โทร ๐๘๙-๐๐๙๙๕๕๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยนกัวนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลโยนกัวนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลโยนกัวนำแสง

ตำแหน่ง รวจก.(ท) กฟอ. สพ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟภ.๓  
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิกัดเคอร์ SPA7 จาก Dis วัดโพธิ์นางเทรา ถึง DDE สบั้ง ๓๖๖

ในวันที่ 10 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1822/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิกัดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย **อ.อว โสภาพันธ์** ประสานงานการขอตัดไฟกับ **นายอภิรักษ์ เขียมสกุล**  
๒7 ธ.ค. 62

**กพร ตันตโกศล**  
(๐๓ก.๖ ทพ น.ผ.ฉ.)

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3635

เรียน ผจก. **กฟอ. สพ. กฟอ. ม.พ.**

อก.บช.(ก.๓) / อก.รว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุธา)



อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผน  
แผนผังแบบ 1 แผน

ผจฟ. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวัดโพธิ์นางเทรา				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ม.ค. 63	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1822/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	27 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	๒๗ ธ.ค. ๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	๒๗ ธ.ค. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด (*SPA07VB-01 ชำรุด ปัจจุบันรับไฟจาก SPA10VB-01)						
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SPA08VB-01	Auto	Manual		SPA		-
4	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		-
5	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
6	BAM02VB-01	Auto	Manual		BAM		-
7	BAM07VB-01	Auto	Manual		BAM		-
8	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วน ผาก BAM07						
9	BAM02S-12	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
10	BAM07S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 วัดโพธิ์ค้อย
11	DIS วัดโพธิ์นางเทรา	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ชั่วคราววัดโพธิ์นางเทรา
12	BAM02S-12	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
13	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงในระบบออก						
15	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้า ทำการตัด DDE จุดจัมตึงข้ามถนน ออกทั้ง 3 เฟส						
16	หลังจากชุดขอทไลน์กระเช้า ทำการตัด DDE แล้วเสร็จ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
19	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SPA08VB-01	Manual	Auto		SPA		-
22	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		-
23	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
24	BAM02VB-01	Manual	Auto		BAM		- -
25	BAM07VB-01	Manual	Auto		BAM		- -
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
26	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
27	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
28	SPA08VB-01	Auto	Manual		SPA		-
29	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		-
30	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
31	BAM02VB-01	Auto	Manual		BAM		- -
32	BAM07VB-01	Auto	Manual		BAM		- -
33	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
34	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
35	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้า ทำการเชื่อม DDE จุดจัมตึงข้ามถนน เข้าทั้ง 3 เฟส						
36	หลังจากชุดขอทไลน์กระเช้า ทำการเชื่อม DDE แล้วเสร็จ						
37	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วน คีนจาก BAM07						
38	BAM02S-12	ปลด	สับ		ส.พ.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
39	DIS วัดโพธิ์นางเทรา	ปลด	สับ		ส.พ.		DIS ชั่วคราววัดโพธิ์นางเทรา
40	BAM07S-05	สับ	ปลด		ส.พ.	SCADA	SF6 วัดโพธิ์ค้อย
41	BAM02S-12	สับ	ปลด		ส.พ.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
42	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
43	SPA08VB-01	Manual	Auto		SPA		-
44	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		-
45	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
46	BAM02VB-01	Manual	Auto		BAM		- -
47	BAM07VB-01	Manual	Auto		BAM		- -
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟภ.สพ.

ถึง ผจก.กฟภ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

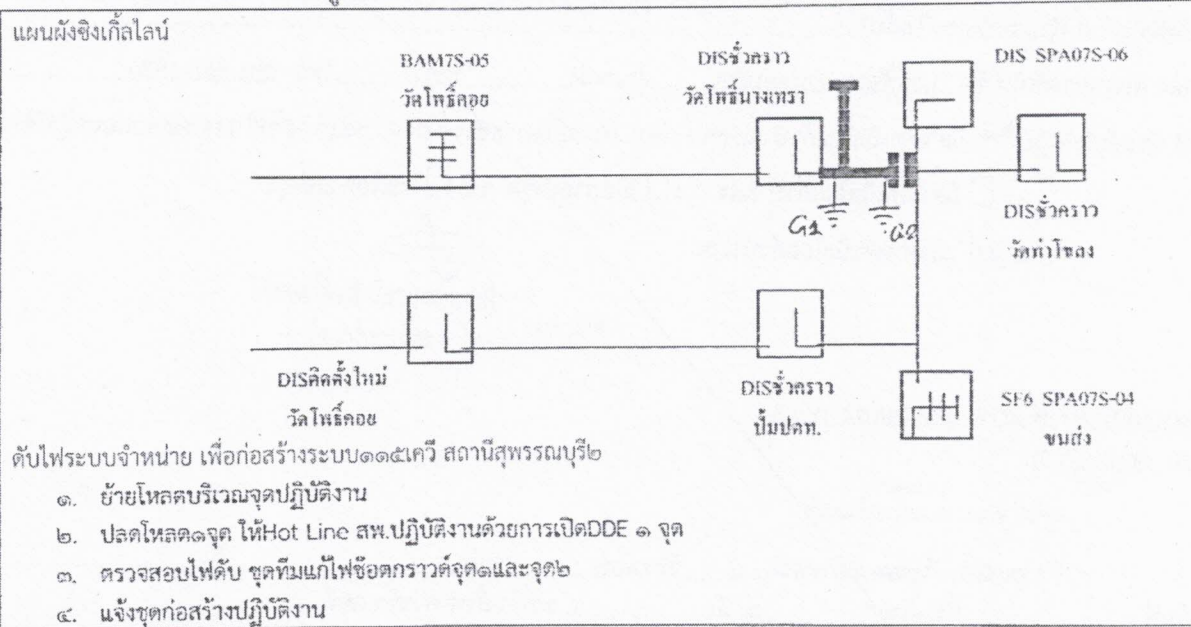
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟภ.สพ./รจก.กฟภ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๐...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ...๒๕๖๓... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟภ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ... Disชั่วคราววัดโพธิ์นางเทรา - จุดจัมตึงข้ามถนน...เพื่อ...สร้างระบบ๑๕เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดปิดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเคอร์ ..๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราววัดโพธิ์นางเทรา - จุดจัมตึงข้ามถนน กฟภ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๘๗๘๘๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ขม.กส.กฟภ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด



จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ  
  
รจก. (ท.) กฟภ.สพ.

Ok  
(นายธนากร สุวรรณประทีป)  
พงษ.๖(สช.) ผบ.กฟภ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา  
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐