



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY OF THAILAND

Switching Deadline

วันที่ 15 ม.ค. 63

เลขที่ กส. ๒๖๖๒
ผู้รับ นายเอกพงษ์ วงษ์จันทร์
ที่อยู่ นายวิทยา สันทักปัญญา

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ชื่อ
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟง.สพ.

ตัวการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายกวดเคอร์ส.๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี
ตามแผนผังวงจรแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	5.9 สท.	18/01/63	08.00	17.00	พาดสายแรงสูง 185 ต.มม. SF6ข้างพรรคชาติไทย-Dis โขก ไฮบูลย์คาร์แนร์	SF6 SPA05S-07 ศาลเจ้าพ่อ SF6ข้างควารข้าง พรรคชาติไทย	DDC คันทองา Dis SPA09S 02	โทร.๐๕๑-๘๖๖๕๓๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๙-๐๐๙๗๕๙๓..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิทยา สันทักปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก.กฟง.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เขียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

9PA5S-07

DPE ดันคต๖๖๖๖๖

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / พิดเคอร์ 9PA59 จาก 9F ๖๓. ถึง 5PA9S-02

ในวันที่ 18 มค 63 ตั้งแต่วเวลา 8.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1832/62 หรือ 2/63

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่วเวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นรินทร์ อังสทาวดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

นรินทร์ อังสทาวดี
(๐๕๑. 5 ๓๓๓ ม.๖๖.)

สำหรับผู้อนุมัติ

036

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เขียน ผจก. กฟท.สพ.

อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จฟ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pca.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วเวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงษ์ วงษ์จันทร์)

ช.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

- 6 ม.ค. 2563

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ปรับปรุงระบบจำหน่ายวงจร SPA5,9 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 18 ม.ค. 63 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.สพ. | งานที่ทำ พาดสายแรงสูง | ตามใบขอปฏิบัติงาน 2/63 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวคิน | | วันที่ 3 มกราคม 2563 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 3 มค. 63 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 6-1-63 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | |
-
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	SPA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA	-	
4	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
5	SPA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA	-	
6	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	
7	DOA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA	-	
8	DOA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA	-	
9	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DOA08						
10	DOA08S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.	SF6	สถานีวิจัยข้าว
11	SF6 ชค. SPA09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.	SF6	ช่างพรรคชาติไทย
12	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DOA05						
13	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA SF6	โรงสีอุยา
14	SPA05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.	SF6	ศาลเจ้าพ่อ
15	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
16	SPA09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	โชคไพฑูรย์
17	แจ้ง กฟจ.สพ. โหลดโหลดช่วงที่จะทำการ ตัด DDE วงจร SPA05 ออก						
18	เมื่อ กฟจ.สพ. โหลดโหลดช่วงที่จะทำการ ตัด DDE วงจร SPA05 แล้วเสร็จ						
19	แจ้ง Hotline ดำเนินการตัด DDE วงจร SPA05 บริเวณคั่นคลองวัดป่าใต้						
20	เมื่อ Hotline ดำเนินการตัด DDE วงจร SPA05 บริเวณคั่นคลองวัดป่าแล้วเสร็จ						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
22	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G1						
23	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G2						
24	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G3						
25	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G4						
26	แจ้งให้ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้						
27	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	SPA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-	
29	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
30	SPA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-	
31	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	
32	DOA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-	
33	DOA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-	
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***								
34	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
35	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G1							
36	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G2							
37	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G3							
38	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G4							
39	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
40	SPA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		-	
41	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
42	SPA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		-	
43	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-	
44	DOA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-	
45	DOA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-	
46	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
47	-แจ้ง Hotline ดำเนินการเชื่อม DDE วงจร SPA05 บริเวณคั่นคลองวัดป่าใต้							
48	-เมื่อ Hotline ดำเนินการเชื่อม DDE วงจร SPA05 บริเวณคั่นคลองวัดป่าแล้วเสร็จ							
49	SPA09S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS	โชคไพฑูรย์
50	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนกลับจาก DOA05							
51	SPA05S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6	ศาลเจ้าพ่อ
52	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	โรงสีอุยา
53	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนกลับจาก DOA08							
54	SF6 ชค. SPA09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6	ช่างพรรคชาติไทย
55	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	สถานีวิทยุข้าว
56	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
57	SPA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-	
58	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
59	SPA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-	
60	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	
61	DOA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-	
62	DOA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		-	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟภ.สพ.

ถึง ผจก.กฟภ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ป.บ.)-


วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟภ.สพ./รจก.กฟภ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๘...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ...๒๕๖๓... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟภ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...SF๖ชั่วคราวข้างพรรคชาติไทย - Dis SPA๐๕S-๐๒...เพื่อ...ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง...โดยมีรายละเอียดที่ติดเครื่องที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิดเตอร์ ...๕,๙... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ...-SF๖ชั่วคราวข้างพรรคชาติไทย-DIS SPA๐๕F-๐๒ กฟภ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า...ตำแหน่ง ..พช.กส.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.. ๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ขณ.กส.กฟภ.สพ...เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.. ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๗...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

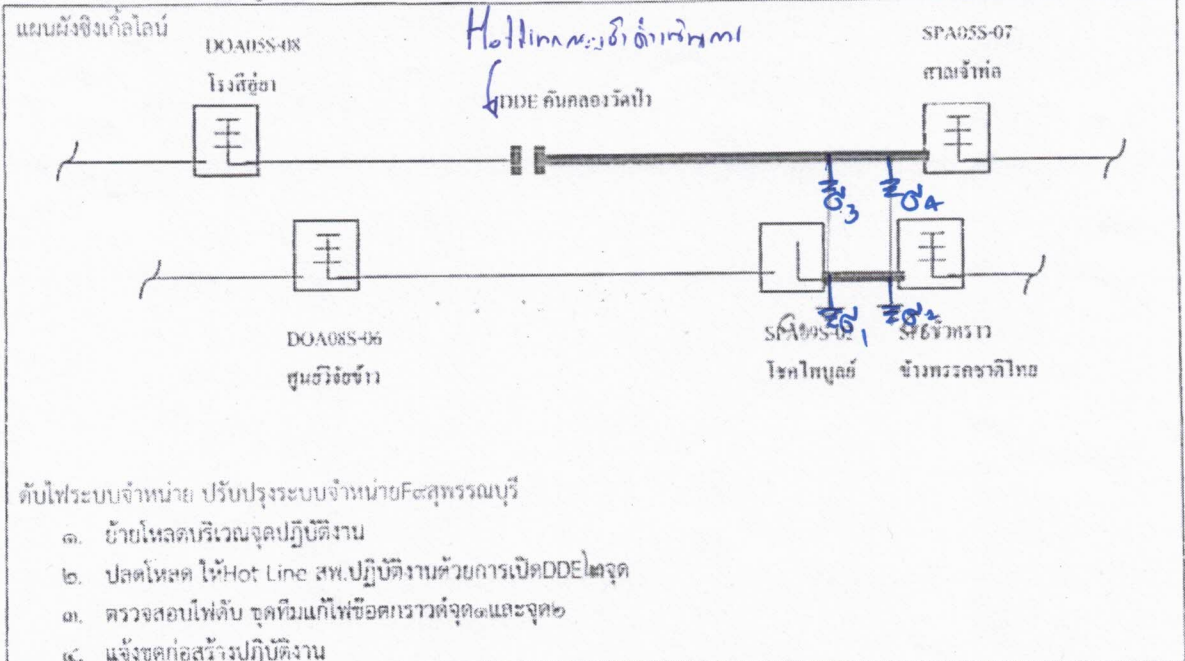

- ดับไฟระบบจำหน่าย ปรับปรุงระบบจำหน่ายF๘สุพรรณบุรี
- ย้ายไหลดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
 - ปลดไหลด ให้ Hot Line สพ.ปฏิบัติงานด้วยการเปิดDDEไหลจุด
 - ตรวจสอบไฟดับ จุดทิมแก๊สไฟชั่วคราวจุด๑และจุด๒
 - แจ้งจุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

ร.ป.ก.

(นายธนกร สุวรรณประทีป)
พช.๖(สช.) ผบ.กฟภ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๐๕๘๕๕, ๐๕๘๖๐