



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Waiting Deadline

วันที่ 6 ก.พ. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(ปช.) ๒๓๗ ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงศ์พันธุทา
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ - 4 ก.พ. 2562
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย กบข.(ก.๓) จะขอปฏิบัติงาน ใน ระบบจำหน่าย/สายส่ง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง โลว์ 4Y. อุทอง ถึง ส.สองพี่น้อง๒ ตามแผนผังสังกะสี จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พีเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี	๗ ก.พ. ๒๕๖๒	๐๙.๓๐น.	๑๙.๓๐น.	ออกไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี ผบช. กบข.(ก.๓) เข้าดำเนินการเปลี่ยน ลูกถ้วย ๕๒-๙รับแรงดึง ในไลน์ สายส่ง ๔Y สถานี อุทอง-สถานี สองพี่น้อง๒ ต้นเสาที่ ๕๖๖ ช่วง แยกจรเข้สามพันอุทอง โดยขอ ตัดไลน์สายส่ง จากสถานีอุทอง ถึง สถานี สองพี่น้อง	เบรคเตอร์ 4Y สถานี อุทอง	สถานี สองพี่น้อง๒	นายอนุชา ศรีสา ๐๘๒-๕๖๒๒๒๗๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ศรีสา ตำแหน่ง พวษ.๒ โทร. ๐๙๗-๑๕๕๓๓๓๗๗

ลงชื่อ อนุชา ศรีสา
(นายอนุชา ศรีสา)
ตำแหน่ง พวษ.ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผพฟ.) กฟภ.๓

เขียน อก.ปน.(ก.๑)

ผพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. พีเตอร์ 11KV จาก UTC 47B-01 ถึง 500378-01 275-02

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 200

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

นายอนุชา ศรีสา พวษ.๒ โทร. ๐๙๗-๑๕๕๓๓๓๗๗
ลงชื่อ อนุชา ศรีสา
(นายอนุชา ศรีสา)
๒๕๖๒ ก.พ. ๒๕.๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

341

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เขียน ผจก. อนุชา ศรีสา

อก.บข.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลผังแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผพฟ.๐๒-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ) - 6 ก.พ. 2562

รก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง...../.....แผ่น

แผนผังแนบ...../.....แผ่น

ผพฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ส่งทางสารบรรณ


อิเล็กทรอนิกส์

- 4 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ริมถนนมาลัยแมน ช่วงหน้าสถานีอุ้มทอง - สถานีสองพี่น้อง 2					
กำหนดวันที่ทำงาน	07/02/2562	เวลา	09.30 น.	ถึง	07/02/2562	เวลา 14.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วย 115 KV แยกจรเซ้าสามพัน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	200/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทวีทรัพย์สุข				วันที่	5 กุมภาพันธ์ 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	5 ก.พ. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	6 ก.พ. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสาगरณ 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี UTG,SPO							
1	UTG04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		เบรกเกอร์ 115 เควี
2	UTG04YB-01	ล๊อค	ปลด		UTG		เบรกเกอร์ 115 เควี
3	UTG04YS-02	ล๊อค	ปลด		UTG		โบริมิต 115 เควี
4	SPO03YS-02	ล๊อค	ปลด		SPO		โบริมิต 115 เควี
5	แจ้ง ฮอทไลน์ 115 (คุณอนุชา) ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
6	SPO03YS-02	ปลด	ล๊อค		SPO		โบริมิต 115 เควี
7	UTG04YS-02	ปลด	ล๊อค		UTG		โบริมิต 115 เควี
8	UTG04YB-01	ปลด	ล๊อค คง Manual		UTG		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	UTG04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							

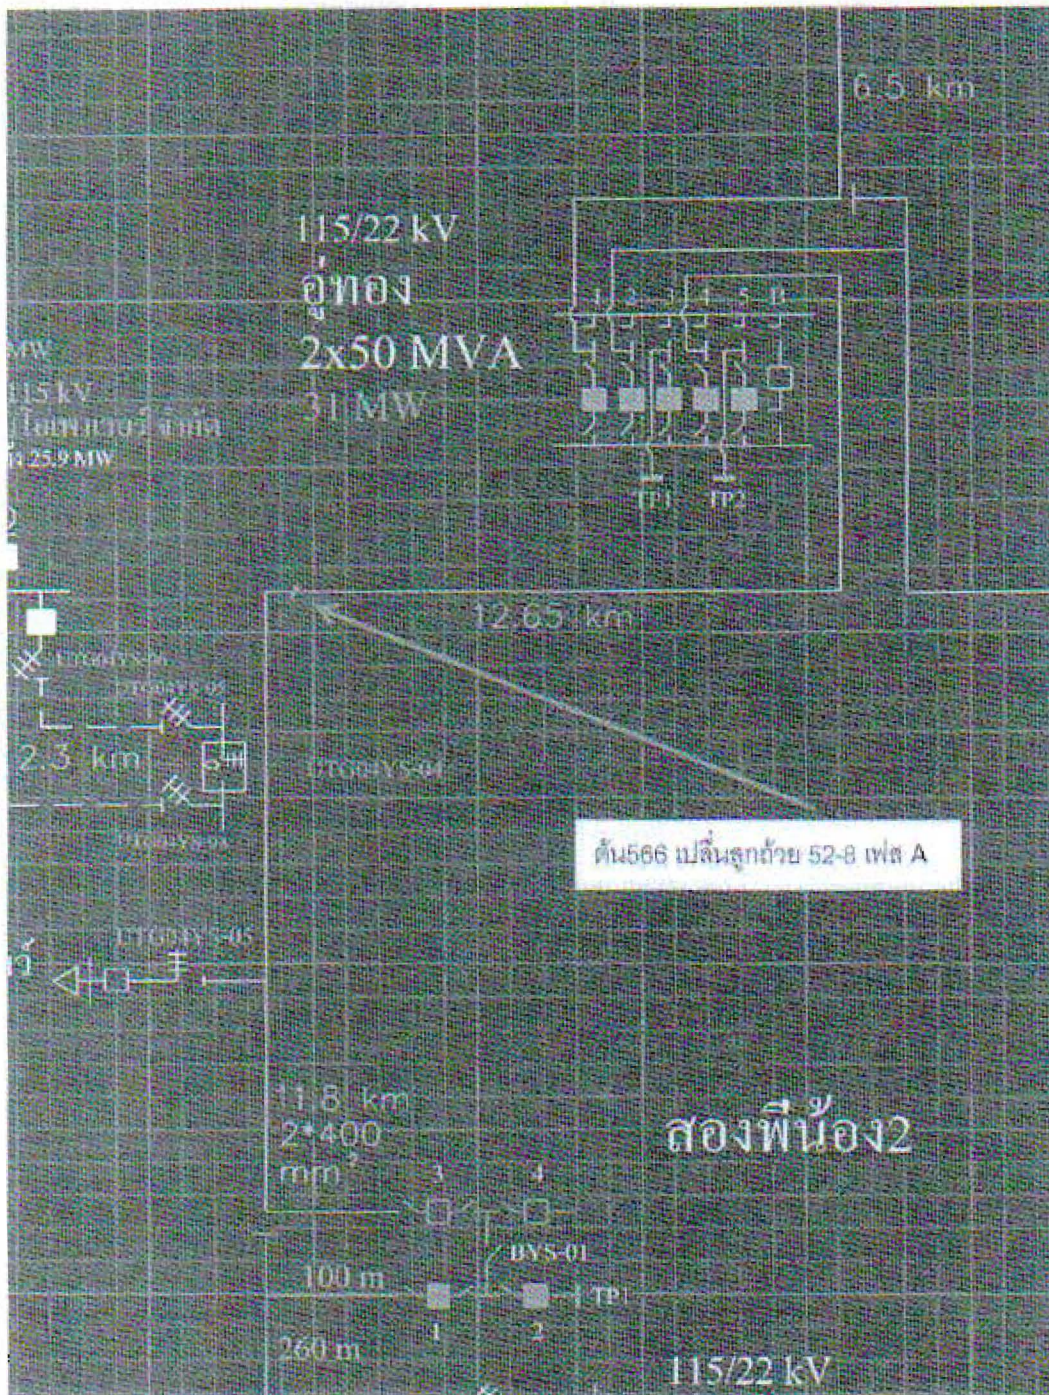

ดิน 566 เปลี่ยนสู่ด้วย 52-8 เฟส A

สองพี่น้อง 2

115/22 kV