



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บ.๒.(บ.บ) ๒๕๘/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายอภิภังษ์ วงษ์พันธ์ุ  
ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

Switching Deadline  
วันที่ 12 ก.พ. 62

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) บ.บ.ง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บ.บ.ง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB ๑๒	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DIS ชั่วคราว สามแยกบ้าน ยาง	จุดตัดเขต A	นายจำรัส ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แยกเข้า อนุต.บ้านยาง ถึงวัดบ้านยาง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมนิต กองธรรม ตำแหน่ง พ.ช.ระดับ ๗ โทร ๐๘๑-๙๔๗๗๗๙๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) บ.บ.ง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บ.บ.ง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BPB 12 จาก DIS.สองแยกบ้านยาง ถึง DPE.๑๐ A.  
ในวันที่ 15 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 218/๕2

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายอนุรัตน์ อนุต.บ้านโป่ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ สมนิต กองธรรม

สำหรับ บ.บ.บ.ง.

(๑๗.๖ ปฏิบัติงานแทน บ.บ.บ.ง.)

ส่งทางสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
= 5 ก.พ 2562

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.) 379

เรียน ผจก. กฟผ.บ.บ.ง.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

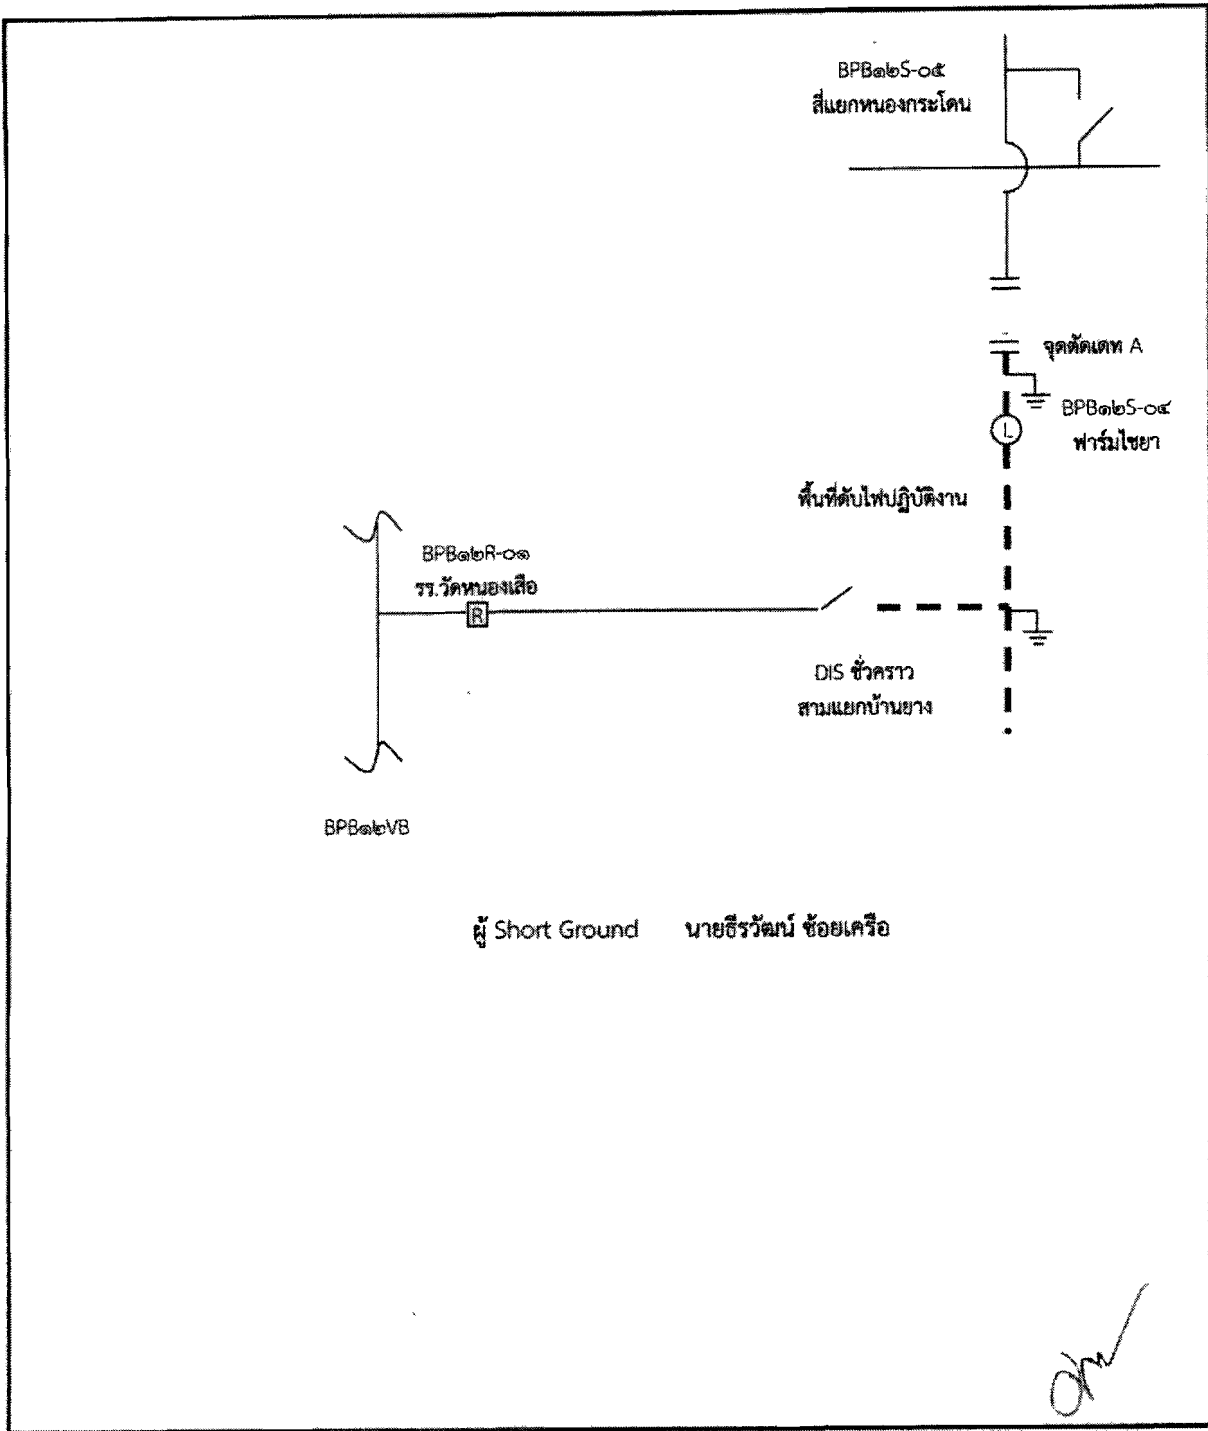
(นายอภิภังษ์ วงษ์พันธ์ุ)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ..... โล้น BPB12 บริเวณ DIS.สามแยกบ้านยาง - DDE.จุด A
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... 15 ก.พ. 62 ..... ระหว่าง 08.00 น. ..... ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน ..... กฟอ.บ้านโป่ง ..... งานที่ทำ ..... ปรับปรุงระบบจำหน่าย ..... ตามใบขอปฏิบัติงาน ..... 218/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ ..... วันที่ ..... 10 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 10 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 11 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	BPB12R-01	Normal	Non-Reclos,Alter		รถบปง-		RE	ร.ร.วัดหนองเสือ
2	- ดับไฟโล้น BPB12 เวลา 08.00 น.							
3	DIS.โล้น BPB12	สับ	ปลด,ใช้ไหลดบาสเตอร์		รถบปง-		DIS	สามแยกบ้านยาง
4	BPB12R-01	Non-Reclos,Alter	Normal		รถบปง-		RE	ร.ร.วัดหนองเสือ
5	ตรวจสอบ DDE.จุด A ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส							
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.บ้านโป่งรับทราบ							
7	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย							
8	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งทำการ Short Ground จุด G1							
9	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งทำการ Short Ground จุด G2							
10	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเข้า %%%%%%%%%%								
11	หลังจากกฟอ.บ้านโป่งปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
12	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก							
13	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก							
14	BPB12R-01	Normal	Non-Reclos,Alter		รถบปง-		RE	ร.ร.วัดหนองเสือ
15	- จ่ายไฟโล้น TMK02							
16	DIS.โล้น BPB12	ปลด	สับ		รถบปง-		DIS	แพริมคลอง
17	BPB12R-01	Non-Reclos,Alter	Normal		รถบปง-		RE	ร.ร.วัดหนองเสือ
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเย็น %%%%%%%%%%								

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์



ผู้ Short Ground นายธีรวัฒน์ ช้อยเครือ

หมายเหตุ  
 --- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
 ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground  
 || จุดตัดเคท

ผู้ควบคุมงาน นายสมบัติ กองธรรม  
 ผู้ Short Ground นายธีรวัฒน์ ช้อยเครือ  
 จป. นายพลกิจ จงวิเชียรสถิตย์