



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ นช.(บ.บ) ๓๖๖ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมเกียรติ อ.สงวน

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า.....นครชัยศรี ๒.....  
ตามแผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน .....๔.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCB6	๑๗ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านโรงหวด	NCB6S-04	NCB6S-05	นายอนันต์ หนูอินทร์ โทร.๐๘๑-๐๔๕๐๕๐๕๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ชุมชนบ้านโรงหวด.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชวลิต สีขาวขำ.....ตำแหน่ง ขม.บ.บ.กฟอ.นครชัยศรี.....โทร. ๐๘๑-๗๐๔๕๐๕๐.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟอ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายสมเกียรติ อ.สงวน )

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓

เรียน อก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ | พิดเคอร์ NCB6 จาก NCB6S-04 ถึง NCB6S-05

ในวันที่ 17 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 237

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิ่งกมล ไร่โพทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....  
12 ก.พ. 62  
ก=2สภพ. อนันต์ (กบ.ช.ร.ก.)  
( รจก. 6 แทน นช.ดพ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.) 403

เรียน ผจก. กฟอ. ๒๕๖.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....2.....แผ่น

แผนผังแนบ.....1.....แผ่น

ผจพ. - (สถานี - )


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า) ๖2

อก.บ.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านโรงหวด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.พ. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.นช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 237/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
3	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		L = 4.37 MW
4	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
5	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		L = 2.17 MW
6	ย้ายโหลด NCB06 บางส่วนไปจ่ายจาก PMB04						
7	NCB06S-06	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 รั้วตู้
8	NCB06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 โรงหวด
9	เมื่อชุดทำงานพร้อมดับไฟ						
10	NCB06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.	SCADA	SF6 ข้างทางรถไฟ
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1 แจ้งชื่อผู้ Short ground .....						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 แจ้งชื่อผู้ Short ground .....						
14	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
15	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
16	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
17	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
18	***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1 แจ้งชื่อผู้ Short ground .....						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2 แจ้งชื่อผู้ Short ground .....						
22	ย้ายโหลด NCB06 บางส่วนกลับจาก PMB04						
23	NCB06S-04	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ข้างทางรถไฟ
24	NCB06S-05	ปลด	สับ		นช.		SF6 โรงหวด
25	NCB06S-06	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 รั้วตู้
26	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
27	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
28	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
<b>***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***</b>							

NCB6

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

ในสภาวะ  
ในสภาวะ

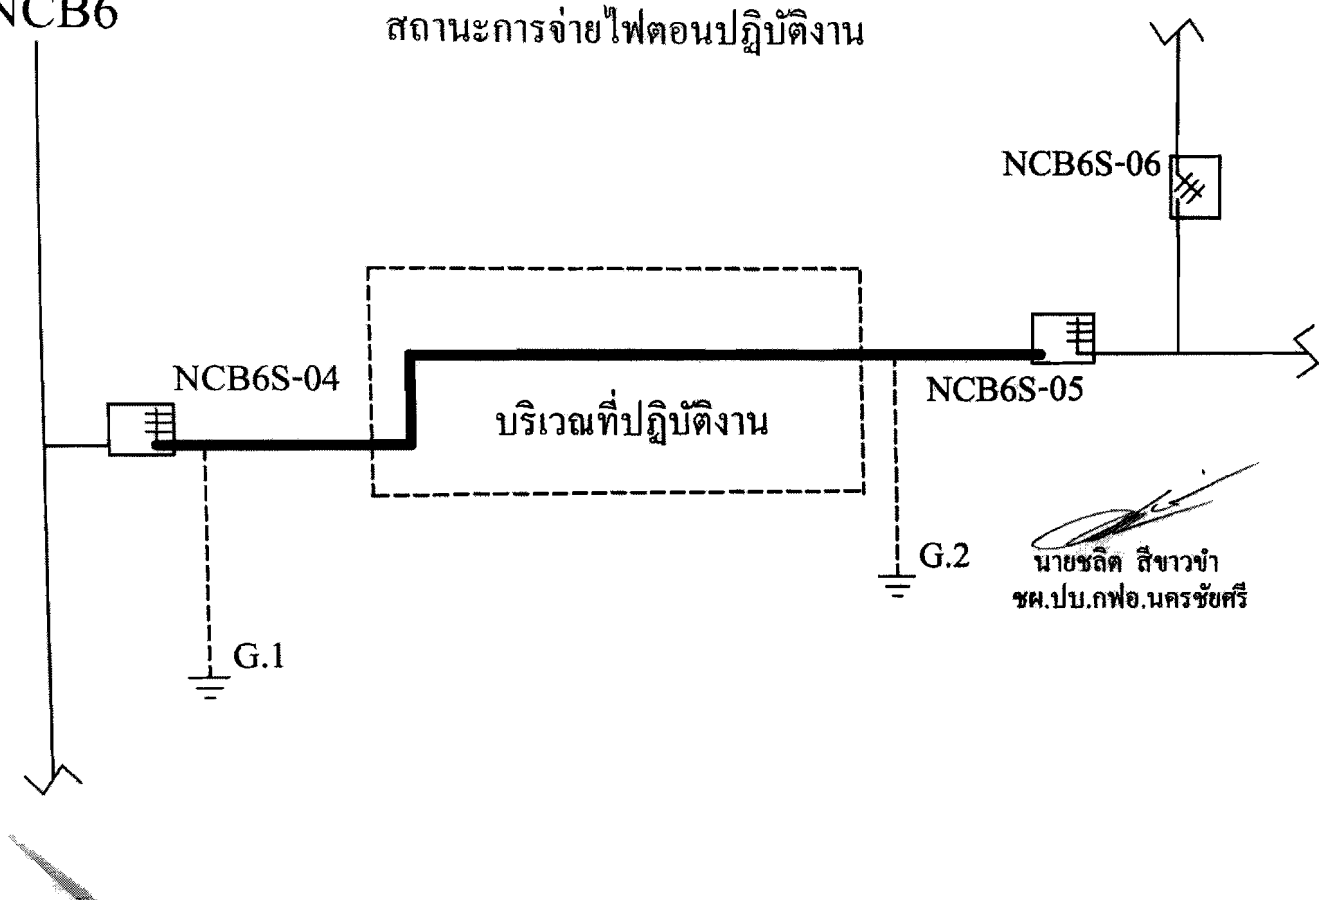

NCB6S-06

NCB6S-04

NCB6S-05

บริเวณที่ปฏิบัติงาน

G.1

G.2

นายชลิต สีขาวำ  
ชผ.ปป.กฟอ.นครชัยศรี