



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทร.(กบ.) ๒๐๙ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ นั้วบุตร

วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย ให้งานก่อสร้างทางด่วน สถานีไฟฟ้า
พนมทวน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PTU03	23 กพ.2562	08.30 น.	16.30 น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณทางด่วน ม.6ตะครี เอน	DIS (ชั่วคราว หน้าวิริยะ คอนกรีต)	PTU3S-12	นายศิริพงษ์ หาศรี ๐๘-๗๕๐๔๓๒๕๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านหมู่ที่ ๖ ต.ตะครีเอน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อนายยศพัทธ์ เวชดิยานนท์ ตำแหน่ง ผ.กบ. โทร. ๐๘-๑๕๗๒๕๗๓๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายยศพัทธ์ นั้วบุตร...)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเตอร์ PTU03 จาก DIS วิริยะ คอนกรีต ถึง SF6 ๓15:๐110พ.
ในวันที่ ๒3 ก.พ. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 245/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ยศพัทธ์ นั้วบุตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทนายธรรมรัตน์ ใจศรีบาทพพ

19 ก.พ. 62 ก.๒

วิเศษ นอร์ตา

วศก.๖ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.) 457

เรียน ผจก. กฟส.ท่าเรือ

อก.บช.(ก.๓) อก.กว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกชัย หิงสุวรรณ)



ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)
15 ก.พ. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

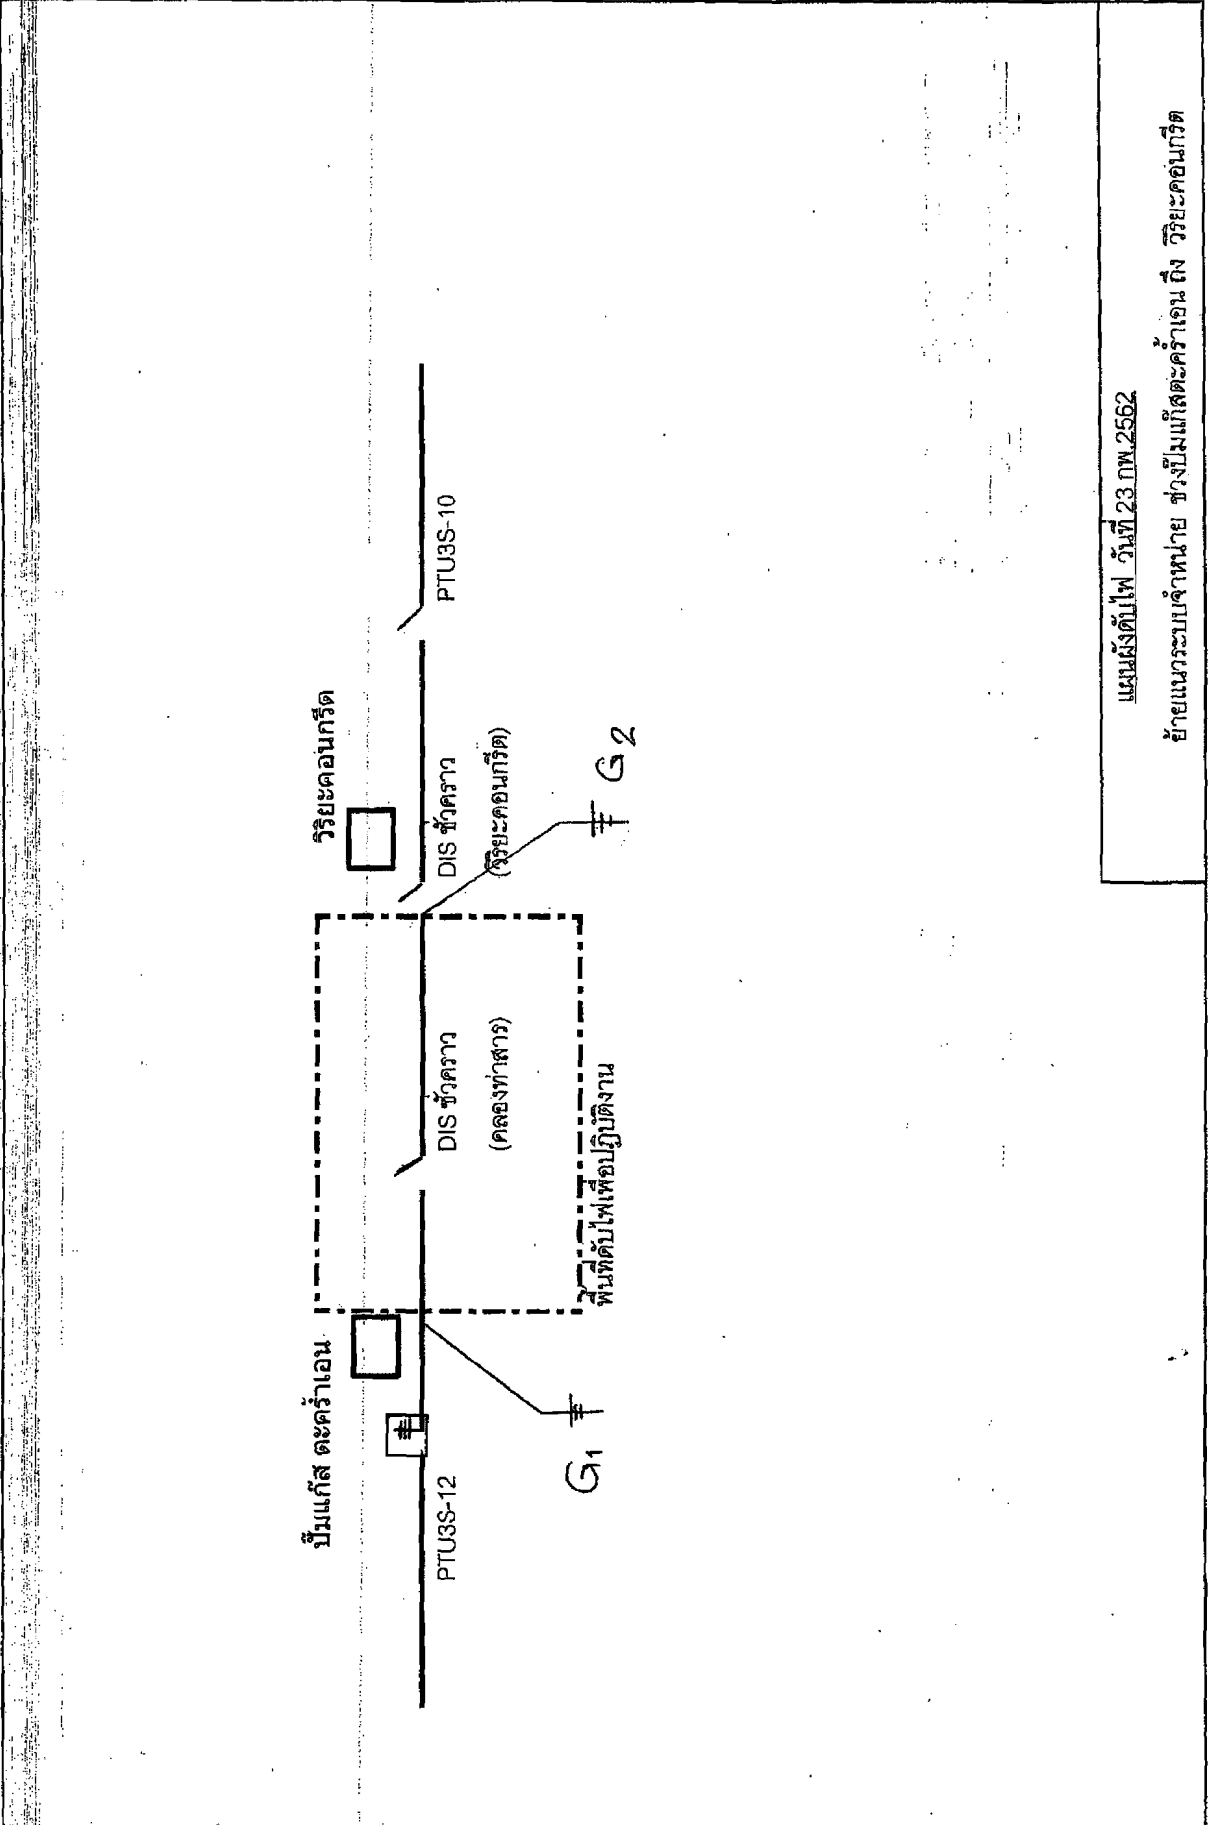
ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ PTU03 บริเวณ DIS.ชั่วคราววิริยะคอนกรีต - PTU03S-12 ตระคร้าเอน
2. กำหนดวันที่ทำงาน 23 ก.พ. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ท่าเรือ งานที่ทำ ย้ายแนวเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 245/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 15 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 15 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักสิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ดับไฟไลน์ PTU03 เวลา 08.30 น.						
2	PTU03VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		PTU		
3	DIS.ไลน์ PTU03	สับ	ปลด, โหลดบาสเตอร์		รถทร-	DIS	วิริยะคอนกรีต
4	ตรวจสอบ PTU03S-12 ให้เปิดวงจรโซว์ "OFF" พร้อมล๊อคคาน				รถทร-	SF6	ตระคร้าเอน
5	PTU03VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		PTU		
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ท่าเรือรับทราบ						
7	แจ้งกฟส.ท่าเรือทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
8	แจ้งกฟส.ท่าเรือทำการ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งกฟส.ท่าเรือทำการ Short Ground จุด G2						
10	แจ้งกฟส.ท่าเรือปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
11	หลังจากกฟส.ท่าเรือปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
12	แจ้งกฟส.ท่าเรือทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
13	แจ้งกฟส.ท่าเรือทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
14	- จ่ายไฟไลน์ PTU03						
15	PTU03VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		PTU		
16	DIS.ไลน์ PTU03	ปลด	สับ		รถทร-	DIS	วิริยะคอนกรีต
17	PTU03VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		PTU		
%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเย็น %%%%%%%%%%							



แผนผังตีไฟ วันที่ 23 กพ. 2562

ย้ายแนวกระบะเบ้าหน่วย ช่างไม่แก๊สตะคร้าเออน ถึง วาระคอนกรีต



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ท่าเรือ

เลขที่ ก.๓ทร.(กป)/ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างอิง

ถึง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ/ผ.คป

ตามอนุมัติที่ ก๓.กวร.(ปร.) ๒๑๐๔ /๒๕๖๐ ลว. ๒๘ ธค. ๖๐ ให้ ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการย้ายแนวระบบจำหน่ายชื่องานบริเวณ หมู่ที่ ๖ ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี หมายเลข งาน I-61-I-ARNE.41.1M05 ปัจจุบันได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติการดังนี้

๑. ปักเสา คอร. ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๔ ต้น
๒. ปักเสา ตอม่อ ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ ม. จำนวน ๔ ต้น
๓. พาดสาย ๑๘๕ SAC ระยะทาง ๐.๕๐๐

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หากดำเนินการเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน โดยทาง ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการดังนี้

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการดับไฟ วัดตะคร้ำเอน ถึง วิทยาลัยเกษตร

โดยมอบหมายให้ นายศิริพงษ์ หาเครือ พง.๕ เป็นผู้ควบคุมงาน และเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(นายศิริพงษ์ หาเครือ)

ผ.คป.กฟส.ท่าเรือ

ผ.คป. กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติตามเสนอ

(นายคัพพัทธ์ บัวบุตร)

ผจก.กฟส.ท่าเรือ

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ย้ายแผง ทาบ 6 และ 6 3081 น. 6 ๑.๑๑.๑๗๖/๑น
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ย้ายแผง
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน 23 มี.ค. ๒๕๖๒
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก มล. ทวี ๑๐
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดสลับใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ กานตพงศ์ วัฒนวงษา
 ตำแหน่ง รจน.(ท) / ชดก.(ท) / ผอ.ก.พส. กว.ม. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0815729730
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ทศ. ธีรพงษ์ นว.๑๖๐
 ตำแหน่ง พ๖๐ ๕ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0874049240
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว มล. ทวี ๑๐

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงาน) / เมื่องานเสร็จต้องยกเลิกไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ
 ชื่อ ทศ. ธีรพงษ์ นว.๑๖๐ ตำแหน่ง พ๖๐ ๕ เบอร์โทรศัพท์ 0874049240

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า รจนก. ธีรพงษ์

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่ ๑ ผู้รับผิดชอบ ทศ. ธีรพงษ์ นว.๑๖๐
 จุดที่ ๒ ๑.๒ ผู้รับผิดชอบ ทศ. ธีรพงษ์ นว.๑๖๐
 ผู้รับผิดชอบ จุดที่ ๓ ผู้รับผิดชอบ

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ ๑๑๓ มล. ทวี ๑๐ (๑๐/๒๓๓๖๒) โดยมีผลการอนุมัติดังนี้
 ไม่อนุมัติ เหตุผล
 อนุมัติ ตามบันทึกที่ ๑๑๓ มล. ทวี ๑๐ ลว. 13 มี.ค. ๖๒

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ ๑๑๓ มล. ทวี ๑๐ ลว. 13 มี.ค. ๖๒
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ ทศ. ธีรพงษ์ นว.๑๖๐

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล
 แจ้ง จำนวน 5 ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ๖๒ สถานที่ประชุม มล. ทวี ๑๐
 วิทยากร 1 ทศ. ธีรพงษ์ นว.๑๖๐ 2 ทศ. ธีรพงษ์ นว.๑๖๐
 3 ทศ. ธีรพงษ์ นว.๑๖๐ 4 ทศ. ธีรพงษ์ นว.๑๖๐

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล 8:๐๐ วันทักท้วงไม่มี
 จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่ วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง