



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๘๕๔ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์  
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

**วิทยุขอตัดไฟ**

581

Switching Deadline

วันที่ 29 ก.พ. 62

๘๖๑

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท).รักษาการแทนผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕	๒ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุง รื้อถอนเสาแรงสูงและปักเสาใหม่ (ช่วงที่ ๒)	DIS ชั่วคราว หน้าโรงเรียนบ้านลำเตย	SF๖ หน้าร้านยาบ้านยางสูง BOP๐๕S-๐๘ และ DIS Loop วงจร F๔-F๕ ตรงข้ามวัดลำเตย BOP๐๕S-๑๙	นายพลศักดิ์ เท็นประเสริฐ พงษ์.๗ ผบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๘๕-๒๑๕-๒๐๐๓

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณเรศ พูลพันธ์ ตำแหน่ง พงษ.๒ (สข) โทร.๐๘๙-๒๓๓๘๒๘๘

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายภักพงษ์ อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง ขม.ปบ. โทร.๐๘๒-๒๖๐๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)

(รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเตอร์ 80 P5 จากโรงจ่ายงานนำหวัด <sup>ศิโย</sup> ถึง 80 P5-09, 80 P5-19, V/F สันติสุข  
ในวันที่ 2 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 246/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อินทร์ กองชัย ประสานงานขอดับไฟกับ สฟ. นครศรีธรรมราช

รักธิณ นอภ.๓  
(๗ ก.๖ ปฏิบัติงานแทน น.ค.ป.)


สำหรับผู้อนุมัติ

581

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บพอ.ฉก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ



(นางสาวอรุษา คักดีพนา)

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)



26 ก.พ. 2562

ขั้นตอนทำสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

สำเนาเรียน สฟพ.




# ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |          |  |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | บริเวณตรง รร.บ้านลำเหย - บ้านยางสูง  |          |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 1, 2 มี.ค. 62  | ระหว่าง  | 08.00 น. ถึง 17.00 น.                        |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟอ.บพล.   | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 246/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายมน โชน ทงย้อย   |          | วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562                    |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 26 กพ 62                              |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 26 กพ 62                              |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-งานดับไฟย้ายโหลดไลน์แยกบ้านสันติสุข วันที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 12.00 น.						
2	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
3	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
4	BOP05R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ หปร.		R หนองรีลำอีชู
5	Drop ไลน์ BOP05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บพล.		D/F สันติสุข
6	Drop ไลน์ BOP05	ปลด	สับ		รถ บพล.		D/F หนองแก่นใน
7	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
8	BOP05R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ หปร.		R หนองรีลำอีชู
*** สิ้นสุด Switching วันที่ 1 มี.ค. 62 ***							
9	-งานวันที่ 2 มี.ค. 62						
10	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
11	BOP TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		- <span style="float: right;">991</span>
12	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
13	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถ บพล.		AVR บ้านยางสูง
14	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ บพล.		R บ้านยางสูง
15	-ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BOP04						
16	BOP04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ บพล.		SF6 ไร่ระบาทพองแดง
17	BOP05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ บพล.		SF6 ร้านขายยาบ้านยางสูง
18	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
19	DIS ชค. BOP05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บพล.		DIS รร.บ้านลำเหย
20	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
21	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
22	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
23	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
24	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
25	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
26	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		-
27	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
28	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถ บพล.		AVR บ้านยางสูง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ บพล.		R	บ้านยางสูง
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***								
30	-เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
31	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1							
32	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2							
33	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3							
34	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G4							
35	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP			<i>alt</i>
36	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-	-
37	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถ บพล.		AVR	บ้านยางสูง
38	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ บพล.		R	บ้านยางสูง
39	BOP05R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ หปร.		R	หนองรีลำอีซู
40	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
41	DIS ชค. BOP05	ปลด	สับ		รถ บพล.		DIS	รร.บ้านลำเหย
42	-ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนกลับจาก BOP04							
43	BOP05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ บพล.		SF6	ร้านขายยาบ้านยางสูง
44	BOP04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ บพล.		SF6	ไร่: หนองหวง
45	-ดับไฟย้ายโหลดไลน์แยกบ้านสันติสุข							
46	Drop ไลน์ BOP05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บพล.		D/F	หนองแกโน
47	Drop ไลน์ BOP05	ปลด	สับ		รถ บพล.		D/F	สันติสุข
48	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		-	-
49	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-	<i>alt</i>
50	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถ บพล.		AVR	บ้านยางสูง
51	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ บพล.		R	บ้านยางสูง
52	BOP05R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ หปร.		R	หนองรีลำอีซู
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

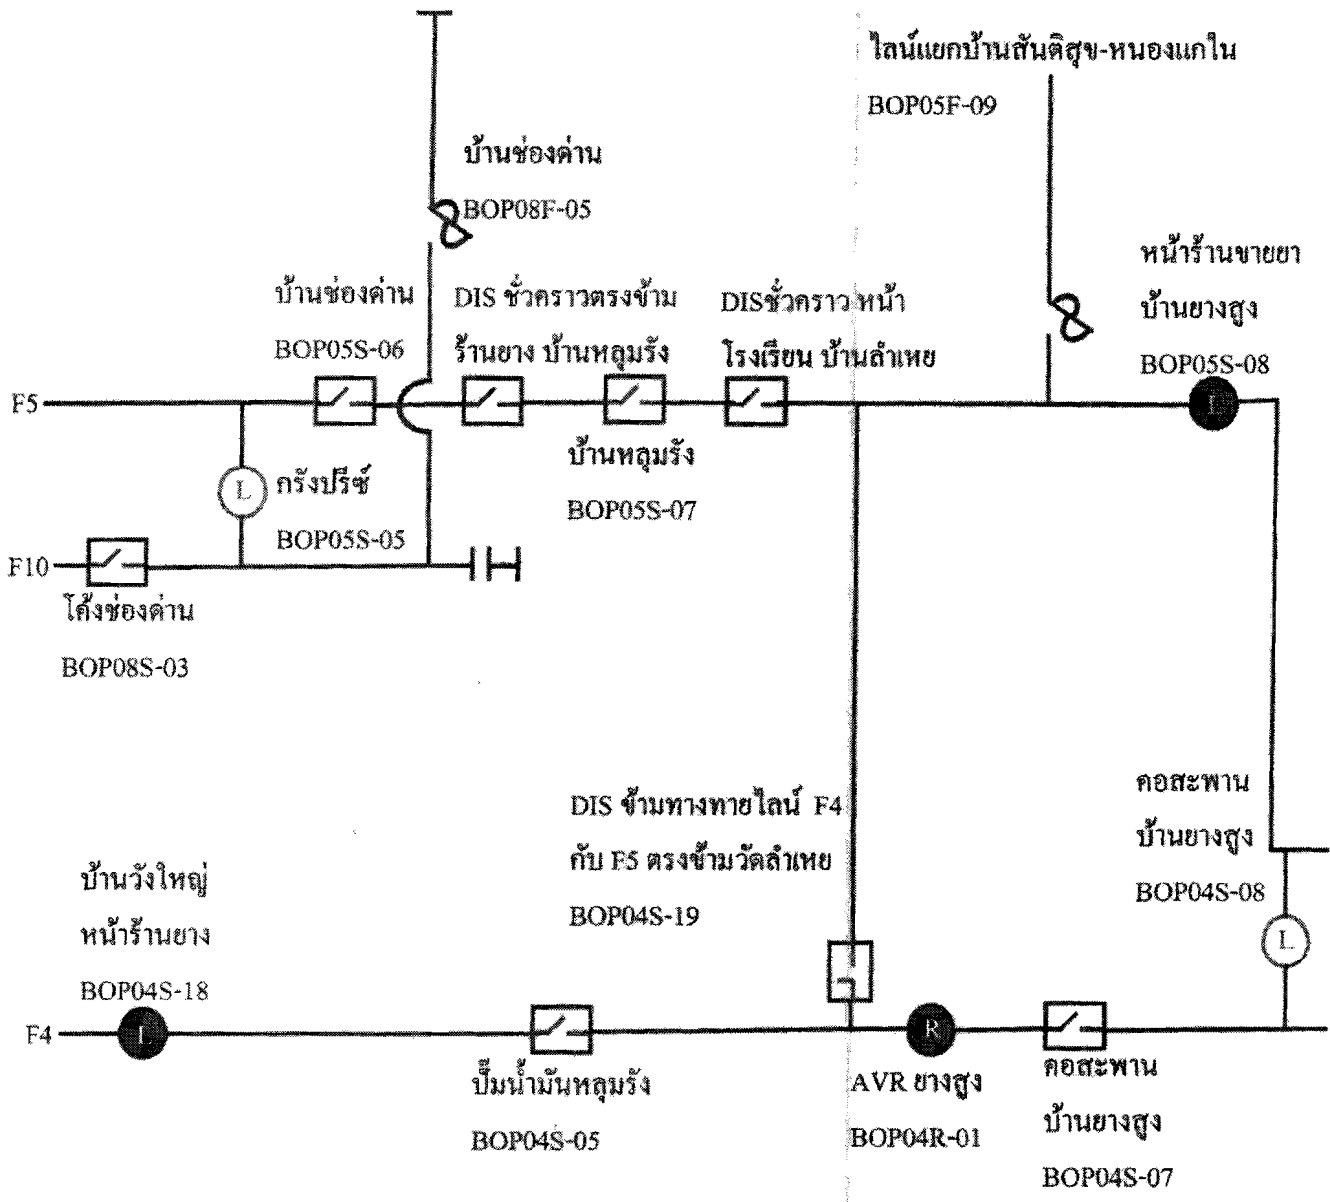

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

จุดปฏิบัติงาน

