



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปบ.) ๕๕๕ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสุวัฒน์ เทียนสวัสดิ์

Switching Deadline

วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๒

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPV04	23 กุมภาพันธ์ 2562	08.30 น.	17.00 น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย เพื่อ ทางอบต. สร้างถนน บริเวณ แยกศูนย์ราชการ	Dis ชั่วคราว หน้า บ. ตะนาวศรี	Dis ชั่วคราว คุมประพฤติ	นายพรมแดน สุทธิงาม ชม.ปบ. โทร ๐๖๕-๔๑๘๒๔๒๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...แยกตลาดกล้วย - แยกดอนขุม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โทธิรัชต์ ตำแหน่ง ผจก.๖.ผน.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๘๕๕๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุวัฒน์ เทียนสวัสดิ์)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ NPV 4 จาก Dis ชั่วคราว หน้า บ. ตะนาวศรี ถึง Dis ชั่วคราว คุมประพฤติ  
ในวันที่ 23 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 278/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธุ์ ราชวรณิคม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยยศ โทธิรัชต์

(นายชัยยศ โทธิรัชต์)  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 495  
เรียน ผจก. กฟจ. นฐ

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น


อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี...)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)


อก.ปบ.(ก.๓) 20 ก.พ. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

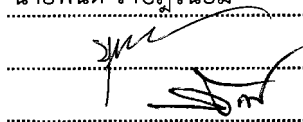1. สถานที่ทำงาน	แยกศูนย์ราชการ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.พ. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	น.ร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 278/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม		วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 ก.พ 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 ก.พ 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายนครินทร์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	NPV04VB-01	Auto	Manual		NPV		-
3	NPV02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		น.ร.	SCADA	R ว่างเย็น
4	ย้ายโหลด NPV4 บางส่วนไปจ่ายจาก NPV2						
5	NPV02S-07	ปลด	สับ		น.ร.		SF6 สามแยกบางคู
6	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		น.ร.		DIS คุมประพฤติ
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		น.ร.		DIS บ.ตะนาวศรี
9	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
13	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
14	NPV TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
15	NPV04VB-01	Manual	Auto		NPV		-
16	NPV02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		น.ร.	SCADA	R ว่างเย็น
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
17	เมื่อปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	NPV04VB-01	Auto	Manual		NPV		-
19	NPV02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		น.ร.	SCADA	R ว่างเย็น
20	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
22	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		น.ร.		DIS บ.ตะนาวศรี
23	ย้ายโหลด NPV4 กลับจาก NPV2						
24	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		น.ร.		DIS คุมประพฤติ



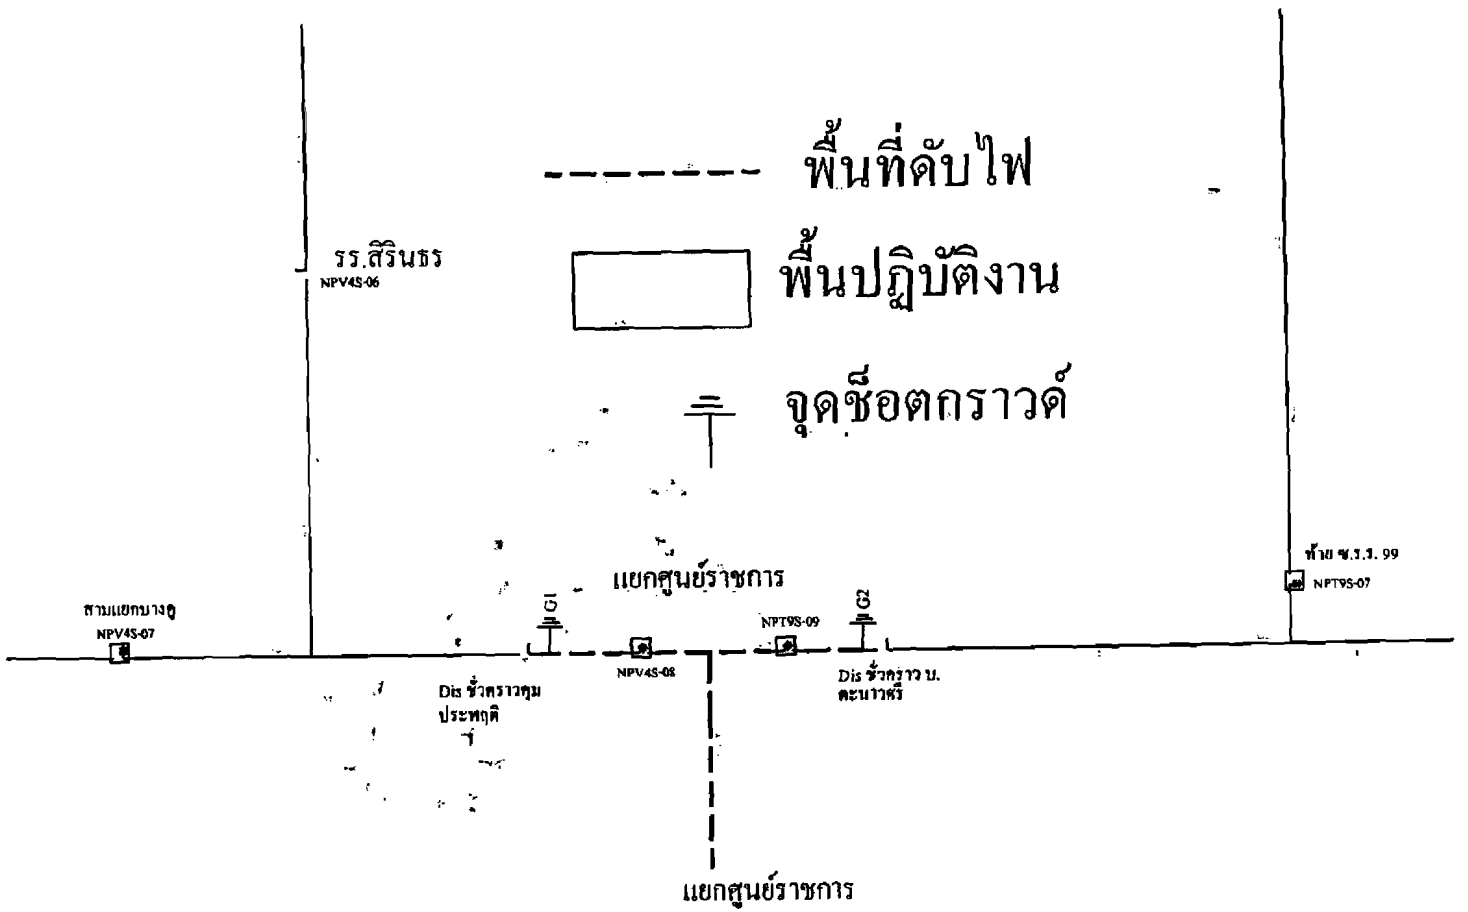



ที่ คค ๐๗๐๓.๑๘/๓๑๒

514 กฟจ.นครปฐม  
เลขที่รับ..... 514  
วันที่ ๒๑ มค ๒๕๖๒  
เวลา 13:45 น.  
แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม  
๑๐๓ หมู่ ๕ ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง  
จังหวัด นครปฐม ๗๓๐๐๐

๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้า

เรียน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองนครปฐม

อ้างถึง ๑.หนังสือ ขทช.นฐ. ที่ คค ๐๗๑๘/๒๔๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒.หนังสือ ขทช.นฐ. ที่ คค ๐๗๑๘/๓๖๔๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

ตามที่อ้างถึง ๑ และ ๒ แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม แจ้งขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองนครปฐม ดำเนินการสำรวจพร้อมจัดทำแผนย้ายแนวเสาไฟฟ้า ในเส้นทางสายนฐ. ๑๐๒๑ แยก ทล.๔ - บ้านเกาะศรีจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ช่วงกม.ที่ ๗+๕๔๐ ถึง กม.ที่ ๗+๗๖๖ ด้านซ้ายทาง และ ช่วงกม.ที่ ๗+๘๖๐ ถึง กม.ที่ ๘+๓๒๔ ด้านขวาทาง เพื่อรองรับการก่อสร้างงานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ(รางระบายน้ำ คลส.แบบปิด) ตามแผนการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวแล้ว โดยที่จ้างบริษัท ศรีพัฒนภูมิ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งระยะเวลาวันเริ่มงานก่อสร้างได้ล่วงเลยมานานแล้ว (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ผู้รับจ้างยังไม่สามารถเข้าทำงานในพื้นที่ได้ เนื่องจากมีเสาไฟฟ้าอยู่ในแนวเขตก่อสร้าง แขวงฯใครขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองนครปฐม เกรงรัดดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าออกนอกแนวเขตก่อสร้างดังกล่าว ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายจักรพันธ์ พลอยประดิษฐ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๑๙๒๔๒๔๐ (ผู้ควบคุมงานฯ) เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ ผลดำเนินการเป็นประการใด โปรดแจ้งเพื่อทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายยงยุทธ เพ็งเมือง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม

๒๑ มค ๒๕๖๒